


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Č.MÍST. | ZÁVĚTRÍ                              |
| 1.01    | ZÁDVEŘÍ                              |
| 1.02    | OBÝVACÍ POKOJ                        |
| 1.03    | TERAPIE                              |
| 1.04    | SKLAD                                |
| 1.05    | SCHODIŠTĚ DO 2.NP                    |
| 1.06    | OBÝVACÍ POKOJ, KUCHYNĚ, JÍDELNÍ KOUT |
| 1.07    | CHODBA                               |
| 1.08    | PŘEDSÍŇKA                            |
| 1.09    | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ                    |
| 1.10    | POKOJ                                |
| 1.11    | TERASA                               |
| 1.12    | PŘEDSÍŇKA                            |
| 1.13    | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ                    |
| 1.14    | POKOJ                                |
| 1.15    | TERASA                               |
| 1.16    | PŘEDSÍŇKA                            |
| 1.17    | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ                    |
| 1.18    | POKOJ                                |
| 1.19    | TERASA                               |
| 1.20    | SKLAD                                |
| 1.21    | SKLAD, ČISTÍCÍ MÍSTNOST              |
| 1.22    | POKOJ                                |
| 1.23    | TERASA                               |
| 1.24    | POKOJ                                |
| 1.25    | TERASA                               |
| 1.26    | POKOJ                                |
| 1.27    | TERASA                               |
| 1.28    | TERASA                               |
| 1.29    | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, BEZBARIÉROVÉ      |
| 1.30    | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ                    |
| 1.31    | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST                    |
| 1.32    | TERASA                               |
| 1.33    | SPOLEČNÁ TERASA                      |

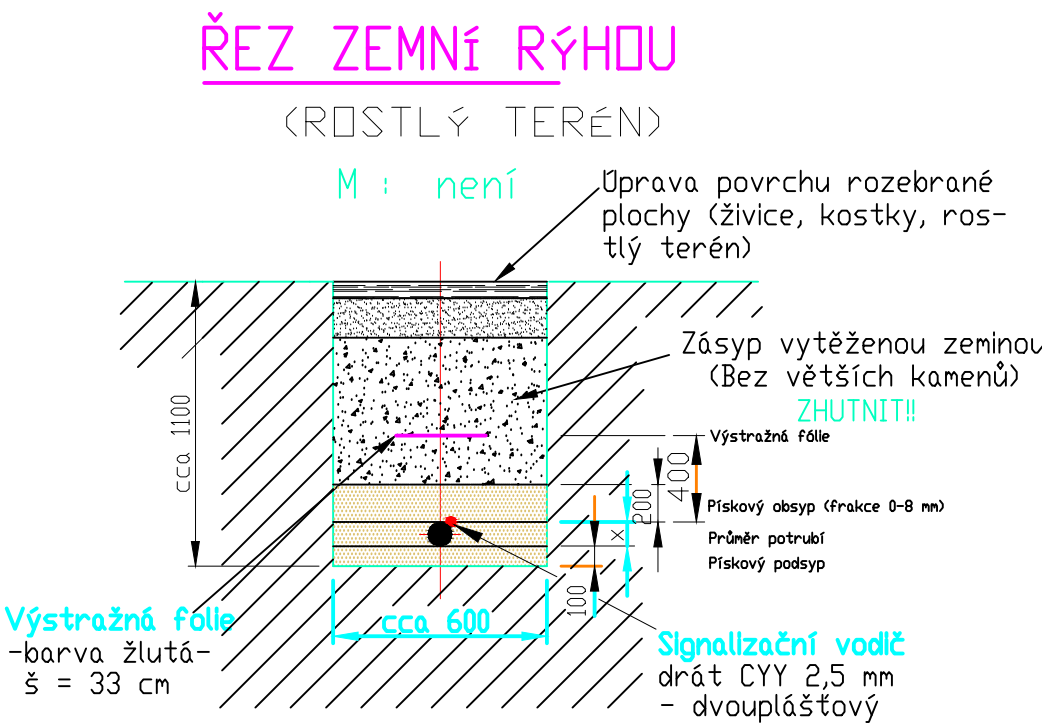

## LEGENDA

- |     |  |
|-----|--|
| --- | STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA PE-O 100 SDR11 32x3,0 stávající 2015  |
| --- | NTL PLYNOVOD PE100 SDR11 40x3,7  |
| --- | NTL PLYNOVOD OCELOVÝ   |
| 1   | PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ (600x600x300-300 mm NAD TERÉMEM) H.U.P. DN 25 - KULOVÝ KOHOUT REGULÁTOR TLAKU FRANCE B6 (výstup 2,0kPa) PLYNOMĚR G 4 (Qmin=0,1 m3/hod, Qmax=6,0 m3/hod) ROZTEČ 250mm UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM DN 25 - KULOVÝ KOHOUT |
| 2   | D.U.P. KULOVÝ KOHOUT DN 25, SKŘÍŇ K UZÁVĚRU 200x200x200mm, osadit 300mm nad terén  |
| 3   | PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL (4,2-21,2kW) - zemní plyn 2,6m3/h, DN 20   |
| 4   | SYSTÉMOVÉ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ Ø60/100 mm - VEDENO OD KOTLE KOLMO NAD STŘECHU, VYÚSTĚNO 0,6m NAD STŘECHOU, celkové délka 1,6m   |

POZNÁMKA : TLAKOVÁ ZKOUŠKA PEVNOSTI BUDE PROVEDENA VZDUCEM O PŘETLAKU 100 kPa, TĚSNOSTI 10 kPa !

<b>CM</b> projekt, s.r.o. <small>Střelná 15, 602 00 Brno IČO: 253 68 111 www.cmprojekt.cz</small>	PROJEKTANT		
	PROJEKTANT		
	DOOP PROJEKTANT		Marek Cabal
	PROJEKTANT		Marek Cabal
<b>OpenArch</b> <small>projektování staveb s.r.o.</small>	Ateliér: Erbenova 22, 602 00 Brno tel.: 777 095572 e-mail: atelier@openarch.cz www.openarch.cz		
	NAZEV STAVBY:		
	Novostavba objektu DOZP za účelem trvalého bydlení na pozemcích p. č. 2018/76 a p. č. 2018/77 - obec Hostěradice k. ú. Chlupice		
	STAVBY:		
<b>PŮDORYS 1.NP</b>	OBJEKT:		A
	ČAST:		D.1.4.b
	STUPĚŇ:		DPS
	PROJEKT:		Plynová zařízení
INVESTOR:		POURČENO	ČÍSLO VÝKRESU
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno			102