


LEGENDA

- STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA PE-O 100 SDR11 32x3,0 stávající 2015
- NTL PLYNOVOD PE100 SDR11 40x3,7
- NTL PLYNOVOD OCELOVÝ
- 1 PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ (600x600x300-300 mm NAD TERÉNEM)
H.U.P. DN 25 - KULOVÝ KOHOUT
REGULÁTOR TLAKU FRANCE B6 (výstup 2,0kPa)
PLYNOMĚR G 4 (Qmin=0,1 m3/hod, Qmax=6,0 m3/hod) ROZTEČ 250mm
UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM DN 25 - KULOVÝ KOHOUT
- 2 D.U.P. KULOVÝ KOHOUT DN 25, SKŘÍŇ K UZÁVĚRU 200x200x200mm, osadit 300mm nad terén
- 3 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL (4,2-21,2kW) - zemní plyn 2,6m3/h, DN 20
- 4 SYSTÉMOVÉ KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ Ø60/100 mm - VEDENO OD KOTLE KOLMO NAD STŘECHU, VYÚSTĚNO 0,6m NAD STŘECHOU, celkové délka 1,6m

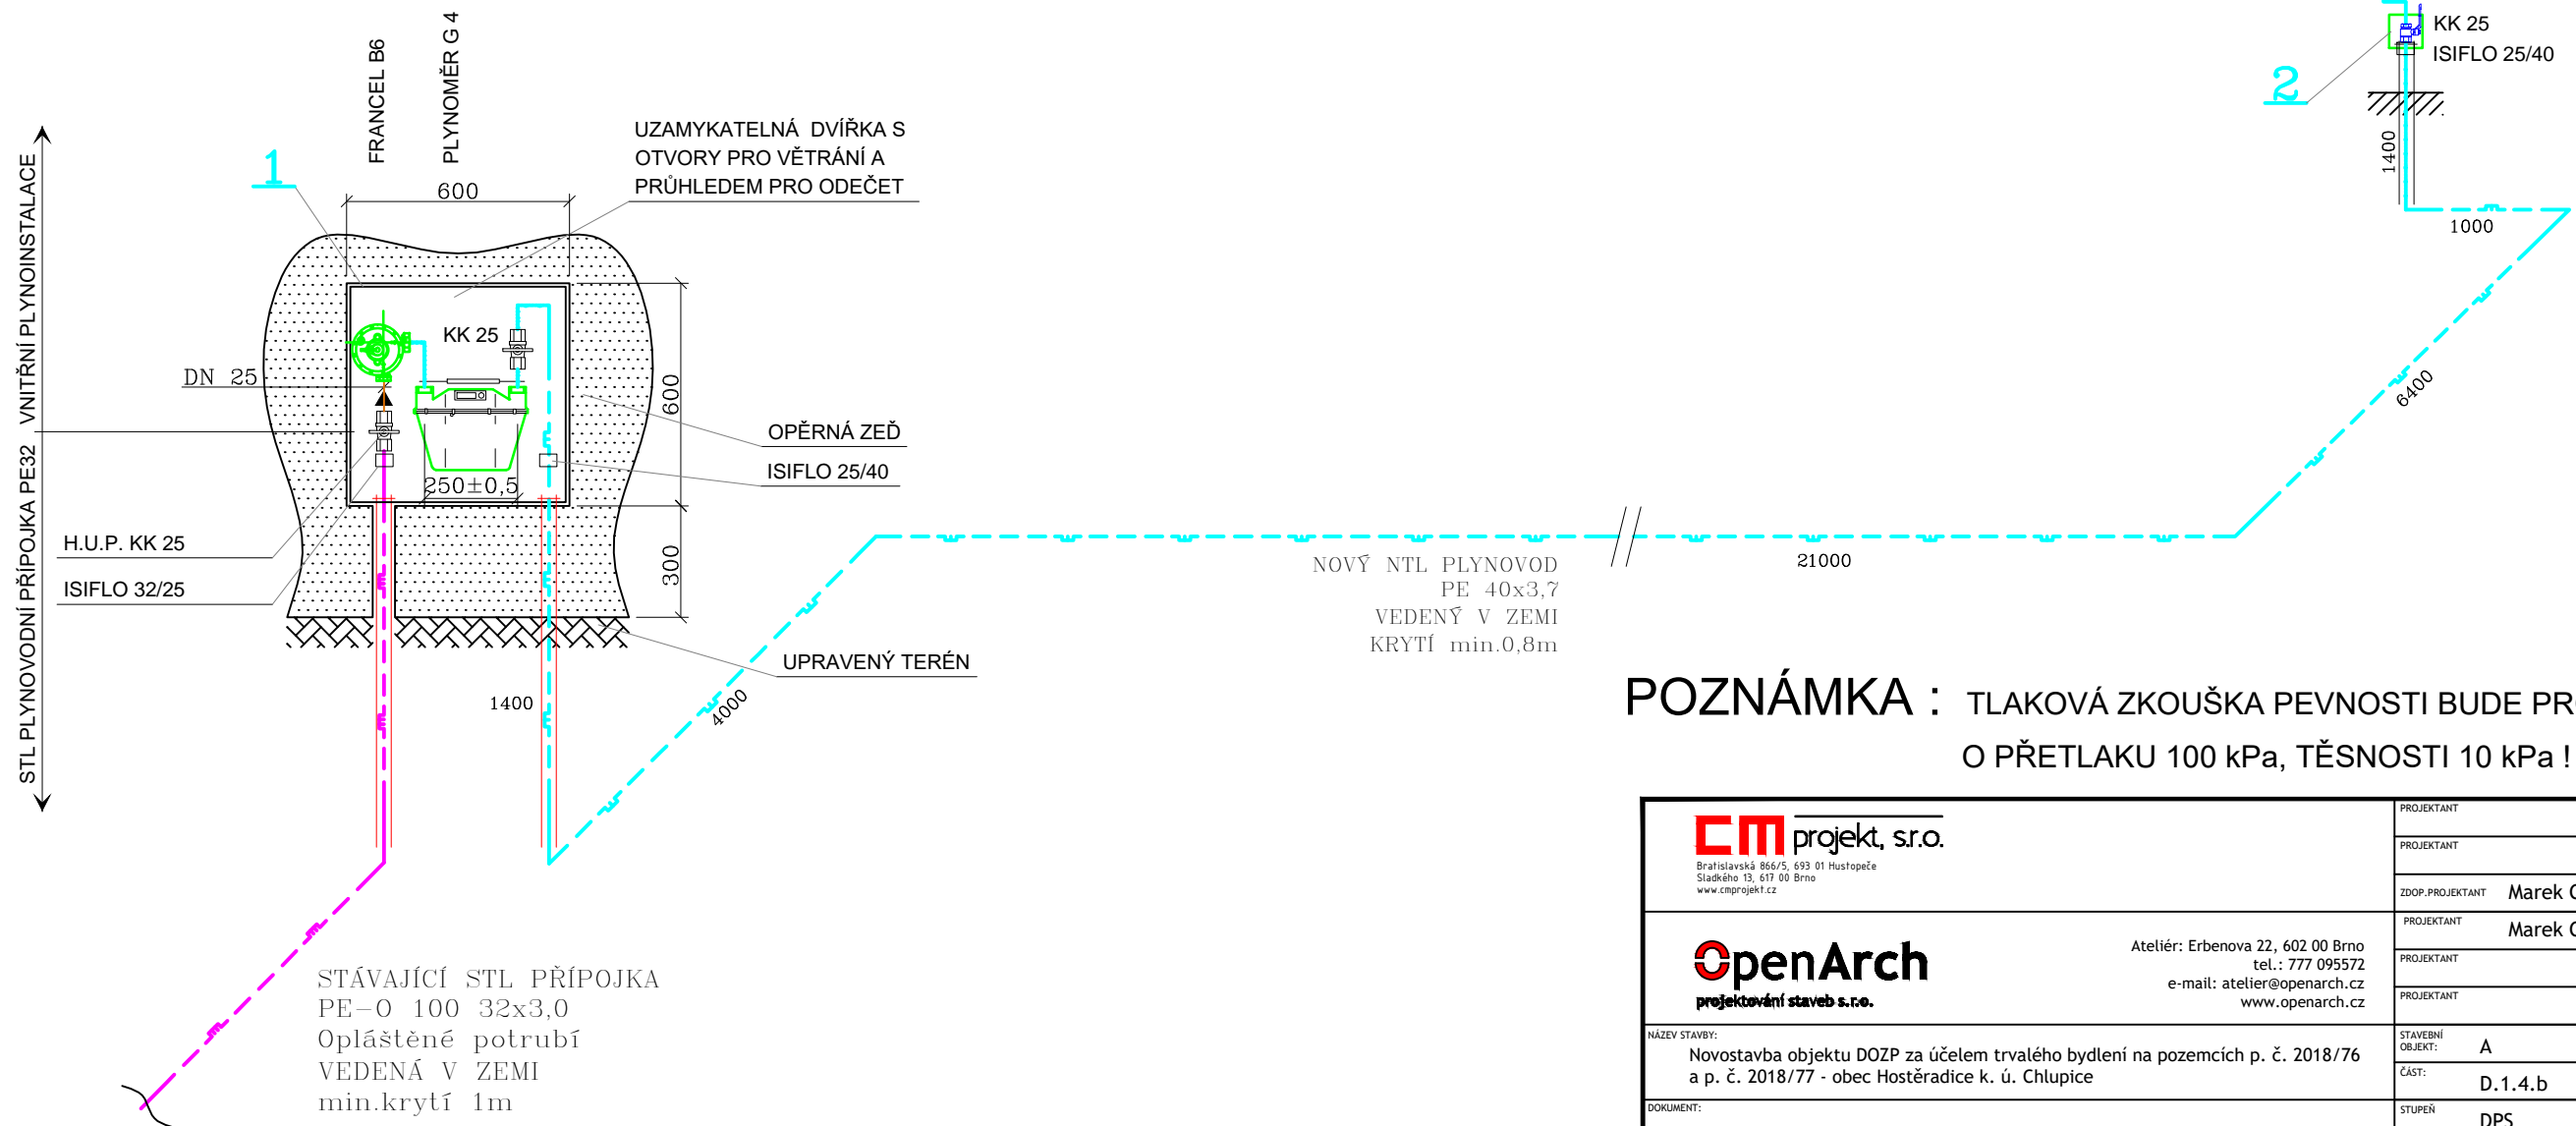

POZNÁMKA : TLAKOVÁ ZKOUŠKA PEVNOSTI BUDE PROVEDENA VZDUCEM O PŘETLAKU 100 kPa, TĚSNOSTI 10 kPa !

CM projekt, s.r.o. <small>Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče Sladkého 13, 617 00 Brno www.cmprojekt.cz</small>	PROJEKTANT	
	PROJEKTANT	
	ZDOP.PROJEKTANT	Marek Cabal
	PROJEKTANT	Marek Cabal
OpenArch <small>projektování staveb s.r.o.</small>	Ateliér: Erbenova 22, 602 00 Brno tel.: 777 095572 e-mail: atelier@openarch.cz www.openarch.cz	
	NÁZEV STAVBY:	
	Novostavba objektu DOZP za účelem trvalého bydlení na pozemcích p. č. 2018/76 a p. č. 2018/77 - obec Hostěradice k. ú. Chlupice	
	DOKUMENT:	
AXONOMETRIE	STUPEŇ	DPS
	PROFESE	Plynová zařízení
	REVIZE:	PARÉ ČÍSLO:
	INVESTOR:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno
PROJEKTANT		DATUM
PROJEKTANT		03/2017
ZDOP.PROJEKTANT		MĚŘÍTKO
PROJEKTANT		1:50
PROJEKTANT		ČÍSLO VÝKRESU:
PROJEKTANT		104