


LEGENDA MÍSTNOSTÍ



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
B-001	Technická místnost	31,03
B-002	Technická místnost - kotle	13,65
B-003	Sklad peletek	32,33
B-004	Technická místnost - VZT	64,69

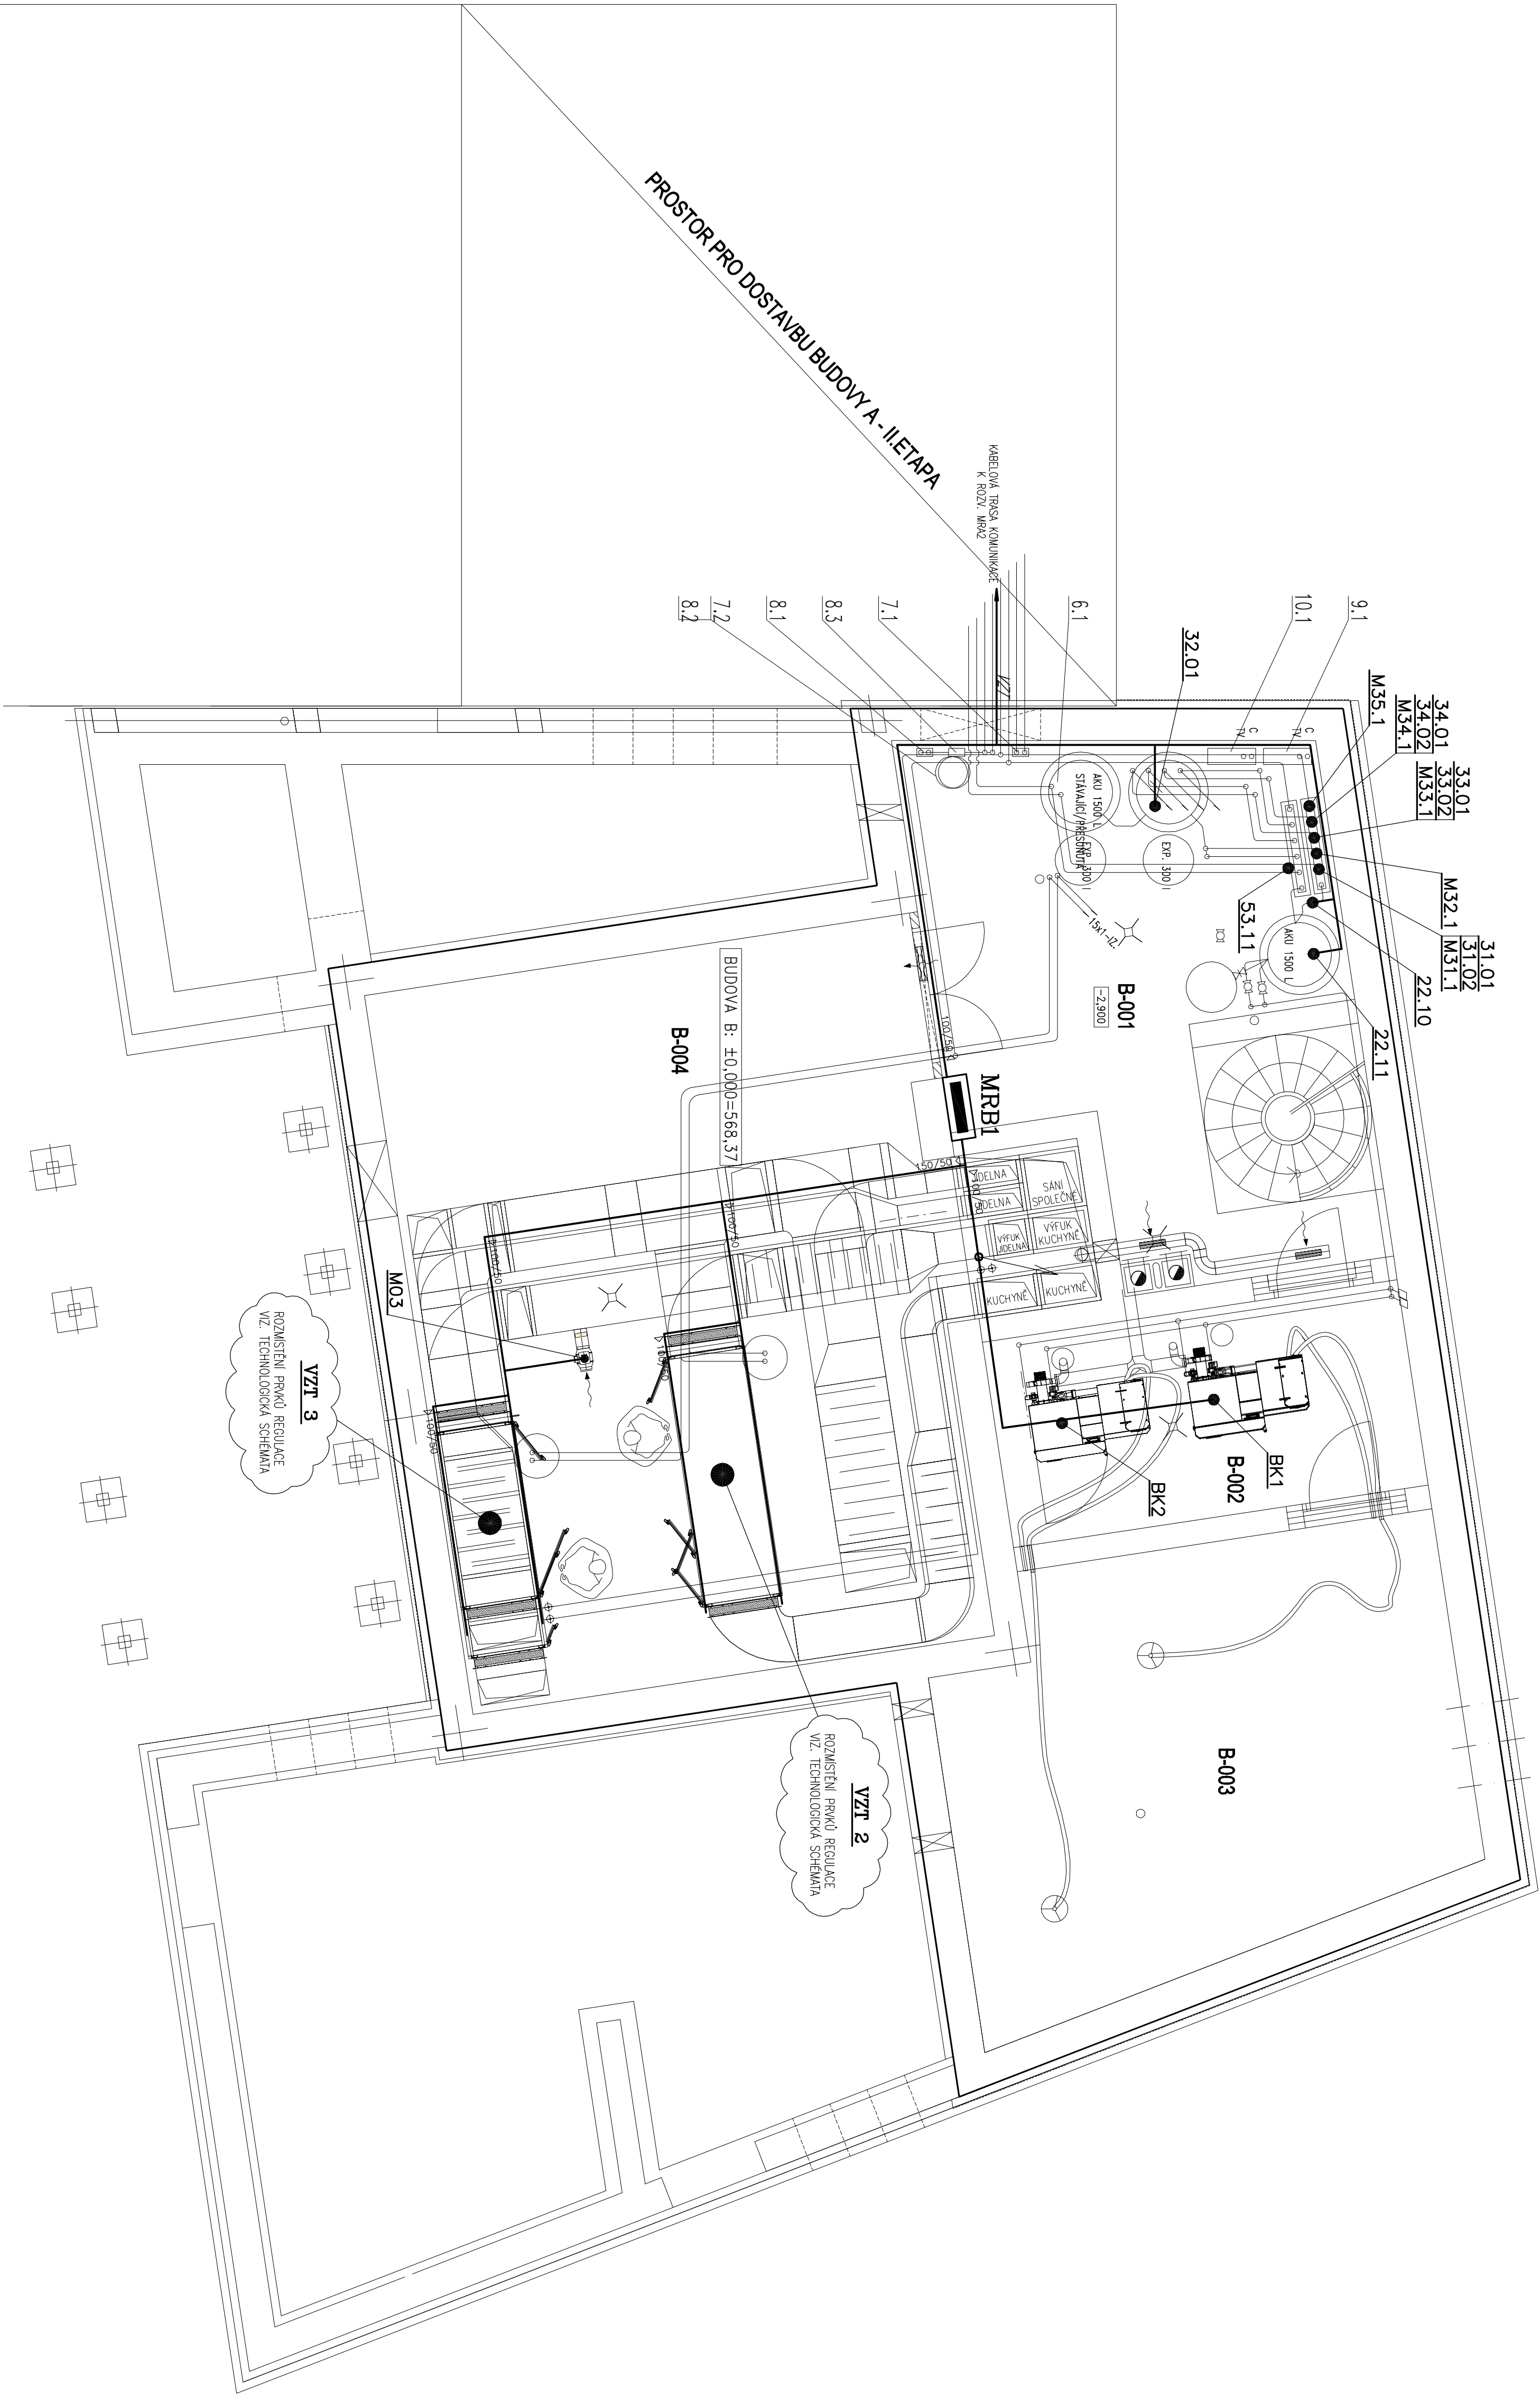

LEGENDA MGR

HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ  
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBECE)

NAPÍŤOVÉ SOUSTAVY:  
SÍŤOVÁ – 3 NPE, AC, 50Hz, 400V / TN-S  
OVLÁDACÍ – 1 NPE, AC, 50Hz, 230V / TN-S  
– 1 AC, 50Hz, 24V / FELV  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 – KRYTÍM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNJÍJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

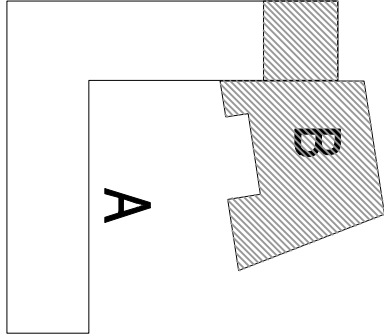

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Biv. ±0,000 = 56,7 50 m n. m.

REVIZE: POPIS ZMĚNY:

DATUM: VYPRACOVAL:


NÁZEV: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTÝ KRAŠENSKO		STUPEŇ 02: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT: SO 02: BUDOVA B		D.1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Obec Krasensko Krasensko 123, 681 04 Brno		ZNAČKOVÉ ČÍSLO: 201.000.11.4	
MÍSTO STAVBY: pozemky parc. č. 31, 32, 34 a k. Krasensko 76		DATUM: 02/2016	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ING. JIRÍ BARTOŠ, jbartos@ntar.cz		KOPIE: 8 x A4	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@ntar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50	
HLAVNÍ NÁSTĚNNÝ PROJEKT: ING. JIRÍ BARTOŠ, jbartos@ntar.cz		PŮDORYS 1.PP	
ZÁKONČENÍ ČÁSTI: Ing. Jirí Bartoš, jbartos@ntar.cz		VÝKRES: 102	
OPROUDENÝ PROJEKTANT: ING. JIRÍ BARTOŠ, jbartos@ntar.cz		ČÍSLO VÝKRESU: 102	
VYPRACOVAL: ING. JIRÍ BARTOŠ, jbartos@ntar.cz		REVIZE: 102	