


LEGENDA:

- V - Umyvadlo a dřezy**
T + S voda; 2x ventil 3/8"; v= 500 mm
odpad DN 50; v= 400 mm
- VP - Podlahová vpust'; DN 75**
- V1 - Škrabka brambor**
S voda; ventil 1/2"; v= 500 mm
odpad PV (podlahová vpust'; DN 75)
- V2 - Myčka nádobí**
S voda; ventil 3/4"; v= 500 mm
odpad DN 50; v= 400 mm
odpad DN 50; v= 0 mm (nad podlahou - rezerva)
- V3 - Armatura**
S voda; ventil 3/4"; v= 500 mm
- V4 - Dřez - chladicí stůl**
T + S voda; 2x ventil 3/8"; v= 650 mm
odpad DN 50; v= 600 mm
- V5 - Konvektomat**
S voda; ventil 3/4"; v= 500 mm
odpad DN 50; v= 400 mm
- V6 - Automatický změkčovač vody**
S voda; ventil 3/4"; v= 500 mm
výstup - konvektomat

chladicí stůl - schéma připojení

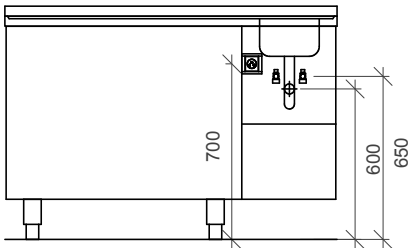

POZNÁMKY:
VEŠKERÉ ZTI ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.
TRASY ZTI ROZVODŮ URČÍ PROJEKCE ZTI.
ROZVODY BY MĚLY BÝT VEDENY VE STĚNĚ NEBO V PODLAŽE.
V PŘÍPADĚ, ŽE BY ROZVODY VEDLY PODÉL STĚN JE NUTNÉ NA TUTO SKUTEČNOST UPOZORNIT.

vypracoval: Ing. Jiří Prostřední		
kreslila: Mgr. Veronika Floriánová		
formát: A3	datum: 01/2016	GASTROFORM, s.r.o. Ondrova 9, 635 00 Brno www.gastroform.cz Tel.: 546 223 099
měřítko: 1:70		
název zakázky: Rekonstrukce a přístavba Rychty Krásensko		
obsah: instalace_ZTI		č.výkresu: 2.2