



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 567,50 m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:


AKCE: <b>REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO</b>		STUPEŇ PD: <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>
INVESTOR A OBJEDNATEL: <b>Obec Krásensko Krásensko 123, 683 04 Dnovice</b>		OBJEKT: <b>SO 02- Budova B</b>
MÍSTO STAVBY: <b>Krásensko 76 pozemky parc. č.: 31, 32, 34 k.ú. Krásensko</b>		PROFES: <b>D.1.4.6 - MĚŘENÍ A REGULACE</b>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>INTAR s.r.o. Bezručova 8/117a, 602 00 Brno tel.: +420 563 622 211 www.intar.cz, info@intar.cz</b>		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: <b>204 000 11-4</b>
VEDOUcí PROJEKTU: <b>ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatlicky@intar.cz</b>		DATUM: <b>02/2016</b>
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <b>ING. JIŘÍ BARTOŠ, bartos@intar.cz</b>		FORMÁT: <b>5 x A4</b>
ZHOTOVITEL ČÁSTI: <b>Ing. Hruška Josef josef.hruska@volny.cz tel.: 739 669 324</b>		KOPIE: <b>5</b>
MĚŘÍTKO: <b>-----</b>		AUTORIZACE: 
VÝKRES: <b>TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA ŘÍZENÍ</b>		EVIDENČNÍ ČÍSLO: <b>204 000 11-4/SO 02/D.1.4.6</b>
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>ING. HRUŠKA JOSEF</b>		ČÍSLO VÝKRESU: <b>101</b>
VYPRACOVAL: <b>ING. HRUŠKA JOSEF</b>		REVIZE:

rozv. MRB1  
(PŘÍKON 25kW)

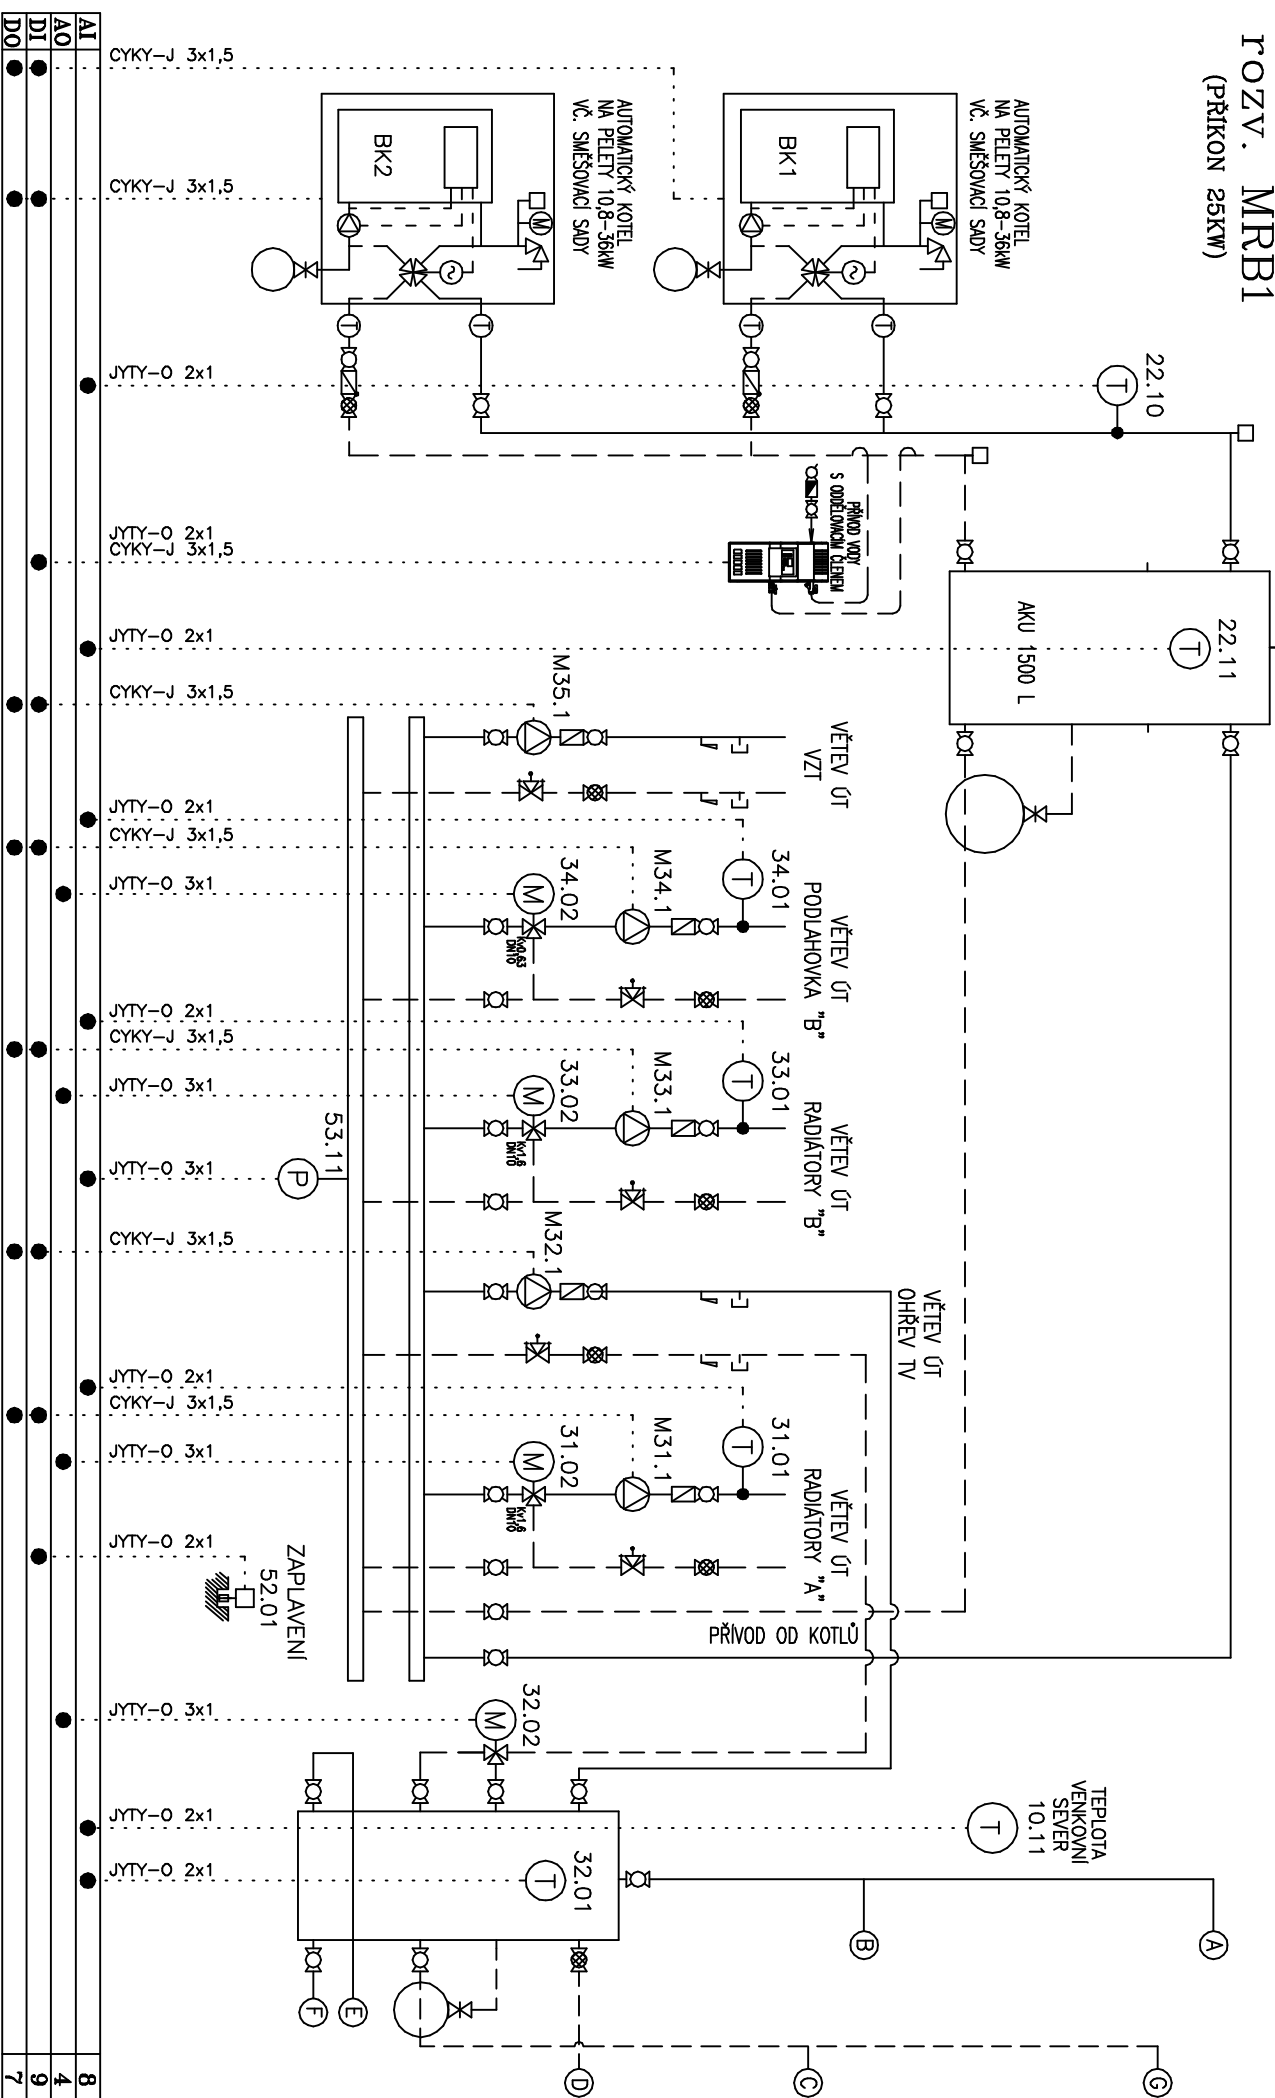

STAVBA	NÁZEV VÝKRESU	DATUM	STUPEŇ	LISTŮ	LIST č.
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO – OBJEKT SO 01 BUDOVA "B" KRÁSENSKO	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA ŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ	03./2016	DPS	5	1



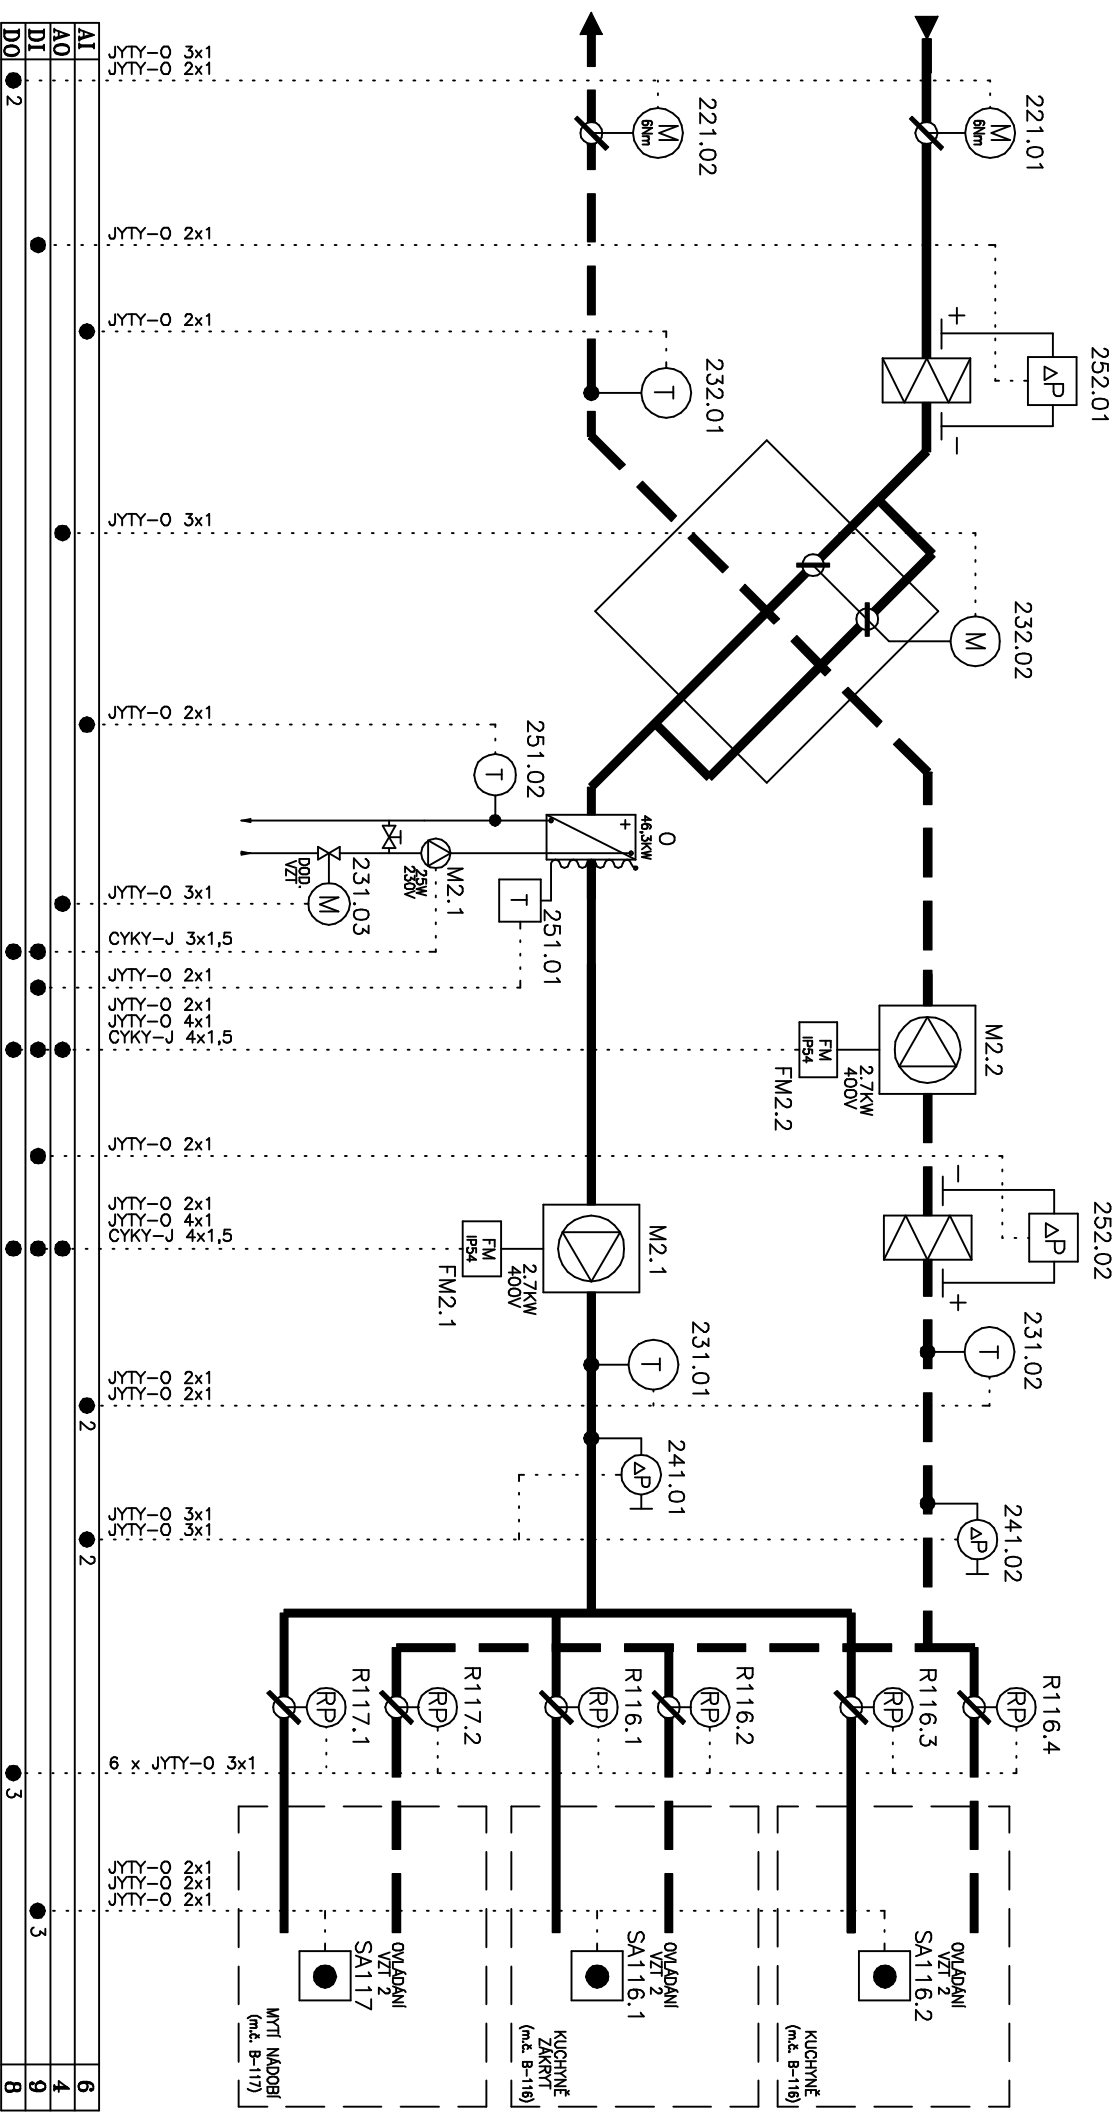

STANBA	NAZEV VKRESU	DATUM	STUPEŇ	LISTŮ	LIST č.
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRAŠENSKO – OBJEKT SO 01 BUDOVA "B" KRAŠENSKO	TECHNOLOGICKÉ SCHEMA ŘÍZENÍ VZT 2	03/2016	DPS	5	3



20

