












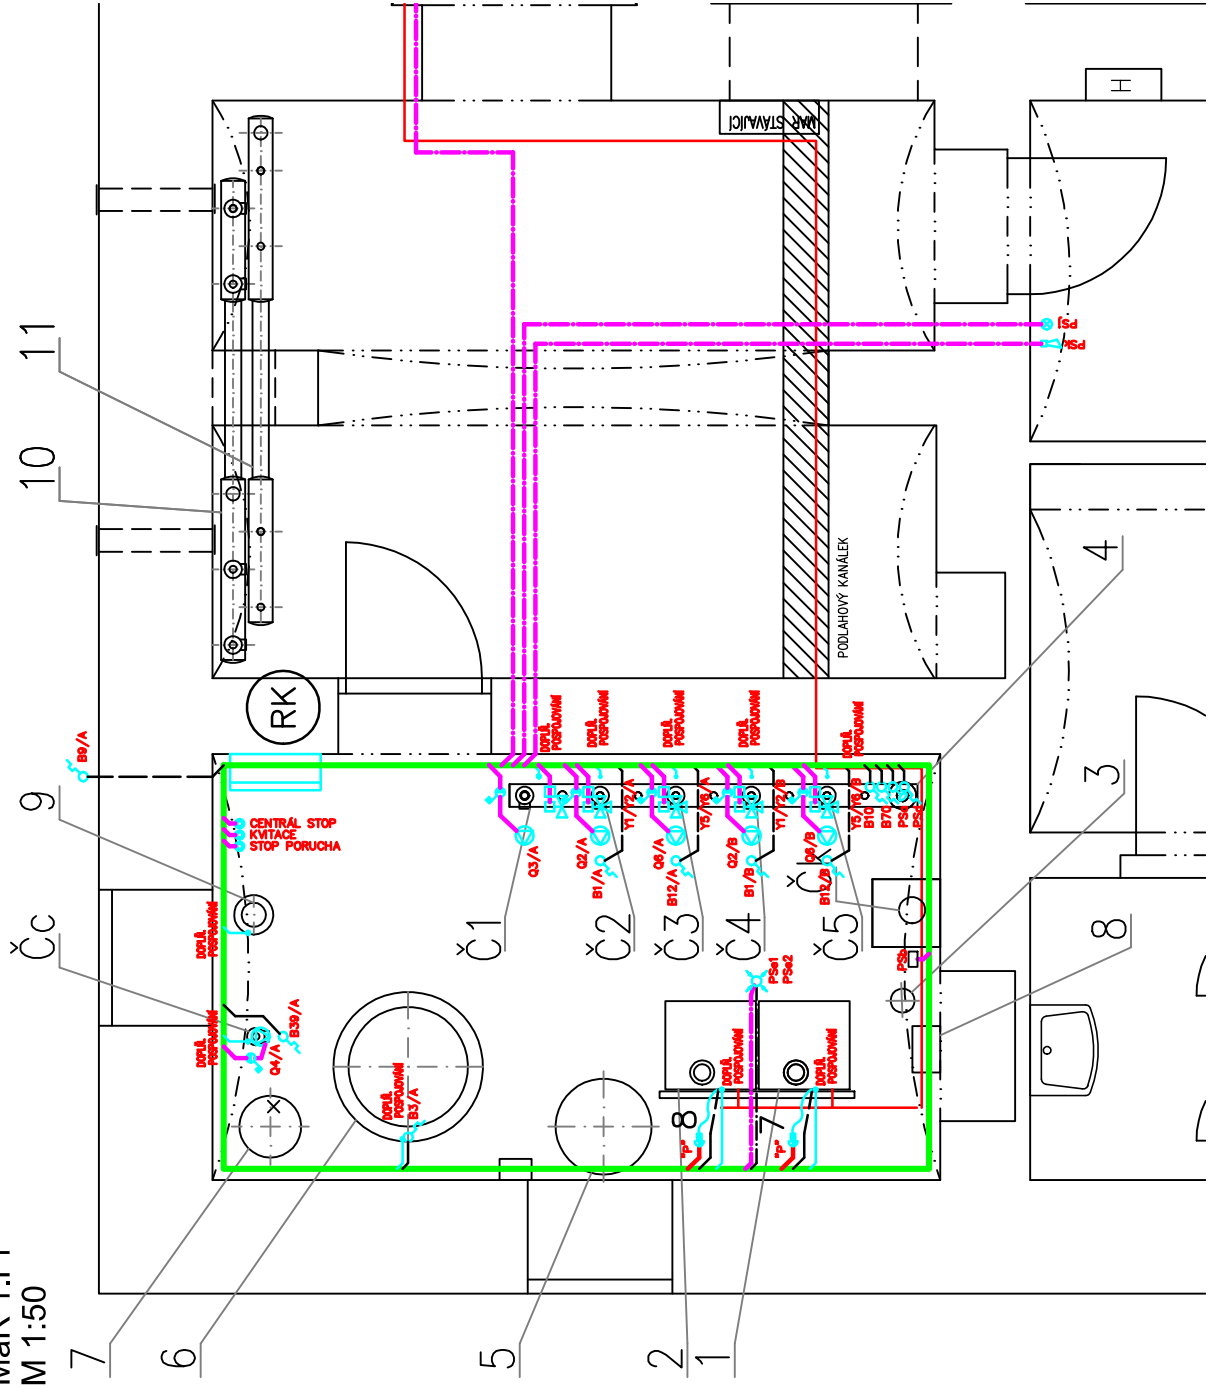

MaR 1.PP
M 1:50



MaR 1.PP
M 1:50

[illegible]

| LEGENDA | |
|---|--|
| Značka | Popis |
| " N " " A " " | prach. zářivkové svítidlo 2x36W, VYRTYCH-VPE1, parabolický reflektor, IP66 |
| " N " " A " " | nouzové svítidlo 8W, IP 44, 3h |
|  | spínač a zásuvka v provedení nástěnném, IP 44 |
|  | zásuvka v provedení nástěnném, IP 44, s ochr. proti přepětí |
| " P " " A " " | elektroinstalační krabice |
|  | vícenásobné vedení nn |
|  | proudové okruhy nn |
|  | slaboproudé rozvody |
|  | doplňující pospojování ČV 6 zř. |
|  | tepelní snímače |
|  | žerpadla |
|  | ventily s elektrophony |
|  | litkové židlo |
|  | židlo úniku plynu |
|  | optická a zvuková signalizace |

| | | | |
|---|----------|---|--|
| Prostředí (vnější vlivy) | | viz "protokol" | |
| Napěťová soustava | | 1NPE stř. 50Hz 230/TN-S | |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše | normální | automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S | |
| | doplňená | - doplňujícím pospojováním - proudovým chráněním 30 mA | |
| Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165 | | | |

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU
ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVÍŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

| | | | |
|--|--|--------------|-------------|
| Ing. Oldřich Diviš, 671 31 Únanov č. 144, projektce, montáže, revize | | Zak. č. : | 33 - 17 |
| Zodpovědný projektant : | Ing. Oldřich Diviš | Stupeň : | DPS |
| Č. paré : | Název : Energetické hospodářství objektů ODN ulice Dyjská, k.ú. Znojmo-město SO-02 OBJEKT E, E' - ODN 1,2,3,6 D.1.4.600 Elektro slinoproud, MaR | | |
| Investor : | Rozvody a MaR v KOTELNĚ (objekt E) Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo | | |
| | | Měřítko : | 1 : 50 (30) |
| | | Formát A4 : | 4 |
| | | Datum : | 06 / 2018 |
| | | Č. výkresu : | D.1.4.602 |