



PŮDORYS 1.PP
M 1:50

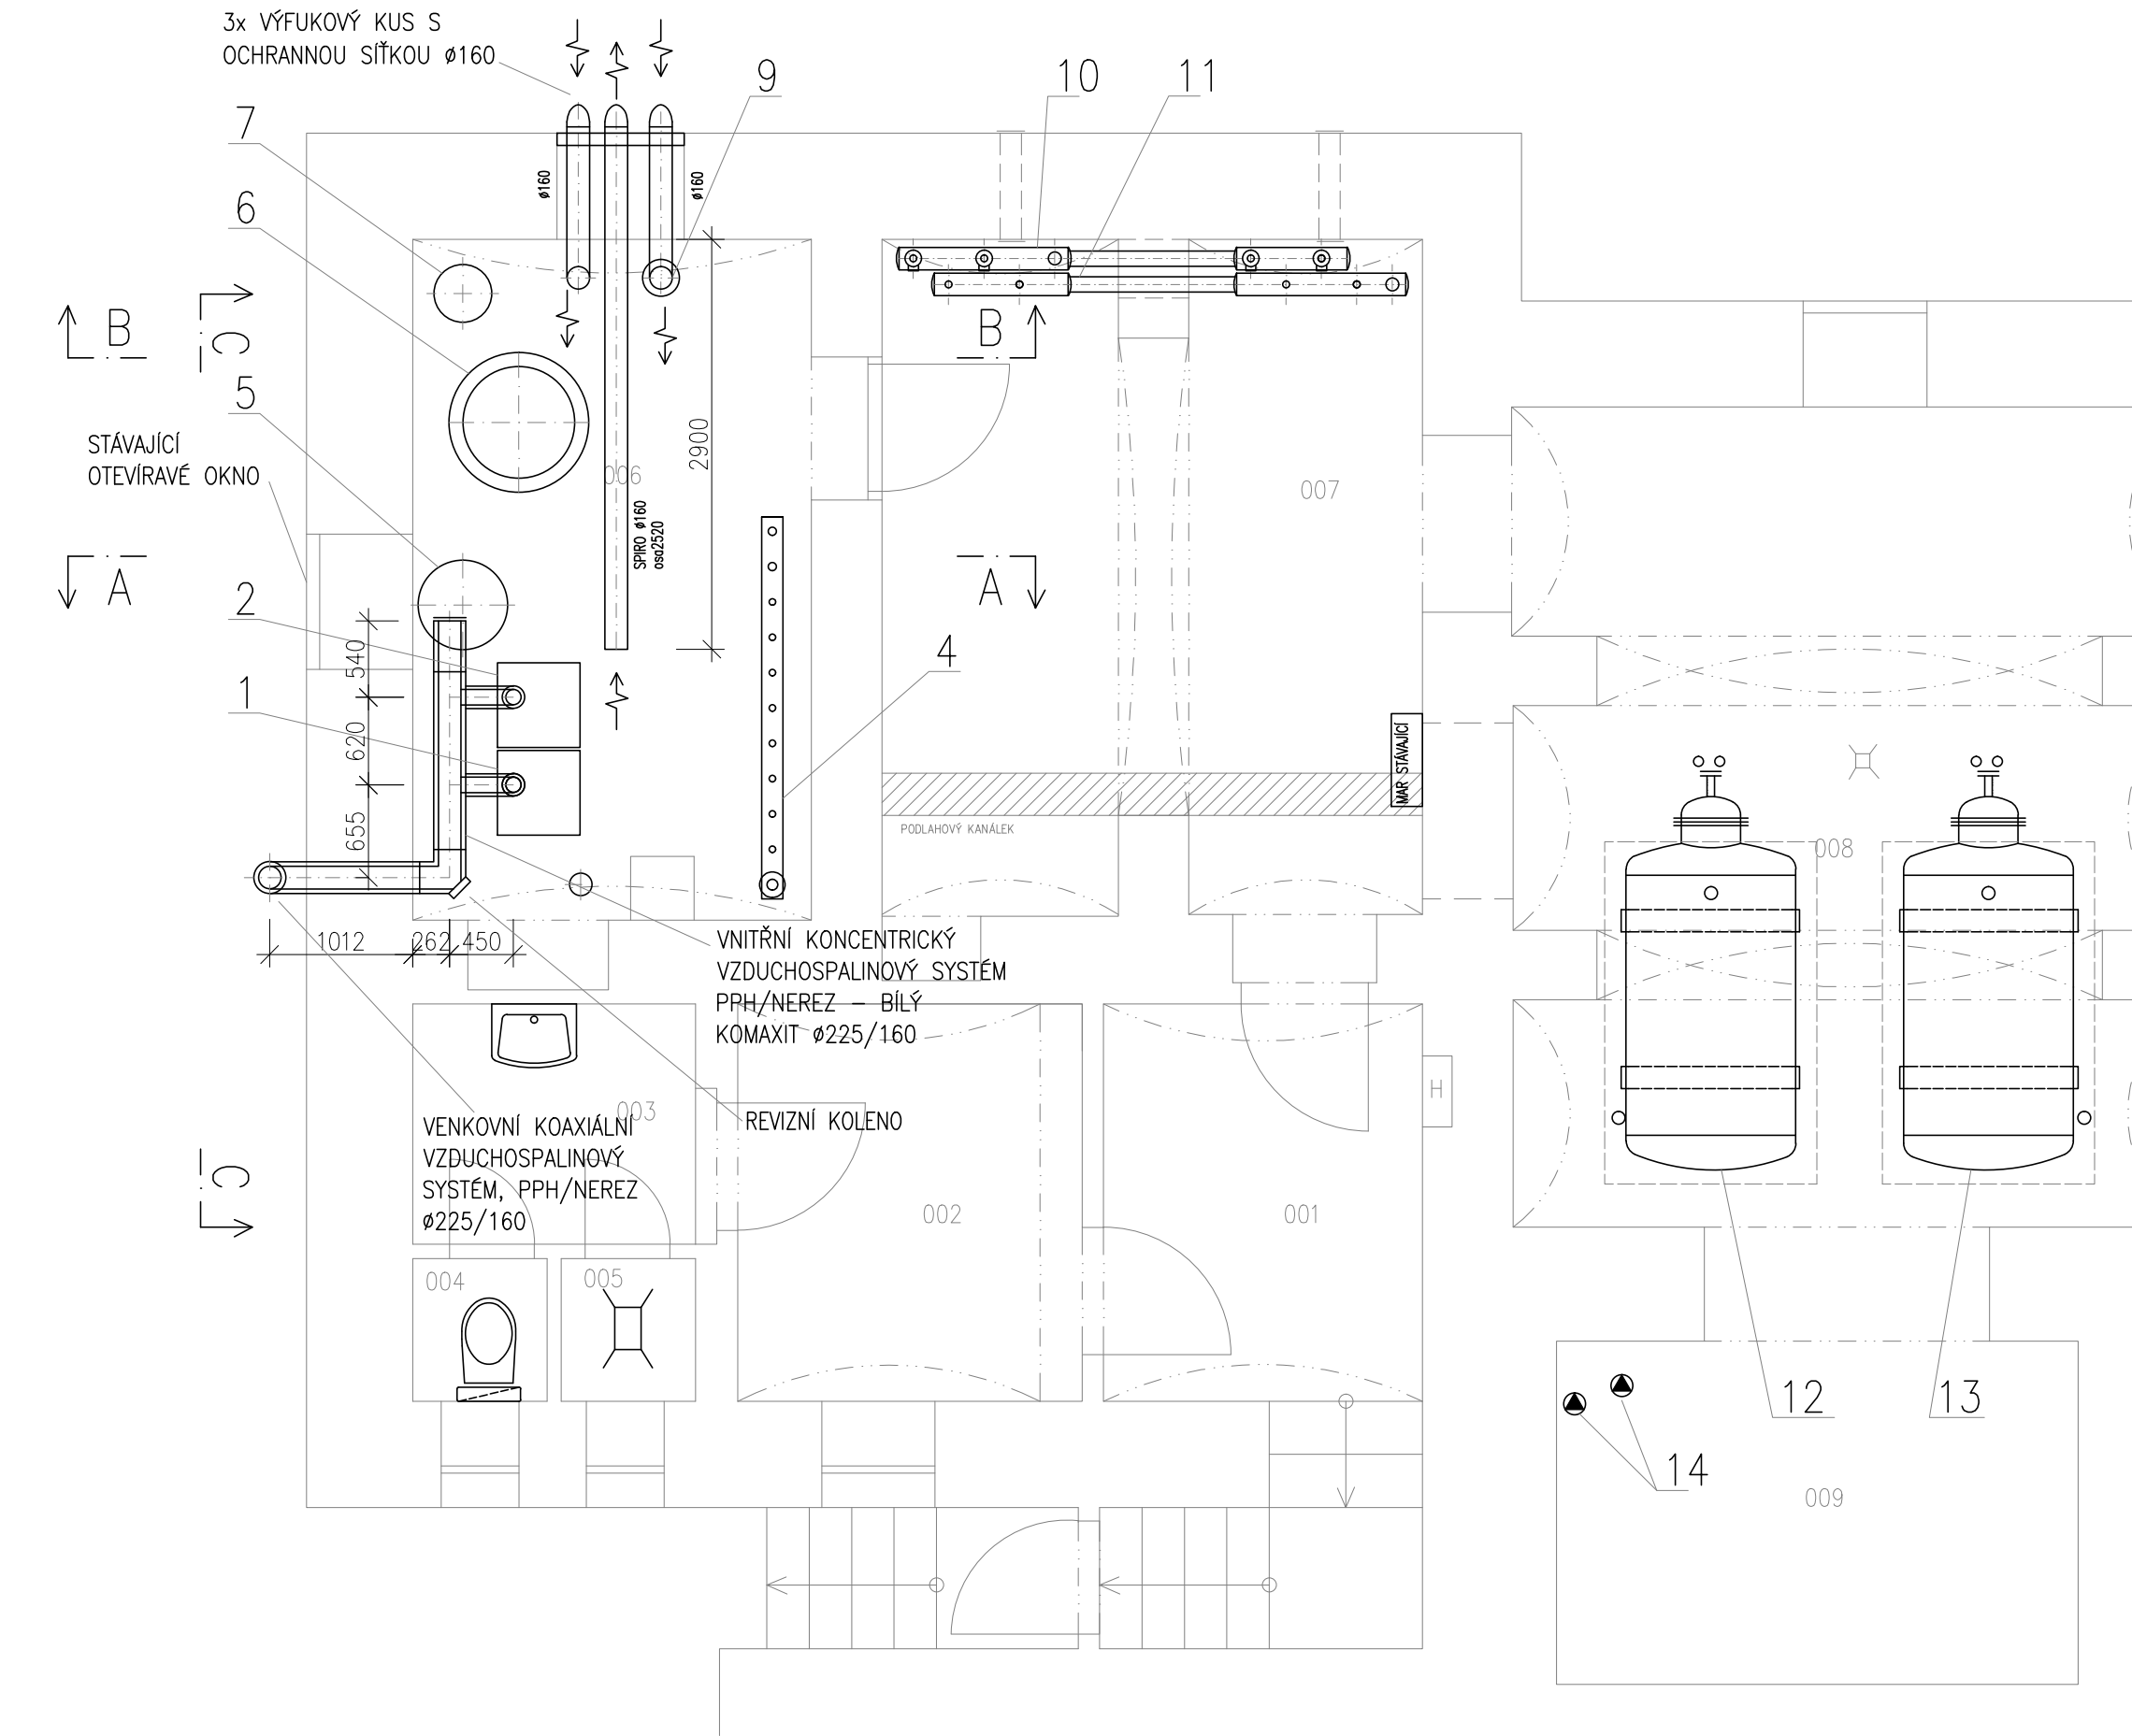


ŘEZ A-A
M 1:50




LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ČERPADEL

- KONDEZAČNÍ PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL, VÝKON 102 kW, SPOTŘEBA ZP 11,1 m³/h
- KONDEZAČNÍ PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL, VÝKON 102 kW, SPOTŘEBA ZP 11,1 m³/h
KOTLE ZÁVĚŠENY NA SAMOSTATNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI KOTVENÉ DO PODLAHY
- HYDRAULICKÝ VYROVŇAVAČ DYN. TLAKŮ HVDI, DN150, 4x HRDLO 21/2", ATYP
- KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ, MODUL 150, PN 6, Tmax=105°C, l=2700mm, m=38.62kg, KONZOLY, IZOLACE
- EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 300/6, OBJEM 300L, MAX. PRACOVNÍ TLAK 6bar
- NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁS. OHŘÍVAČ, OBJEM 932L, VÝMĚNÍK 3,5m², PRŮMĚR S IZOLACÍ 990mm, MAX PR. TLAK 10bar
- EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA PRO PITNOU VODU 60/10, OBJEM 60L, MAX. PRACOVNÍ TLAK 10bar
- NEUTRALIZAČNÍ BOX, VČETNĚ NÁPLNĚ
- VENTILÁTOR RK 160L, 2440ot/min, 100W, 230V, POTRUBNÍ PŘÍPOJKA 160mm, PRAC. BOD 600m³/h, 150Pa
- STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ ROZDĚLOVAČ
- STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ SBĚRAČ
- STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ OVL2500
- STÁVAJÍCÍ RUŠENÝ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ OVL2500
- DVOJICE STÁVAJÍCÍCH CÍRKULAČNÍCH ČERPADEL – ZRUŠIT

ŘEZ B-B
M 1:50



ŘEZ C-C
M 1:50



LEGENDA POTRUBÍ

- VYTÁPĚNÍ PŘÍVOD NOVÉ
- VYTÁPĚNÍ ZPÁTEČKA NOVÉ
- VZT PŘÍVOD NOVÉ
- VZT ZPÁTEČKA NOVÉ
- DOPLŇOVÁNÍ
- STUDENÁ VODA NOVÉ
- TEPLÁ VODA NOVÉ
- CÍRKULACE NOVÉ
- VYTÁPĚNÍ PŘÍVOD STÁVAJÍCÍ
- VYTÁPĚNÍ ZPÁTEČKA STÁVAJÍCÍ
- VZT PŘÍVOD STÁVAJÍCÍ
- VZT ZPÁTEČKA STÁVAJÍCÍ
- STUDENÁ VODA STÁVAJÍCÍ
- TEPLÁ VODA STÁVAJÍCÍ
- CÍRKULACE STÁVAJÍCÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- VYTÁPĚNÍ PŘÍVOD RUŠENÉ
- VYTÁPĚNÍ ZPÁTEČKA RUŠENÉ
- VZT PŘÍVOD RUŠENÉ
- VZT ZPÁTEČKA RUŠENÉ
- STUDENÁ VODA RUŠENÉ
- TEPLÁ VODA RUŠENÉ
- CÍRKULACE RUŠENÉ

VYPRACOVAL:	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Suchbardská 8 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. LUKÁŠ NAVRKAL		
INVESTOR:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo		
MÍSTO:	ulice Dyjská, k.ú. Znojmo-město		
AKCE:	Energetické hospodářství objektů ODN		
Objekt:	SO-02 OBJEKT E, E' - ODN 1,2,3,6		DATUM: 06/2018
OBSAH:	D.1.4.400 VZDUCHOTECHNIKA		MÉRITKO: 1:50
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys 1.PP, řez A,B,C		STUPEŇ: DPS
			FORMÁT: 10 A4
			Č. VÝKRESU: D.1.4.402