

KABEL ULOŽEN VÝKOPEM, V KANÁLU, POD OMÍTKOU A VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ VŠE V KOVOVÉ TRUBECE 36mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45min  
SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZAKLADNÍ-AUTOMATICKÝM, ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ-DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA:

- RH
- RV
- 
- 
- 
- 
- 

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU

NOVÝ ROZVADĚČ PRO NÁPÁJENÍ VÝTAHŮ A VZT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1  
POŽÁRNĚ POPLACHOVÝ SPINAČ (TLAČÍTKO POD SKLÍČKEM) ČERVENÉ 1/1  
"PŘI POŽÁRU ZAPNÍ"


LED SVĚTLIDLO PŘISAZENÉ 1x24W IP20  
FULGUR ANETA 410 LED

SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ NA POUZDŘÍ 10A 250V IP44 ABB-PRAKTIK  
KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ 3553-01929B



VÝVOD PRO VÝTAH REZ. 3m ZAPOJIT DO STÁVAJÍCÍHO VYPÍNAČE VÝTAHU


KABELOVÁ TRASA POŽÁRNÍ VČETNĚ ULOŽENÍ

NÁPOJENÍ VÝTAHU CKKH-V 50x10mm<sup>2</sup> B2<sub>cd</sub>s1d0  
NÁPOJENÍ VZT CKKH-V 30x2,5mm<sup>2</sup> B2<sub>cd</sub>s1d0  
NÁPOJENÍ OVLÁDÁNÍ CKKH-V 2x2,5mm<sup>2</sup> B2<sub>cd</sub>s1d0  
NÁPOJENÍ OSVĚTLENÍ CYKY 30x1,5mm<sup>2</sup>  
STOUPACÍ VEDENÍ, V KAŽDÉM PATŘE KABELY VYVÁZANÝ

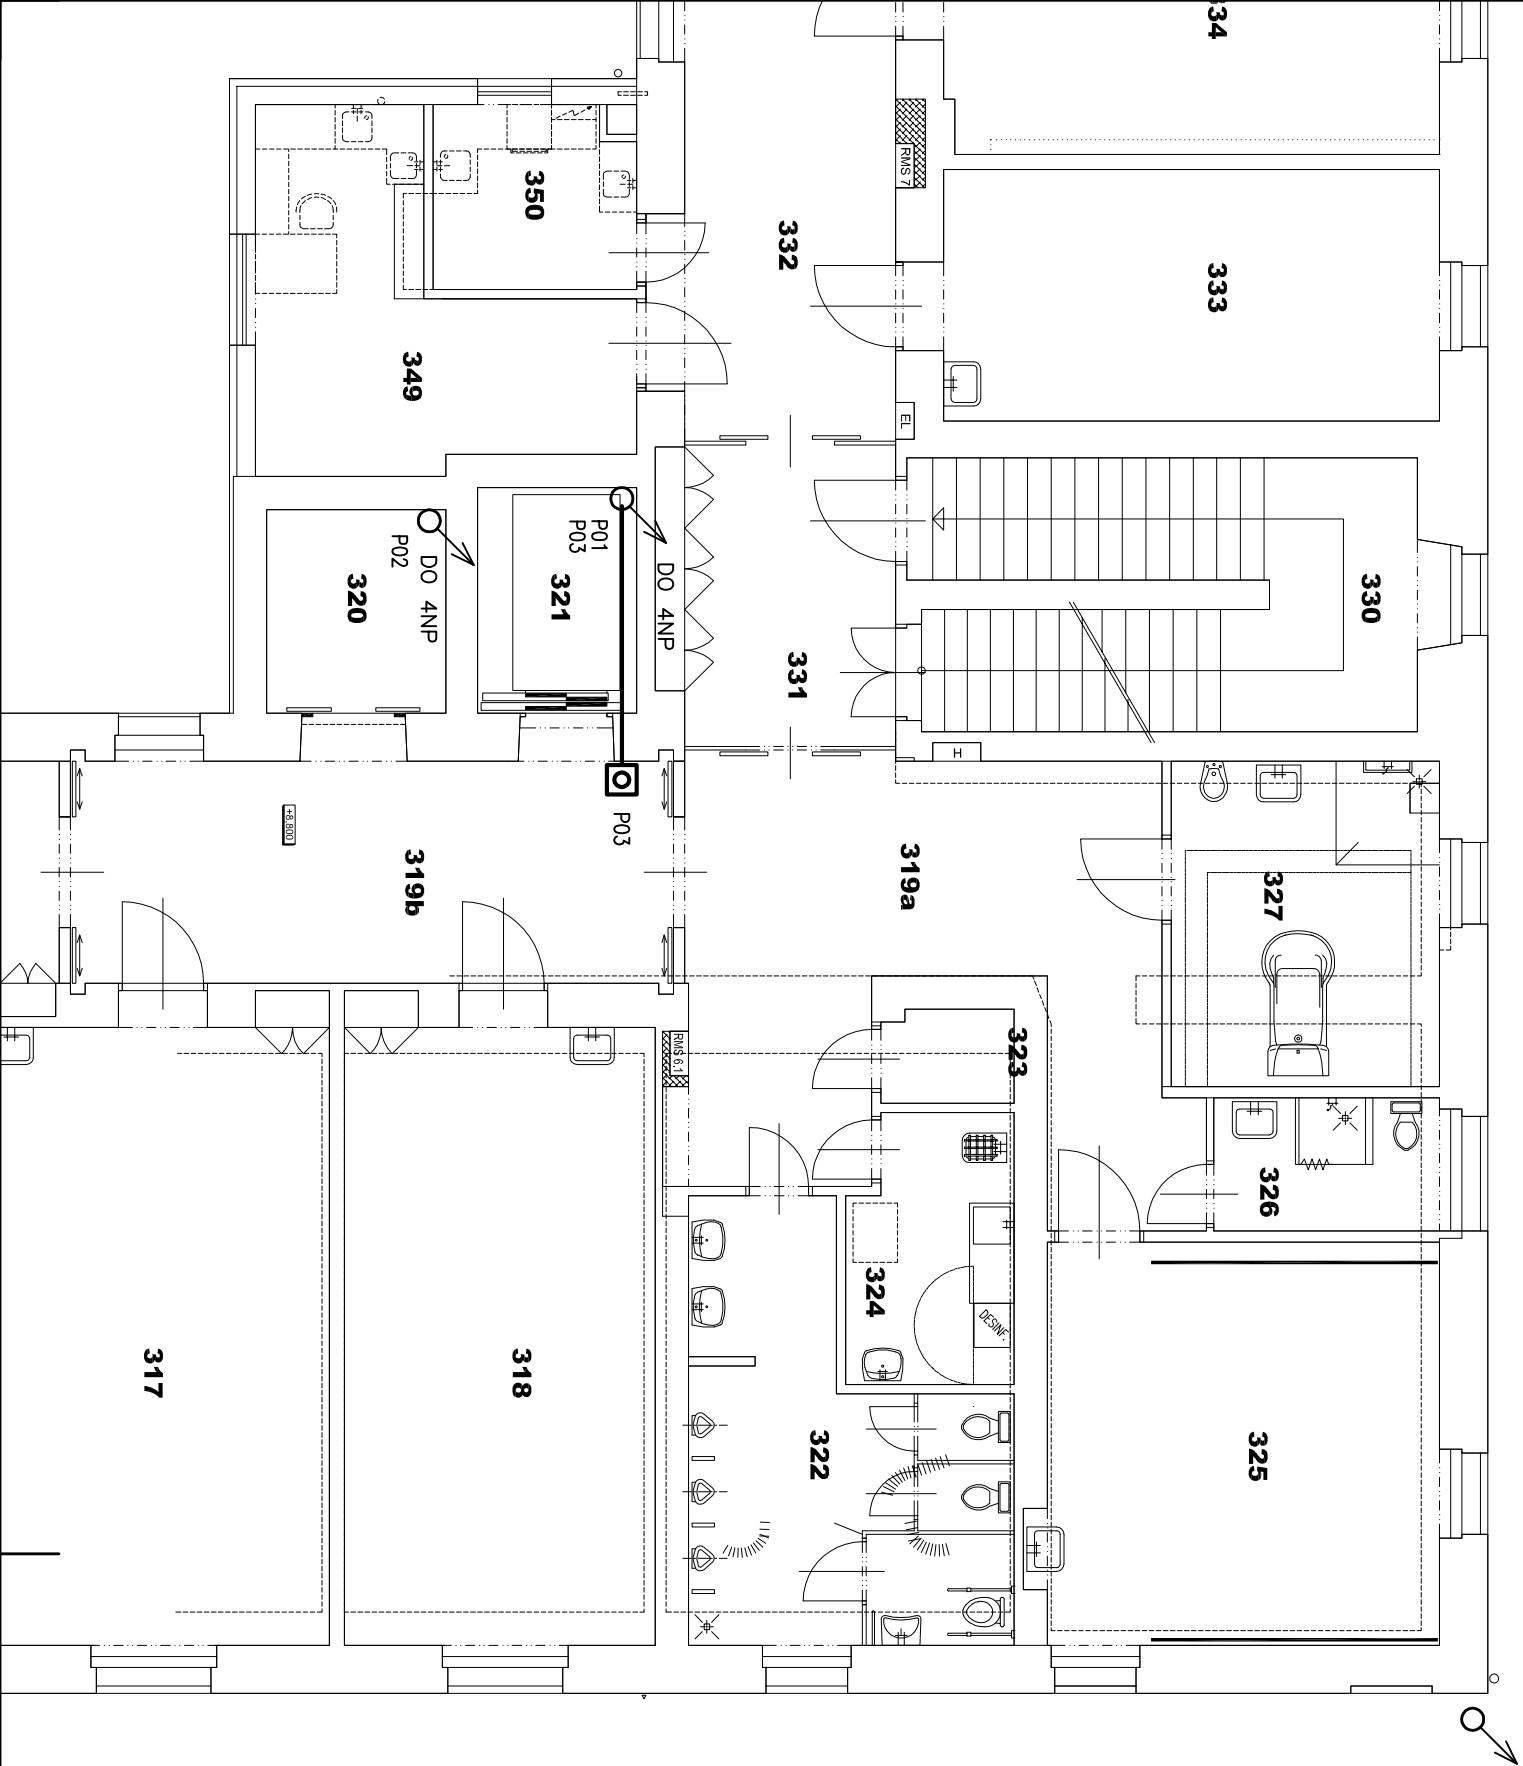

±0.00= stávající podlaha přízemí

		
HIP	Ing. arch. A. Pisarčík	
Zodp. projektant	Milan Laták	
Projektant	Milan Laták	
Zak. číslo	14/P/18	Formát 2x A4
Datum	09/2018	Měřítko 1:100
Stupeň	<b>Dokumentace pro stav. povolení a provádění stavby</b>	
ap-atelier@ap-atelier.cz (+420) 549 123 652		



AP-atelier, s.r.o.  
Kabatníkova 2, 602 00 Brno

Investor: Nemocnice Letovice p.o., Pod Klášterem 17, Letovice

Místo: Pod Klášterem 17, Letovice

Stavba

Lůžkový výtah

Objekt	SOP 01 Budova nemocnice
Část	Elektroinstalace
Název	Púdorys 3NP

číslo paré

číslo výkresu

