



LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- - - - - EXPANZNÍ POTRUBÍ
- - - - - DOPLŇOVÁNÍ VODY DO SYSTÉMU

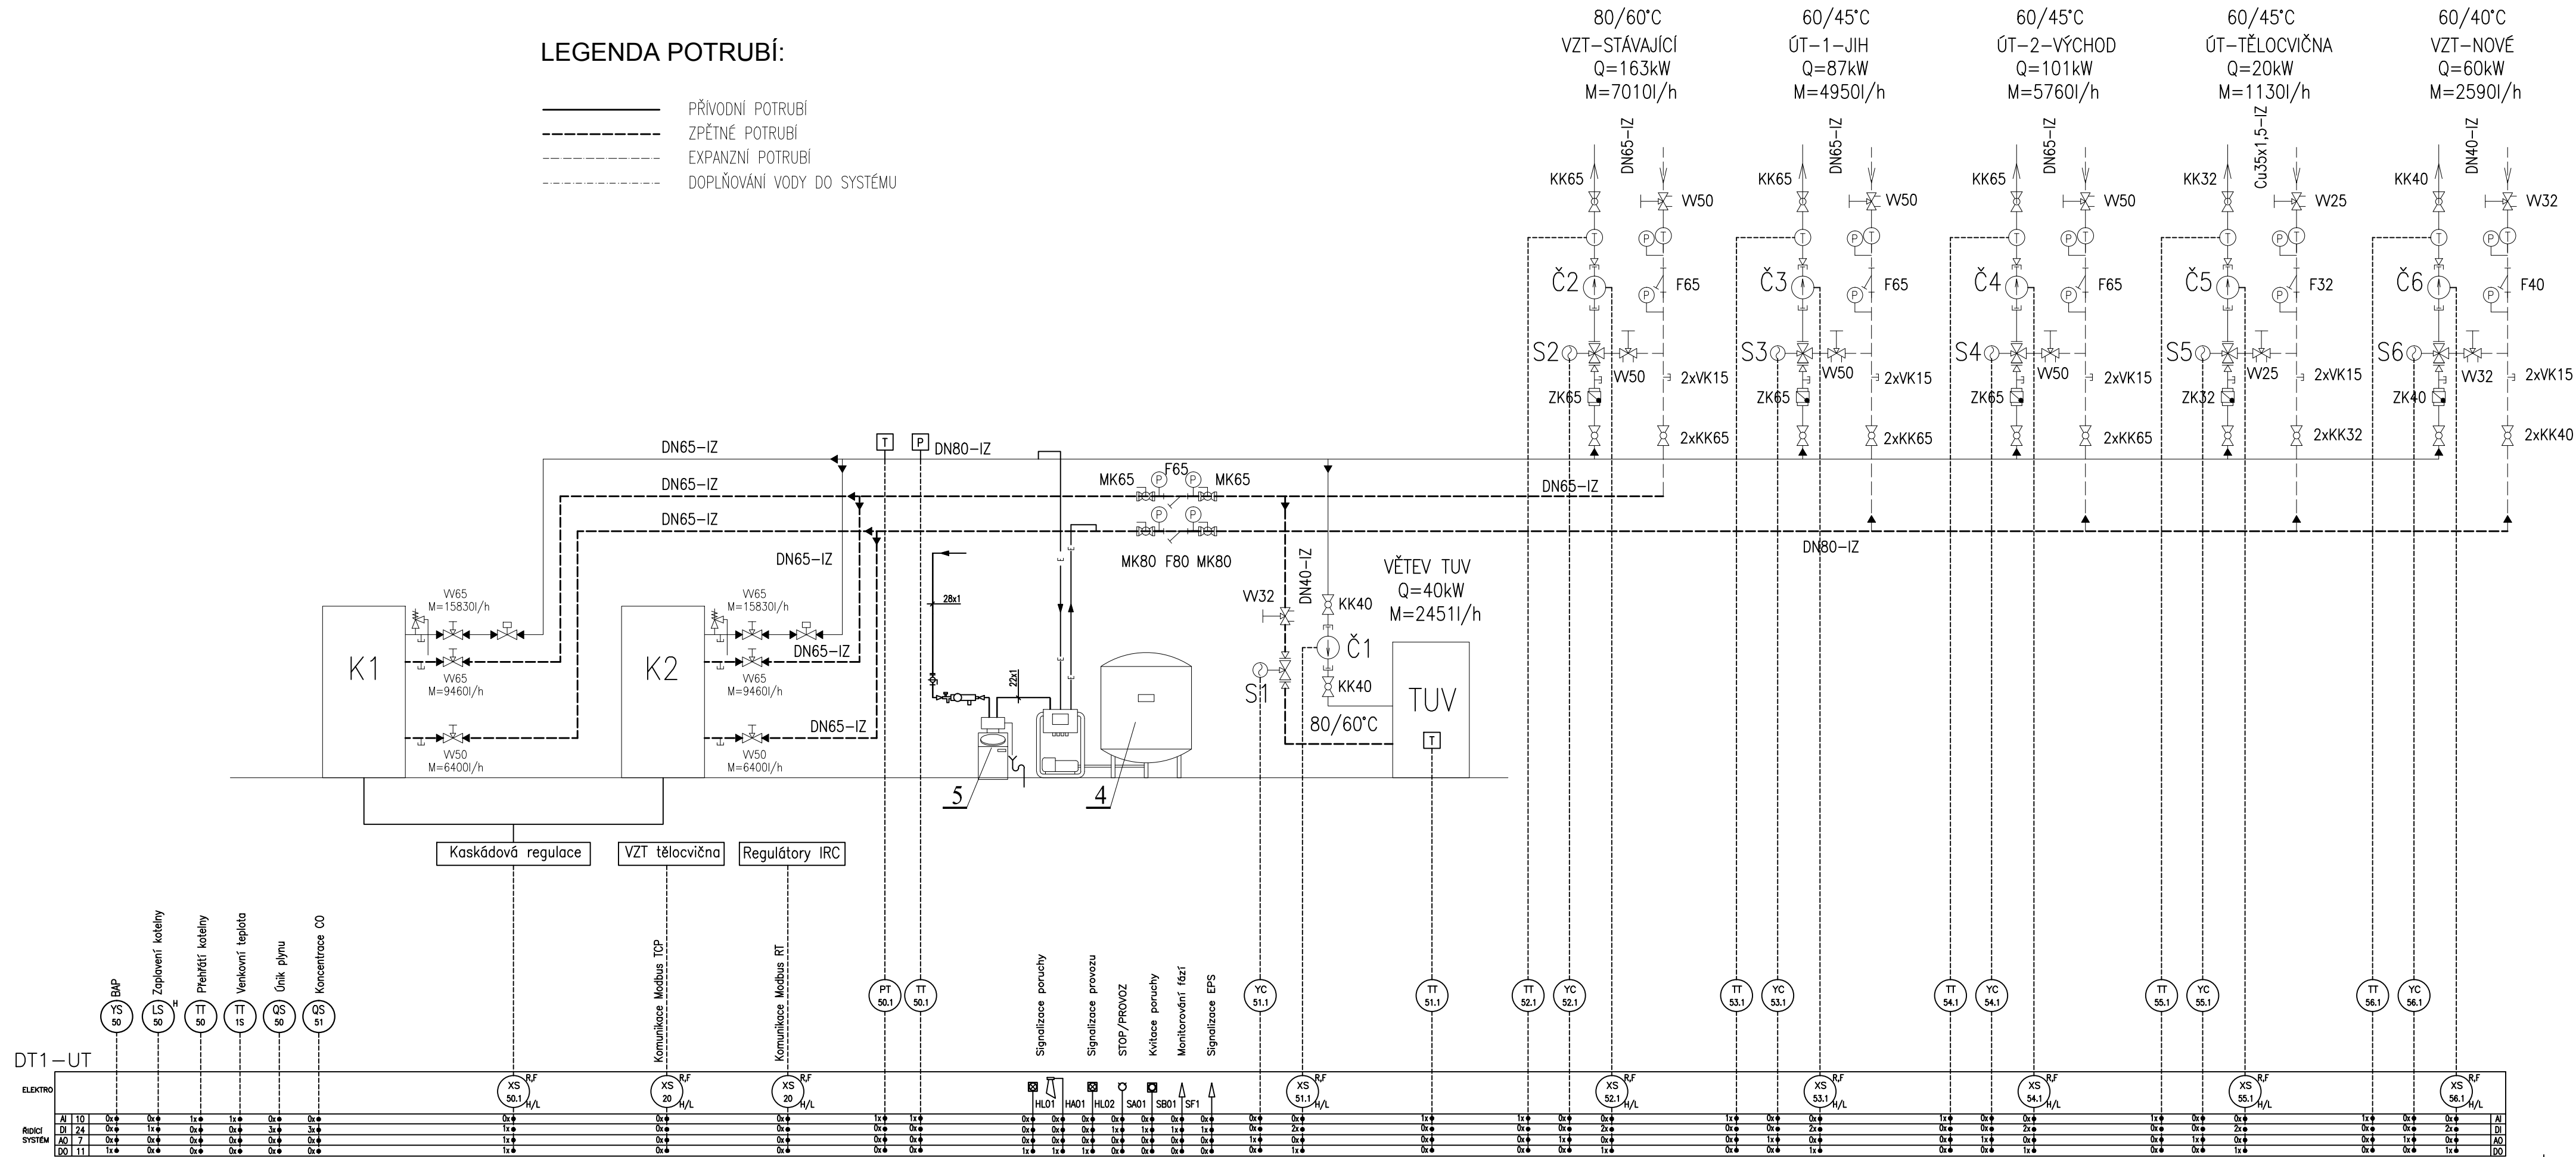

schema

Ratalova



±0,0 = 205,200

HIP	Ing. Petr Surý	Atelier SUP s.r.o.	
PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Tulis		
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Tulis	akce: SPSČH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno	
INVESTOR	SPSČH Brno, Vranovská, po, Vranovská 65, Brno		
REKONSTRUKCE OTOPNĚHO SYSTÉMU		DRUH DOKUM.	DSP
		ČÍSLO ZAK.	05 2018
		DATUM	prosinec 2018
		FORMÁT	4 A4
D1.4.e Měření a regulace Technologické schéma vytápění		Č. KOPIE	DIL
			Č. VÝKR.
		D1.4.e	2