


STROJOVNÁ
CHLAZENÍ
AKU

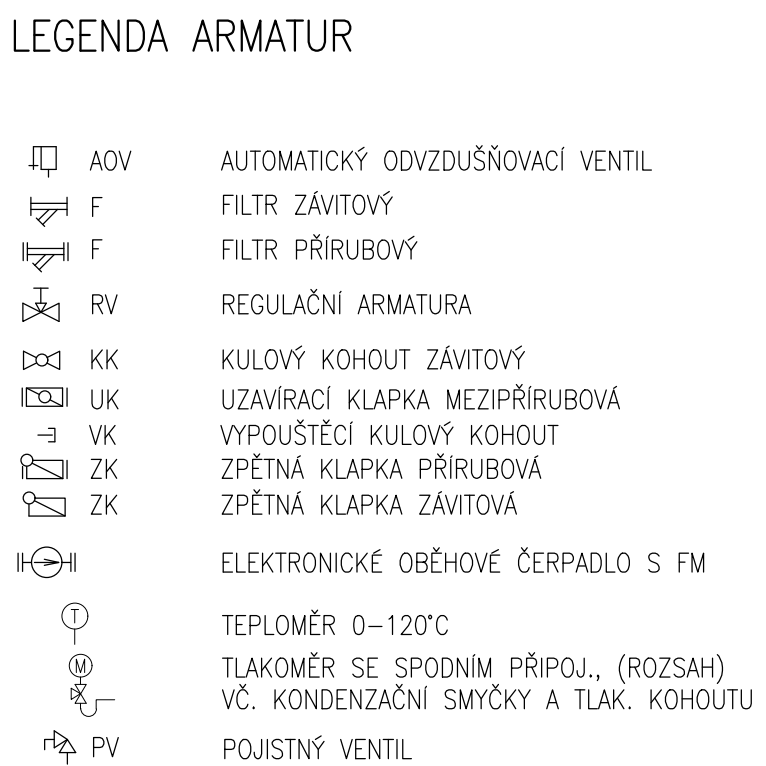

10.01
Qch=2,6kW

AOV15

KK20

KK20

18x1,2-1/2

22x1,5-1/2


7°C

13°C

NAPOJENO NA ROZVOD CHLAD

PŘIPOJENÍ POMOCÍ VLNITÝCH HADIC 3/4"

— — — — — CHLADNÁ VODA – 13°C
 ————— CHLADNÁ VODA – 7°C

KLIENT :	NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, IČ: 00390780		AUTORIZACE
GENERÁLNÍ DODAVATEL:	ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844		ČÍSLO PŘÍKAZU
SUB DODAVATEL:			
NÁZEV AKCE :			
NEMOCNICE BŘECLAV NÁVRH SYSTÉMU CHLAZENÍ - PAVILON A			
STAVEBNÍ OBJEKT:	01 PAVILON A -	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jiří Bielik
PROFESIE:	D.1.01.2 Chlazení	PROJEKTANT:	Ing. Lenka Marková
OBSAH:	1. ETAPA - VĚTVY VÝCHOD	MĚŘÍTKO:	DATUM: 10/2018
		STUPEŇ PD:	DVZ
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.01.2.109 00