


[illegible]

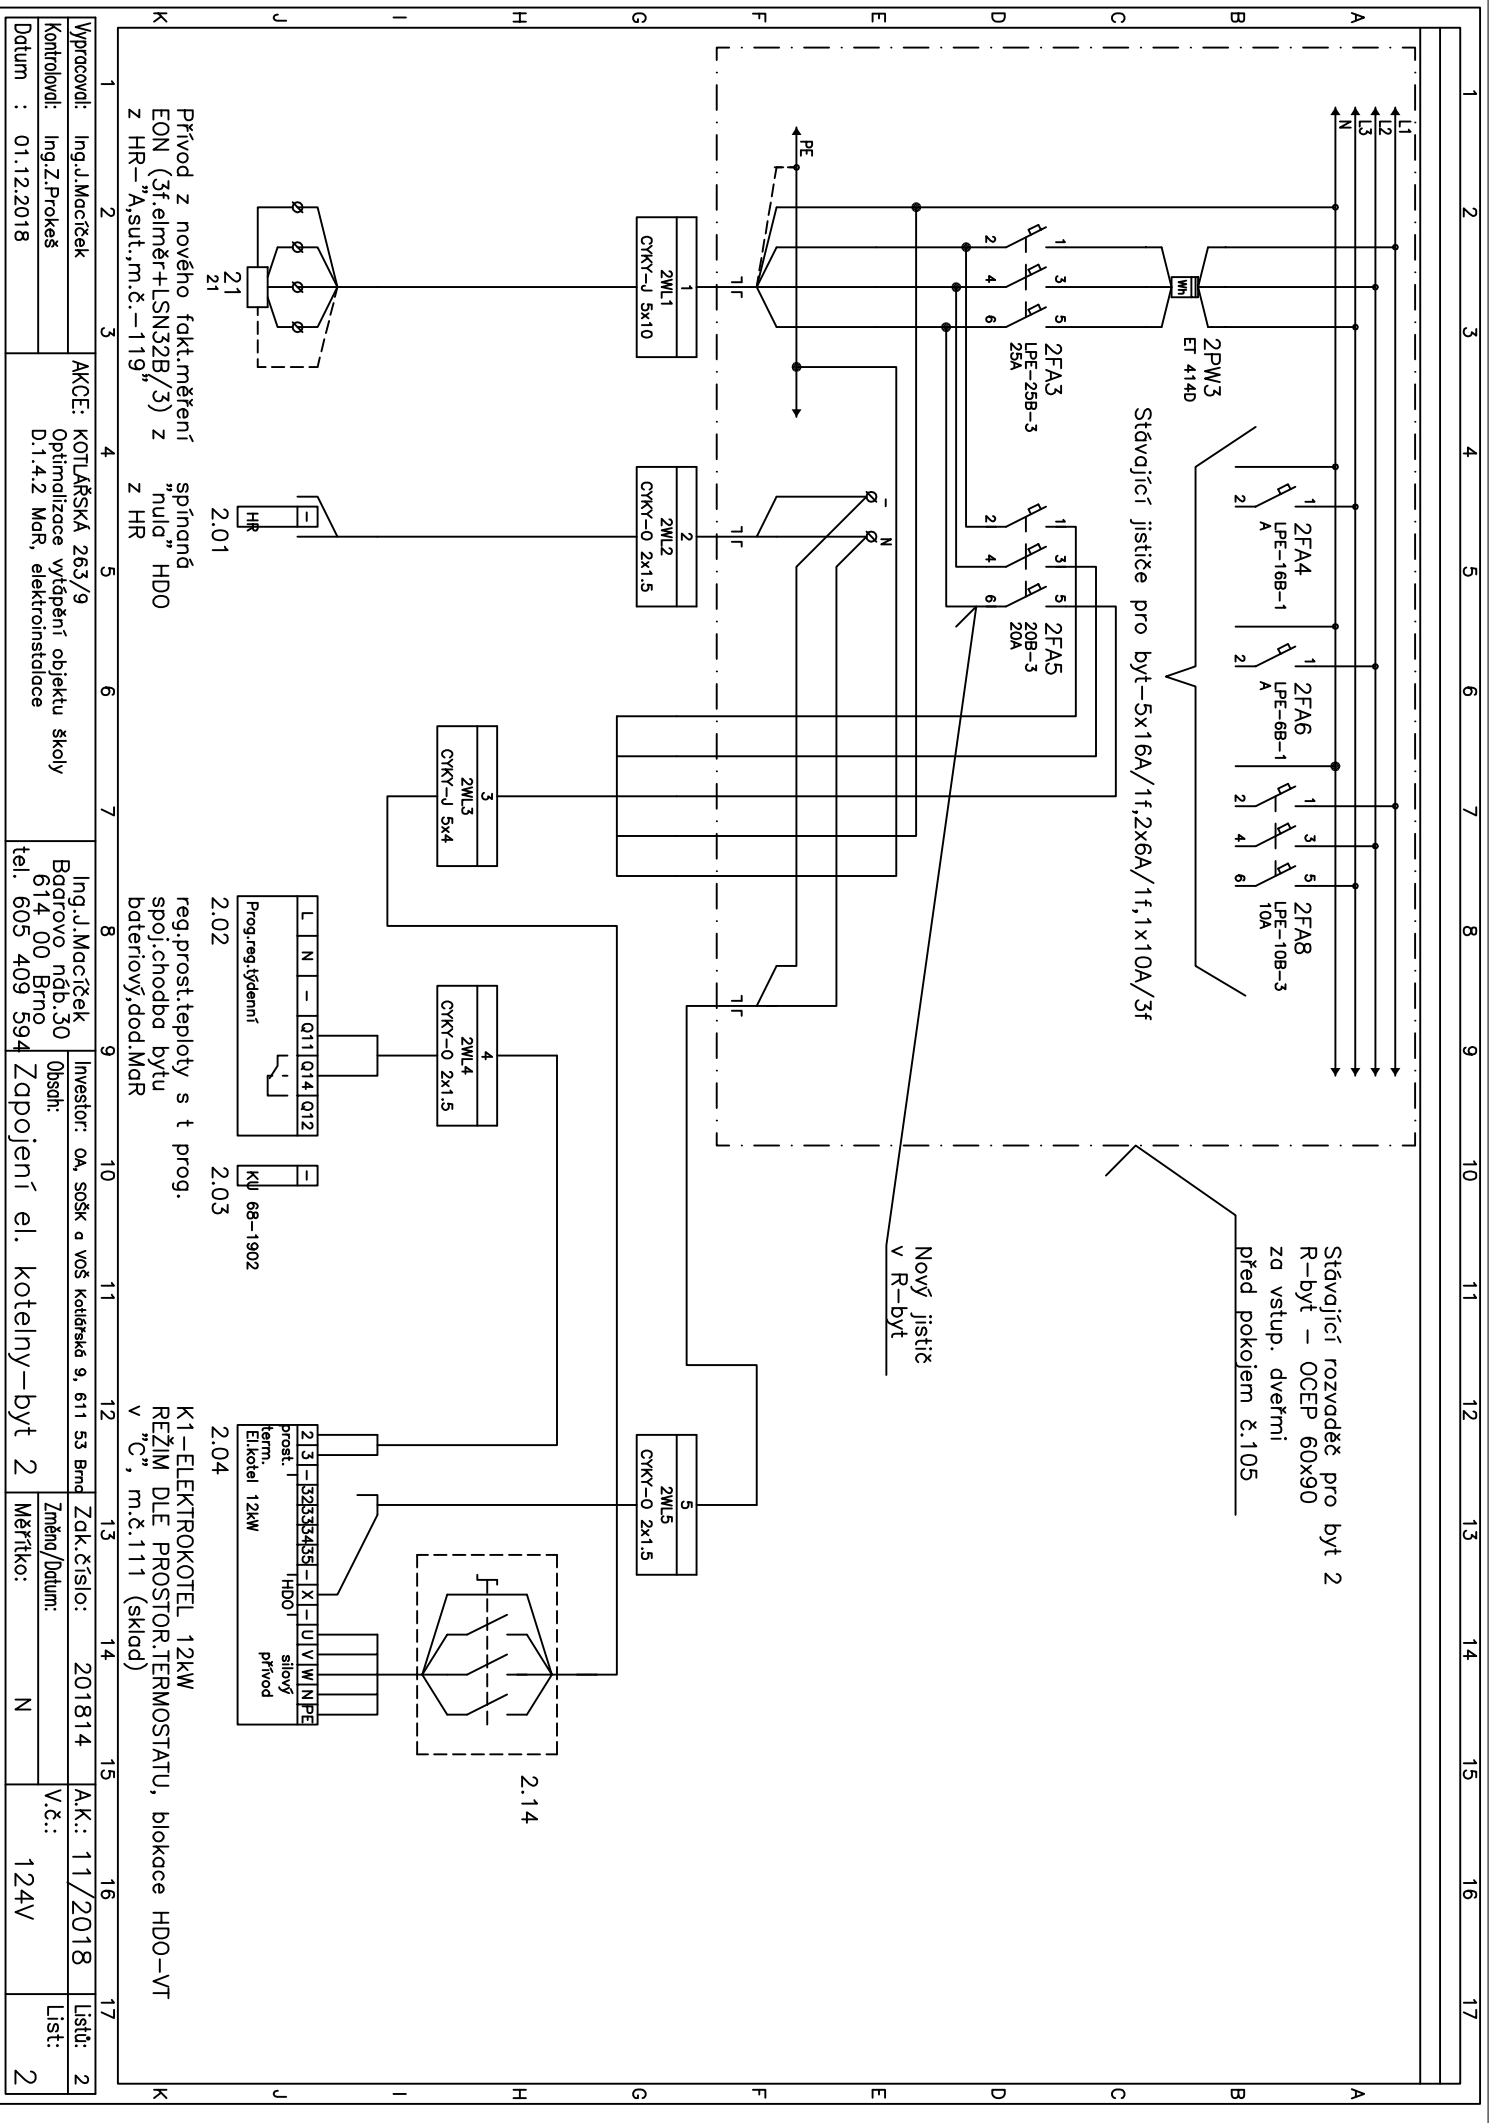

Výpracoval: Ing.J.Macříček		AKCE: KOTLAŘSKÁ 263/9		Ing.J.Macříček		Investor: OA, sošk a voš Kotlařská 9, 611 53 Brno		Zák.číslo: 201814		A.K.: 11/2018		Listů: 2	
Kontroloval: Ing.Z.Prokeš		Optimalizace vytápění objektu školy		Bogorovo náb.30		Obsah: Zapojení el. kotelny-byt 2		Změna/Datum: N		V.č.: 124V		List: 2	
Datum : 01.12.2018				tel. 605 409 594									