
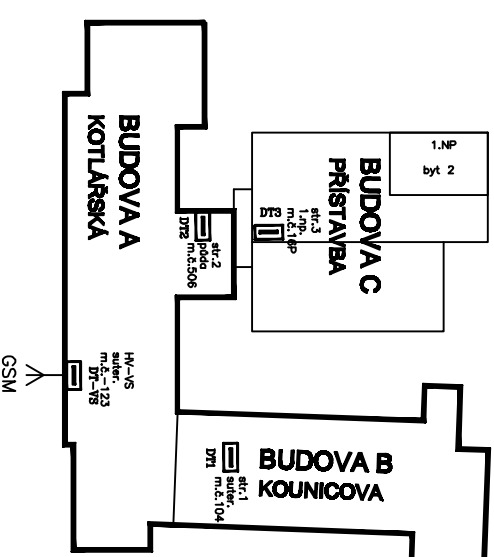


STROJOVNA 3 (PŘÍSTAVBA) - DT3

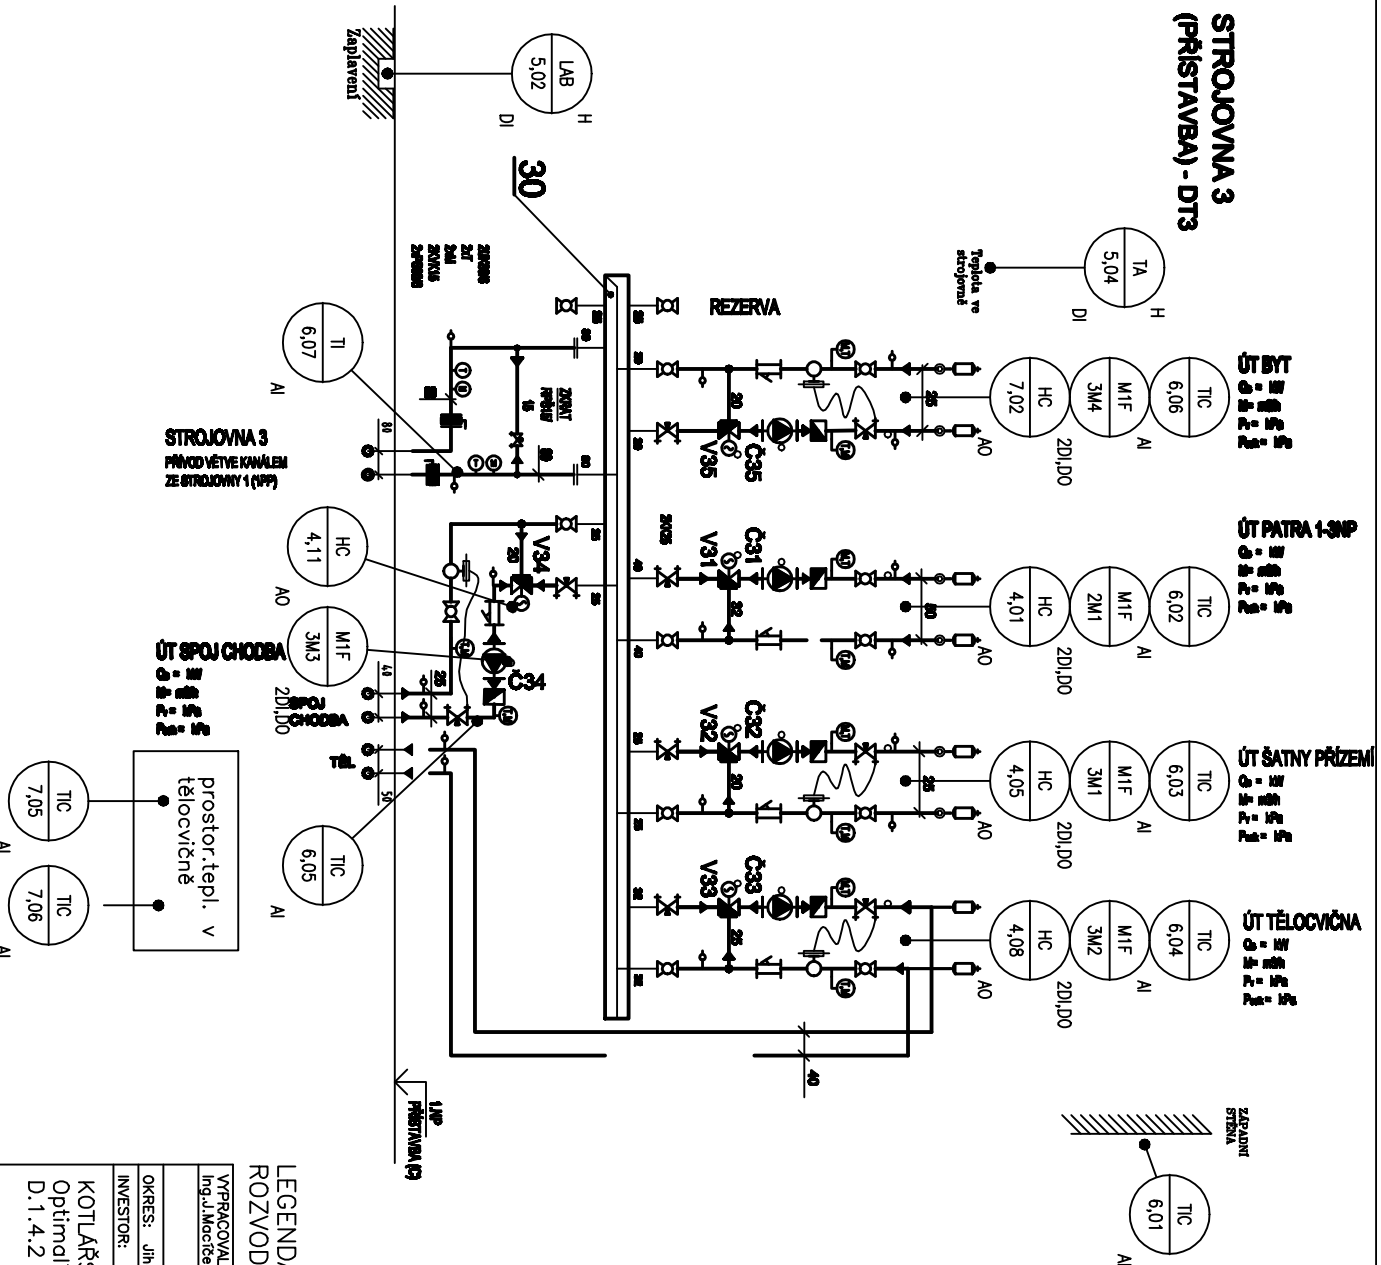

LEGENDA-VIZ.TABULKA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S

VÝPRAČOVNÁ Ing.J.Mocček	ODP.PROJ.PROFESE Ing.Mocček	KONTROLOVAL Ing.Z.Prokeš	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Zdeněk Prokeš	Ing.J.Mocček Projekt MĚR a elektro Tel.: 805 409 594 Mobi: moccek@seznam.cz
OKRES: Jihomoravský	OBEČ: Brno, Kotlařská 9			
INVESTOR: OA, SOŠK a VOŠ Kotlařská 9, 611 53 Brno				
KOTLAŘSKÁ 263/9				
Optimalizace vytápění objektu školy				
D.1.4.2. MaR, elektroinstalace				
ZAK.CÍSLO: 201814				
ARCHIVNÍ ČÍSLO				
11/2018				
114V				

Schéma – strojovna 3