


# STROJOVNA 1 (SUTERÉN) - DT1



## LEGENDA-VIZ.TABULKA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S

VÝPRAVČOVÁ Ing.J.Maceček	ODP.PROJ.PROFESE Ing.Maceček	KONTROLOVAL Ing.Z.Prokeš	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Zdeněk Prokeš
OKRES: Jihomoravský	OBEC: Brno, Kotelářská 9		
INVESTOR: OA, SOŠK a VOŠ Kotelářská 9, 611 53 Brno			
KOTLAŘSKÁ 263/9 Optimalizace vytápění objektu školy D.1.4.2 MaR, elektroinstalace			
ZAK.CÍSLO: 201814	FORMÁT: 2 A4		
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 11/2018	STUPEN: TD		
	MERITKO: 1:50		
Schéma – strojovna 1			

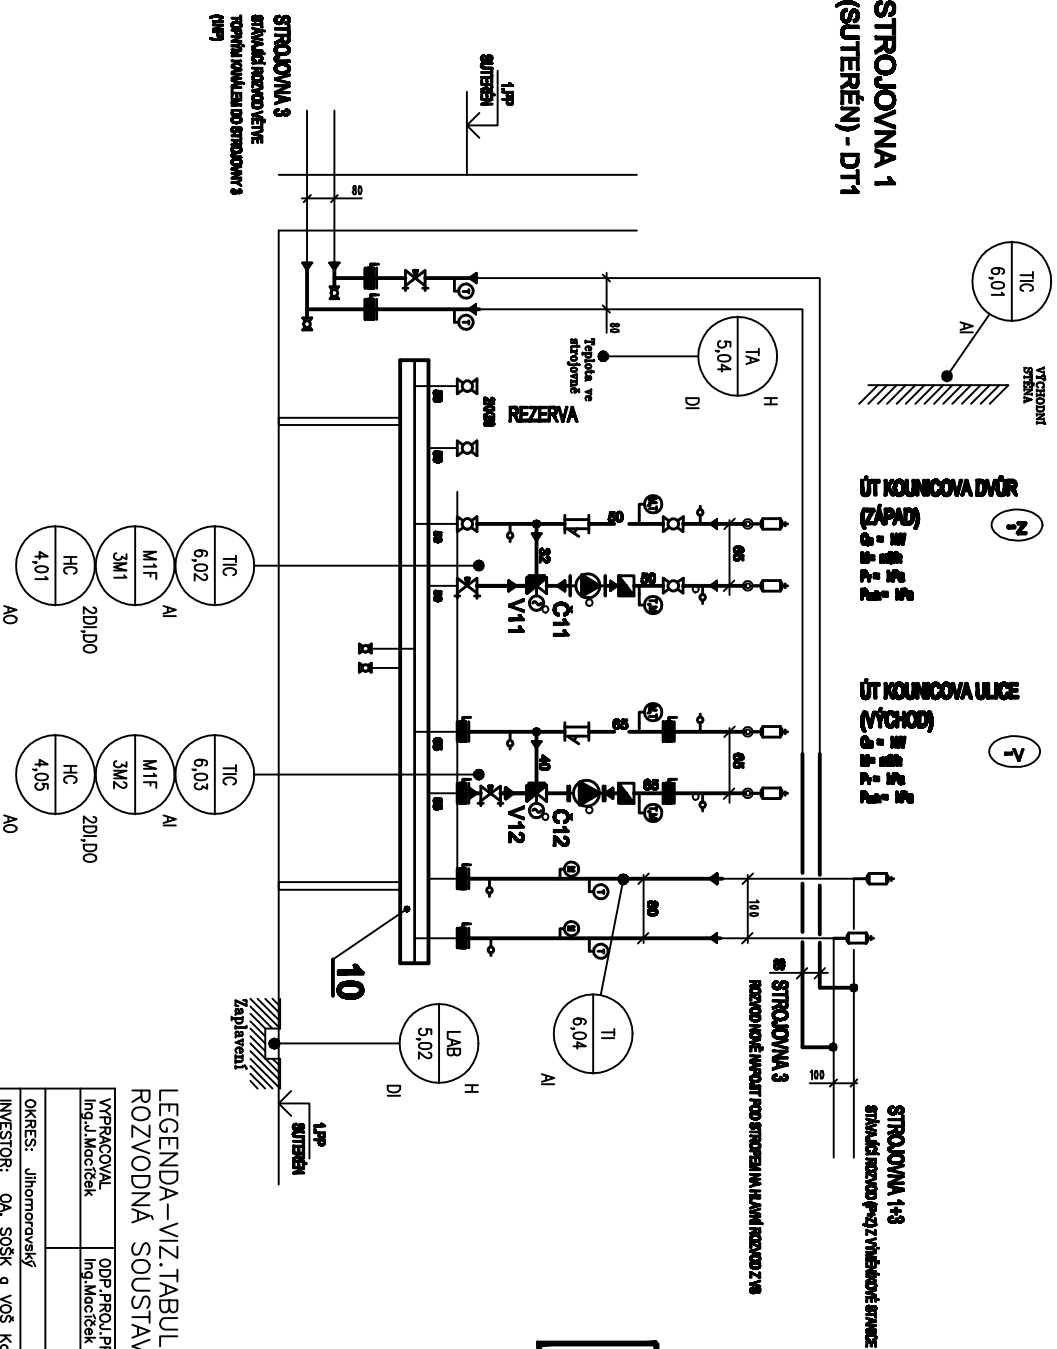