


# ROZVADĚČ RMS4

V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA 20% PROSTOROVÁ REZERVA.




Provozní soustava: 3+PEN; 3x400/230V; 50Hz; TN-S  
Ochrana před úrazem el. proudem: základní – automatickým odpojením od zdroje  
zvýšená – automatickým odpojením od zdroje  
proudovými chrániči a doplňujícími pospojováním

Instalovaný výkon  $P_i = 18,2 \text{ kW}$   
Soudobý příkon  $P_p = 10,6 \text{ kW}$   
Krytí: IP40/20  
Nádrž: bílý  
Nápis: OEZ Letohrad, Dehn


<b>LDH spol. s r.o.</b> Kotlářská 23, 602 00 BRNO tel. 5 41 21 70 03		Akce ÚPRAVA PROSTOR VE 2NP NMB LETOVCE		Investor NEMOCNICE LETOVCE p.o. POD KLÁŠTEREM 17, LETOVCE		Název <b>RMS4</b>		Zak.č. 3779		Výkres č. 11	
Část ELEKTRONINSTALACE ROZVADĚČ RMS4		Projektant MILAN LAŤÁK		Kresil MILAN LAŤÁK		Datum 11/2018		List/Listů 1/6			



3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz; TN-S  
L1, L2, L3 I<sub>jm</sub>: 32A I<sub>k</sub>: 10kA  
3xCu32/5

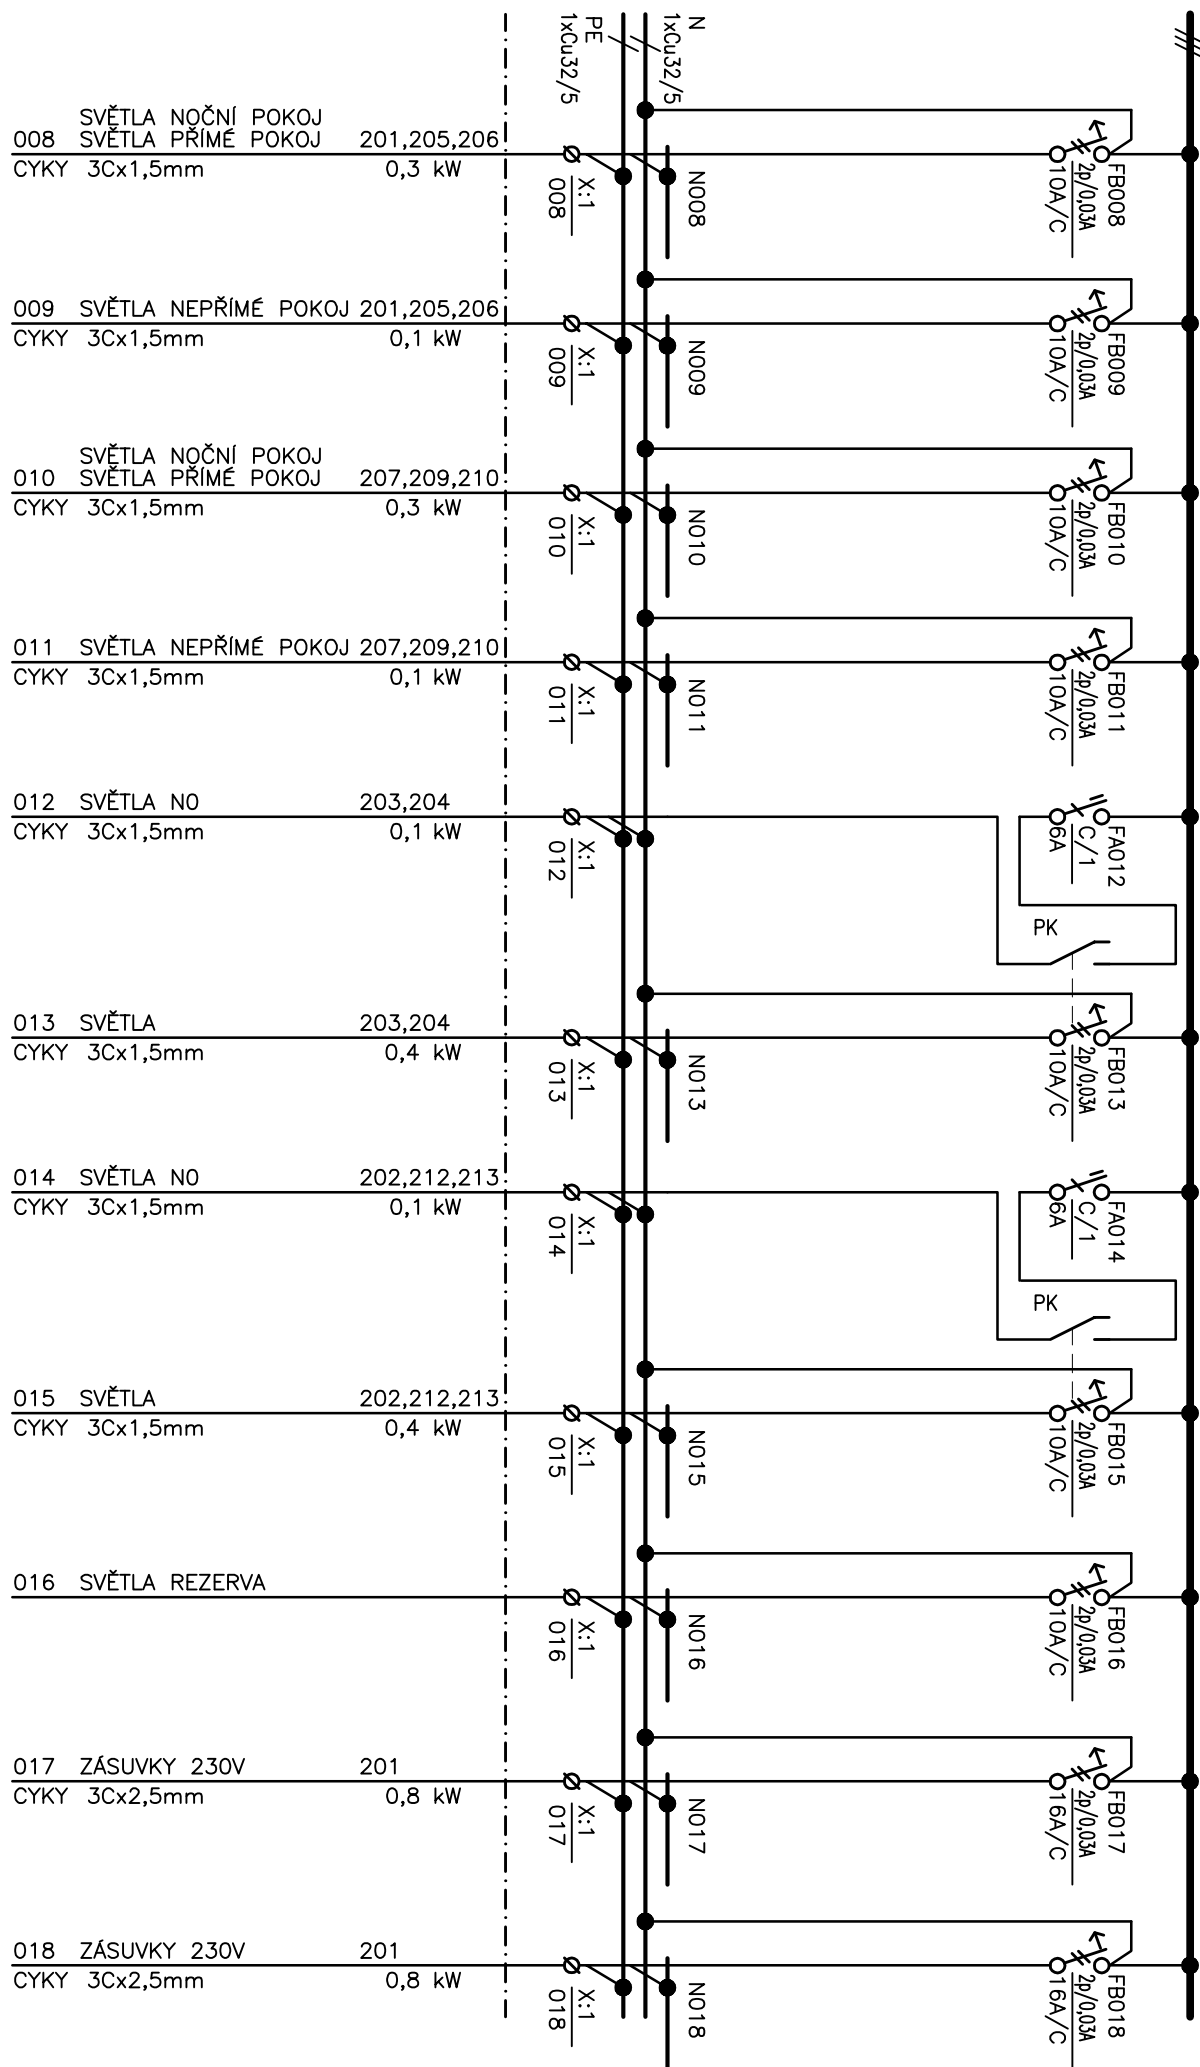

LDH spol. s r.o. Kotlářská 23, 602 00 BRNO tel. 5 41 21 70 03	Akce	ÚPRAVA PROSTOR VE 2NP NMB LETOVCE	Investor	NEMOCNICE LETOVCE p.o. POD KLÁŠTEREM 17, LETOVCE	Název	<b>RMS4</b>	Zak.č.	3779	Výkres č.	<b>11</b>
	Část	ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ RMS4	Projektant	MILAN LAŤÁK	Kreslil	MILAN LAŤÁK	Datum	11/2018	List/Listů	3/6

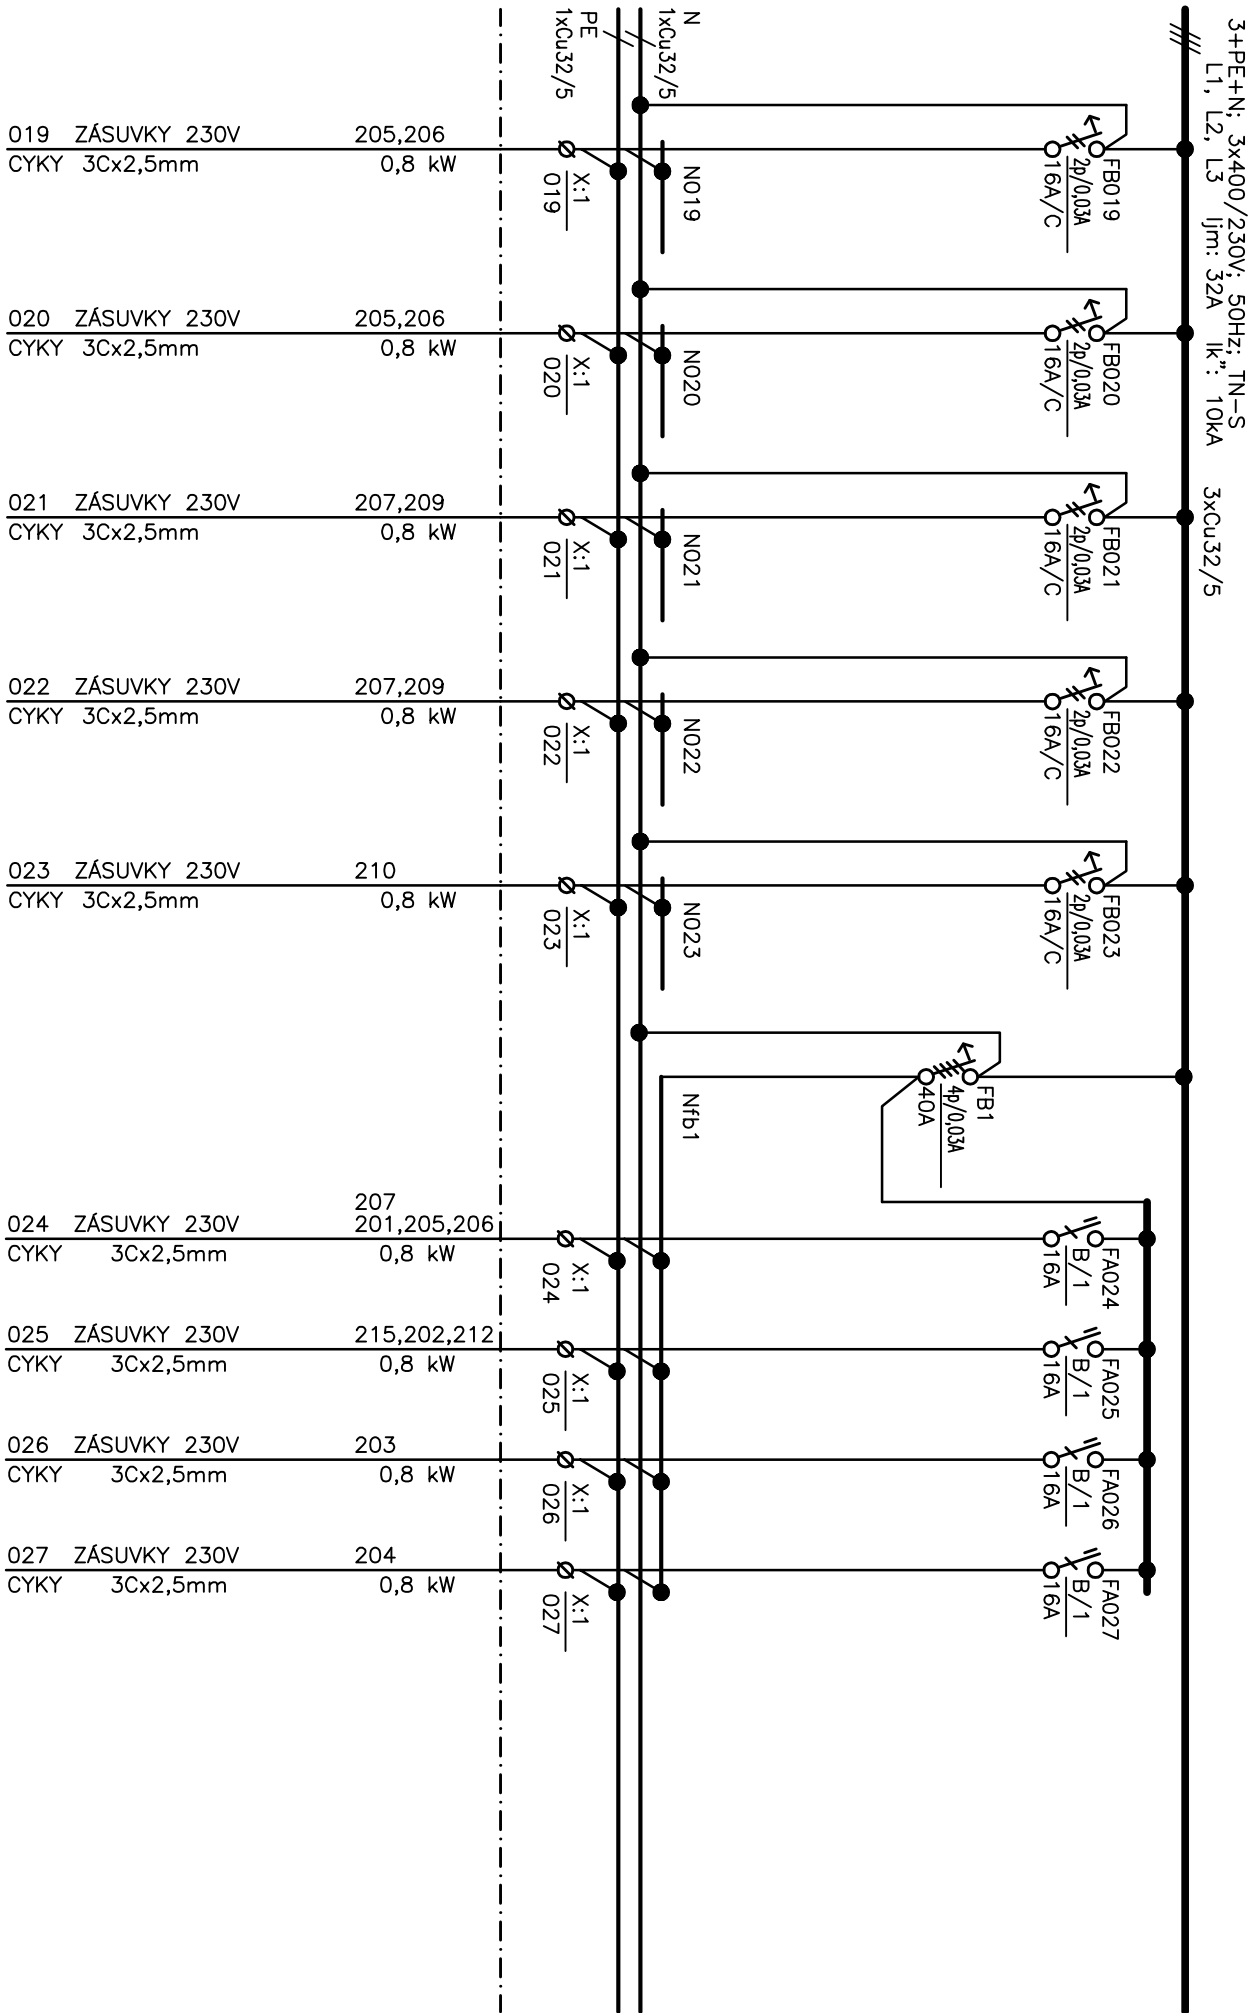

**LDH spol. s r.o.**  
Kotlářská 23, 602 00 BRNO  
tel. 5 41 21 70 03

Akce ÚPRAVA PROSTOR VE 2NP  
NMB LETOVCE  
Část ELEKTROINSTALACE  
ROZVÁDEČ RMS4


Investor NEMOCNICE LETOVCE p.o.  
POD KLÁŠTEREM 17, LETOVCE  
Projektant MILAN LAŤÁK

Název **RMS4**  
Kreslil MILAN LAŤÁK

Zak.č. 3779  
Datum 11/2018

Výkres č. 11  
List/Listů 4/6

3xCu32/5

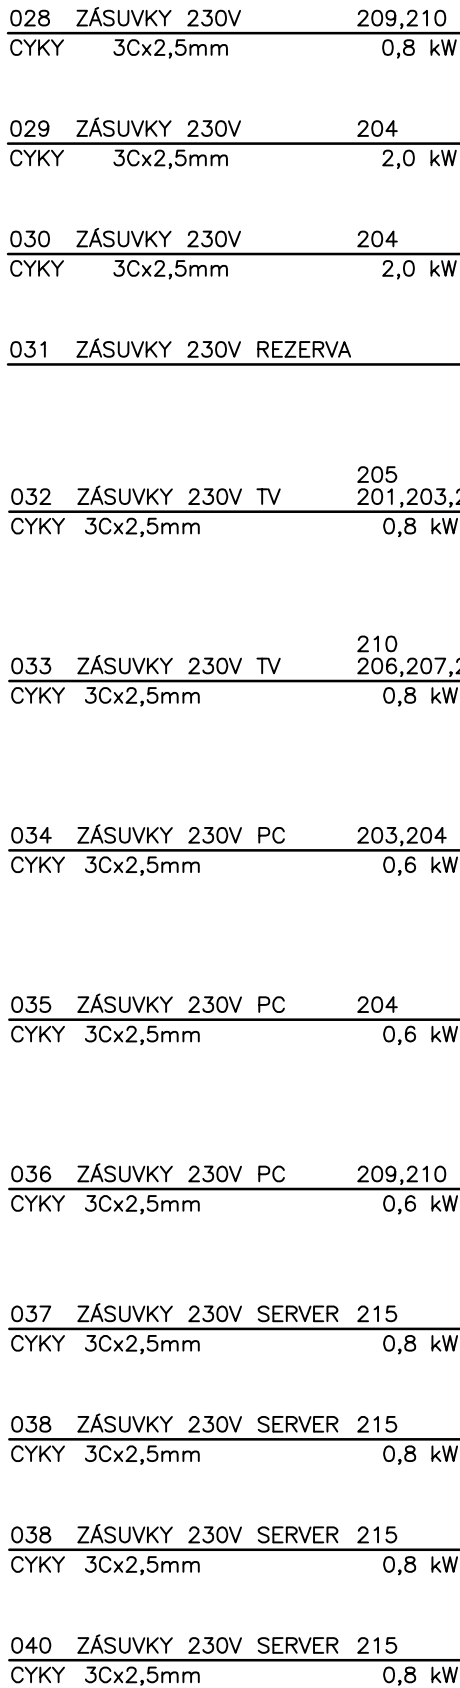

Výkres č.	11
List/Listu	5/6

Výkres č. **11**

