










LEGENDA:

-  Dvojitá zásuvka 16A/230V
 -  Jednoduchá zásuvka 16A/230V / IP43
 -  Světlo
 -  Vývod 1f - 230V nebo 3f - 400V
 -  Vývod 1f - 230V
 -  Spínač kolébkový 1So, 6So
 -  Správková kombinace
 -  Resetovací tlačítko FAP 2001
 -  Signální tlačítko se šňůrou FAP 3002

DLE ČSN EN 62305-3,4; ČSN 2000-4-41; ČSN 2000-7-701 A SOUVISEJÍCÍCH

Číslo:	Změna:	Datum:	Jméno:	Podpis:

Akte:	Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovacích prostorách – PD
K.Ú.:	Velké Opatovice [7792357]; p. č. 1766
Investor:	PAPRSK, k číslu 679, 679 63 Velké Opatovice
Arch. č.:	80730
	Měřítko: 1:50



Jaroměřice 86, 569 44 Jaroměřice
+420 606 706 960; lexman_jan@seznam.cz

Stupeň: DSP

© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽEN VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKEHO ZÁKONA

Obsah:


D1.4.2 ELEKTROINSTALACE

Vypracoval: Jan LEXMAN

Schvãll: Jan LEXMAN

Datum:	Formát:	Příloha:
09. 10. 2018	2x A4	
Stavba:	Číslo výkresu:	
2NP, 3NP-02	EH02	

JAN LEXMAN
LI, Florida 319
561-447-1A8 OFFICE
tel: 065935381, CO 6368601

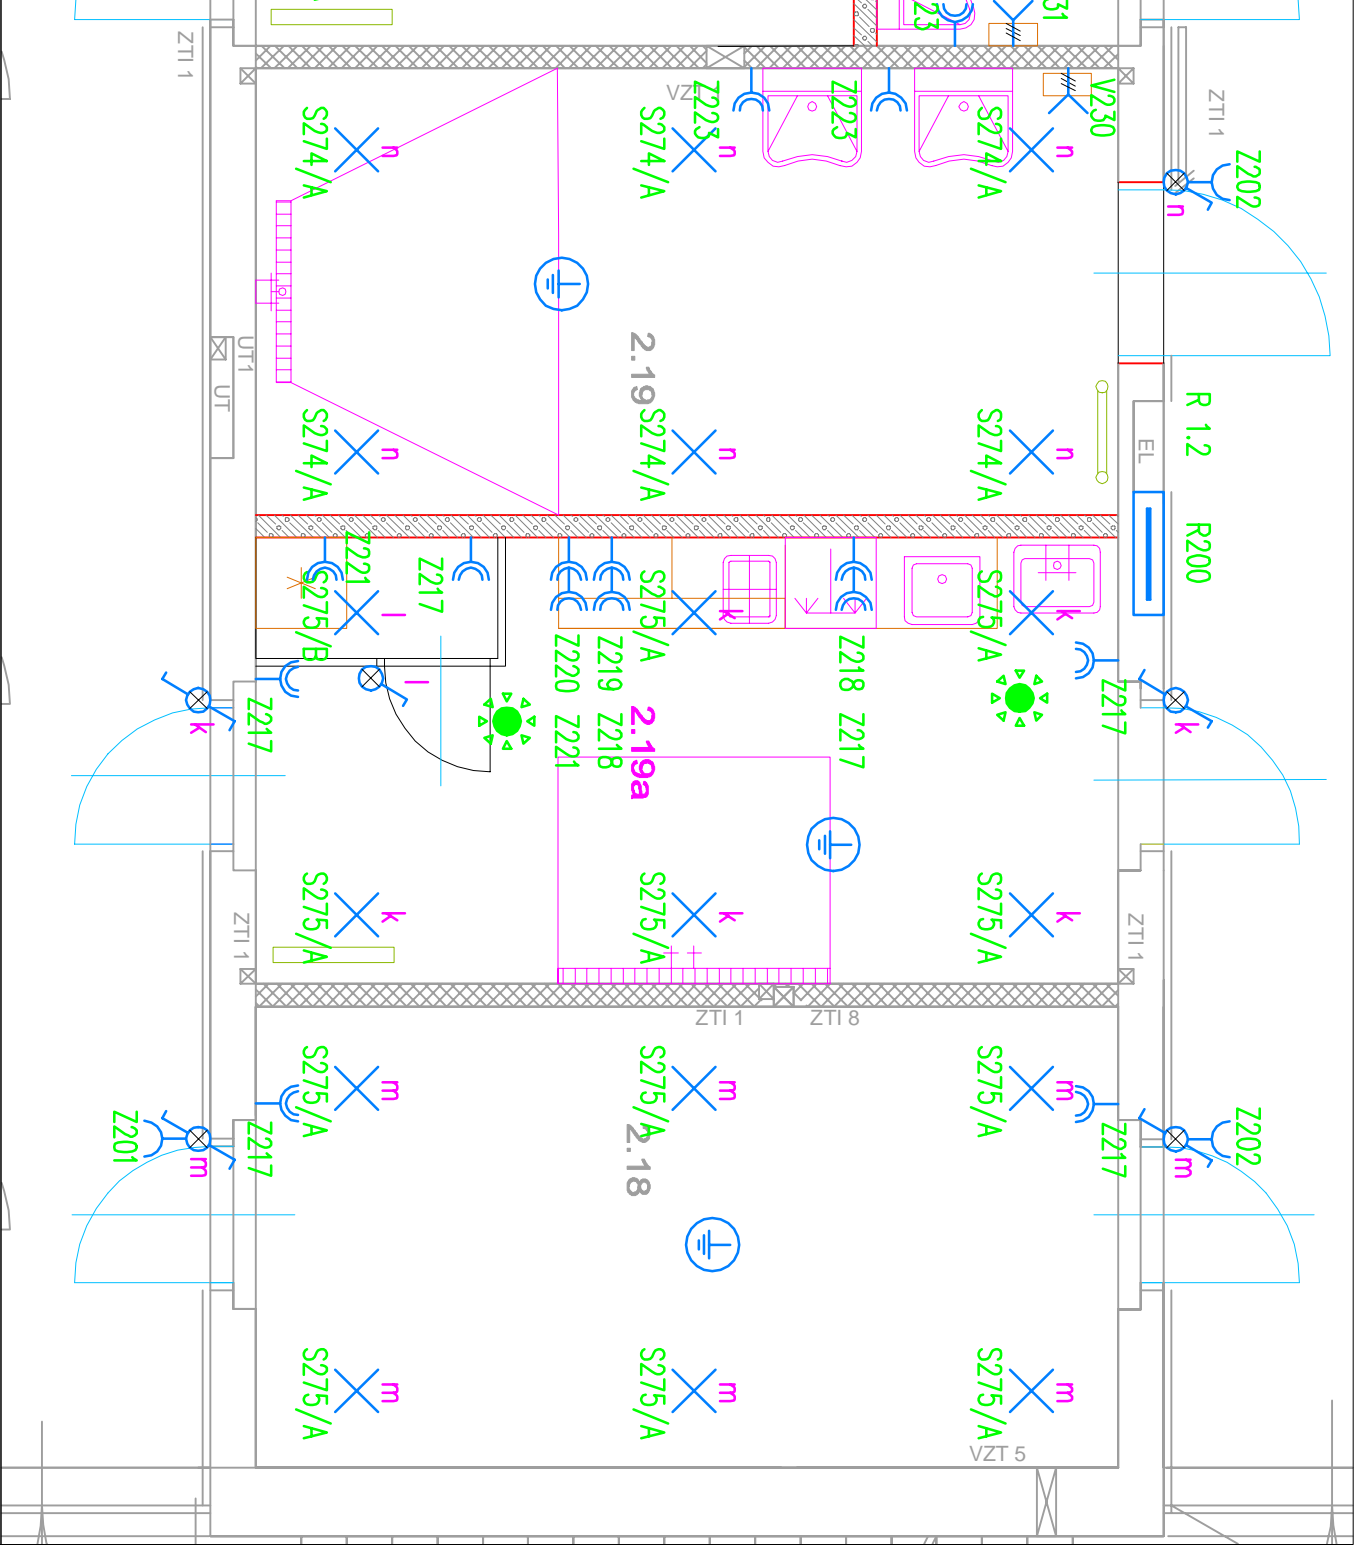

LEGENDA:

Dvojitá zásuvka 16A/230V

Jednoduchá zásuvka 16A/230V / IP43

Světlo
Vývod 1f - 230V nebo 3f - 400V

Vývod 1f - 230V

Spínač kolébkový 1So, 6So

Spráková kombinace

Místní ochranné pospojení

Rozváděč

Opticko-kouřový hlásič

Transformátor FLM 1000

Kontrolní modul FEH 2001

Resetovací tlačítko FAP 2001

Signální tlačítko se šňůrou FAP 3002

DLE ČSN EN 62305–3,4; ČSN 2000–4–41; ČSN 2000–7–701 A SOUVISEJÍCÍCH

Číslo:

Změno:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Akte:

K.Ú.:

Investor:

Arch. č.:

Rekonstrukce sociálního zařízení v bytovacích prostorách – PD Velké Opatovice [779237]; p. č. 1760 PAPRČEK, k číslu 679, 679 63 Velké Opatovice

80730

Měřítko: 1:50

Stupeň: DSP

Vypracoval: Jan LEXMAN

Schválil: Jan LEXMAN

Obsah:

D1.4.2 ELEKTROINSTALACE

Datum: 09. 10. 2018

Formát: 2x44

Stavba: 2NP, 3NP–03

Číslo výkresu: EH03


Příloha:

LEXMAN

© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽEN VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA

LEXMAN

LEXMAN s.r.o. IČO 45394611

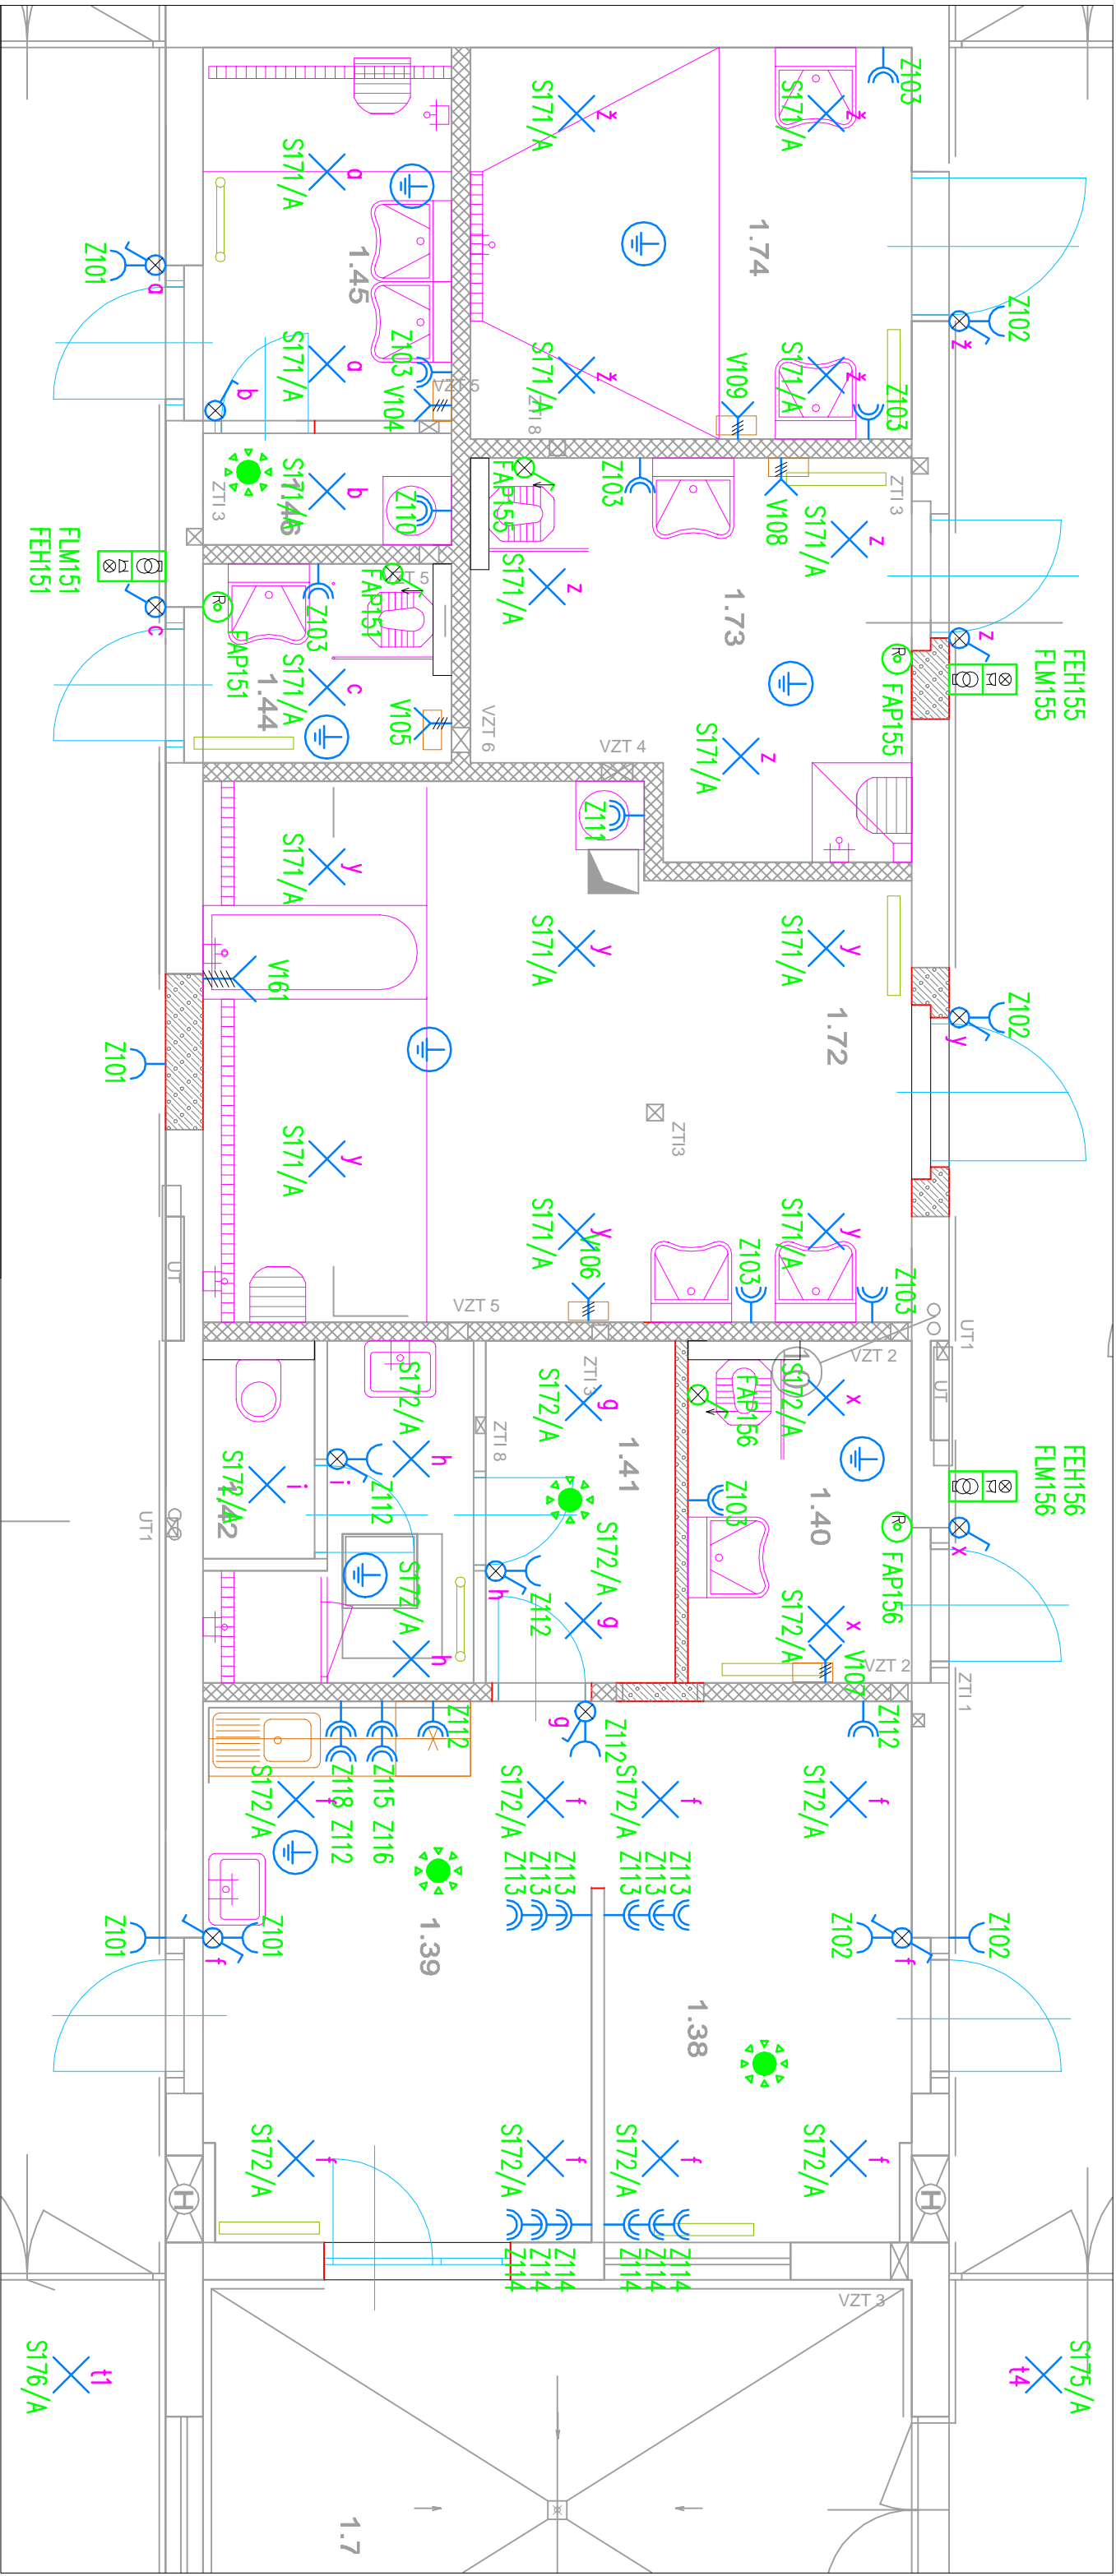

LEGENDA:

- Dvojitá zásuvka 16A/230V
- Jednoduchá zásuvka 16A/230V / IP43
- Světlo
- Vývod 1f - 230V nebo 3f - 400V
- Vývod 1f - 230V
- Spínač kolébkový 1So, 6So
- Spráková kombinace
- Místní ochranné pospojení
- Rozváděč
- Opticko-kouřový hlásič
- Transformátor FLM 1000
- Kontrolní modul FEH 2001
- Resetovací tlačítko FAP 2001
- Signální tlačítko se šňůrou FAP 3002

DLE ČSN EN 62305-3,4; ČSN 2000-4-41; ČSN 2000-7-701 A SOUVISEJÍCÍCH


Číslo:	Změno:	Datum:	Jméno:	Podpis:

Akte:	Rekonstrukce sociálního zařízení v bytovacích prostorách – PD
K.Ú.:	Velké Opatovice [779237]; p. č. 1760
Investor:	PAPRSEK, k číslu 679, 679 63 Velké Opatovice
Arch. č.:	80730
Měřítko:	1:50

LEXMAN

LEXMAN, s.r.o. | J. Kopecká 210 | 562 01 Velké Opatovice | tel. 742434141 | fax 742434141

Obsah:	D1.4.2 ELEKTROINSTALACE	Datum:	09. 10. 2018	Formát:	2x44	Příloha:	
Vypracoval:	Jan LEXMAN	Stavba:	1NP-01	Číslo výkresu:	EH04		
Schválil:	Jan LEXMAN						

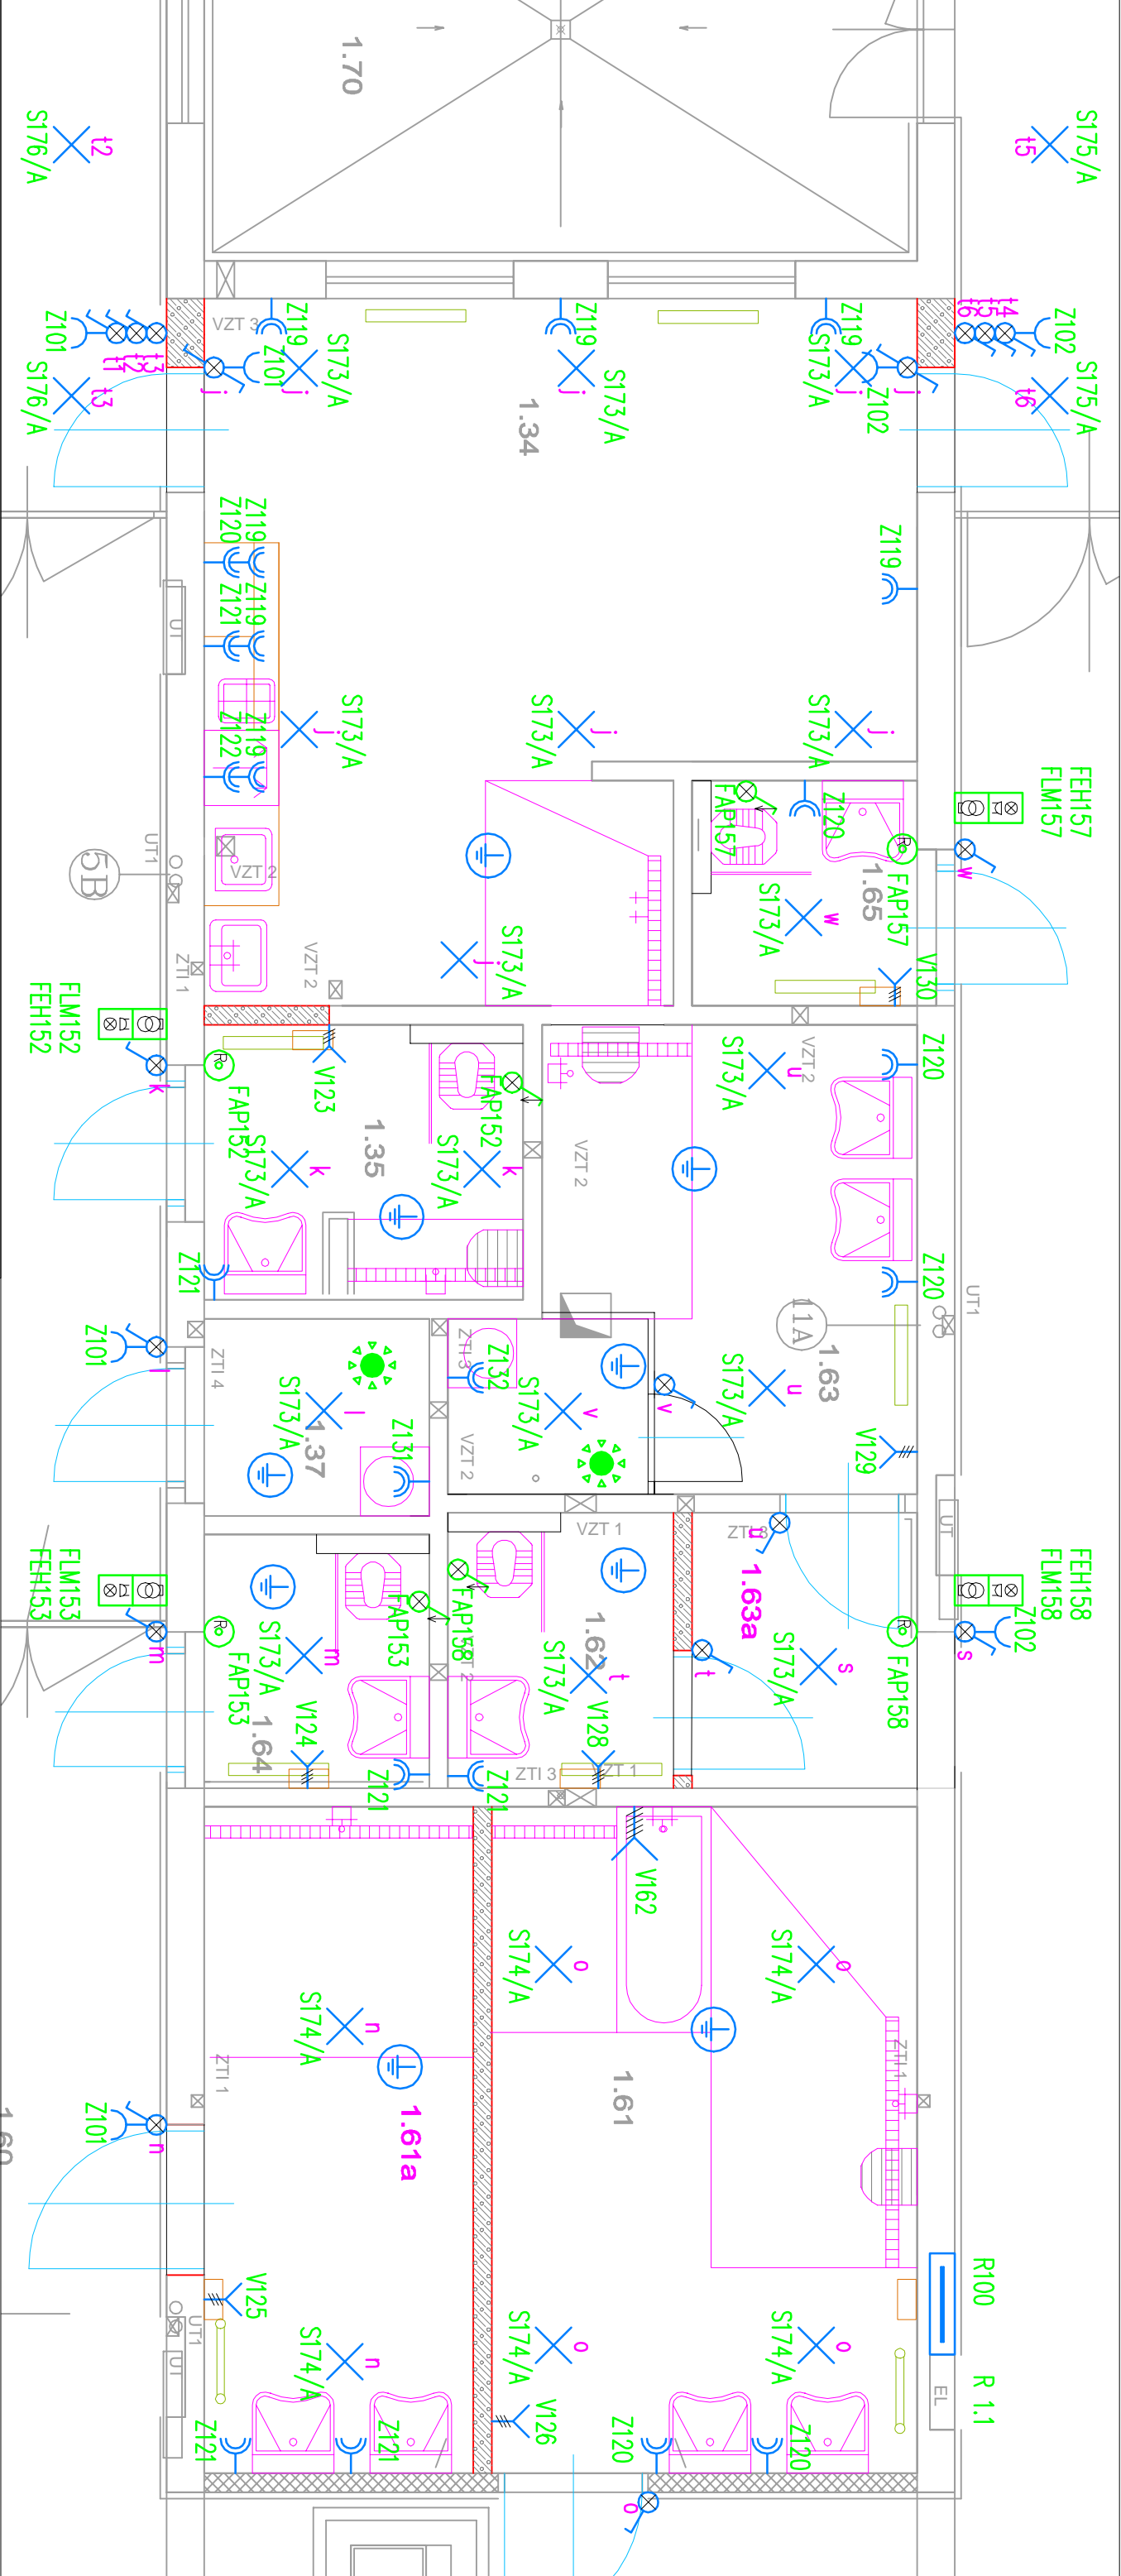

LEGENDA:

Dvojitá zásuvka 16A/230V

Jednoduchá zásuvka 16A/230V / IP43

Světlo

Vývod 1f - 230V nebo 3f - 400V

Vývod 1f - 230V

Spínač kolebkový 1So, 6So

Spráková kombinace

Místní ochranné pospojení

Rozváděč

Opticko-kouřový hlásič

Transformátor FLM 1000

Kontrolní modul FEH 2001


Resetovací tlačítko FAP 2001

Signální tlačítko se šňůrou FAP 3002







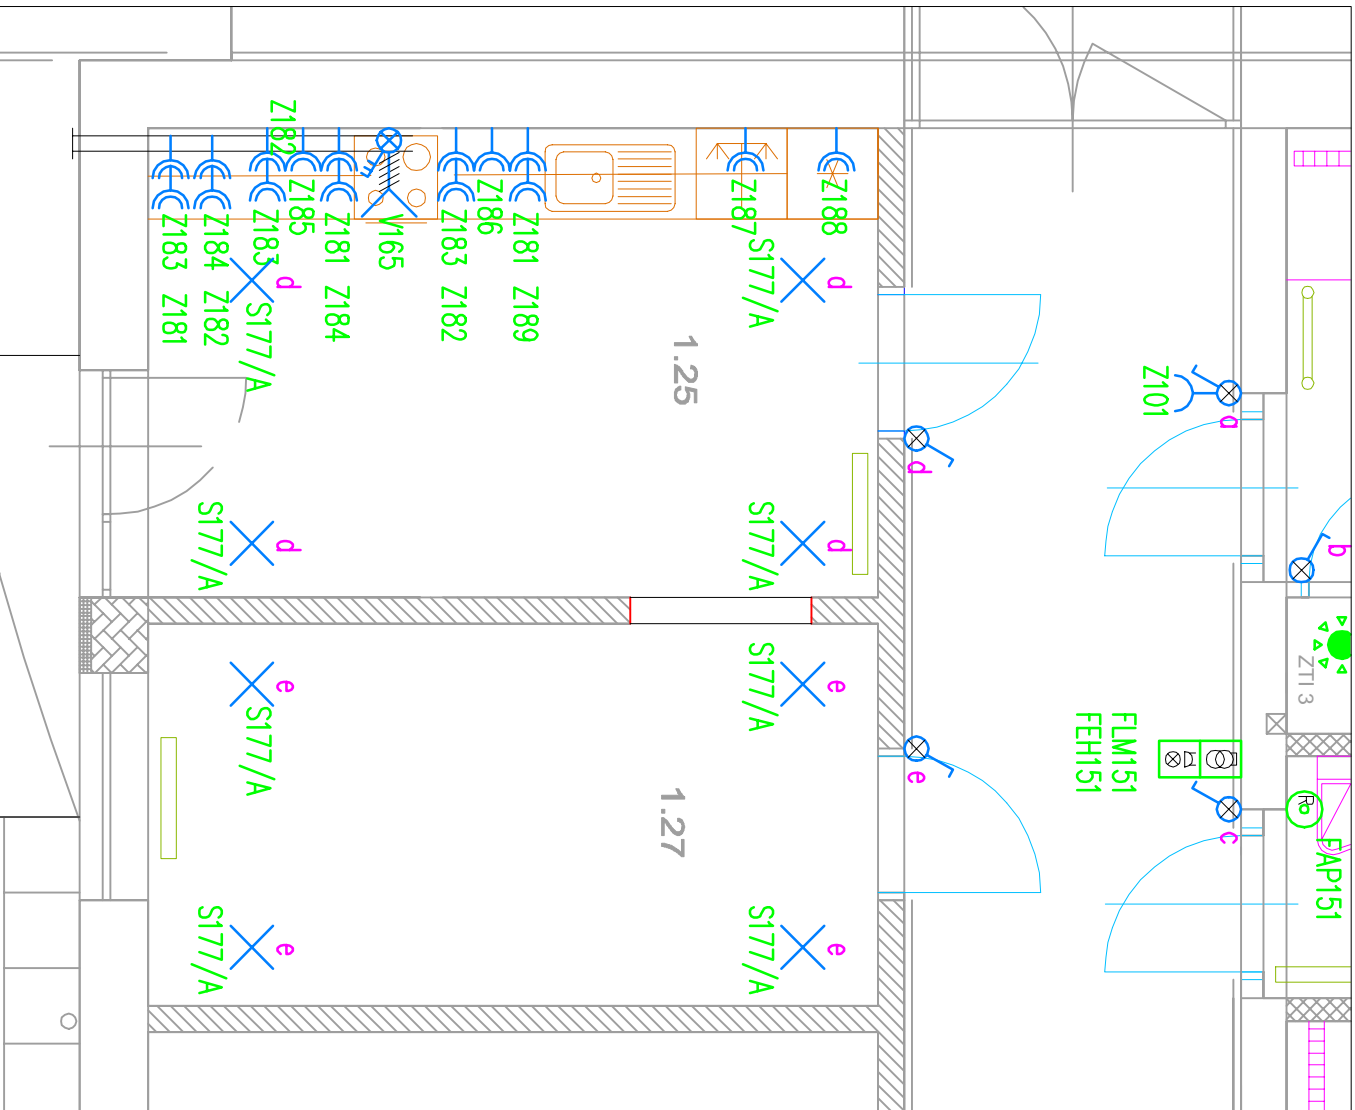






DLE ČSN EN 62305–3,4; ČSN 2000–4–41; ČSN 2000–7–701 A SOUVISEJÍCÍCH

Číslo:	Změno:	Datum:	Jméno:	Podpis:	Akte:	Rekonstrukce sociálního zařízení v bytovacích prostorách – PD	Investor:	Arch. č.:	Měřítko:	Stupeň:	Obsch:	Datum:	Formát:	Priloha:
					K.Ú.:	Velké Opatovice [779237]; p. č. 1760	PAPRSTK, k číslu 679, 679 63 Velké Opatovice		80730	DSP	D1.4.2 ELEKTROINSTALACE	09. 10. 2018	2x44	
					Investor:	PAPRSTK, k číslu 679, 679 63 Velké Opatovice					Vypracoval:	Jan LEXMAN	Schválil:	Jan LEXMAN
					Arch. č.:	80730	Měřítko: 1:50							
					Stupeň:	DSP								

Jan LEXMAN
J. Kopecká 210
654 04 / PRAHA
tel. 602 654 041
ico 450 641



LEGENDA:

-  Dvojitá zásuvka 16A/230V
 -  Jednoduchá zásuvka 16A/230V / IP43
 -  Světlo
 -  Vývod 1f - 230V nebo 3f - 400V
 -  Vývod 1f - 230V
 -  Spínač kolébkový 1So, 6So
 -  Správková kombinace
 -  Rozváděč
 -  Opticko-kouřový hlásič
 -  Transformátor FLM 1000
 -  Kontrolní modul FEH 2001
 -  Resetovací tlačítko FAP 2001
 -  Signální tlačítko se šňůrou FAP 3002

DLE ČSN EN 62305-3,4; ČSN 2000-4-41; ČSN 2000-7-701 A SOUVISEJÍCICH

					Akce:
					K.U.: Rekonstrukce sociálního zařízení v bytovacích prostorách – PD Velké Opatovice [779237]; p. č. 1760
					Investor: PAPSEK, K Činodu 679, 679 63 Velké Opatovice
Oříslo:	Změna:	Datum:	Jméno:	Podpis:	Arch. č.: 80730
					Měřítko: 1:50




Jaroměřice 86, 569 44 Jaroměřice
+420 606 706 960, lexman_jan@seznam.cz


© NÁPRAV ŘEŠENÍ OBSAŽEN VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDNÍM OCHRANÝ DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA

D1.4.2 ELEKTROINSTALLACE

Obsah:	D1.4.2 ELEKTROINSTALACE		Datum:	09. 10. 2018	Formát:	2xA4	Příloha:
Vypracovali:	Jan LEXMAN	Schválil:	Jan LEXMAN	Stavba:	1NP-04	Číslo výkresu:	EH07

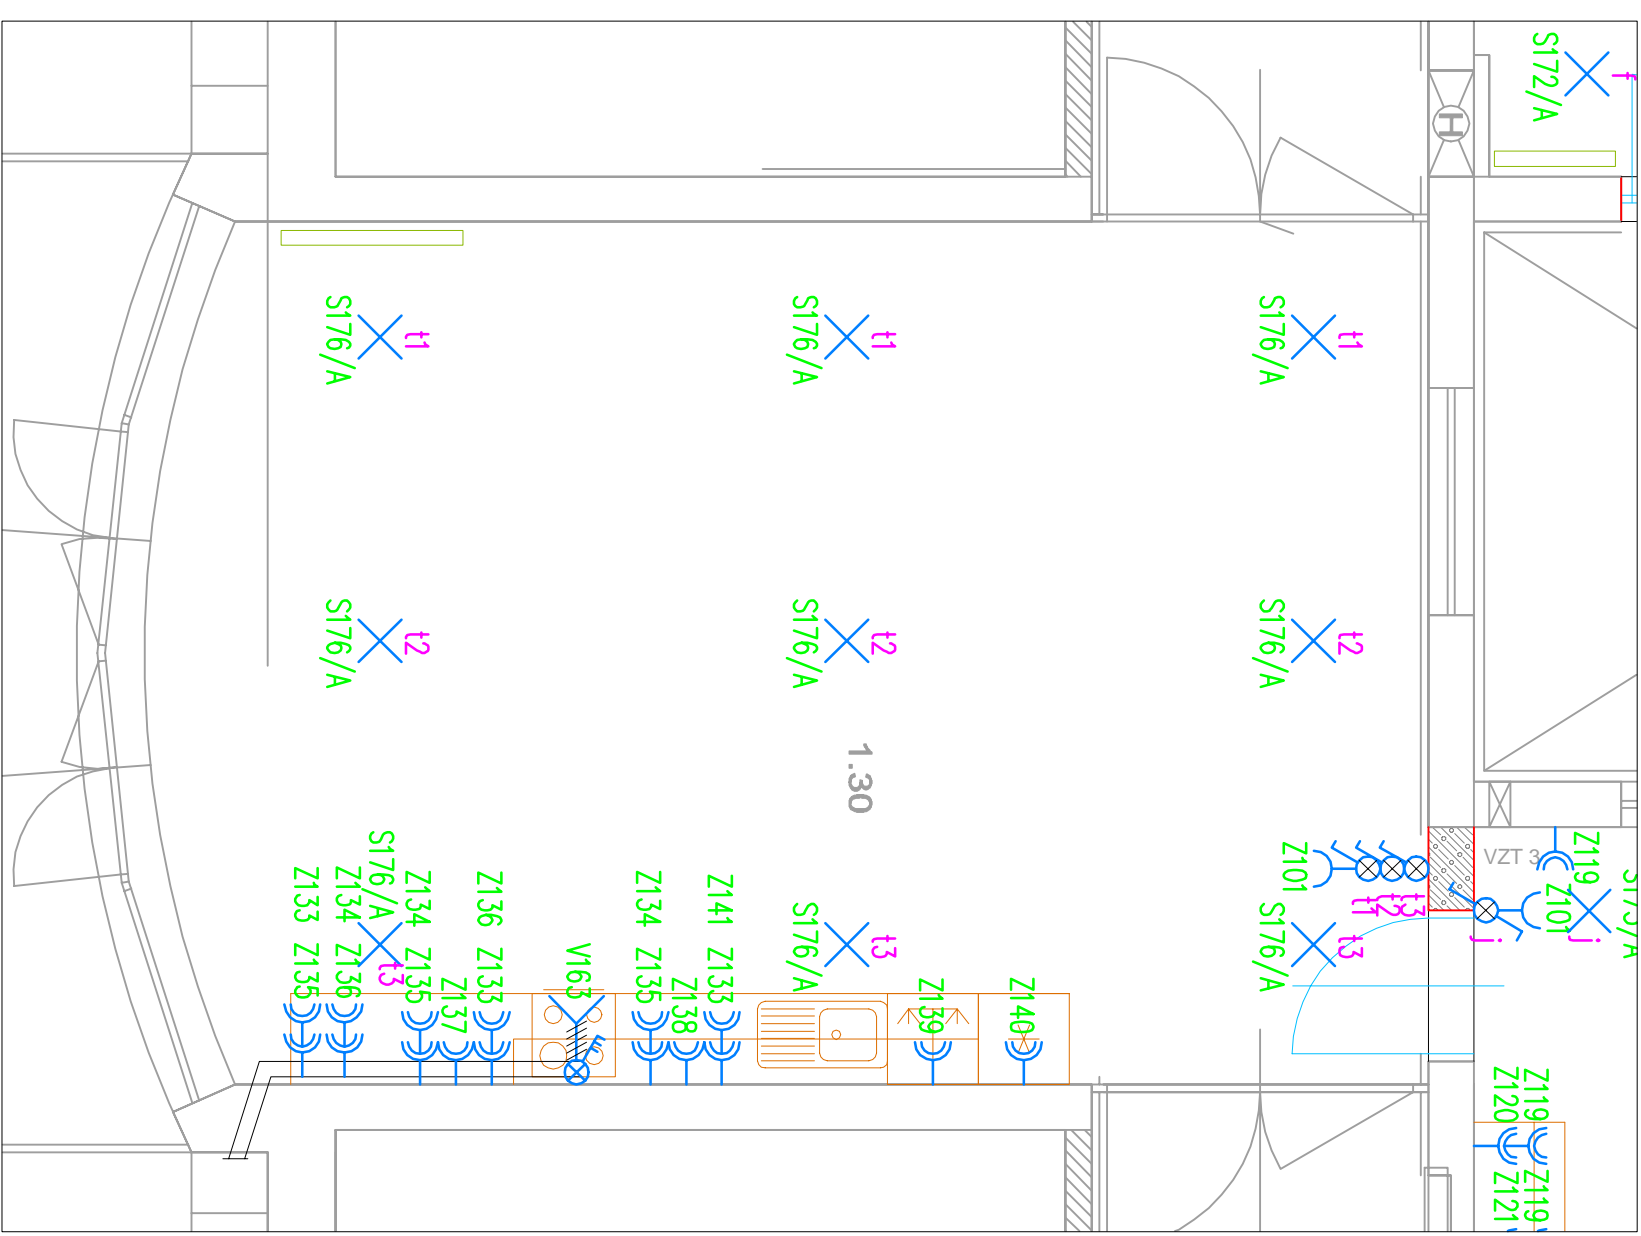

JAN LEXMAN
Uj Kosa 210
369 44 JAF OFFICE
tel. 045285484, CO 4308761

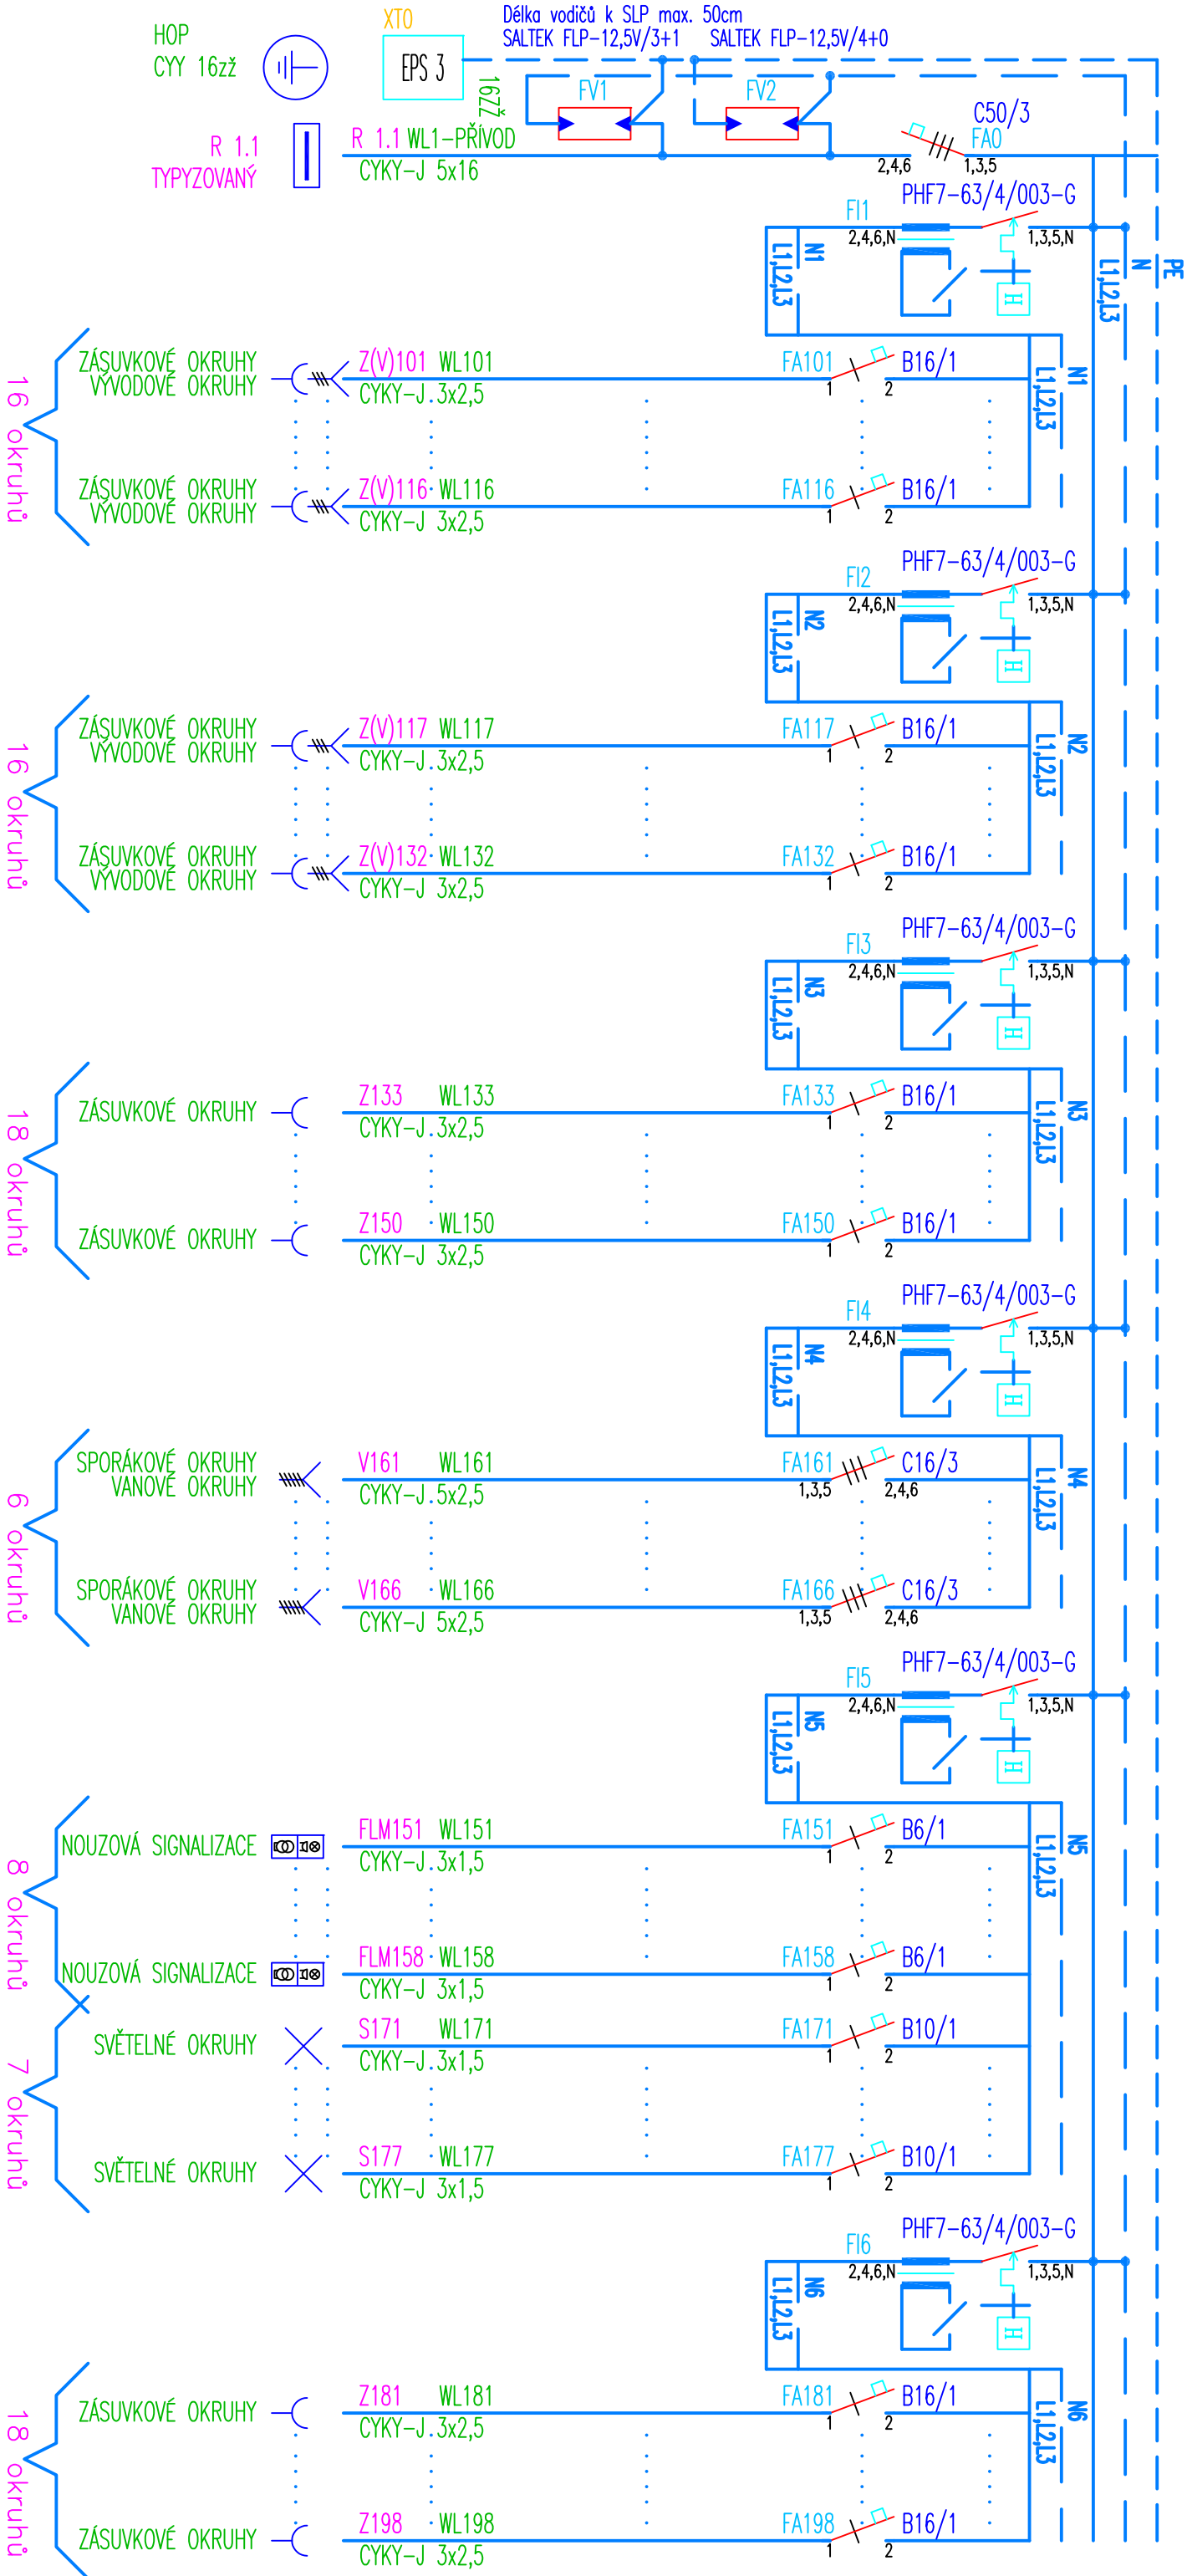


UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELE: 1) MAGNETICKÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE MUSÍ BÝT PRAVIDELNĚ TESTOVÁNY S PERIODOU JEDNOHO ROKU A TO POMOCÍ TESTOVACÍHO TLAČÍTKA.
2) ROZVÁDĚČE MUSÍ VYROBIT FIRMA, KTERÁ MÁ PLATNÉ CERTIFIKÁTY NAPŘ. Z ELEKTROTECHNICKÉHO ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU, S.P. PRO VÝROBU ROZVÁDĚČŮ.

Typ provedení (Type of switchboard):	EATON BF-UT-6/198-C
Krytí (Mechanical protection):	40/20
In (Current rating):	50A
Soustava (Type of system):	TN-S 400V/230V PE, N, 50Hz
Ochrana (Protection):	Odpojením od zdroje a chráničem
Protection in accordance with ČSN 33 2000-4-41 the other	

Rozměr (Dimension):	750x1070x136 (658x1020x127)
Materiál (Steel):	PS, PPO, PS
Barva (Color):	bílá (white) RAL 9003
Průvody (In let):	dolu (down)
Vývody (Out let):	nahoru, dolu (up, down)
Výrobní číslo:/2019

Svorcky SEZ a.s. – Dolný Kubín; přepětové ochrany od firmy SALTEK s.r.o.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškerá zařízení od firmy OEZ, EATON, NOARK, SCHNEIDER-ELECTRIC

Číslo:	Změna:	Datum:	Jméno:	Podpis:	Akce:	Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovacích prostorách – PD Velké Opatovice [779237]; p. č. 1760 PAPERSEK, k číslu 679, 679 63 Velké Opatovice +420 606 706 960; lexman_jan@seznam.cz	Obsah:	Datum:	Formát:	Příloha:
							© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽEN VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA			
							ROZVÁDĚČ R100 v 1NP	09. 10. 2018	2x A4	
								Stavba:	Číslo výkresu:	
								Vypracoval: Jan LEXMAN	1NP	EH11

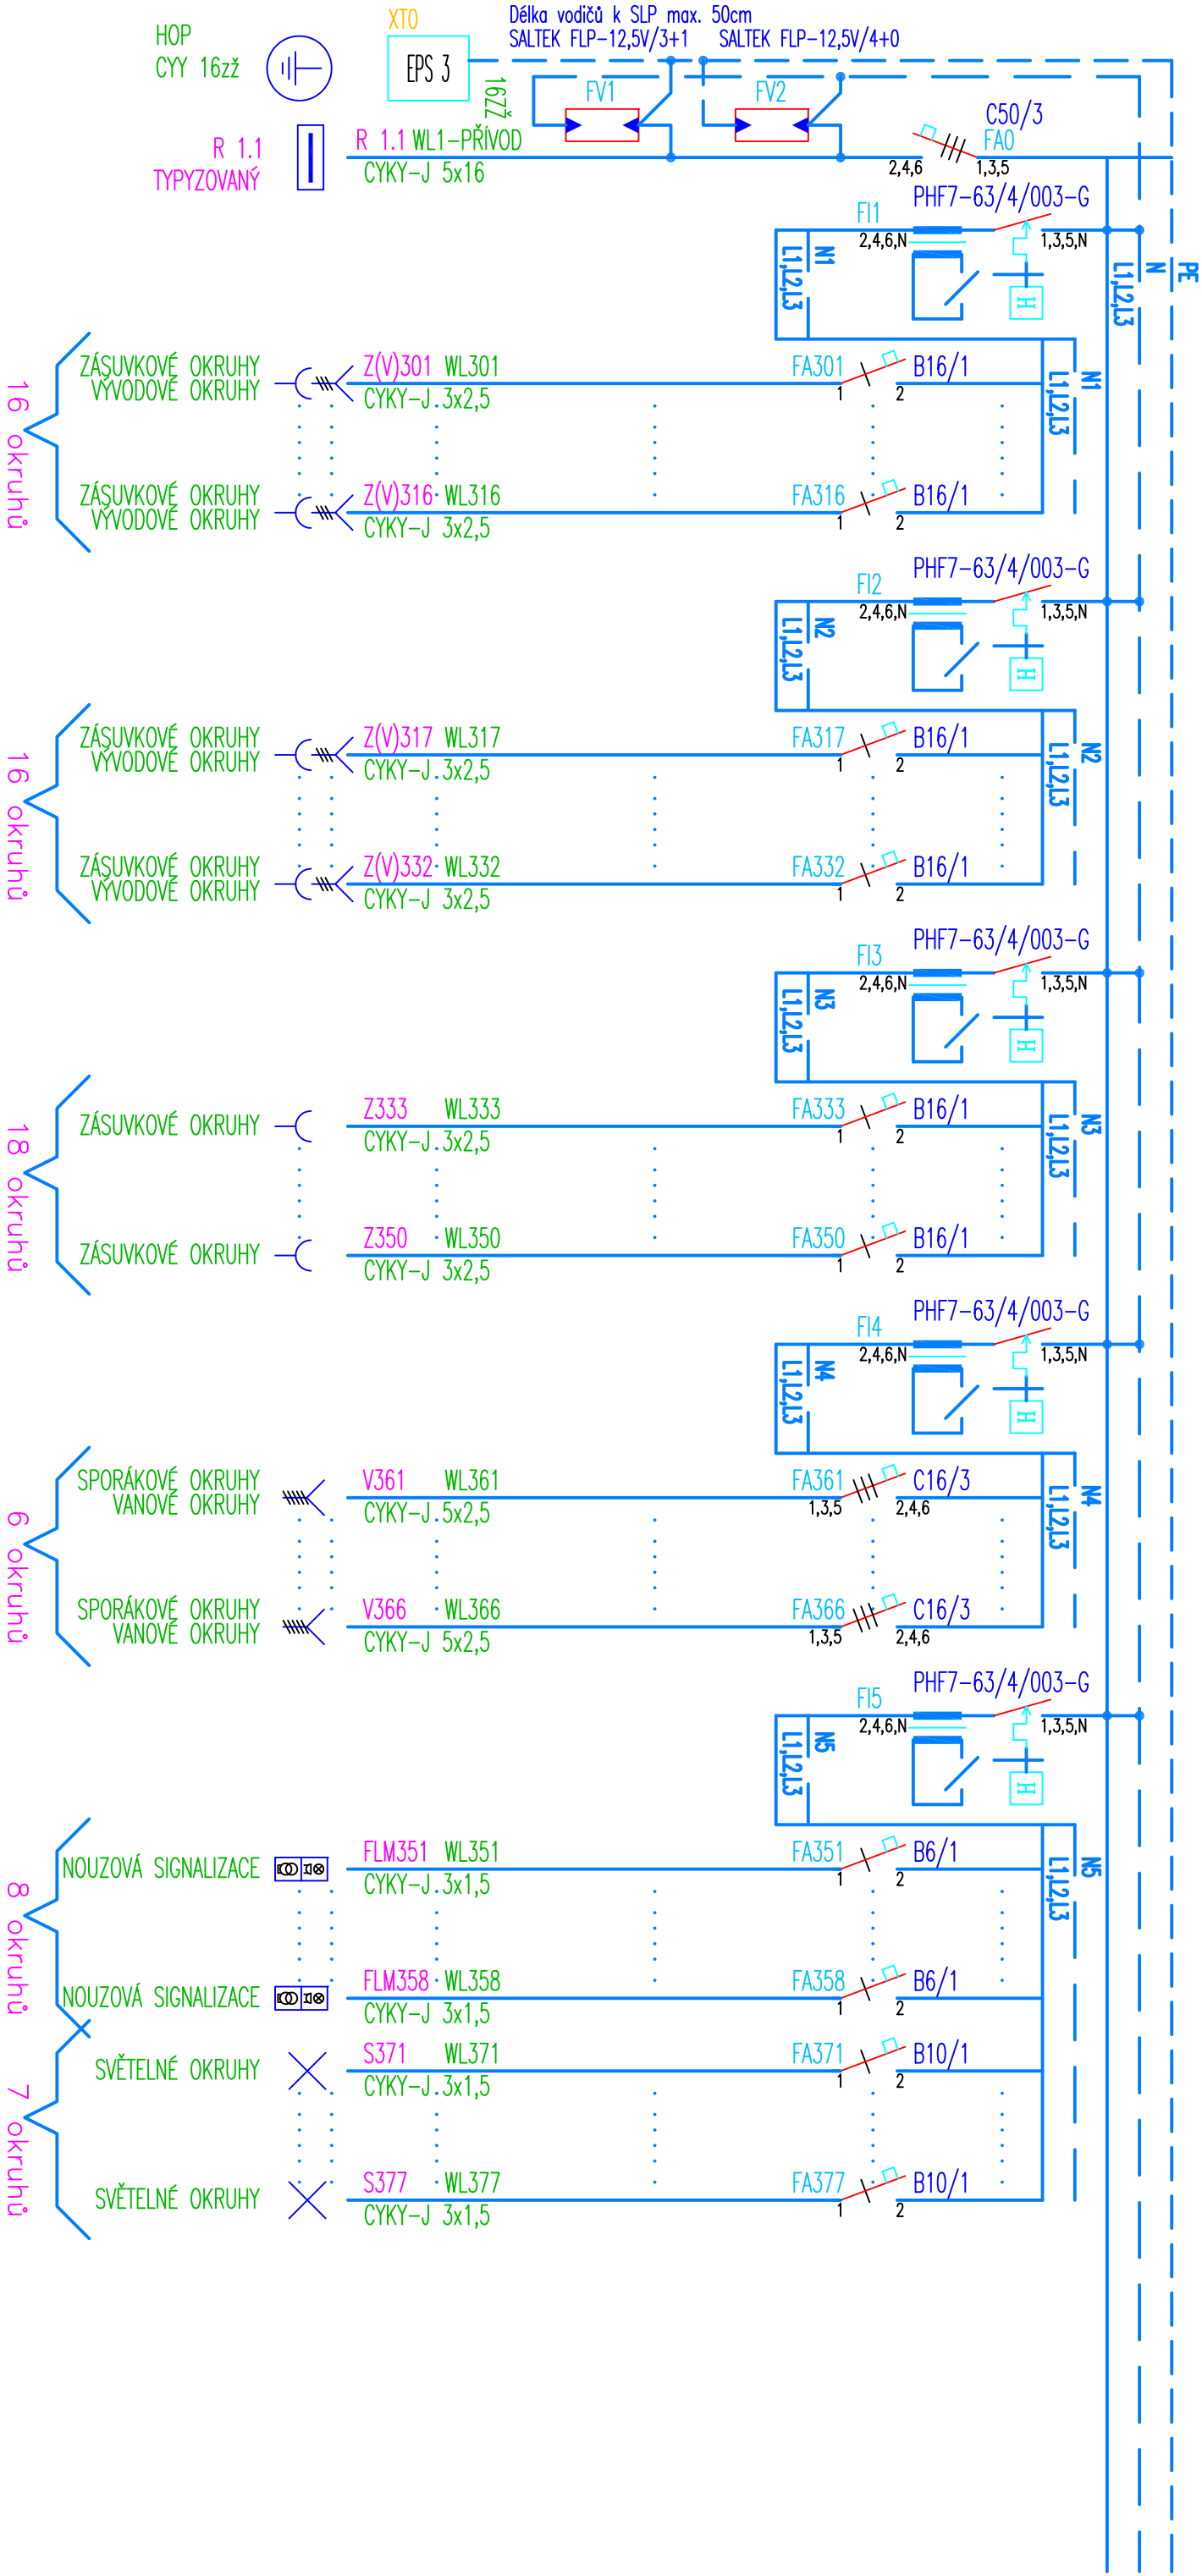

UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELE: 1) MAGNETICKÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE MUSÍ BÝT PRAVIDELNĚ TESTOVÁNY S PERIODOU JEDNOHO ROKU A TO POMOCÍ TESTOVACÍHO TLAČÍTKA.
2) ROZVÁDĚČE MUSÍ VYROBIT FIRMA, KTERÁ MÁ PLATNÉ CERTIFIKÁTY NAPŘ. Z ELEKTROTECHNICKÉHO ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU, S.P. PRO VÝROBU ROZVÁDĚČŮ.

Typ provedení (Type of switchboard):	EATON BF-UT-6/120-C	Rozměr (Dimension):	750x1070x136 (658x1020x127)
Krytí (Mechanical protection):	40/20	Materiál (Steel):	PS, PPO, PS
In (Current rating):	50A	Barva (Color):	bílá (white) RAL 9003
Soustava (Type of system):	TN-S 400V/230V PE, N, 50Hz	Prívody (In let):	dolu (down)
Ochrana (Protection):	Odpojením od zdroje a chráničem	Vývody (Out let):	nahoru, dolu (up, down)
Protection in accordance with ČSN 33 2000-4-41 the other		Výrobní číslo:/2019

Svorčky SEZ a.s. – Dolný Kubín; přepětové ochrany od firmy SALTEK s.r.o.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškerá zařízení od firmy OEZ, EATON, NOARK, SCHNEIDER-ELECTRIC

Číslo:	Změna:	Datum:	Jméno:	Podpis:	Akce:	Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovacích prostorách – PD Velké Opatovice [779237]; p. č. 1760 PAPERSEK, k číslu 679, 679 63 Velké Opatovice +420 606 706 960; lexman_jan@seznam.cz	Obsah:	Datum:	Formát:	Příloha:
							© NÁVRH ŘEŠENÍ OBSAŽEN VE VÝKRESOVÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA			
							ROZVÁDĚČ R300 V 3NP	09. 10. 2018	2x A4	
								Stavba:	Číslo výkresu:	
							Vypracoval: Jan LEXMAN	3NP	EH13	