

POZNÁMKY

- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT, PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ UPEVNŮVACÍ, PŘIPOJOVACÍ KONSTRUKCE, DOPLŇKY, APOD.
- KOTVENÍ BUDE ŘEŠENO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A STATICKÉHO POSOUZENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- VČETNĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATACÍ.
- BARVY RAL BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY VÝROBKY POUŽITÉ V OBJEKTU S002 BUDOU RESPEKTOVAT KNIHU STANDARDŮ Z OBJEKTU S001 - OBJEKT ŠKOLY.

0,000 = 258,620 m n.m. B.p.v

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

pare číslo

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

HIP Ing. Martin Jeřábek

kontroloval Ing. Martin Jeřábek

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82

místo stavby Marie Hübnerové 1, 621 00 Brno-Řečkovice

vypracoval Ing. Samuel Došek

kreslil Ing. Samuel Došek

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta

dokument 17-33

datum 04/2019

formát 1xA4

stupeň DPS

revize 00

název stavby

REKONSTRUKCE AREÁLU ŽŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ

objekt

S0 02 Venkovní zázemí

část

D.2.1 Architektonicko-stavební řešení

měřítko

název dokumentu


Výpis dveří

číslo přílohy

A.401

VÝPIS DVEŘÍ

OZN		Grafická příloha	Typ dveří	Plně/Prosklené	Šířka	Výška	Poč. křídel	Šířka křídel		Otevírání		Umístění	Počet	Křídlo		Zárubeň		Kování			Příslušenství	Poznámka
								Levé	Pravé	L	P			Typ	Typ	Materiál stěny		Kování	Materiál	Zámek		
D 01	GP01	Otevíravé	Plně	800	2100	1	800			Ano	Ne	exteriér	1	var. B	var. B	Ocelová konstrukce kontejneru		Klika/Klika	Broušený nerez	cyklindrický	Ne	madlo
D 02	GP01	Otevíravé	Plně	800	2100	1	800			Ano	Ne	exteriér	1	var. B	var. B	Ocelová konstrukce kontejneru		Klika/Klika	Broušený nerez	cyklindrický	Ne	
D 03	GP01	Otevíravé	Plně	800	2100	1		800		Ne	Ano	exteriér	1	var. B	var. B	Ocelová konstrukce kontejneru		Klika/Klika	Broušený nerez	cyklindrický	Ne	
D 04	GP01	Otevíravé	Plně	800	2100	1	800			Ano	Ne	exteriér	1	var. B	var. B	Ocelová konstrukce kontejneru		Klika/Klika	Broušený nerez	cyklindrický	Ne	
D 05	GP01	Otevíravé	Plně	800	2100	1		800		Ne	Ano	exteriér	1	var. B	var. B	Ocelová konstrukce kontejneru		Klika/Klika	Broušený nerez	cyklindrický	Ne	
D 06	GP02	Otevíravé	Plně	700	2100	1		700		Ne	Ano	interiér	1	var. A	var. A	SDK tl. 75 mm		Klika/Klika	Broušený nerez	WC zámek	Ano	
D 07	GP02	Otevíravé	Plně	700	2100	1	700			Ano	Ne	interiér	1	var. A	var. A	SDK tl. 75 mm		Klika/Klika	Broušený nerez	WC zámek	Ano	

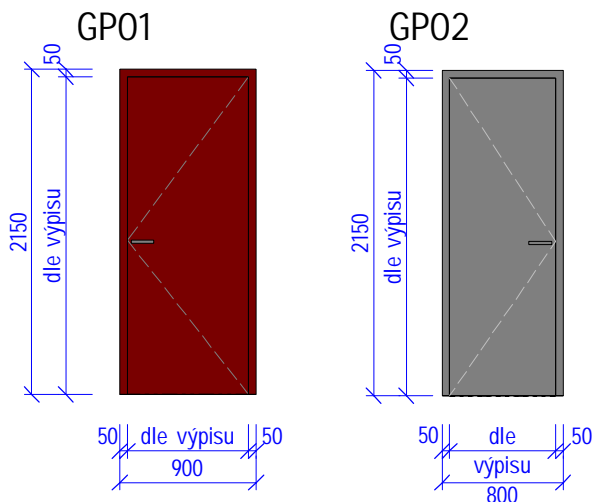

POKUD NENÍ U SCHÉMAT UVEDENO JINAK, PLATÍ PRO DVEŘE NÁSLEDUJÍCÍ POPIS

ZÁRUBEŇ:

var. A: skládaná ocelová zárubeň s přesahem do podlahy, povrch vypalovaná prášková barva šedá RAL 7037 - bude upřesněna v rámci vzorkování
var. B: dřevěná zárubeň součásti dodávky exteriérových dveří, impregnována, povrch lakovaný v červené barvě RAL 3003 - dle vzorkování

KŘÍDLO:

var. A: plně, bezfalcové, jádro DTD, povrch HPL fólie hladká, barva šedá RAL 7037 - bude upřesněna v rámci vzorkování
var. B: plně, dřevěné, součást dodávky exteriérových dveří, impregnované, povrch lakovaný v červené barvě RAL 3003 - dle vzorkování

KOVÁNÍ:

Závěsy skryté - počet určí výrobce dle váhy dveří, rozeta kulatá, klika jednoduchá oválná, materiál kování nerez broušený.
Zámek cylindrický není-li uvedeno ve výpisu jinak.

POZNÁMKA:

Dveře musí splňovat požadky uvedené v části dokumentace D.1.3 PBŘ. Pokud je v dokumentaci rozpor, je nutné informovat projektanta.
Finální barevnost bude určena v rámci AD při zpracování návrhu interiérů a při vzorkování.
Exteriérové dveře D/01 vedoucí do bezbariérového WC (pro OOSP0) budou osazeny vodorovným madlem z broušeného nerez (dle vyhl. 398/2009 Sb.) ve výšce 800-900 mm nad úrovní podlahy.
Veškeré exteriérové dveře budou osazeny padacími prahy.