

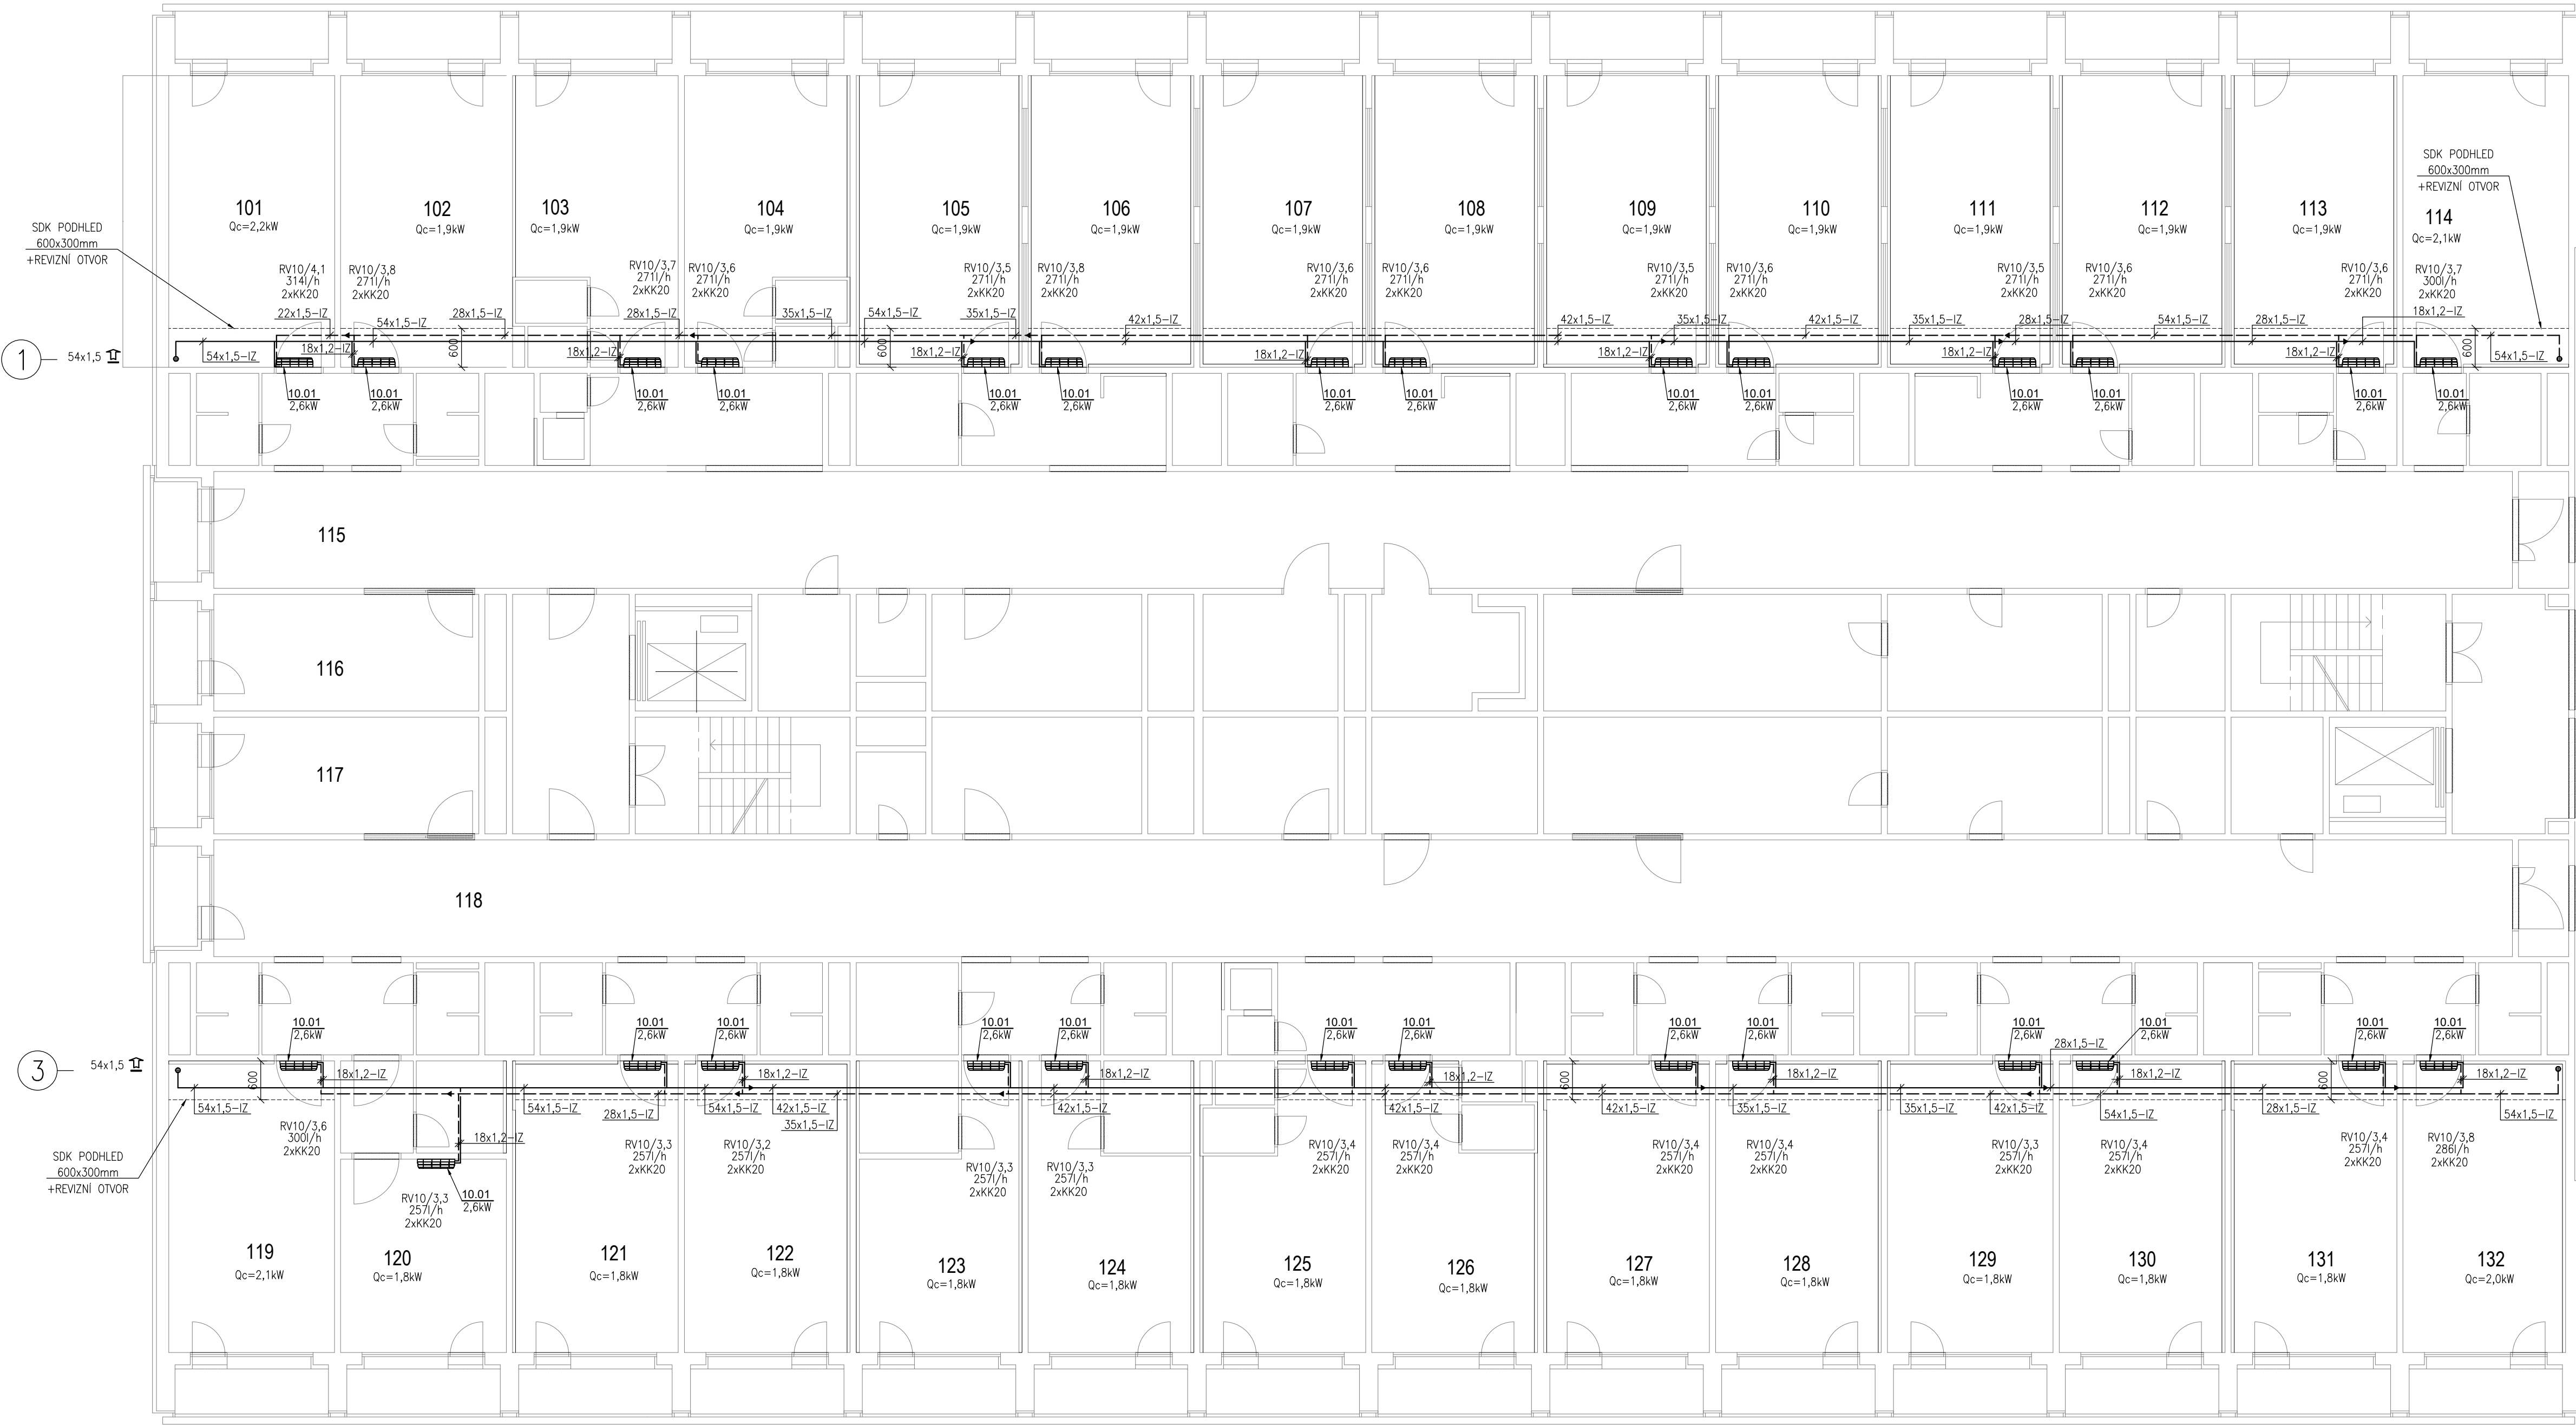


PŮDORYS 1.NP - pavilon A

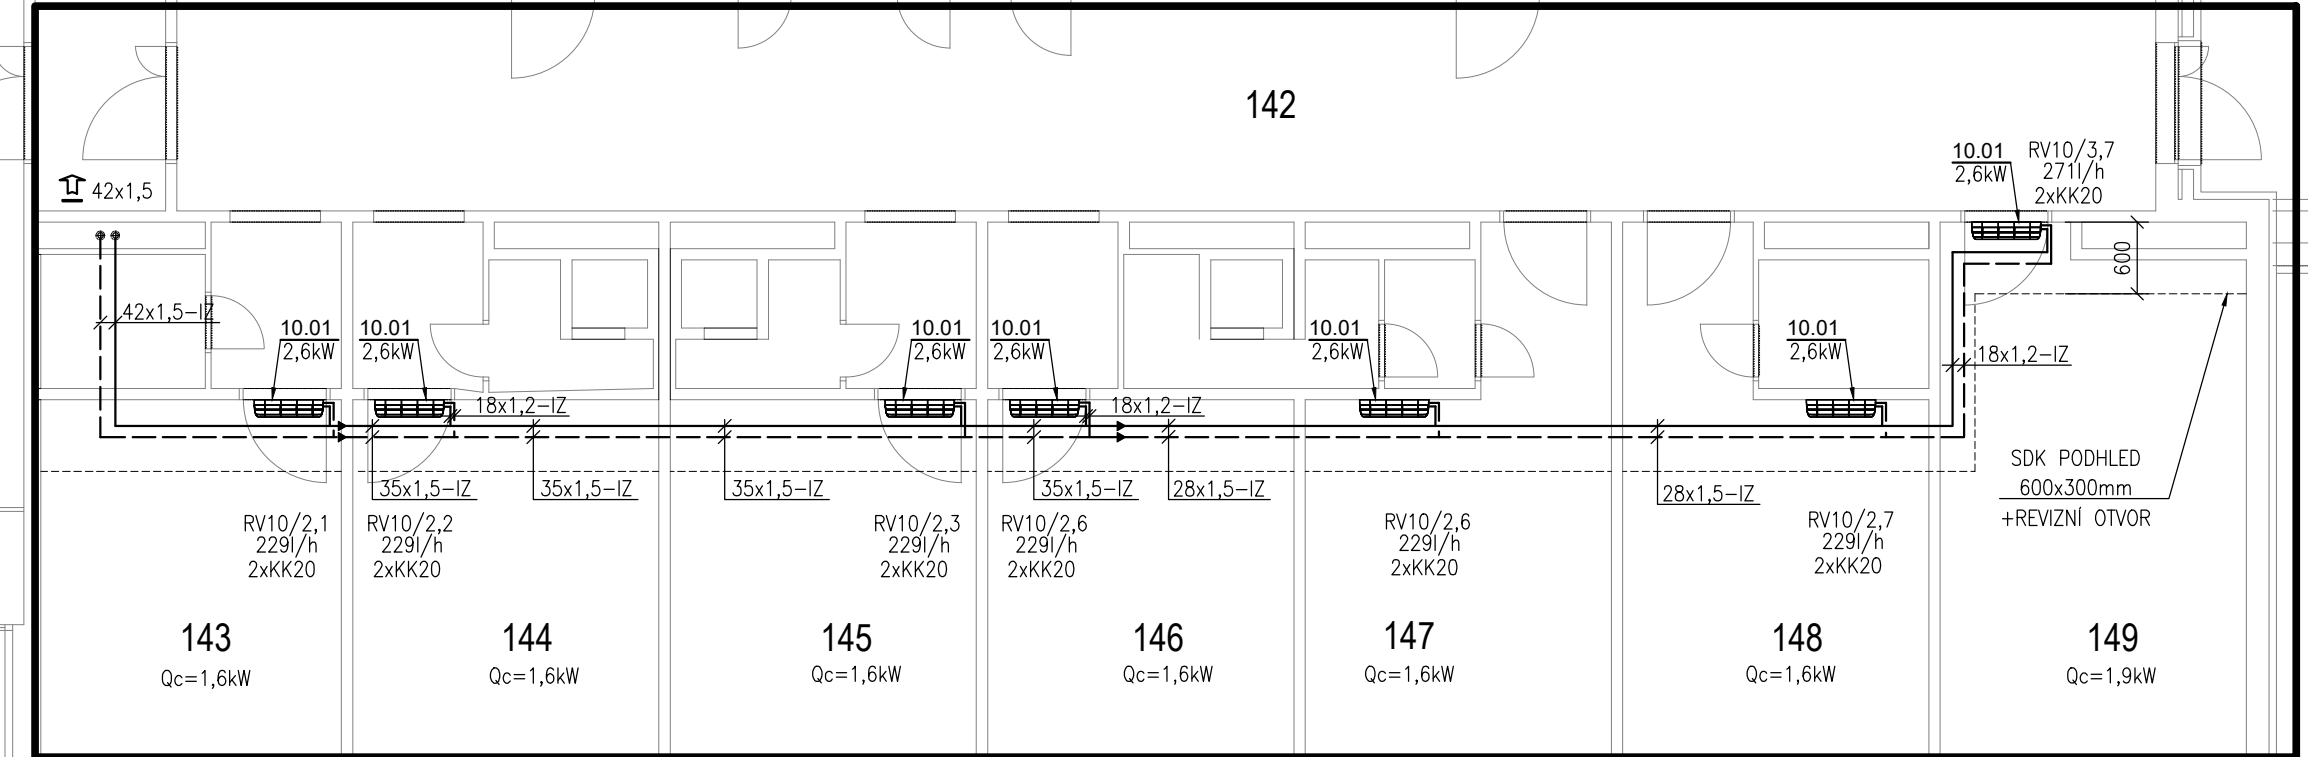

Lůžková část III. ETAPA

II. ETAPA

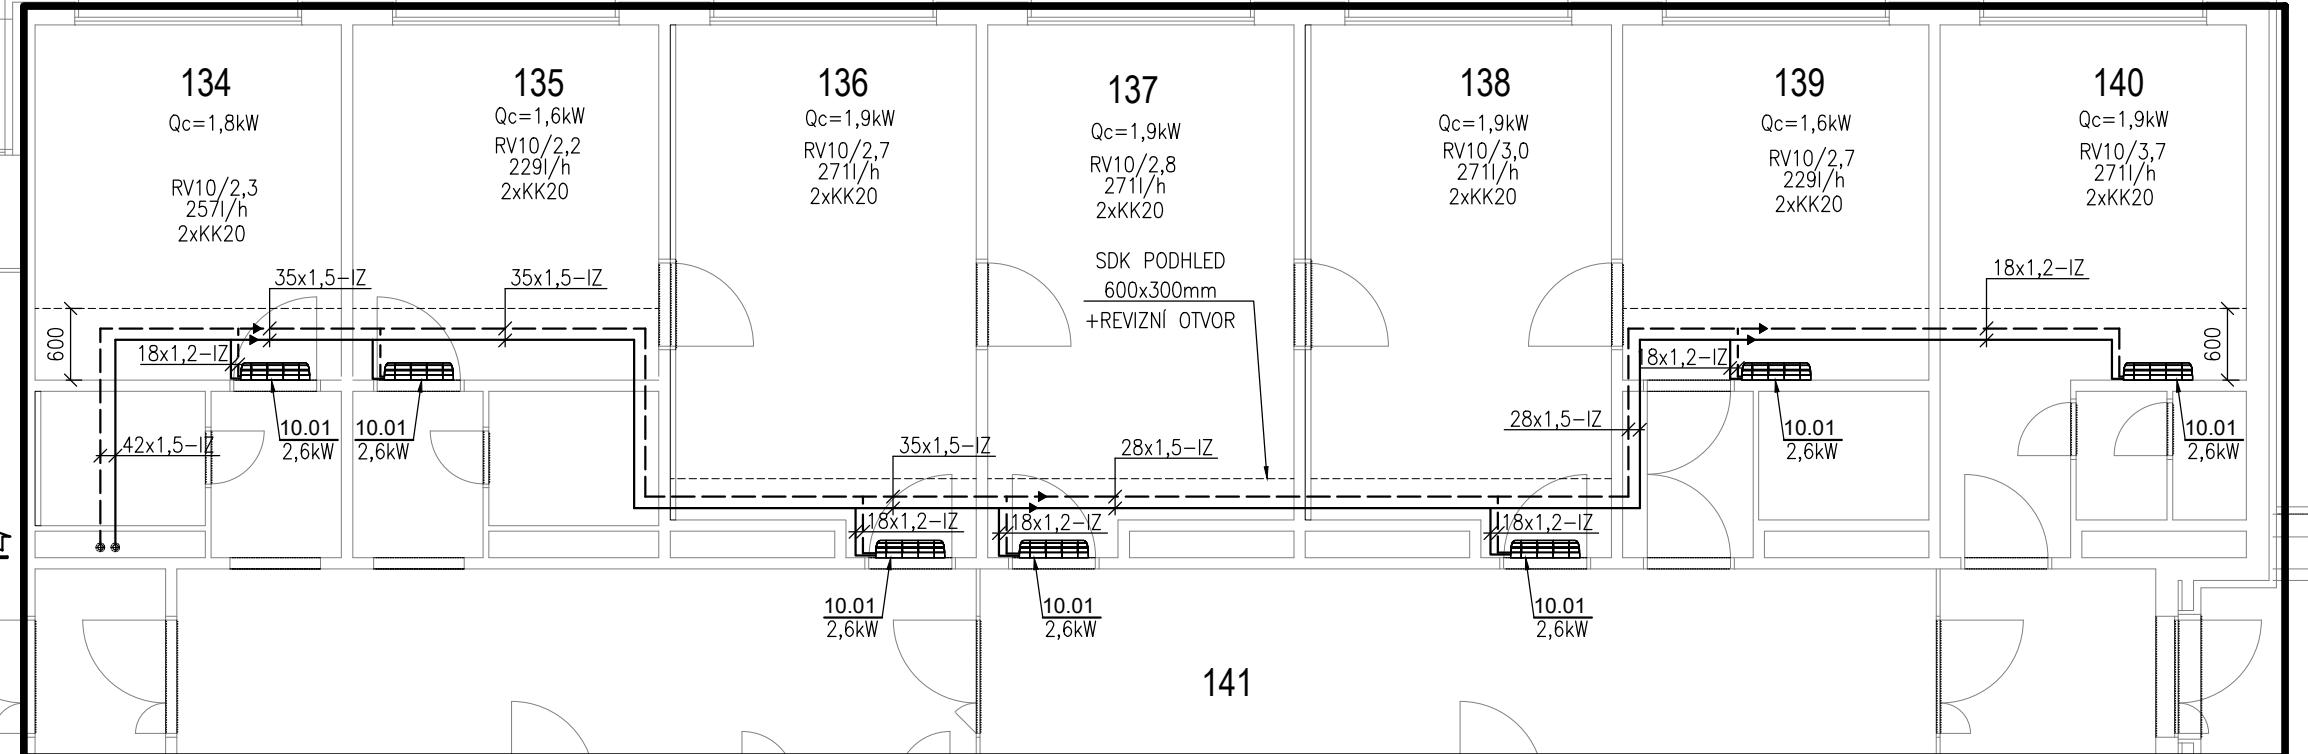


II. ETAPA

ROZVODY POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI DO DN50
ROZVODY POTRUBÍ OCELOVÉ HLADNÉ NAD DN50

--- CHLADNÁ VODA - 13°C
--- CHLADNÁ VODA - 7°C


Komplementární část II. ETAPA

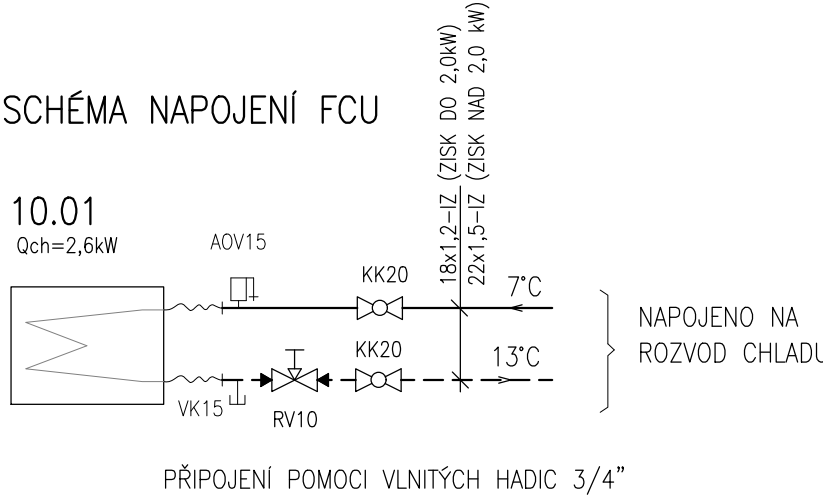

LEGENDA ARMATUR

- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- F FILTR ZÁVITOVÝ
- F FILTR PŘÍRUBOVÝ
- RV REGULAČNÍ ARMATURA
- KK KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- UK UZAVÍRAJÍCÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- VK VÝPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO S FM
- TEPLOMĚR 0-120°C
- TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘÍPOJ., (ROZSAH)
- VČ. KONDENZAČNÍ SMYČKY A TLAK. KOHOUTU
- PV POJISTNÝ VENTIL

SCHEMA

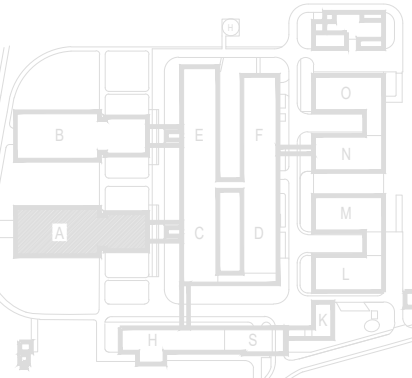

KLIENT :	NEMOCNICE BŘECLAV príspevková organizace U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, IČ: 00390780	AUTORIZACE:
GENERÁLNÍ DODAVATEL:	ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844	
SUB DODAVATEL:		ČÍSLO PARE:
NAZEV AKCE:	NEMOCNICE BŘECLAV NÁVRH SYSTÉMU CHLAZENÍ - PAVILON A	
STAVEBNÍ OBJEKT:	01 PAVILON A	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
PROFESE:	D.1.01.2 Chlazení	PROJEKTANT:
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO:
		DATUM:
		STUPEŇ PD:
		ČÍSLO VÝKRESU:
		D.1.01.2.101 00