


MONTÁŽNÍ SCHEMA

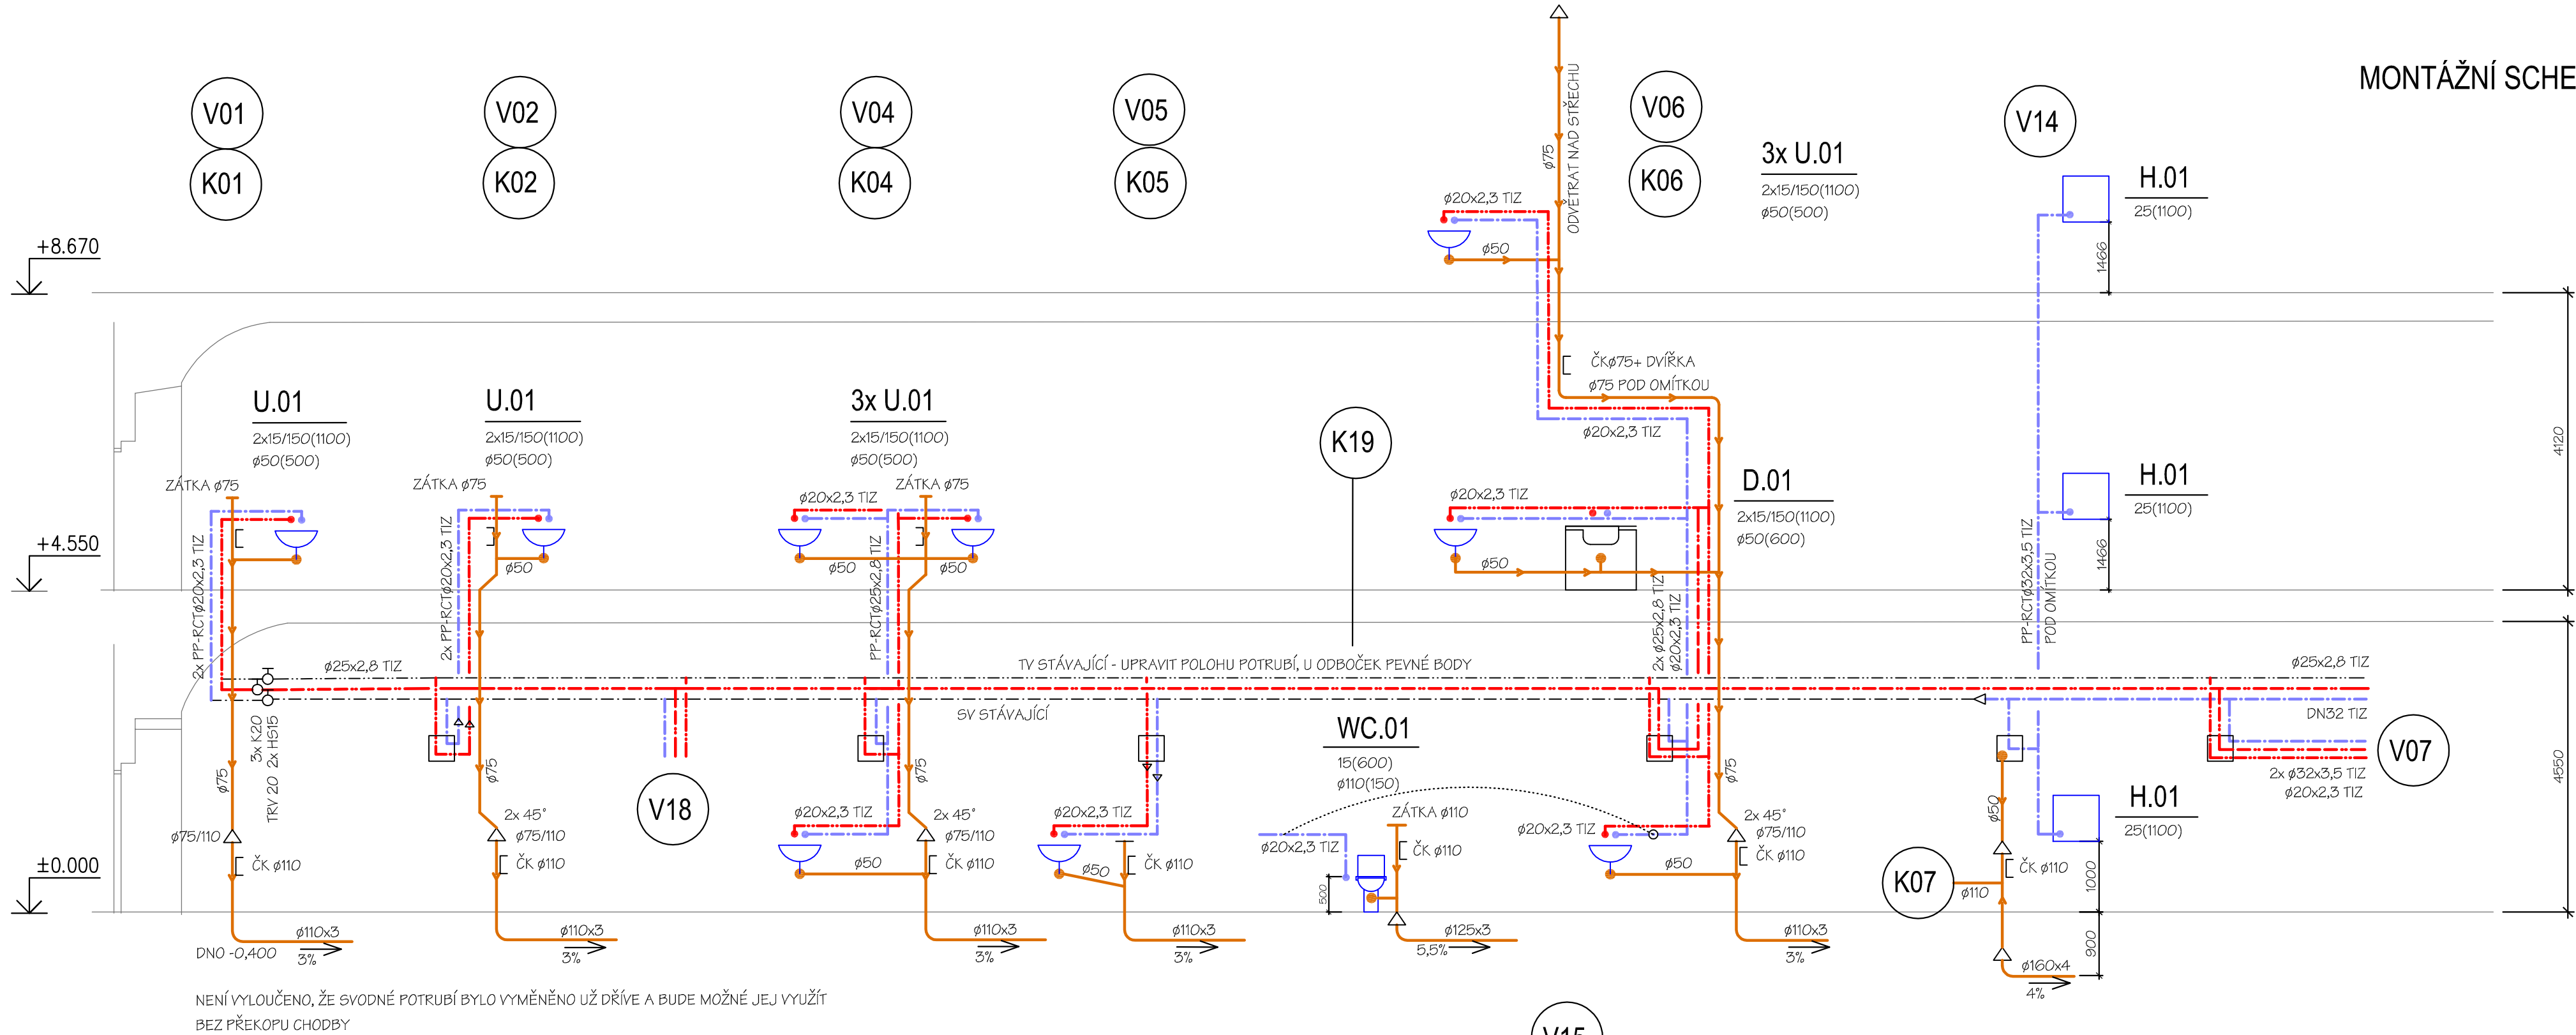

LEGENDA ZNAČEK a POTRUBÍ

- MÍSTO PŘIPOJENÍ
- PITNÁ STUDENÁ VODA SV 10-15°C
- TEPLÁ (UŽITKOVÁ) VODA TV 50-60°C
- CIRKULACE TV, CTV = TV- 5°C
- KANALIZACE S RIZIKEM TUKŮ
- PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO VYSOKÉ TEPLOTY
- OSTATNÍ ODPADNÍ VODY Z KUCHYNĚ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠTOVÁ KANALIZACE

0,00 = 98,30 mm, PODLAHA 1.NP, RELATIVNÍ

PROJEKT	ING. JAVORA STANISLAV	Radějov 330 696 67 Radějov tel 606277481 info@javor.cz	
MÍSTO	AREÁL DS STRÁŽNICE, PRELÁTA HORNÉHO 515, STRÁŽ		
INVESTOR	JMK, ŽEROTÍNHOVO NÁMĚSTÍ 3, 601 82 BRNO		
STAVBA	DOMOV PRO SENIORY STRÁŽNICE	FORMÁT	10A4
OBJEKT	SANACE VLHKA A VÝMĚNA ROZVODŮ VODY	DATUM	ÚNOR 2019
D. VODA A KANALIZACE		STUPEŇ	DP6
		ZAKÁZKA	1904D59T
MONTÁŽNÍ SCHEMA - LEVÁ ČÁST		MĚŘÍTKO	VÝKRES ČÍSLO
		1:100	7