
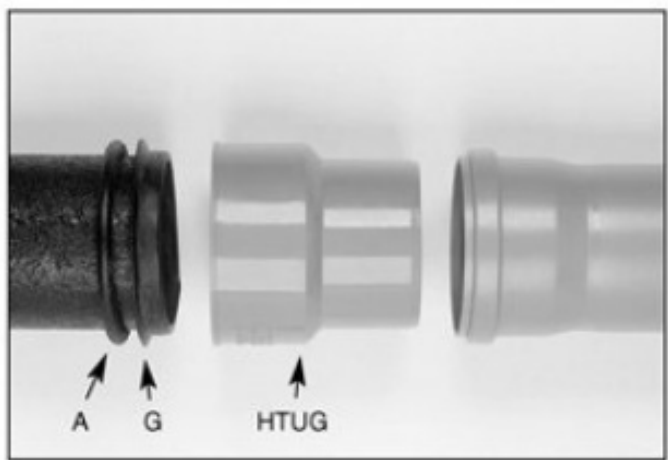


Končí-li litinové potrubí hrdlem, připojí se konec HT trubky nebo tvarovky pomocí GA-SET těs-



Končí-li litinové potrubí hladkým koncem, použi- je se připojovací kus HTUG a GA-SET těsnění.

±0.000=276,200 M.N.M VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		a t e l i e r	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ZBIGNIEW KALETA		2	0 0 2
VYPRACOVAL	ING. PAVEL STAVJANÍK		ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA			
INVESTOR : Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, Brno			FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE:			DATUM	PROSINEC 2017
<b>SŠP Brno, Jílová, p.o.</b> Zateplení budovy pro teoretickou výuku a doplnění nuceného větrání budovy			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	A1418
			SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT:				
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
KANALIZACE - STŘECHA			1:100	D.1.4.5.07