

ARCHITEKT. NÁVRH	VEDOUcí PROJ.	ZODPOVĚD. PROJ.	VYPRACOVAL	JANEPA a.s., Zegorova 2693/2 615 00 Brno IČ: 26916606 DIČ: CZ 26916606	ČÍSLO KOPIE
ING. ARCH. J. WALTER	ING. ARCH. J. WALTER	STAVEBNĚ TECH. ŘEŠ.	STAVEBNĚ TECH. ŘEŠ.		
ING. ARCH. R. SEDLÁK		ING. ARCH. J. WALTER	ING. ARCH. F. MED		
INVESTOR	Jihomoravská kraj, Žerotínovo náměstí. 449/3, 601 82 Brno				
MÍSTO STAVBY	Brno, Botanická 70, k.ú. Ponava, p.č: 253/2, 253, 254/3, 254/1, 255/1				
AKCE AREÁL SPORTOVNÍH NADĚJÍ - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM L. DAŇKA				FORMÁT	
				DATUM	04/2019
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	
SO 02 - HLAVNÍ OBJEKT				ČÁST	D.1
OBSAH VÝPIS PZ02 - PREFA SCHODIŠTĚ				ČÍSLO VÝKRESU	
				D.1 SO02 1.25	

SCHÉMA

POPIS

POZNÁMKA

SCHODIŠTĚ V 1.PP (-2,750 až -1,400) - 8X168,75X273

Schodiště je řešeno s jalovými stupni na obou stranách o šířce 273 mm

Hluková opatření:


Schodiště bude hlukově izolované od ostatních konstrukcí. Bude uloženo na do akustic. dílců zabudovaných ve stěně, dále uložení ramene na strop bude pomocí akust. podložek. Po stranách bude schodiště odděleno od okolních konstrukcí příznanou spárkou tl. 5 mm.

Povrchová úprava:

Schodiště budou opatřeny ochranným nátěrem proti pronikání vody, nečistot a zabarvení povrchu. Nátěr bude umožňovat mytí schodiště. Nátěr musí zachovat protizkluznost povrchu.

Kontrastní značení

Nástupní a výstupní stupně budou kontrastně označeny formou probarvení betonu v celé šíři a výši stupně - barva žlutá - případně bude upřesněna před výrobou

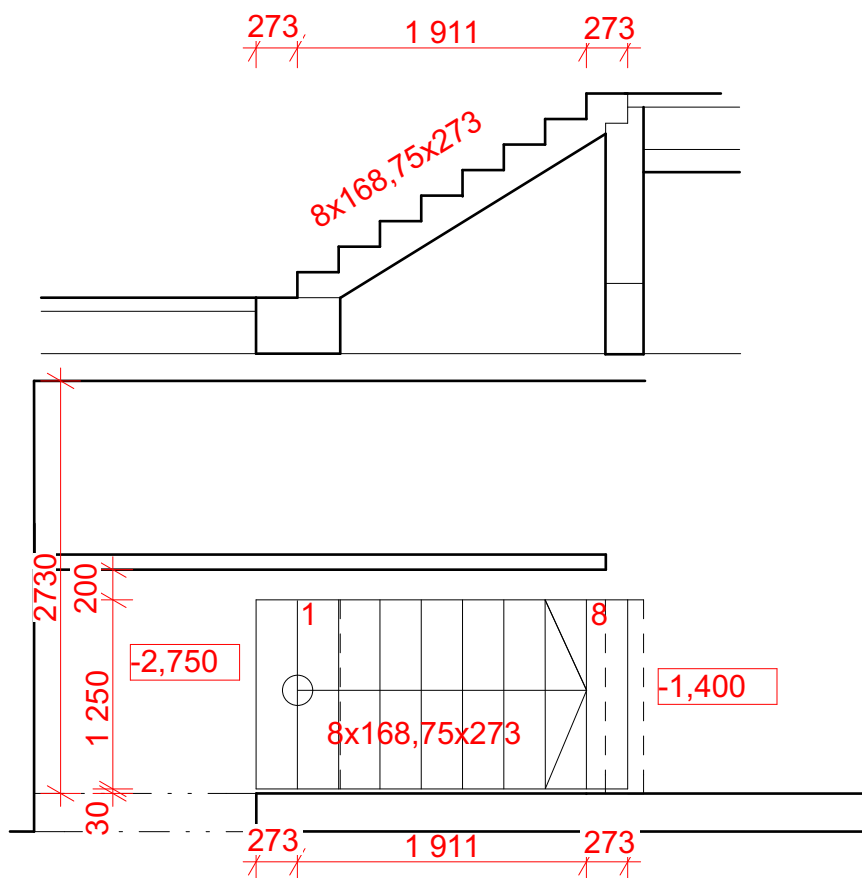

SCHÉMA

POPIS

POZNÁMKA

SCHODIŠTĚ V 1.NP (+0,000 až +1,780) - 10X178X274

Schodiště je řešeno s jalovými stupni na jedné straně o šířce 274 mm

Hluková opatření:


Schodiště bude hlukově izolované od ostatních konstrukcí. Bude uloženo na do akustic. dílců zabudovaných ve stěně, dále uložení ramene na strop bude pomocí akust. podložek. Po stranách bude schodiště odděleno od okolních konstrukcí příznanou spárkou tl. 5 mm.

Povrchová úprava:

Schodiště budou opatřeny ochranným nátěrem proti pronikání vody, nečistot a zabarvení povrchu. Nátěr bude umožňovat mytí schodiště. Nátěr musí zachovat protizkluznost povrchu.

Kontrastní značení

Nástupní a výstupní stupně budou kontrastně označeny formou probarvení betonu v celé šíři a výši stupně - barva žlutá - případně bude upřesněna před výrobou

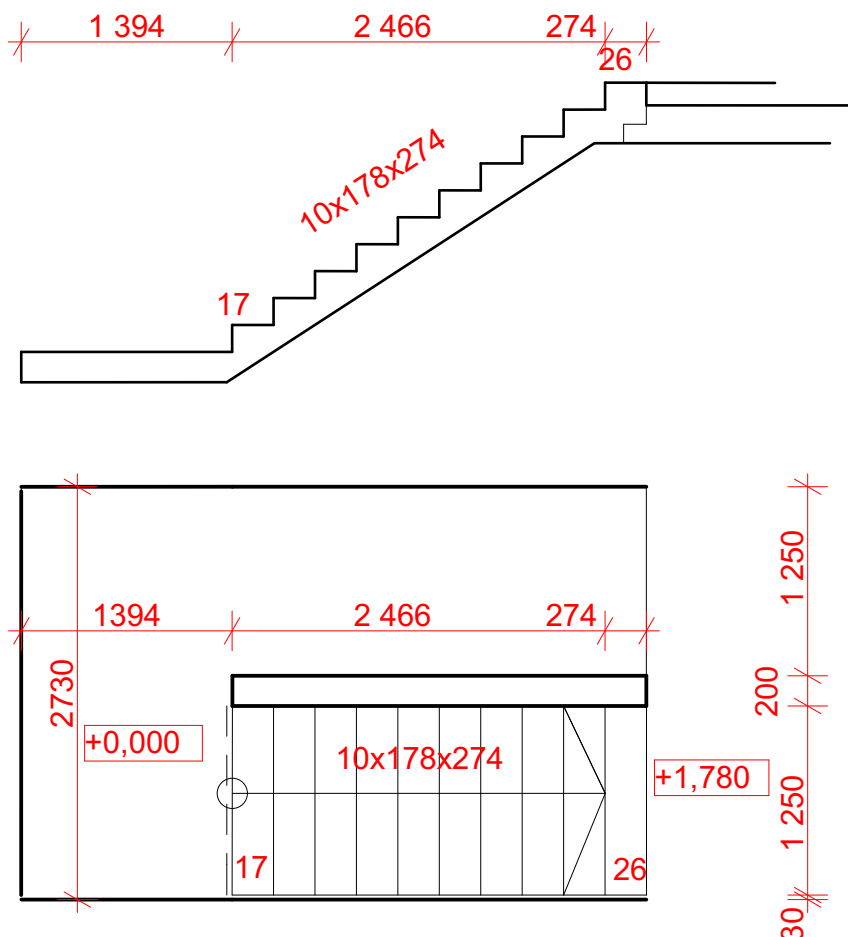

SCHÉMA

POPIS

POZNÁMKA

SCHODIŠTĚ V 1.NP-2.NP (+1,780 až +4,980) - 11x177,77x254 a 7x177,77x254

Schodiště je řešeno s jalovými stupni na obou stranách o šířce 274 mm

Hluková opatření:


Schodiště bude hlukově izolované od ostatních konstrukcí. Bude uloženo na do akustic. dílců zabudovaných ve stěně, dále uložení ramene na strop bude pomocí akust. podložek. Po stranách bude schodiště odděleno od okolních konstrukcí přiznanou spárou tl. 5 mm.

Povrchová úprava:

Schodiště budou opatřeny ochranným nátěrem proti pronikání vody, nečistot a zabarvení povrchu. Nátěr bude umožňovat mytí schodiště. Nátěr musí zachovat protizkluznost povrchu.

Kontrastní značení

Nástupní a výstupní stupěň bude kontrastně označen formou probarvení betonu v celé šíři a výši stupně - barva žlutá - případně bude upřesněna před výrobou

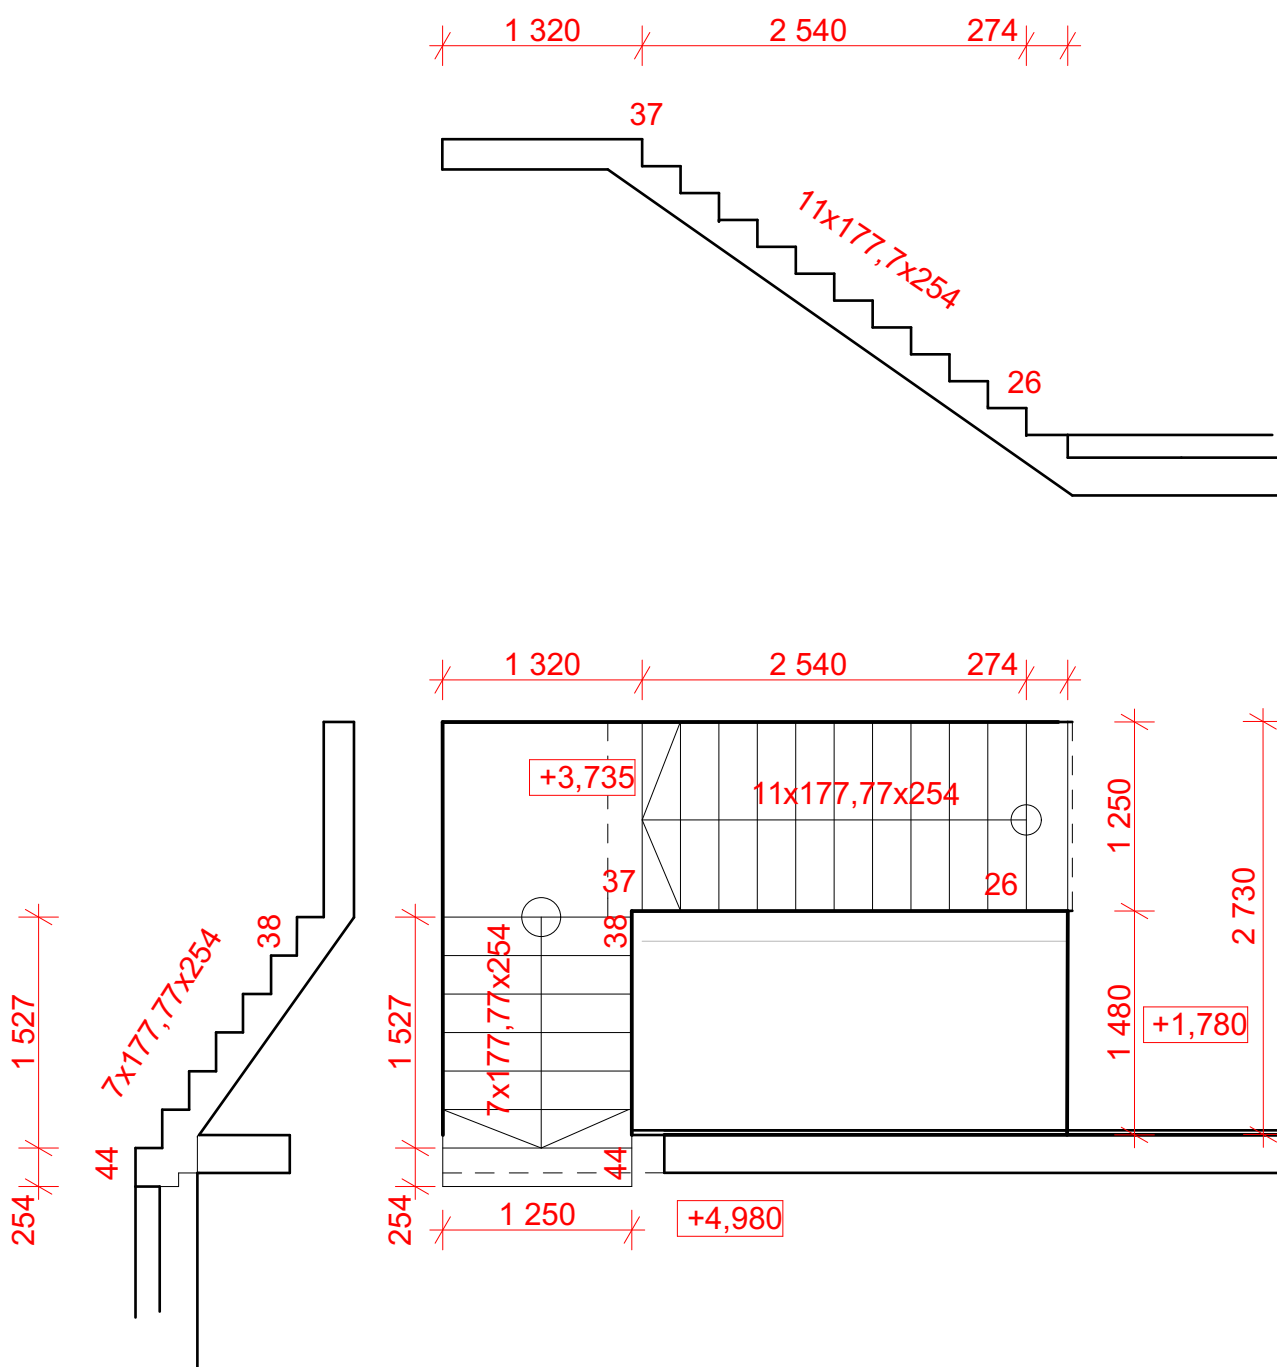

SCHÉMA

POPIS

POZNÁMKA

SCHODIŠTĚ V 1.NP (+0,000 až +0,900) - 5x180x270

Schodiště je řešeno s jalovými stupni na obou stranách o šířce 270 mm

Hluková opatření:

Schodiště bude hlukově izolované od ostatních konstrukcí. Bude uloženo na do akustic. dílců zabudovaných ve stěně, dále uložení ramene na strop bude pomocí akust. podložek. Po stranách bude schodiště odděleno od okolních konstrukcí přiznanou spárkou tl. 5 mm.

Povrchová úprava:

Schodiště budou opatřeny ochranným nátěrem proti pronikání vody, nečistot a zabarvení povrchu. Nátěr bude umožňovat mytí schodiště. Nátěr musí zachovat protizkluznost povrchu.

Kontrastní značení

Nástupní a výstupní stupěň bude kontrastně označen formou probarvení betonu v celé šíři a výši stupně - barva žlutá - případně bude upřesněna před výrobou

