

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních, dopravních a živnostenských agend
Masarykovo nám.1 (30), 69701 KYJOV

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: urad@mukyjoy.cz, ID datové schránky: f28bdah -16-

Městský úřad Kyjov	
Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne	12.6.2019
a je vykonatelné dne	
dne	12.6.19
podpí	

Váš dopis zn.:

Ze dne: 5.12.2018

Spis zn.: OSDŽA 18672/2018/466

č.j.: OSDŽA30585/19/466

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Kyjov

6.5.2019

v e ř e j n á v y h l á š k a

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kyjov, OSDŽA, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1) ve smyslu § 94j odst.1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve společném stavebním řízení přezkoumal podle § 94y, s přihlédnutím k § 108 až 114 stavebního zákona žádost o společné povolení, kterou dne 5.12.2018 podal

Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno v zastoupení:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94y stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s p o l e č n é p o v o l e n í

na stavbu:

II/422 Svatobořice - Mistrín - křiž. s II/380

SO 101 Okružní křižovatka a větve č. 1, 2, 3
SO 104 Km 0,000 - 2,428 Svatobořice-Mistrín - Šardice
SO 105 Km 2,428 - 3,883 Šardice
SO 106 Km 3,883 - 5,718 Šardice - Hovorany
SO 107 Km 5,718 - 7,988 Hovorany
SO 201 Most ev.č. 422-022
SO 202 Most ev.č. 422-025
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 302 Přeložka vodovodu

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 103, 1885/1, 1885/7, 1885/8, 3405, 3409, 3608 v katastrálním území Čejč, parc. č. 242/2, 243, 278, 295/5, 375, 377, 527, 533/1, 582, 583, 1271/4, 1445/1, 1445/2, 1447/1, 1451/23, 1451/37, 1451/45, 1456, 1474/159, 3632/1, 3635/6, 3635/11, 3636, 3647/1, 3655/5, 3661, 3669, 3670, 3914/4, 6122, 6123, 6126, 6127, 6129, 6130, 6131, 6204, 7536/1, 7536/2 v katastrálním území Hovorany, parc. č. 1160/4, 1160/5, 1202/118, 1955/1 v katastrálním území Mistřín, parc. č. 1153/1, 1183/1, 1183/2, 1185/1, 1185/2, 1218/1, 1292/1, 1444/1, 1537/2, 1537/3, 1560, 1561/1, 1561/2, 1562, 1578/3, 1782/2, 1880/2, 1880/3, 1880/4, 1880/5, 1880/7, 1880/8, 1882/2, 1882/5, 1883/1, 1885, 1889/1, 1889/2, 1889/3, 1889/4, 1891, 1892/1, 3352/4, 3352/73, 3352/104, 7005, 7006, 8097, 8269, 8942, 8982 v katastrálním území Šardice.

Stavba obsahuje:

Stavba řeší rekonstrukci uceleného úseku silnice II/422. Cílem rekonstrukce je zlepšení parametrů vozovky, rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce a zálivů autobusových zastávek. Bude provedena rekonstrukce dvou mostů a stávajících příčných propustků. Rekonstrukcí bude dosaženo zlepšení odvodnění komunikace, bude provedeno pročištění stávajících souběžných příkopů povrchového odvodnění a obnovena jeho funkce. V místě současné křižovatky silnic II/422 a II/380 bude provedena přestavba na křižovatku okružní. Stavba začíná na západním okraji místní části Mistřín, konec je v místě napojení na silnici II/380 v Hovoranech. Souhrnná délka je cca 8300m.

Hlavní stavební objekty:

SO 101 Okružní křižovatka a větve č. 1, 2, 3

Tento stavební objekt řeší přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic II/380 a II/422 a místní komunikace na okružní o průměru $D = 35,0\text{m}$. Jízdní pás je navržen šířky 5,50m, prstenec okružní křižovatky je navržen dlážděný šířky 2,50m oddělen obrubou, středový ostrov je navržen o průměru 19,0m. Součástí stavebního objektu je také zřízení 3 větví okružní křižovatky. Všechny napojené komunikace jsou dvoupruhové obousměrné. V místě napojení budou směrově rozděleny směrovacími ostrůvky. V rámci objektu bude provedena úprava stávajících autobusových zastávek na silnici II/380.

SO 104 Km 0,000 - 2,428 Svatobořice-Mistřín - Šardice

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice v extravilánu o délce 2428m mezi obcemi Svatobořice-Mistřín a Šardice. Směrové a výškové řešení zůstane zachováno. Začátek se nachází na západním okraji místní části Mistřín a končí na východním okraji obce Šardice.

SO 105 Km 2,428 - 3,883 Šardice

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice v intravilánu obce Šardice o délce 1455m.

SO 106 Km 3,883 - 5,718 Šardice - Hovorany

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice o délce 1835m mezi obcemi Šardice a Hovorany. Směrové a výškové řešení silnice II/422 zůstane zachováno.

SO 107 Km 5,718 - 7,988 Hovorany

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice v intravilánu obce Hovorany o délce 2270m.

SO 201 Most ev.č. 422-022

Most v obci Šardice přes vodní tok Šardický potok v km 3,354. Most je určen k rekonstrukci výměnou hydroizolace mostovky, přechodové oblasti a říms, se zachováním stávajících opěr a křídel.

SO 202 Most ev.č. 422-025

Most na západním okraji obce Hovorany v km 5,728 překonávající trvale nezavodněné vodoteče. Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu. Nosná konstrukce rekonstruovaného mostu bude tvořena integrovaným železobetonovým rámem, se stojkami vetknutými do plošných základových pásů. Železobetonová křídla budou rovnoběžná s podélnou osou mostu, vetknutá do rámových stojek.

Vedlejší stavební objekty:

SO 301 Dešťová kanalizace

Nový úsek kanalizace z PP hladkého potrubí, DN 300, SN12 o celkové délce 32,6 m bude napojen do stávající šachty (č. 255) na jednotné kanalizaci a bude realizovaná k odvádění srážkové vody z

komunikace, svedené příčnými a podélnými sklony a přípojkami do uličních vpustí (přípojky a vpustí (6ks) - není součástí stavby SO 301). Stávající šachta na jednotné kanalizaci DN 300 bude demontována a osazena nová.

Umístění stavby: stavba nového úseku kanalizace je umístěna v kraji Jihomoravském, obec Hovorany, na pozemcích parc. č. 7536/1, 3632/1, k. ú. Hovorany

Orientačně souřadnice X, Y: Š1 X=1190802.53, Y=574045.43

Š2 X=1190818.44, Y=574073.88

Účelem stavby SO 301 Dešťová kanalizace je odvedení srážkových vod z prostoru nové okružní křižovatky.

Vlastníkem a provozovatelem SO 301 bude Jihomoravský kraj, IČ:70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2.

SO 302 Přeložka vodovodu

Je navržena výměna stávajícího vodovodu P 3.3 z materiálu LT a profilu 200mm za vodovodní potrubí TLT DN 200, o celkové délce 102,90 m. Vodovod bude na začátku přeložky směrově přeložen cca o 0,6 m, dále je již veden ve stávající trase vodovodního přivaděče. Součástí stavby je demontáž stávající armaturní šachty, ve které je instalován podzemní hydrant (objekt bude odstraněn bez náhrady). Na překládaném úseku nejsou žádné vodovodní přípojky.

Umístění stavby: kraj Jihomoravský, na pozemcích parc. č. 527, 3632/1, 7536/1, k. ú. Hovorany a 103 k. ú. Čejč

Účelem stavby SO 302 Přeložka vodovodu je výměna stávajícího potrubí, která souvisí s výstavbou okružní křižovatky na místě stávající křižovatky

Vlastníkem a provozovatelem SO 302 bude společnost Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval; Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové po č. zak. A083/17. Autorizovaný inženýr [REDAKCE] ČKAIT 0600437. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení zejména zákon č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výška nebo do hloubky.
3. Stavba bude provedena v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vztahující se ke stavbě, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných závazných technických norem.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím - § 160 stavebního zákona. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (např. zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě) mohou jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Budou plněny podmínky dané vyjádřeními a stanovisky:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 19.10.2017 č.j. 746060/17, OS-13/2018-Zar, OS-13/2018-Zar, 560615/19

Nutno dodržet i další všeobecné podmínky při křížení a souběhu se SEK, které byly stanoveny POS. "POS" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, [REDAKCE]

Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného souhlasu provedení stavby.

Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

- realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK a úpravy kabelové trasy Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného souhlasu provedení stavby.

Pro zahájení administrace přeložky a vypracování cenové technického návrhu kontaktujte e-mailovou poštou: [REDAKCE] Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.

E.ON Česká republika, s.r.o. vyjádření dne 17.10.2018 zn. M49992-16283044, 18.9.2018 zn. E7456-16277010

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona Č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí [REDAKCE]

2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 333302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.

4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

a vyjádření E7456-16277010

1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

- 2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- 3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chráničků, apod.) a to na základě písemné objednávky investora
- 4) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR !!).
- 5) Při provádění terénních úprav musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem - 6m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- 6) Komunikace, parkoviště a odstavné plochy musí být umístěny mimo stávající kabelové rozvody. Případné přeložky budou řešeny ve smyslu § 47 zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal). Před započítím uvažované stavby musí dojít v místě vjezdu k uložení stávajících kabelových rozvodů NN do chráničků. Výše uvedená investice bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 7) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona Č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 8) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 9) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- 10) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 11) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 12) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 13) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 14) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 333301, P E 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 15) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 16) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 11.07.2017.

17) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN ,bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

18) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. a vyjádření:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí [REDAKCE]
4. Provedení zemních prací v ochranném pasmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 333302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800225577.

GridServices, s.r.o. vyjádření dne 27.6.2018 č.j. 5001734288

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

2. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme

<http://www.gridservices.cz/ds-online> - vytyčení-pz/

3. Komunikace:

- silnice v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat - VTL plynovod je pod silnicí v chrániče;
 - nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
 - komunikační těleso požadujeme situovat tak, aby nadzemní prvky VTL plynovodu nebyly v tělese komunikace;
 - nadzemní prvky je nutné ponechat minimálně 2 m a více od okraje komunikačního tělesa popř. od odvodňovacího příkopu;
 - svodný příkop v souběhu s VTL plynovodem umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
 - v místech případného křížení svodného příkopu s VTL plynovodem - nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu (minimální krytí je 0,8 m);
 - v případě potřeby doporučujeme na dno svodného příkopu v místě křížení s VTL plynovodem položit žlabovky;
 - sloupky, patky svodidel v místě křížení umístit min. 2 m od plynovodu na obě strany, při souběhu 4 m;
 - opěrné zdi v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
 - nové opěrné zdi nesmí křížit VTL plynovod;
- VSEOBECNE PODMINKY:**
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
 - nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní (buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásma VTL plynovodu;
- po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

Po dokončení stavebních prací přivězte zaměstnance provozu a údržby síti GridServices, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu se záhozem výkopu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.45S/2DDO Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením záhybu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku

stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 70204.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěru a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů a, stavebních strojů a apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

HC KABEL, s.r.o. vyjádření dne 4.9.2018 č.j. 18/09/04/02 – nutno dodržet podmínky správce kabelu telekomunikací, který je umístěn ve stejné rýze.

Je třeba požádat správce této telekomunikační sítě o přesné vytýčení jeho kabelu a toto zjištění je pak možno použít i pro identifikaci kabelu KTV.

Obecně požadujeme, aby veškeré zemní práce ve vzdálenosti menší než 0,5 metru od zjištěné kabeláže byly prováděny jen ručně.

NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 18.6.2018 č.j. 4882/18/OVP/Z

Protože stavební práce budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS, požádejte min. 7 dní před zahájením prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu. Upozorňujeme, že práce budou probíhat cca 85m kolmé vzdálenosti od půdorysu VTL PLYNOVODU DN 700.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

- vyjádření dne 13.11.2018 č.j. 2/T18/4169

1. Nadále je nutno respektovat podmínky pro výstavbu uvedené ve stanovisku zn. 2/T/18/2367 ze dne 25.6.2018 a vyjádření zn. 2/T/16/2274 ze dne 20.6.2016.

2. Stávající vodovodní přívaděč z LT 300 mm požadujeme uložit do chráničky z odolného materiálu a tuto chráničku podbetonovat - uložit na betonový blok. Chránička musí odolávat statickému zatížení mostu a korozi.

3. Vodovodní potrubí zajistit tak, aby nedošlo k posunu potrubí nebo ovlivnění statiky potrubí.

4. Uložení a obsyp potrubí musí splňovat pokyny výrobce materiálu vodovodního potrubí z LT.

5. Zabezpečení vodovodního potrubí a případné další požadavky na ochranu vodovodního potrubí si vyhrazujeme uplatnit na místě samém po odkrytí vodovodního potrubí za účasti zástupců provozu vodovodu a kanalizací Kyjov - [REDACTED]

6. Stávající vodovod a kanalizaci je nutno respektovat i při provádění provizorního převedení toku, při těchto pracích nesmí dojít k poškození těchto sítí. V zimních měsících je nutno sítě ochránit v případě odkrytí potrubí rovněž proti zamrznutí.

- vyjádření dne 18.4.2019 zn. 2/T/19/1608

1. Respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

2. Při výstavbě nové konstrukce vozovky nebo mostu, zejména při hutnění, musí být vodovod a kanalizace zajištěna tak, aby nedošlo k jejímu poškození, zhoršení technického stavu nebo ovlivnění statiky potrubí.

3. Most před obcí Hovorany bude demolován a následně vybudován nový. U mostu se nachází přírodní vodovodní řad z LT 300 mm, tento je nutno staticky zajistit tak, aby při demoličních pracích a při výstavbě nedošlo k jeho poškození nebo ovlivnění statiky potrubí. Rovněž se u mostu nachází veřejná kanalizace v majetku a provozování naší a.s. Tuto bude nutno v nezbytně nutném úseku dotčeném mostem vyměnit. Výměnu provede naše a.s. po demolici mostu a před výstavbou nového mostu. Z tohoto důvodu je nutné obě akce vzájemně časově a technicky zkoordinovat.

4. Pro výstavbu mostu v Hovoranech požadujeme doložit prováděcí dokumentaci, ve které bude navrženo zajištění našich sítí v průběhu demoličních prací a během výstavby.

5. Sloupy VO, dopravního značení, zárubní zeď a stromy situovat ve vzdálenosti min. 1,5 m od líce potrubí veřejného vodovodu a kanalizace.
6. Množství dešťových vod odváděných do veřejné kanalizace obce Hovorán nebude dle PD navyšováno.
7. **Zahájení stavebních prací požadujeme v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před každou etapou a min. 3 měsíce před mostem v Hovoranech) oznámit provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - [REDAKCE], z důvodu případné výměny navrtávacích pasů u stávajících vodovodních přípojek a výměně kanalizace u mostu.**
8. Technický stav přípojek bude prověřen za účasti pověřeného zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov. Rekonstrukce navrtávacích pasů, vč. zákopové soupravy bude provedena na náklady VaK Hodonín, a.s. – viz. Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., případná rekonstrukce vodovodní přípojky bude provedena na náklady vlastníka objektu).
9. Investorovi stavby doporučujeme, aby sdělil majitelům dotčených RD, kteří nejsou napojeni na veřejný vodovod nebo mají stávající vodovodní přípojku v nevyhovujícím technickém stavu, aby nové vodovodní přípojky provedli ještě před zahájením výstavby komunikace. Před samotnou realizací přípojky je nutno zažádat v dostatečném předstihu stavební úřad o příslušné povolení na výstavbu nebo rekonstrukci vodovodní přípojky.
10. Dále investorovi stavby doporučujeme, aby v rámci rekonstrukce zpevněných povrchů byl prověřen technický stav stávajících kanalizačních přípojek (provést monitoring stávajících kanalizačních přípojek k tomu oprávněnou firmou – např. naší a. s.) a v případě nevyhovujícího technického stavu byla provedena jejich rekonstrukce – na náklady vlastníka nemovitosti.
11. Kabelové přeložky a VO požadujeme v místě křížení s vodovodním a kanalizačním potrubím a při souběhu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (min. však 1,0 m) uložit do protlakové ochranné trubky s přesahem 1 m na každou stranu.
12. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění poklopů na stáv. vodovodu a kanalizaci tj. poklopů Š+H+domovních uzávěrů a poklopů kanalizačních šachet. Uvedené poklopy osadit do nivelety nově navržených povrchů, poklopy Š+H + domov. uzávěry obdláždit 600 x 600mm dlažeb. kostkou. Rámy kanalizačních šachet zapravít do konstrukce povrchů, kanalizační poklopy umístěné v silnici nesmí tvořit překážku v provozu.
13. K napojení uličních vpustí na veřejnou kanalizaci přizvat pověřeného zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov, z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas se záhozem bude zapsán do stavebního deníku.
14. Uliční vpusti vybudovat s kalovým prostorem a zápachovou uzávěrou. Uliční vpusti situovat min. 0,5 m od vnějšího líce veřejného vodovodu.
15. Investor výše uvedené akce musí s naší a.s. uzavřít smlouvu o zajištění a vybudování přeložky vodovodu.
16. Přeložku vodovodu zajišťuje na vlastní náklad osoba, která potřebu přeložky vyvolala na základě ust. § 24 odst. 3 Zákona č. 274/2001 Sb., o Vodovodech a kanalizacích v platném znění.
17. Investor přeložky je povinen předat vlastníkovvi vodovodu dokončenou stavbu po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů (geometrický plán, zřízení věcného břemene, řádné uvedení do provozu, geodetické zaměření přeložky v digitální podobě – CD, disketa, která musí být zpracována podle Směrnice vydané VaK Hodonín, a.s. – na vyžádání bude poskytnuta).
18. Přeložka nemá vliv na vlastnictví přeloženého vodovodu.
19. Vlastník si vyhrazuje právo kontroly v průběhu stavby přeložky.
20. Přeložený vodovod bude umístěn na veřejně přístupných částech pozemků, na nichž bude vymezeno ochranné pásmo dle zákona 274/2001 Sb. Nad přeloženým vodovodním potrubím nebudou bez předchozího souhlasu vlastníka vodovodu umístovány žádné stavby ani trvalá zařízení, trvalé porosty bránící přístupu k vodovodu. O této povinnosti bude stavebník písemně informovat také budoucí vlastníky a investory staveb na dotčených pozemcích.
21. Při stavbě přeložky nebude přerušena dodávka vody stávajícím odběratelům, s výjimkou omezené doby potřebné k provedení přepojení. Bude-li to nutné, zajistí stavebník položení provizorního vodovodu pro zásobení odběratelů po dobu stavby přeložky.
22. Pro veškeré trasy vodovodu včetně objektů na těchto trasách je nutno zřídit „Služebnosti“ za účelem provádění údržby a oprav těchto zařízení dle § 1267, Oddíl 2 Občanského zákoníku v platném znění. Smlouvy o smlouvě budoucí dle § 1785, Oddíl 7 Občanského zákoníku v platném znění, pro zřízení „Služebnosti“ budou s vlastníky dotčených pozemků uzavřeny s investorem stavby.

- 23. Na přeložený veřejný vodovod musí být přepojeny stávající vodovodní přípojky.**
24. V rámci kvalitativních kontrol provést tlakovou zkoušku na vodovodním potrubí dle ČSN 755911. Protokoly zkoušek budou předloženy k závěrečné prohlídce stavby (zajistí dodavatel stavby). Souhlas k záhozu dává provoz vodovodů a kanalizací Kyjov zápisem do stavebního deníku. Tlakové zkoušky budou provedeny na náklady dodavatele stavby. Rovněž voda použitá k tlakovým zkouškám bude vyfakturována dodavateli stavby.
25. Na vodovodní potrubí položit signal. vodič lx6 Cu- dle ČSN 73 6006, tento vodič vyvést pod poklapy všech armatur a zaizolovat jej s možností napojení při vytyčování potrubí. K závěrečné prohlídce vodovodního potrubí doložit doklad o funkčnosti signal. vodiče. Kontrola funkčnosti musí proběhnout až v době, kdy už nemůže dojít k poškození vodiče další činností při výstavbě.
26. Poklapy šoupátek a hydrantu budou obdlážděny 600x600 mm dlažební kostkou, obsyp hydrantu na síti bude proveden propustným materiálem (štěrkopískem).
27. Poklapy všech armatur (Š+H+uzávěry vodovod. přípojek) osadit do nivelety budovaných povrchů.
28. U výstavby kanal. potrubí v rámci kvalitativních kontrol provést zkoušku vodotěsnosti kanal. stok (vodou nebo vzduchem) dle ČSN 73 6716 a prohlídku kamerou. Souhlas k záhozu kanal. potrubí dává pověřený zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov po úspěšné zkoušce vodotěsnosti a prohlídce kamerou. Protokoly ze zkoušek vodotěsnosti a videozáznam budou součástí předávací dokumentace a budou předloženy k závěrečné prohlídce stavby (zajistí dodavatel stavby). Zkoušky vodotěsnosti a prohlídka kamerou budou provedeny na náklady dodavatele stavby. Upozorňujeme, že voda použitá ke zkouškám vodotěsnosti bude vyfakturována dodavateli stavby.
29. Před záhozem požadujeme skutečné zaměření trasy budované kanalizace vč.odboček a trasy vodovodu odbornou geodetickou firmou ve formátu DGN. Digitální zaměření předat vlastníkově vodovodu a kanalizace a pracovníkovi GIS naší a.s.
30. U vstupů do kanal. šachet bude osazeno pevné kapsové stupadlo pod kanal. poklop a dále dle osových vzdáleností stanovených ČSN 75 6101. Žebříky a stupadla musí odpovídat ČSN EN 13 101. Poklapy a vstupní otvory na stokové síti musí odpovídat ČSN EN 124.
31. Rámy kanal. šachet budou obdlážděny min. jednou řadou dlažeb.kostek, poklapy kanal. šachet osadit do nivelety budovaných povrchů.
32. Poklapy umístěné v zelených plochách intravilánu je nutno osadit minimálně 10 cm nad okolní terén a obetonovat (minimálně čtverec o rozměru 1,1 m x1,1 m nebo kruh Ø 1500 do hloubky 0,5 m pod terén).
33. Zhotovitel stavby musí 1 týden před závěrečnou prohlídkou VH stavby předat vedoucímu provozu nebo mistrovi dokumentaci skutečného provedení stavby za účelem kontroly provedení díla. U kanalizačních řadů musí předat rovněž kamerové zkoušky. V případě nepředání skutečného provedení nebo při zjištění závad nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního souhlasu.
34. K závěrečné prohlídce stavby přeložky vodovodu a stavby kanalizace přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **Kyjov**. Při prohlídce předložit dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření a atesty materiálu (prohlášení o shodě), stavební deník a protokoly o zkouškách. V dostatečném předstihu před závěrečnou prohlídkou provést tech. přejímku na základě fyzického stavu.
35. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - [redacted] k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb VaK Hodonín, a.s.).
36. Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101 a související normy a zákon č.76/2006 Sb., kterým se mění z.č.274/2001 Sb., Zákon a vodovodech a kanalizacích a platné Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť naší a. s. – viz www.vak-hod.cz
37. Před záhozem přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.
- 38. K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov.**
- 39. U okružní křižovatky a mostu v Hovoranech je nutno doložit k závěrečné prohlídce stavby protokol o provedení kamerové zkoušky, zda nedošlo k poškození nebo zhoršení technického stavu kanalizace stavebními a výkopovými pracemi nebo hutněním.**
40. Dešťovou kanalizaci naše a.s. neprovozuje.

41. Realizační dokumentaci výstavby mostu v Hovoranech je nutno předložit k písemnému stanovisku.

42. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice vyjádření dne 20.9.2018

č.j.LCR137/00935/2018

Před zahájením akce nutno zajistit souhlas s trvalým odnětím příslušné části pozemku parc.č. 3608 v k.ú. Čejč z PUPFL (pozemku určeného plnění funkce lesa) a majetkové vypořádání (výkup pozemku).

Povodí Moravy, s.p. vyjádření dne 21.8.2018 č.j. PM-10849/2018/5203/Fi

1. Dešťové vody v intravilánu budou v maximální možné míře uváděny do vsaku.
2. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby
3. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Veselí n/M) souhlasí za podmínek:
 1. Výustní objekty musí být provedeny útesem z betonové dlažby do betonu šířky minimálně 1 m opřené ve dně o betonovou patku. Opevnění musí být provedeno dle kolaudovaného profilu toku (šířka koryta ve dně 2 m se sklony svahů 1:1,5), niveleta dna bude upřesněna na místě za účasti zhotovitele, investora, obce a zástupce provozu Veselí n/M (Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí n/M, Benátky 1147, 698 20 Veselí n/M, [redacted])Předpokládáme, že břehová hrana kolaudovaného profilu se nachází v hranici pozemku koryta vodního toku.
2. Po odstranění svodidel (před jejich novým osazením) v době uzavírky nám musí být umožněno případné vyčištění části toku Lůčkový potok v jeho souběhu s opravovanou komunikací.
3. Nově osazované svodidlo v souběhu s tokem Lůčkový potok musí být osazeno tak, aby žádná jeho součást nezasahovala do pozemku vodního toku a zároveň nebyla snížena jejich bezpečnost i po vyčištění toku na kolaudovaný profil (viz body 11.1.2.).
4. Opevnění pod mostem ev. č. 422-022 nesmí být zvedáno nad kolaudovanou niveletu toku a nad i pod mostem musí být plynule navázáno v délce min. 10 m na stávající koryto toku.
5. Opevnění pod mostem doporučujeme provést formou složeného profilu (kyneta + bermy) za účelem lepšího převádění nízkých průtoků a snížení celkového zanášení profilu mostu.
6. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
7. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
8. Případné kácení břehového porostu (a náhradní výsadba) je nutno projednat a odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
9. Přímému správci vodního toku tj. (Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí n/M, Benátky 1147, 698 20 Veselí n/M, [redacted]) bude v časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, správce bude zván ke kontrolním dnům.
10. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem písemně odsouhlaseny všechny stavební aktivity v prostoru koryta a do 8 m od břehové hrany toku (výustní objekty, oprava mostu, křížení inž. sítí atd.).
11. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál a stavební odpad a pozemky uklizeny a urovnaný.
12. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno

zaměření skutečného provedení objektů dotýkajících se vodních toků (ve výšce systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě, rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech.

13. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p. Obec Čejč vyjádření dne 18.7.2018 č.j. ČEJČ-0466/2018 - souhlas

Obec Hovorany vyjádření dne 3.9.2018 č.j. HOV-1360/2018

Kanalizační poklopy pro kanalizační šachty umístit v tělese silnice č. II/422 mimo jízdní stopu dopravních prostředků. Dále na krajnicích komunikace použít a vhodně umístit nové, pro cyklisty bezpečné typy dešťových vpustí.

Obec Svatobořice-Mistřín stanovisko dne 27.6.2018 č.j. OSM-634/2018 - souhlas

Obec Šardice stanovisko dne 2.10.2018

1. [redacted] a Pekárna Šardice, [redacted] - zachování přístupu zemědělské mechanizace v době sklizně, tj. červenec – září a po celou dobu stavby: - dopravní obslužnost bude umožněna v omezené míře, dle postupu prací.

[redacted] ze dne 20.6.2018

Pro provozovnu Pekárny bude zajištěn příjezd u budovy č. p. 774 na most od hlavní silnice. Toto je jediný možný přístup pro expedici zboží a zásobování. Expedice zboží je denně (kromě neděle) prováděna pěti nákladními automobily do 3,5 t s pekařskou skříní. Odjezd aut je mezi 2:00 - 6:00 hod., návrat 7:30 - 10:00 hod. Automobily odjíždí směrem na Hovorany i Svatobořice-Mistřín. Zásobování provozovny je prováděno několikrát týdně převážně nákladními automobily o váze i nad 3,5 t. Mouka je dovážena cisternou s přívěsem o délce cca 22m a váze cca 30 tun. Mouka z cisterny je přefukována do sil. Pro najetí cisterny je třeba zachovat dostatečný manipulační prostor tak, aby cisterna mohla najet na most do vzdálenosti max. 5 m od plnicího hrdla sil. Niveletu rekonstruované vozovky provést tak, aby navazovala na výšku stávajícího mostu. Případné krátkodobé omezení bude řešeno s dodavatelem stavby.

2. Autobusové zastávky – bude provedeno bezbariérové řešení
3. Místo pro přecházení - Padělák - stávající betonové panely budou nahrazeny žulovými kostkami
4. Místo pro přecházení - Padělák - bude dohodnuta koordinace s projektem obce na úpravu místa pro přecházení obce
7. Příčné uspořádání bude zachováno - šíře vozovky 8m, AB šíře vozovky 7m, 0,50m přídlažby
8. Na ostrůvku před hasičskou zbrojnicí a zálivu aut. zastávky u hřiště se doplní bezpečnostní prvky
9. Dešťové vpustě - budou pojízdné

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod JLD Hodonín vyjádření dne 29.11.2017

č.j.D400/14782/2017 a ze dne 1.2.2019 č.j.: D400/01094/2019

V daném území je nutno dodržovat a respektovat ČSN 730039 - Navrhování objektů na poddolovaném území. V těsné blízkosti předmětné komunikace jsou lokalizována likvidovaná hlavní důlní díla (HDD) ve správě s. p. DIAMO, o. z. Dolní Rožínka. Tato HDD, jsou dle § 15 zákona Č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, osazena ochranným znakem. Veškerá manipulace s těmito znaky musí být předem projednána se správcem znaků, to je DIAMO, s. p. o. z. GEAM Dolní Rožínka.

stavební objekt S0 104 km 0,000 - 2,428 Svatobořice - Mistřín - Šardice v úsecích vymezených krajními body:

- 1) Y - 566842,4 x - 1189212,7 / Y - 568524,8 x - 1189654,8
- 2) Y - 569167,8 x - 1189832,1 / Y - 569199,1 x - 1189849,6

stavební objekt S0 106 Km 3,883 - 5,718 Šardice • Hovorany v úseku vymezeném krajními body:

- 1) Y - 571525,7 x - 1190170,9 / Y - 571685,3 x - 1190200,0

Tyto úseky se nachází na **poddolovaném** území, a proto je nutné si ke každému konkrétnímu projektu vyžádat závazné stanovisko o poddolovaném území. Na takto situovaném území je nezbytné dodržovat a respektovat ČSN 730039 - Navrhování objektů na poddolovaném území při projektování staveb.

Závazná stanoviska budou doložena k dokumentaci k provádění stavby S0 104 km 0,000 - 2,428 Svatobořice - Mistřín – Šardice a S0 106 Km 3,883 - 5,718 Šardice • Hovorany.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Hodonín dne 31.1.2019 č.j.: UZSVM/BHOM/761/2019-BHOM

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně závazné stanovisko dne 2.7.2018 č.j. S-KHSJM 35048/2018/HO/HOK

V průběhu předčasného užívání stavby bude provedeno měření hluku při standartním provozu dopravy na rekonstruovaných úsecích silnic II/422 a II/380.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín stanovisko dne 27.7.2018 č.j. KRPB-167687-1/ČJ-2018-060606

- 1) u SO 104 římsy/čela příčného propustku v km 0,556 upravit tak, aby netvořila pevnou překážku,
- 2) u SO 106 římsy/čela příčného propustku v km 4,223 a 4,421 upravit tak, aby netvořila pevnou překážku,

b) Dopravní inspektorát v Hodoníně dále posoudil na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, návrh místní úpravy provozu dle Situací stavby koordinačních, a s tímto návrhem souhlasí za podmínek:

1) u SO 101 v "IS 9b" doplnit ve směru od Čejče a ve směru od Mutěnic pod cíl KYJOV cíl ŠARDICE,

2) u SO 107 doplnit v místech křižovatek s místními komunikacemi vodorovné dopravní značky "V2b" (1,5/1,5/0,25) k vyznačení okraje jízdního pásu ve směru hlavní pozemní komunikace,

3) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou Č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

4) Všechny součásti dopravní značky musí být schváleného typu.

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování

- **vyjádření dne 8.10.2018 č.j. OŽPÚP68833/18/ozp_sek**

Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze navržené kácení v k. ú. Mistrín, Hovorany a Šardice realizovat pouze s ohledem na zachování harmonického měřítka a vztahů v krajině. K realizaci záměru je tedy nutný souhlas orgánu ochrany přírody dle § 12 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, o který je nutno požádat orgán ochrany přírody MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dojde realizací uvedeného záměru k dotčení i pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF). Z tohoto důvodu je třeba požádat ve smyslu ustanovení § 9 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) o souhlas k odnětí pozemků ze ZPF.

- **závazné stanovisko dne 17.12.2018 č.j. OŽPÚP92403/18/356**

1. S odpady vzniklými při realizaci musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. zákona o odpadech.

2. Stavebník oznámí, **nejpozději 2 pracovní dny před zahájením stavebních prací**, MěÚ Kyjov OŽPÚP, odpadové hospodářství, písemně (v listinné podobě nebo elektronicky - datovou schránkou nebo e-mailem), název a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady s platným povolení příslušného krajského úřadu, pro daný druh a kategorii odpadu, kam budou odpady předávány.

3. Stavebník předloží orgánu odpadového hospodářství MěÚ Kyjov, OŽPÚP doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě a dále doklady o využití nebo odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena v žádosti, jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady před zahájením užívání stavby / do 30 dnů od zahájení užívání stavby.

- **závazné stanovisko dne 5.2.2019 č.j. OŽPÚP9009/19/145**

1. Při výstavbě a provozu nesmí být ohroženy povrchové a podzemní vody závadnými látkami.

2. Bude dodrženo vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM-10849/2018/5203/Fi ze dne 21. 9. 2018 zejména:
- 2.1. Dešťové vody v intravilánu budou v maximální možné míře uváděny do vsaku.
- 2.2. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenesie odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- 2.3. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby
- 2.4. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
- 2.5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb.
- 2.6. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- 2.7. Vyjádření správce DVT Šardický potok. Hovoranský a potok a Lůčkový potok, jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Veselí n/M) souhlasíme za podmínek:
- 2.8. Výustní objekty musí být provedeny útesem z betonové dlažby do betonu šířky minimálně 1 m opřené ve dně o betonovou patku. Opevnění musí být provedeno dle kolaudovaného profilu toku (šířka koryta ve dně 2 m se sklony svahů 1: 1,5), niveleta dna bude upřesněna na místě za účasti zhotovitele, investora, obce a zástupce provozu Veselí n/M (Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí n/M, Benátky 1147, 698 20 Veselí n/M, [redacted]). Předpokládáme, že břehová hrana kolaudovaného profilu se nachází v hranici pozemku koryta vodního toku.
- 2.9. Po odstranění svodidel (před jejich novým osazením) v době uzavírky nám musí být umožněno případné vyčištění části toku Lůčkový potok v jeho souběhu s opravovanou komunikací.
- 2.10. Nově osazované svodidlo v souběhu s tokem Lůčkový potok musí být osazeno tak, aby žádná jeho součást nezasahovala do pozemku vodního toku a zároveň nebyla snížena jejich bezpečnost i po vyčištění toku na kolaudovaný profil.
- 2.11. Opevnění pod mostem ev. Č. 422-022 nesmí být zvedáno nad kolaudovanou niveletu toku a nad i pod mostem musí být plynule navázáno v délce min. 10m na stávající koryto toku.
- 2.12. Opevnění pod mostem doporučujeme provést formou složeného profilu (kyneta + bermy) za účelem lepšího převádění nízkých průtoků a snížení celkového zanášení profilu mostu.
- 2.13. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
- 2.14. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.), V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
- 2.15. Případné kácení břehového porostu (a náhradní výsadba) je nutno projednat a odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
- 2.16. Přímému správci vodního toku tj. (Povodí Moravy, S.p., provoz Veselí n/M, Benátky 1147, 69820 Veselí n/M, [redacted]) bude v časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, správce bude zván ke kontrolním dnům.
- 2.17. Zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem písemně odsouhlaseny všechny stavební aktivity v prostoru koryta a do 8 m od břehové hrany toku (výustní objekty, oprava mostu, křížení inž. sítí atd.).
- 2.18. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál a stavební odpad a pozemky uklizeny a urovnaný.
- 2.19. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení objektů dotýkajících se vodních toků (ve výšce systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě, rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech.
- 2.20. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy

ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

3. Souhlas ke stavbě lze použít pro stavební řízení a vydává se na dobu platnosti výše uvedeného vyjádření podniku Povodí Moravy, S.p. .

- **závazné stanovisko dne 11.2.2019 č.j. OŽPÚP93117/19/282**

Kácení dřevin bude provedeno dle projektové dokumentace k akci "II/422 Svatobořice-Mistřín - křiž. s II/380", datum 04/2018, číslo zakázky A083/17, generální projektant Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868, hlavní inženýr projektu Ing. Milan Burianec ČKAIT: 0600437, stupeň PO: DSP/PDPS.

Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku.

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět.

Náhradní výsadba stromů bude provedena na svahu v jihozápadním kvadrantu okružní křižovatky a dále podél severní strany silnice II/422 v extravilánovém úseku mezi obcemi Šardice a Hovorany. Počet stromů vysazených v okružní křižovatce je 6 ks, podél silnice II/422 je to 40 kusů tak, jak je uvedeno v příloze č. B.2.10, B.2.11 a B.2.19. Vysazena bude lípa srdčitá (*Tilia cordata*) v celkovém počtu 46ks. V případě změny je toto nutno předem prokonzultovat s orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Výsadba bude provedena ve vhodném ročním období (jaro, podzim).

Vysazené stromy budou opatřeny 1 - 3 kůly s pružnými úvazky a individuálními chráničkami proti okusu zvěří.

O sazenice bude zajištěna následná péče po dobu 5 let: zvýšená péče (dostatečná závlhka, odstraňování plevelů v blízkosti dřevin, kontrola úvazků atp) pak bude sazenicím věnována zejména v době uchycování mladých jedinců (min. první rok po vysazení a v sušším období)!

V případě uhynutí vysazených dřev in bude výsadba ve vhodném ročním období nahrazena.

Dřeviny budou vysazeny v dostatečné vzdálenosti od inženýrských sítí, staveb, oplocení, komunikací apod., aby v době jejího růstu a následně v dospělosti nedocházelo k jejímu poškození v důsledku nevhodného umístění.

V případě potřeby osít vzniklé volné plochy travou bude použita stanovištně vhodná (geograficky původní) druhově bohatá travino-bylinná směs.

Pokud by během stavebních prací byl zjištěn výskyt živočišných druhů, které by mohly být těmito pracemi ohroženy na bytí, zajistí investor neprodleně jejich přemístění na vhodné místo, případně zajistí jiný způsob jejich zachrany a informuje předem orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ Kyjov, OŽPÚP. Pozůstatky materiálů stavební činnosti nesmí být ukládány tam, kde by došlo ke zhoršení stavu přírodního prostředí (například na travní porost, zamokřené či přechodně zamokřené plochy, plochy s výskytem chráněných či vzácných rostlinných či živočišných druhů). o Výsadba a podmínky pro její provádění budou splněny v termínu do kolaudace stavby.

- **závazné stanovisko dne 21.2.2019 č.j. OŽPÚP2377/19/298**

1. Investor vytýčí před vstupem na pozemek plochu trvale odnímané zemědělské půdy značkami trvalejšího charakteru a zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyl narušován ostatní zemědělský půdní fond.

2. Investor zajistí na vlastní náklad sejmutí ornice o mocnosti 25 cm. Skrytá zemina bude uložena na okraji území určeného k zástavbě do deponie tak, aby nebránila výstavbě a nedošlo k jejímu poškození a znehodnocení. Protože se jedná o krátkodobé uložení, není třeba deponii zatravnit, ale veškerý vzešlý plevel je nutno včas posekat, aby nedošlo k zaplevelení. Ornice bude využita při vegetačních úpravách podél rekonstruované silnice. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník). V protokolu (pracovním deníku) se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.

3. Při provádění stavby bude investor dodržovat obecné zásady ochrany zemědělského půdního fondu vycházející zejména z ustanovení § 8 zákona.

- **závazné stanovisko dne 29.4.2019 č.j. OŽPÚP28242/19/365**

1. Stavba vodních děl bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem;

... zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

3. Vybrané činnosti ve výstavbě (odborné vedení provádění staveb nebo její změny) mohou dle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu.

4. Zhotovitel stavby je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.

5. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona předem oznámí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP - speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby vodních děl, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Stavebník dle ust. § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona předem ohlásí vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě vodních děl, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.

8. Kontrolní prohlídky stavby vodních děl budou oznámeny vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

9. Vlastník (stavebník) je povinen podle ust. § 154 stavebního zákona, uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli.

10. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o provozování vodního díla SO 302 Přeložka vodovodu, které je součástí stavby "II/422 Svatobořice-Mistřín - křiž. s II/380", dle ust. § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Při provádění stavby vodních děl dala svá závazná stanoviska a budou dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:

MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad - umístil stavební objekt SO 301 dešťová kanalizace a SO 302 Přeložka vodovodu územním rozhodnutím ze dne 18.12.2017, pod č.j.: MUHOCJ 79385/2017, spis. zn. MUHO 7996/2017 OSÚ (stanoveny podmínky)

závazné stanovisko HZS JMK, územní odbor Hodonín ev. č.: HSBM-2-49-14/5- POKŘ-2018 ze dne 12.6.2018 (souhlasné)

závazné stanovisko KHS JMK Brno, územní pracoviště Hodonín č.j.: KHSJM35048/2018/HO/HOK ze dne 2.7.2018 (souhlasné)

MěÚ Kyjov, OŽPÚP - vyjádření ze dne 8.10.2018, č.j.: OŽPÚP68833/18/ozp_sek (stanoveny podmínky)

MěÚ Kyjov, OŽPÚP - závazné stanovisko ke stavbě "II/422 Svatobořice-Mistřín - křiž. SII/380" (§149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona) - ze dne 17.12.2018, č.j.: OŽPÚP18747/2018/365 (souhlasné, uvedeny podmínky)

MěÚ Kyjov, OSDŽA - vyjádření ke stavbě "II/422 Svatobořice-Mistřín - křiž. SII/380" ze dne 4.6.2018, č.j.: OSDŽA41904/18/466 (stanoveny podmínky realizace)

12. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

Vodovody a kanalizace Hodonín - vyjádření ke stavbě Svatobořice Mistřín až křižovatka s II/380 - změna ze dne 13.11.2018, zn. 2/T/18/4169 (odkaz na podmínky ze dne 25.6.2018). Smlouva o přeložce vodovodu SO 302 v rámci stavby II/422 Svatobořice-Mistřín - křiž. s II/380 musí být uzavřena nejpozději před zahájením realizace stavby (upřesnění termínu uzavření smlouvy - doplnění bodu č. 15 vyjádření ze dne 25.6.2018).

InfoTel, spol. s r.o. - vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě (VVKs) a všeobecné podmínky ochrany VVKs společnosti UPC ČR, s r.o. ze dne 4.6.2018 (v prostoru stavby se nenacházejí VVKs, ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKs znovu ověřit)

E.ON - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON - ze dne 17.10.2018, zn. M49992-16283044 (činnost v ochranném pásmu)

podzemní vedení NN, VN, nadzemní vedení NN, VN, Distribuční trafostanice)

GridServices, s r.o. - vyjádření k povolení stavby ze dne 27.6.2018, zn. 5001734288 (stavbou bude dotčen VTL plynovod DN 200, včetně souvisejícího zařízení chránička, čístačka, nadzemní propojovací objekt, stanoveny podmínky realizace)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 26.3.2019, č.j.: 560615/19 ke stavbě "II/422 Svatobořice-Mistřín - křiž. s II/380" (dojde ke střetu se SEK společnosti, stanoveny podmínky realizace (všeobecné podmínky ochrany SEK, informace k vytyčení SEK, informace o možném napojení na SEK)

HC KABEL, s.r.o., Hovorany č. 45, IČ: 27677320, kabelová televize obcí Čejč a Hovorany - vyjádření ke stavebnímu řízení akce "II/422 Svatobořice-Mistřín-křiž. s II/380" ze dne 4.9.2018, č.j.: 18/09/04/02 (kabel položen do stejné výkopové spáry jako kabel telekomunikací, je třeba požádat správce telekomunikací o identifikaci sítě a bude respektováno jeho vyjádření i pro kabel KTV, v případě problémů kontaktovat technika sítě KTV)

NET4GAS, s r.o. - vyjádření ze dne 18.6.2018, zn. 4882/18/OVP/Z (zásah do bezpečnostního pásma NET4GAS, stanoveny podmínky realizace)

Obec Hovorany - vyjádření ze dne 16.10.2018, č.j.: HOV-1360/2018, s odkazem na vyjádření ze dne 3.9.2018 (stanoveny podmínky realizace - umístit kanalizační poklopy pro kanalizační šachty v tělese komunikace č. II/422 mimo jízdní stopu dopravních prostředků, další podmínky stanoveny pro stavbu jiného stavebního objektu)

13. Po dokončení stavby vodního díla je stavebník povinen předložit stavebnímu úřadu, žádost o kolaudační souhlas stavby. Žádost o kolaudační souhlas/kolaudační rozhodnutí musí obsahovat náležitosti a musí být doložena doklady předepsanými v ust. § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 12 vyhl. č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

14. Bez kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí nelze dokončenou stavbu užívat.

15. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím subjektům, budou hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod.

16. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se na základě ustanovení § 157 stavebního zákona pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník bude veden dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude předložen ke kolaudaci stavby. Vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí rozhodnutí dne 9.4.2019 č.j. MUHOCJ

25895/2019/OŽP - v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, vydává souhlas s dělením pozemku KN č. 3608 v k.ú. Čejč, z něhož se oddělují pozemky KN č. 3608/1 Označení pozemků je dle geometrického plánu č. 1111-44b/2019, vyhotovený společností GEPROSTAV geodézie s.r.o., se sídlem 69501 Hodonín, Horní Plesová 4375.

- podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, trvalé odnětí plnění funkcí lesa parcel KN č. 3608/2 o výměře 0,0130 ha v k.ú. Čejč a KN č. 3608/30 výměře 0,0004 ha v k.ú. Čejč.

Podle § 16 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, V platném znění:

- a) Povoluje odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,0134 ha.
- b) Záměrem je výstavba křižovatky "II/422 Svatobořice - Mistřín - křižovatka s II/380".
- c) Odnětí plnění funkcí lesa je trvalé.
- d) Následným užíváním odňatého pozemku nesmí dojít k poškozování sousedního lesa.

6. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
7. Před zahájením stavebních prací je nutné požádat odbor OSDŽA MěÚ Kyjov o povolení uzavírky silnice dle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Žádost o povolení uzavírky se doručí MěÚ Kyjov nejpozději 30 dní předem. Náležitosti žádosti jsou stanovené v ust. § 39 vyhlášky č. 104/97 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Vzor žádosti naleznete na internetových stránkách města.

8. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou (zák. č. 11/2004 Sb., o zeměměřičství). Doklad o vytýčení stavby je jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
9. Před zahájením prací zajistí žadatel vytýčení všech pozemních inženýrských sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu a projednáno s příslušným správcem sítě, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí.
11. Výrobky pro stavbu musí splňovat požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
13. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění popř. kropení komunikací používaných pro účely stavby, tak aby byla vždy zajištěna jejich bezpečná sjízdnost popř. schůdnost, nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí.
14. Okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi danými nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Po dobu výstavby bude zachována v nejvyšší možné míře možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům a nemovitostem, k nimž budou přístupové komunikace dotčeny stavbou. Případná omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí.
16. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník dle ust. § 157 stavebního zákona, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Schválená dokumentace musí být stále na staveništi i k nahlédnutí kontrolním orgánům.
17. Nesmí dojít k znečišťování stavby, okolního terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
18. Případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti budou odstraněny na náklad žadatele případně hrazeny podle platných předpisů (ust. § 2909 a následných občanského zákoníku).
19. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
20. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do tří let ode dne kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona).
21. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou zaznamenávány aktuální údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí stavby. Po ukončení výstavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
22. Dle ust. § 122 stavebního zákona, je po dokončení stavby stavebník povinen požádat speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
23. Ke kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměření stavby, pokud bude stavba předmětem vkladu do katastru nemovitostí.
24. Vlastník stavby je povinen uschovat úplnou dokumentaci se všemi schvalovacími rozhodnutími a stanovisky. Při změně vlastníka stavby je původní vlastník povinen předat tyto dokumenty svému nástupci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce.

Hlavní účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno v zastoupení: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Obec Čejč, Čejč 430, 696 14 Čejč
Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany
Obec Svatobořice-Mistřín, Hlavní 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Obec Šardice, Šardice 601, 696 13 Šardice

Odůvodnění:

Dne 5.12.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad, Městský úřad Hodonín, Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. MUHO 7996/2017 OSÚ dne 18.12.2017 na obj. SO 101 Okružní křižovatka č.j.: MUHOCJ 79385/2017.Ivi.ÚŘUS.Rozh a souhlas dne 27.9.2018 č.j. MUHOCJ 66429/2018, územní rozhodnutí .

Městský úřad Kyjov, Odbor stavební úřad vyjádření dne 15.1.2019 č.j. SÚ3827/19/129/ SÚ 885/2019/129Šu - stavba je v souladu se záměry územního plánování.

Stavba je umístěna na správním území dvou úřadů obcí s rozšířenou působností. Usnesením č.j.: JMK 171238/2018 ze dne 11.12.2018 stanovil podle ust. § 11 odst.2 správního řádu Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, že stavební řízení na stavbu „ II/422 Svatobořice-Mistřín-křiž. s II/380“ provede a rozhodnutí vydá speciální stavební úřad Městský úřad Kyjov, odbor správních dopravních a živnostenských agend.

Okruk účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 stavebního zákona. V souladu s ust. § 144 odst.1) správního řádu se rozhodnutí doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, hlavním účastníkům a dotčeným orgánům státní správy jednotlivě.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a speciálnímu vodoprávnímu úřadu zaslal dokumentaci obj.: SO 301 Dešťová kanalizace a obj.: 302 Přeložka vodovodu k vydání závazného stanoviska k vydání společného povolení. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 22.2.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Chybějící podklady rozhodnutí se zavázal investor zajistit v nejbližší době.


Bylo doloženo:

Nájemní smlouva s Povodím Moravy s.p., závazné stanovisko MěÚ Kyjov OŽPÚP ze dne 5.2.2019, závazné stanovisko MěÚ Kyjov OŽPÚP ze dne 11.2.2019, závazné stanovisko MěÚ Kyjov OŽPÚP ze dne 21.2.2019, CETIN ze dne 26.3.2019, Obvodní Báňský úřad ze dne 25.2.2019, závazné stanovisko MěÚ Hodonín, OŽP ze dne 9.4.2019, Vodovody a kanalizace a.s. ze dne 18.4.2019, závazné stanovisko MěÚ Kyjov OŽPÚP ze dne 29.4.2019.

Stavební úřad předložená stanoviska posoudil a zjistil, že nové stanovisky a vyjádřeními nejsou dotčeny již dříve projednané podklady rozhodnutí, proto s novými skutečnostmi, s ohledem na efektivitu a rychlost řízení, účastníky neseznamoval a vydal meritorní rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

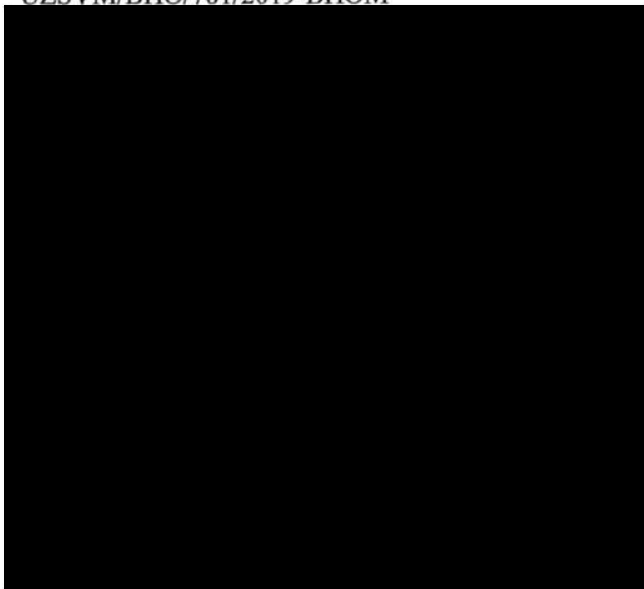- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 19.10.2017 č.j. 746060/17, OS-13/2018-Zar, OS-13/2018-Zar, 560615/19
- E.ON Česká republika, s.r.o. vyjádření dne 17.10.2018 zn. M49992-16283044, 18.9.2018 zn. E7456-16277010
- GridServices, s.r.o. vyjádření dne 27.6.2018 č.j. 5001734288
- HC KABEL, s.r.o. vyjádření dne 4.9.2018 č.j. 18/09/04/02
- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 18.6.2018 č.j. 4882/18/OVP/Z
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. vyjádření dne 13.11.2018 č.j. 2/T18/4169, Vyjádření dne 18.4.2019 zn. 2/T/19/1608
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice vyjádření dne 20.9.2018 č.j. LCR137/00935/2018
- Povodí Moravy, s.p. vyjádření dne 21.8.2018 č.j. PM-10849/2018/5203/Fi, nájemní smlouva č. 54/2019
- Obec Hovorany vyjádření dne 3.9.2018 č.j. HOV-1360/2018
- Obec Svatobořice-Mistřín stanovisko dne 27.6.2018 č.j. OSM-634/2018
- Obec Šardice stanovisko dne 2.10.2018
- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod JLD Hodonín vyjádření dne 29.11.2017 č.j.D400/14782/2017, vyjádření dne 22.1.2019 zn.D400/01094/201
- Vinařství NEOKLAS Šardice a.s. dne 20.7.2018 č.j. - smlouva
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Hodonín dne 21.11.2018 č.j. – smlouva, sdělení ze dne 31.1.2019 č.j.: UZSVM/BHO/761/2019-BHOM
- 
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno závazné stanovisko dne 13.6.2018 č.j. 3433-426/2018-1150
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně závazné stanovisko dne 2.7.2018 č.j. S-KHSJM 35048/2018/HO/HOK
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín závazné stanovisko dne 12.6.2018 č.j. HSBM-2-49-14/5-POKŘ-2018
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín stanovisko dne 27.7.2018 č.j. KRPB-167687-1/ČJ-2018-060606
- Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování

- vyjádření dne 8.10.2018 č.j. OŽPÚP68833/18/ozp_sek
závazné stanovisko dne 17.12.2018 č.j. OŽPÚP92403/18/356
závazné stanovisko dne 5.2.2019 č.j. OŽPÚP9009/19/145
závazné stanovisko dne 11.2.2019 č.j. OŽPÚP93117/19/282
závazné stanovisko dne 29.4.2019 č.j. OŽPÚP28242/19/365
- Městský úřad Hodonín, Stavební úřad souhlas dne 27.9.2018 č.j. MUHOCJ 66429/2018, územní rozhodnutí na obj. SO 101 Okružní křižovatka a větve č. 1,2,3 č.j.: MUHOCJ79385/2017.Ivi.ÚŘUS.Rozh.
 - Městský úřad Kyjov, Odbor stavební úřad vyjádření dne 15.1.2019 č.j. SÚ3827/19/129/ SÚ 885/2019/129Šu
 - Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí rozhodnutí dne 9.4.2019 č.j. MUHOCJ 25895/2019/OŽP
 - Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského vyjádření dne 25.2.2019 č.j. SBS 05228/2019/OBÚ-01/1
 - Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů - závazné stanovisko ze dne 13.6.2018, č.j.: 3433-426/2018-1150 (souhlasné, bez podmínek)

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastník [REDAKCE] vznesla dotaz k obslužnosti obce Šardice po dobu provádění prací. Dle investora bude v průtahu obce Šardice stavba prováděna po polovinách a dopravní obsluze bude vjezd povolen.
- Po projednání investora s obcí Hovorany bylo upuštěno od podmínky č. 1 vyjádření obce ze dne 3.9.2018 : Silnici II/422 v průtahu obcí ponechat v současné šířce po celé její délce, nebudovat na ní žádné odstavné plochy či parkovací místa, krajnici silnice - odvodňovací pruh 0,25 m místo dlažebních kostek nahradit betonovými dlaždicemi 25 x 50 cm, aby mohl být plnohodnotnou bezpečnou součástí pruhu pro cyklisty, který bude souvislý po celé délce silnice a bude mít šířku 0,8-1,5 m.
- [REDAKCE] ze dne 20.6.2018
Jsem zemědělský podnikatel. V souvislosti se stavbou. Rekonstrukce silnice II/422 požadují zajištění přístupu pro své zemědělské stroje na obhospodařované polnosti. Jedná se o traktory o výkonu 150 Hp, za které jsou dle potřeby připojovány různé přívěsy a zemědělská zařízení. Dále sklízecí mlátička (obilný kombajn) s připojenou lištou, délka soupravy cca 15m.
Tyto stroje jsou parkovány na parcele 3396/1 v k. ú. Šardice. Zde jsou také uskladňovány sklizené zemědělské komodity. Mnou obhospodařované polnosti leží převážně v severní části katastru obec Šardice. Zejména je nezbytné zachování přístupu v době sklizně, tj. červenec - září. Podmínce se vyhovuje částečně tím, že dopravní obsluze bude vjezd do stavby umožněn v omezené míře, dle postupu prací.
- Podmínce obce Šardice č. 5 - Odvodnění v úseku 3.100 - 3.280 a odvodnění 3.280 - 3.540 - podélný sklo pouze 1,6 promile - proto v těchto úsecích požadujeme použít odvodňovací žlaby;
č. 6 - Šířkový stav rigolu zachovat 0,50cm, ale provedení nahradit z betonové přídlažby 50/25/10 kladené kolmo k obrubám se nevyhovuje. Za technické řešení stavby je odpovědný autorizovaný inženýr jako projektant stavby; č. 9 - Bezpečnost - použít na vjezdu od Mistřína a od Hovorán do obce Šardice zpomalovací prvky – rozsah stavby je určen investorem stavby; č.10 - Most u hřiště - požadujeme vysvětlení zúžení mostu. Zúžení mostu je nutné z důvodu homogenizace šířkového uspořádání silnice; č. 11 - Ponechat silnici ve stávající šíři po celé její délce, umístění pruhů pro cyklisty oboustranně v hlavním dopravním prostoru v intravilánu obce. Nelze vyhovět současně s podmínkou č. 7.

Speciální stavební úřad stanovil v podmínkách výroku lhůtu platnosti společného povolení v souladu s §94z odst. 1) stavebního zákona delší než 2 roky. To proto, že předpokladem výstavby je společný postup při zajištění provádění staveb a jejich objízdných tras ve vzájemné koordinaci a to v souvislosti s realizací oprav silnice I/54 a II/432 v úseku Kyjov-Svatobořice. S ohledem na složitost projednání stavebního záměru a časové náročnosti schvalovacích procesů umožňující zahájení stavby, stanovil náš úřad lhůtu tohoto společného povolení delší, tak: jak připouští §94z odst. 2) stavebního zákona.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k: Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, odbor dopravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) se nevyměňuje, žadatel jako územní správní celek je od platby osvobozen.

Obdrží:

stavebník dle ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, § 27 odst. 1 písm. a) SŘ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7

účastníci dle ust. § 109 odst. 1 písm. c,d) stavebního zákona, dle ust. § 27 odst. 1 písm. b) SŘ

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Strážnice, IDDS: e8jcfsn

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Obec Čejč, IDDS: vu4be6r


Obec Hovorany, IDDS: jd7bqv7


Obec Svatobořice-Mistřín, IDDS: siwba5v

Obec Šardice, IDDS: 3mibbjw

Vinařství NEOKLAS Šardice a.s., IDDS: irkfegu


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Hodonín, IDDS: rq6fs9a

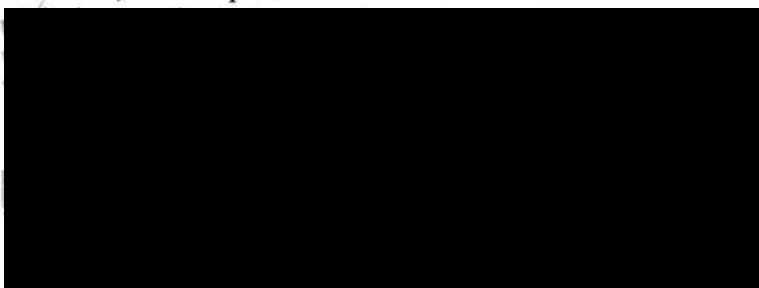





účastníci dle ust. § 109 odst. 1 písm. e,f) stavebního zákona, § 27 odst. 2) SŘ
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
HC KABEL, s.r.o., IDDS: jym9wxb
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod JLD Hodonín, IDDS: sjfywke


vlastníci sousedních pozemků











dotčené orgány státní správy

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín, IDDS: jydai6g, KRPB-167687-1/ČJ-2018-060606

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, IDDS: mwvbkvs

Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp

ostatní

Městský úřad Hodonín, Stavební úřad, IDDS: mwvbkvs

Městský úřad Kyjov, Odbor organizační a právní, Masarykovo nám. č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1 - ÚD

Městský úřad Kyjov, Odbor stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu a elektronicky systémem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí písemnosti.

Obce žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání po jeho sejmутí.