




PŮDORYS 3.NP

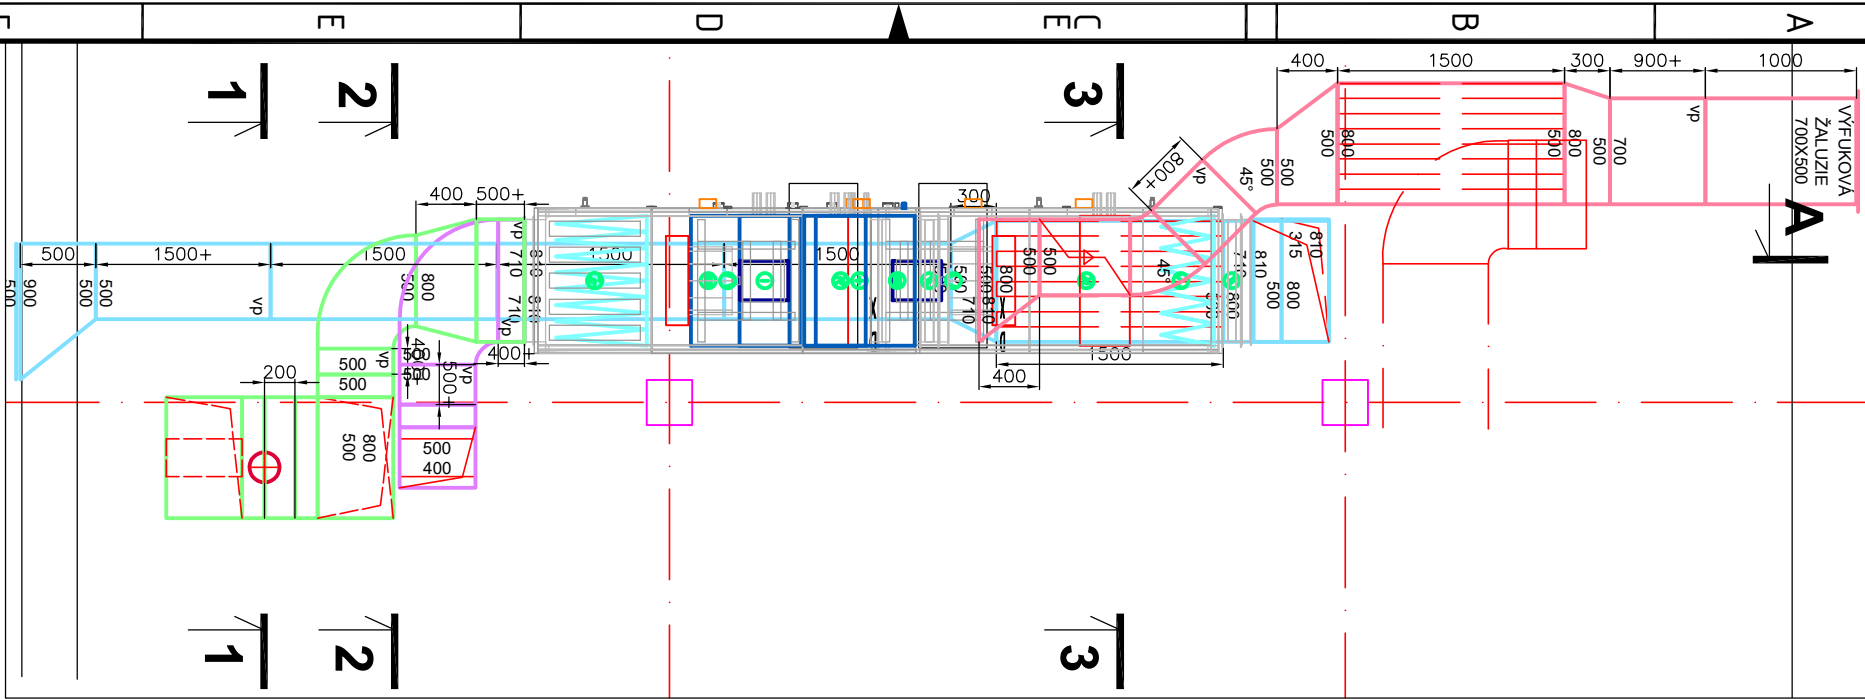


ŘEZ A-A

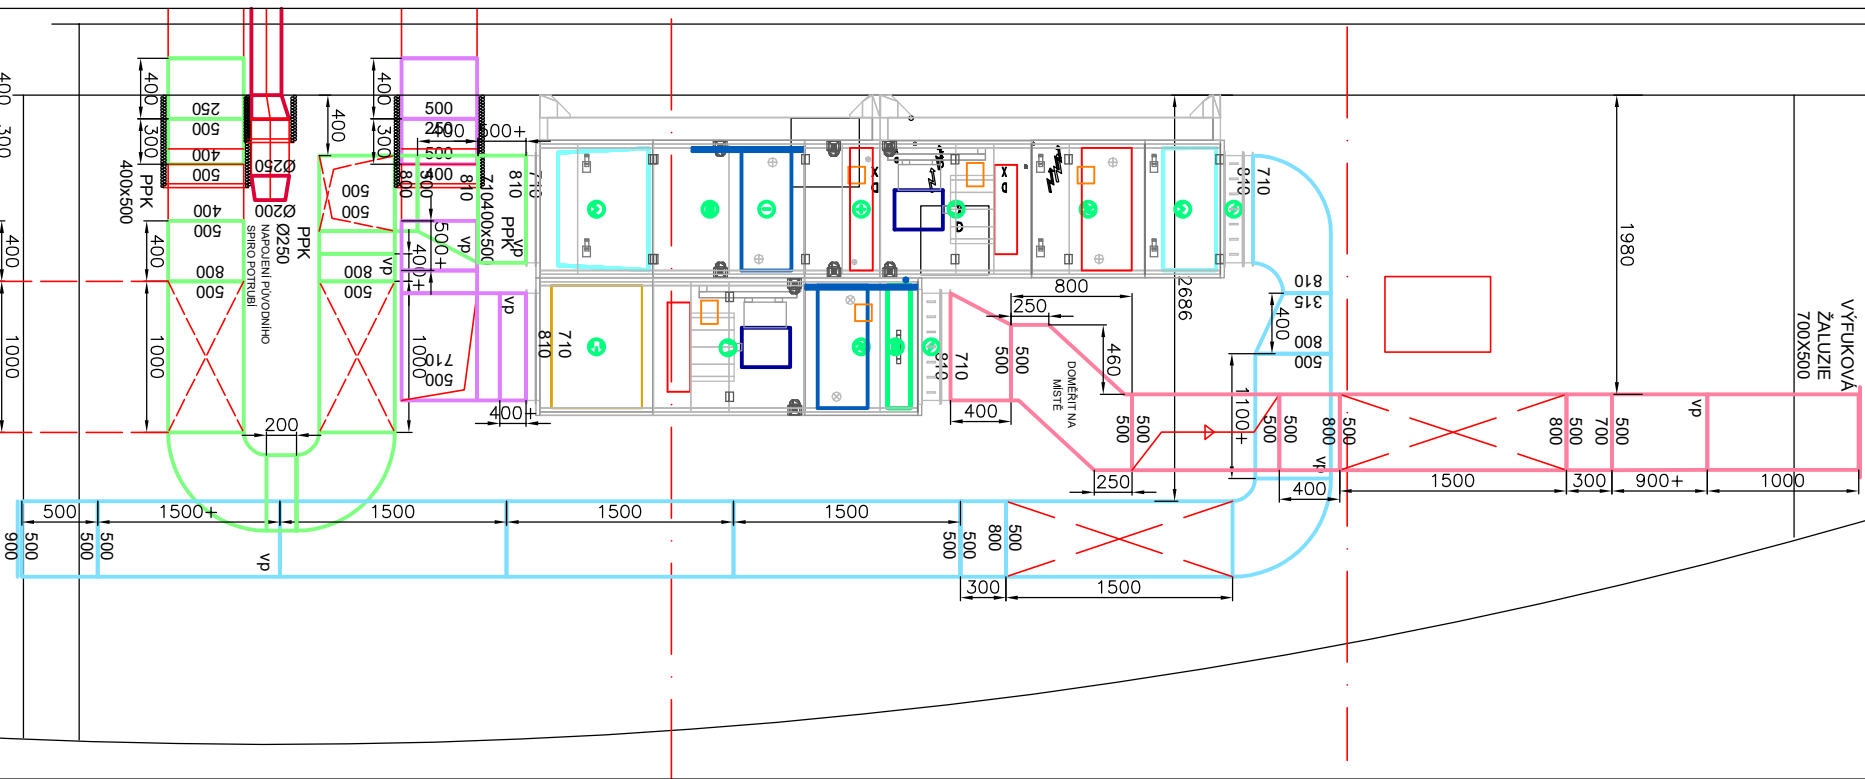


ŘEZ 1-1

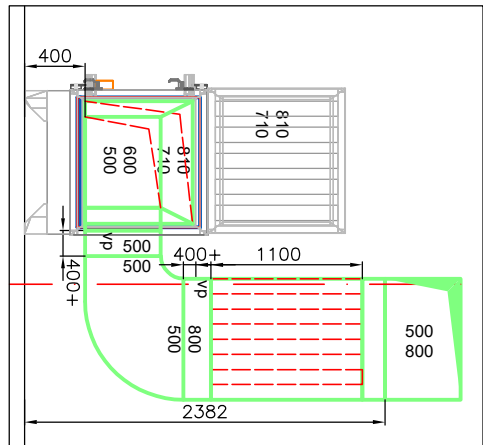


ŘEZ 3-3 PŘÍVOD

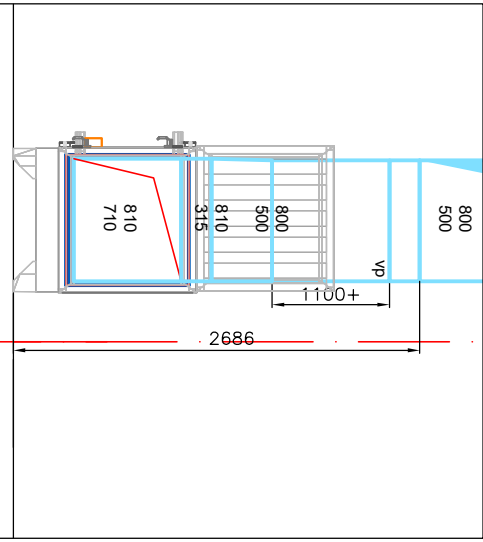

ŘEZ 2-2

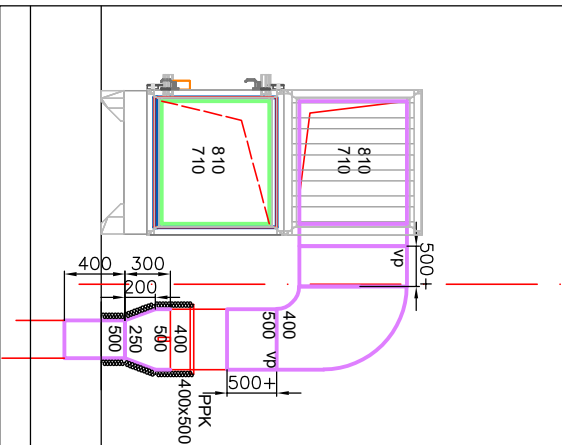

ŘEZ 3-3 VÝFUK

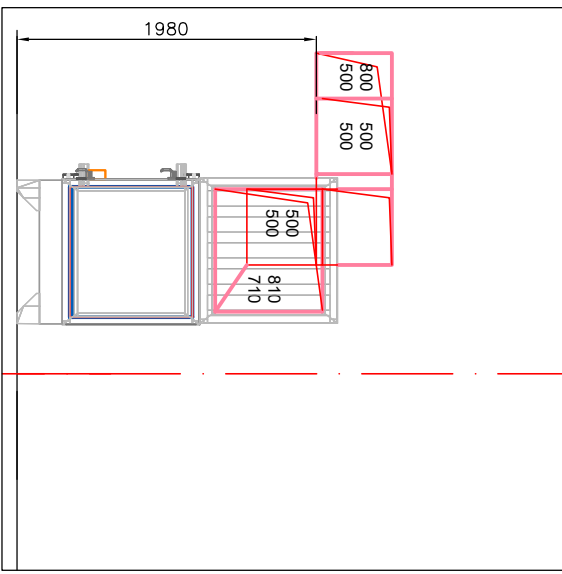

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ ZAVĚSIT NA ZAVĚŠY, JEJICHŽ UMÍSTĚNÍ URČÍ VEDOUcí MONTÁŽE NA STAVBĚ
- VŠECHNY PŘÍPOJOVACÍ DÍLY BUDOU SAMOSTATNĚ ZAVĚŠENY NA NOSNÉ KONSTRUKCI
- VŠECHNY SPOJE NA VZT BUDOU VODIVĚ SPOJENY A NÁSLEDNĚ CELÁ KONSTRUKCE NAPOLENA NA UZEMNĚNÍ
- VZT POTRUBÍ VZT JE OPAŘENO TEPELNOU IZOLACÍ S HLINIKOVÝM POLEPEM; SANI VEKOVNÍHO VZDUCHU TL. 60mm, OSTATNÍ TL. 40mm
- VŠECHNY PPK BUDOU UMÍSTĚNY CO NEBLÍŽE POŽÁRNÍ HRANICI A ZBVVAJACÍ ČÁST BUDE ZAIZOLOVÁNA PROTIPÓŽÁRNÍ IZOLACÍ S EI60
- KLIMATIZOVANÉ VZT JSOU ULOŽENY NA PODLOŽCE TLUMÍCÍ PŘENOS VIBRACÍ
- Před realizací VZT budou veškeré trasy rozvodů zkontrolovány z hlediska kolizí se stávajícími rozvody. V případě kolizí, budou nově trasy trasy nebo upraveny rozměry potrubí.

B				
A				
STRUČNÝ POPIS ZMĚN				
ZPRACOVAL				
DATUM				
Autor projektu				
Vedoucí projektant				
Ing. Jan Linha				
Zodpovědný projektant				
Výpracoval				
Akce: Rekonstrukce čistého prostoru pro míchání cytosatik				
VÝTIŠK ČÍSLO				
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín				
Díl PD: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA				
STUPEŇ DPS				
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3. NP, STROJOVNA				
Č. ZAK. 19_03				
Tito podklady jsou vlastnictvím firmy "Ing. Jan Linha". Reprodukce, distribuce a předávání třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.				
MĚŘÍTKO DATUM				
1:50 10.2019				
FORMÁT Č. VÝKR.				
2x A4 D.1.4.3.-VZT-14				