


HL 2.1

WS - 1.2
SYKFY 4 x 2 x 0,5


SB 2.1



WD - 1.2
SYKFY 2 x 2 x 0,5

pokračování č.3

D-MAXX/CONTROL, řídicí jednotka

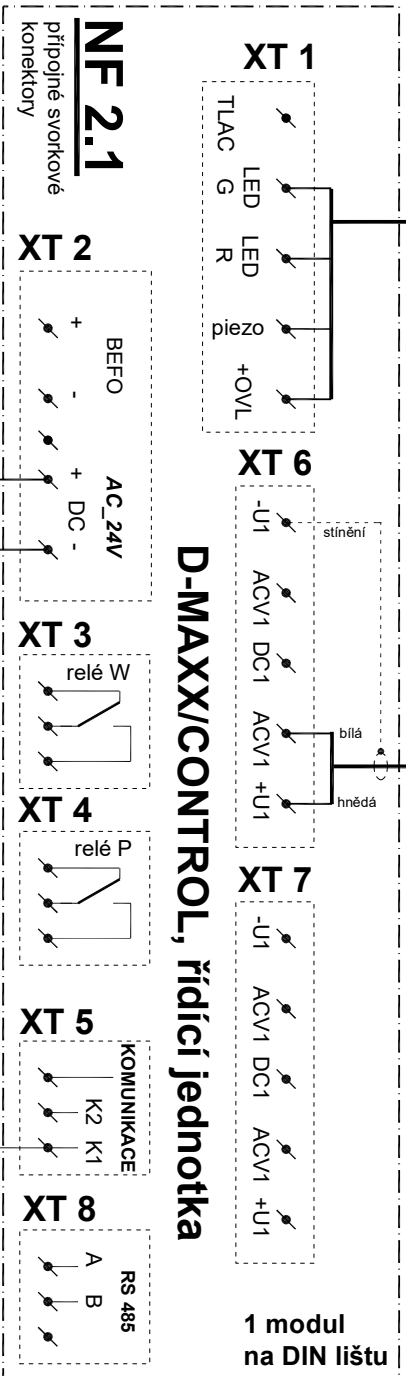

pokračování č.4

propust personální VSTUPNÍ
1.NP č.m.: 137

DC_24V	DC_24V
XL-2: 3/4	XL-2: 3/4
	K1 (2.2)
DC_24V	DC_24V
základní	základní

Akce:	Název výkresu:	Datum:	Změna:	Strana:
Rekonstrukce čistého prostoru pro míchání cytotstatik	skříň signalizace stavu dveří propustí	10/2019	Rozváděč:	SL 104.5
Objednatel - investor:	propust materiální č.m. 137	Projektant:		
Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín				