


VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍCH TRUB
V PAŽENÉM VÝKOPU SE ZPĚTNÝM ZÁSYPEM 1:20



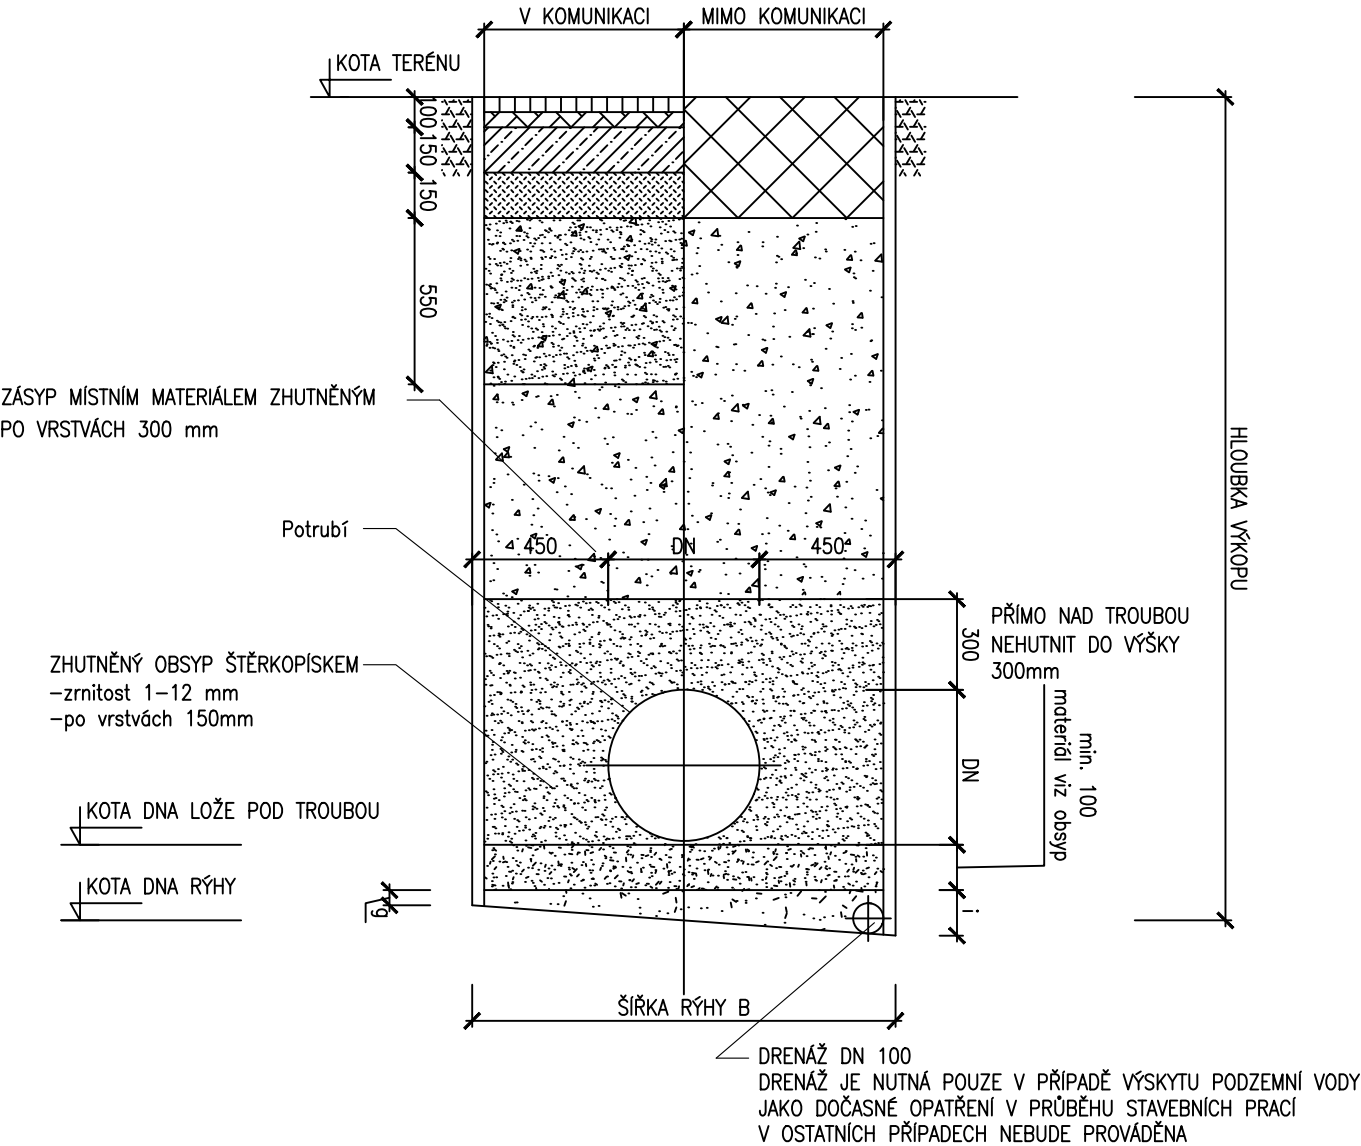

| PODSYP | UMÍSTĚNÍ | | INTRAVILÁN | PODĚL VODOTEČE |
|--------|-----------------|---|------------|----------------|
| | VÝŠKA PŘI STĚNĚ | g | 50 | 250 |
| | VÝŠKA U DRENÁŽE | i | 150 | 350 |

TABULKA ROZMĚRŮ

| DN POTRUBÍ | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| ŠÍŘKA RÝHY B (m) | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| TL. POTRUBÍ (mm) | 7,0 | 8,2 | 10,3 | 12,4 | 14,4 |

| DN POTRUBÍ | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| ŠÍŘKA RÝHY B (m) | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,10 |
| TL. POTRUBÍ (mm) | 16,6 | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 27,5 |

- POZN.:
- OD 30cm NAD VRCHOLEM TROUBY SMÍ BÝT PRO ZHUTŇOVÁNÍ POUŽITY POUZE LEHKÉ ZHUTŇOVACÍ NÁSTROJE.
 - OBETONOVÁNÍ VŽDY PŘI KRYTÍ $\leq 0.5m$.

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| INVESTOR: CLIENT: | | LETIŠTĚ BRNO a.s. Letiště Brno-Tuřany 904/1 Tuřany, 627 00 Brno IČ: 262 37 920 | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER | |  | RotaGroup a.s. Na Nivách 956/2 141 00 Praha 4 IČ: 279 67 344 |
| ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI: AUTHOR OF DESIGN PART: | |  | RotaGroup a.s. Na Nivách 956/2 141 00 Praha 4 IČ: 279 67 344 |
| ZODP.PROJEKTANT | KONTROLOVAL | KRESLIL | |
| AUTHORIZED DESIGNER | SUPERVISE | DESIGNER | |
| ING. JOSEF BREJCHA | ING. JIŘÍ JIRKŮ | ING. MARTINA KRAUSOVÁ | |
| KRAJ: JIHMORAVSKÝ KRAJ., k.ú. Tuřany (612171) | | | |
| REGION: SOUTH-MORAVIAN REGION., C.a. Tuřany (612171) | | | |
| AKCE : | | FORMÁT FORMAT | 2xA4 |
| OBJEKT LZS JMK | | MĚŘÍTKO SCALE | 1:20 |
| | | DATUM DATE | 04/2020 |
| | | INDEX INDEX | |
| | | ČÁST DOKUM./ PART | STUPEŇ PD/ LEVEL |
| OBSAH / CONTENT : VNĚJŠÍ KANALIZACE | | D | DSP DUR |
| NÁZEV VÝKRESU / DRAWING : VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ | | Č.VÝKR. NUMBER 03 | PARÉ SET |