


PŮDORYS 2.N.P.

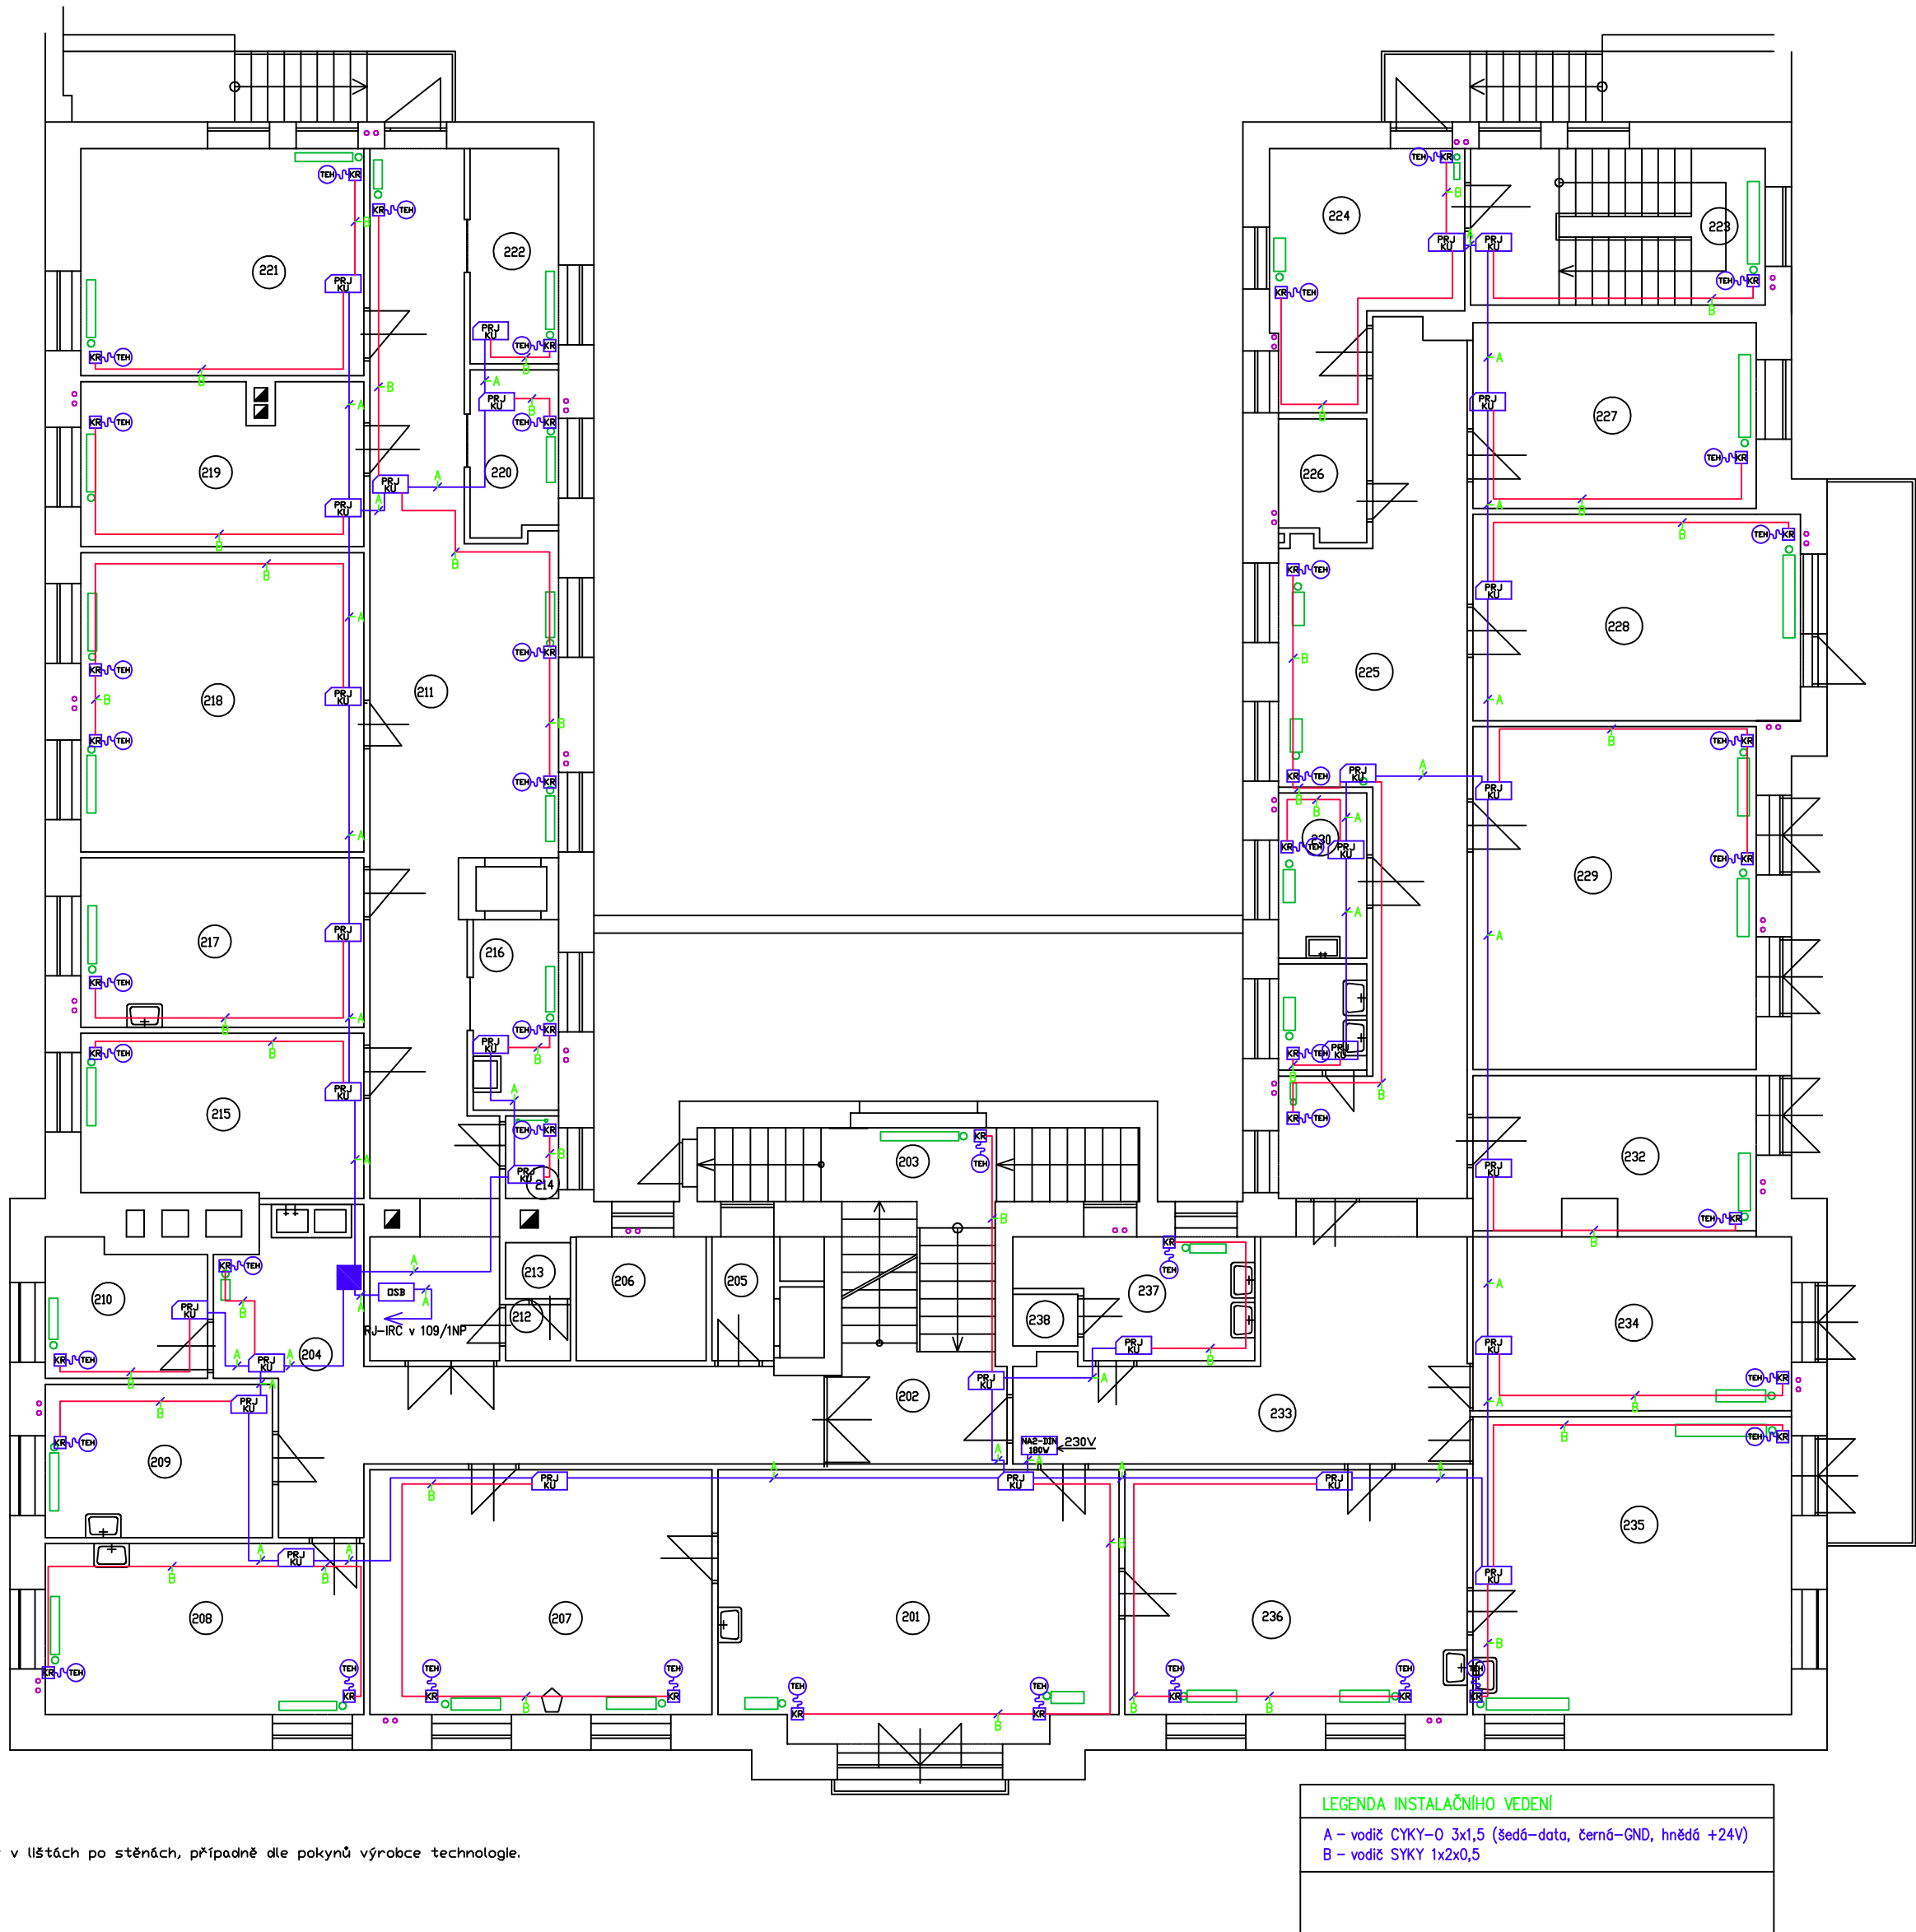

Kabely budou vedeny v lištách po stěnách, případně dle pokynů výrobce technologie.

LEGENDA INSTALAČNÍHO VEDENÍ	
A	vodič CNY-0 3x1,5 (šedá-data, černá-GND, hnědá +24V)
B	vodič STKY 1x2x0,5

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

	Řídicí jednotka IRC
	Pokojová regulační jednotka
	Napáječ 24V/180W (Bin lišta)
	Napáječ 24V/100W (Bin lišta)
	Teplotní čidlo venkovní
	Termostaton (3W)
	Zsuvka PC + CB
	Převodník teplotního čidla venkovního
	Opakovač sběrnice
	Server

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
201	HERNA
202	CHODBA + VÝŠETROVNA
203	SCHODIŠTĚ
204	CHODBA
205	SKLAD
206	VÝTAH
207	POKOJ
208	STANIČNÍ SESTRA
209	VRCHNÍ SESTRA
210	LÉKÁRNA
211	CHODBA
212	UMYVÁRNA
213	WC
214	SPRCHA
215	JIDELNA
216	ČAJOVÁ KUCHYŇ
217	POKOJ
218	HERNA
219	POKOJ
220	SKLAD
221	POKOJ
222	KOUPELNA
223	SCHODIŠTĚ
224	ŠATNA
225	CHODBA + JIDELNA
226	SKLAD
227	POKOJ
228	POKOJ
229	HERNA
230	ČAJOVÁ KUCHYŇ
231	WC
232	POKOJ
233	CHODBA
234	POKOJ
235	POKOJ
236	POKOJ + HERNA
237	UMYVÁRNA
238	WC

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.	
Ing. Štěpán Brus	Ing. Tomáš Novotný	Bohuslav Juráček	Štefánikova 38a	
INVESTOR:	Dětské centrum Znojmo, p.o.		612 00 Brno	
STAVBA: PROJEKT REKONSTRUKCE ÚT, TV VČETNĚ ZDROJE TEPLA, DĚTSKÉ CENTRUM ZNOJMO - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE VYTÁPĚNÍ			FORMÁT:	6 x A4
			DATUM:	05/2013
OBJEKT: INDIVIDUÁLNÍ REGULACE VYTÁPĚNÍ			STUPEŇ:	DVZ
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.N.P.			MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 2