- VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU KRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ PŘED ZHOTOVENÍM PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY MATERIÁLŮ JE NUTNÉ PROJEDNAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÝM NORMÁM, PŘEDPISŮM, VYHLÁŠKAM A TECHNOLOGICKÝM POSTUPŮM

POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ A ZÁRUBNÍ VENKOVNÍCH STĚN A DVEŘÍ – OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO.

REVIZE 02/2012

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLY TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		**ARCHITEKTI THELKA - STARYCHA s.r.o.** BRNO, CEJL 76, 602 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. THELKA	DATUM	07/2009
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA	ZAK. Č.	12/09
VYPRACOVAL	ING. PAVEL BAUER	STUPEŇ	PROVEDENÍ STAVBY
STAVEBNÍK: TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3		ARCH. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
PAVILON USU VÝROBKY PLASTOVÉ		MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU 109

REVIZE 02/2012

TANEČNÍ KONZERVATOŘ
Brno, Nejedlého 3
PAVILON USU

VÝROBKY PLASTOVÉ

STRANA 1

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP		STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
101								
102		**4400/2100 MM** OKENNÍ SESTAVA PLASTOVÁ SEDMIKŘÍDLOVÁ S MEZIOKENNÍ VLOŽKOU OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PRO CELÉ OKNO (RÁM I SKLO), S MEZISKELNÍM RÁMEČKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADAVKY ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI). ZVUKOIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, R_w= 37 dB KOVÁNÍ OKENNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ. TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ. VČ. PARAPETNÍ DESKY TL. 30 MM ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OKNO	KS	2			2	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ S OHLEDEM NA VNITŘNÍ PŘÍČKY. POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO V TL. 30 MM

REVIZE 02/2012

TANEČNÍ KONZERVATOŘ
Brno, Nejedlého 3
PAVILON USU

VÝROBKY PLASTOVÉ

STRANA 2

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP		STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
103		**6800/2100 MM** OKENNÍ SESTAVA PLASTOVÁ DVANÁCTIKŘÍDLOVÁ OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PRO CELÉ OKNO (RÁM I SKLO), S MEZISKELNÍM RÁMEČKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADAVKY ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI). ZVUKOIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, R_w= 37 dB KOVÁNÍ OKENNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ. TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ. VČ. PARAPETNÍ DESKY TL. 30 MM ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OKNO	KS	5	12			17	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO V TL. 30 MM
104	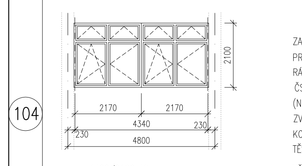	**4400/2100 MM** OKENNÍ SESTAVA PLASTOVÁ OSMIKŘÍDLOVÁ OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PRO CELÉ OKNO (RÁM I SKLO), S MEZISKELNÍM RÁMEČKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADAVKY ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI). ZVUKOIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, R_w= 37 dB KOVÁNÍ OKENNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ. TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ. VČ. PARAPETNÍ DESKY TL. 30 MM ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OKNO	KS	1	3			4	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO V TL. 30 MM

REVIZE 02/2012

TANEČNÍ KONZERVATOŘ
Brno, Nejedlého 3
PAVILON USU

VÝROBKY PLASTOVÉ

STRANA 3

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP		STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
105	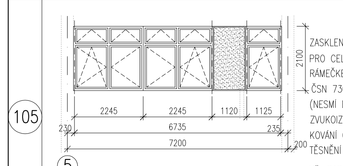	**4400/2100 MM** OKENNÍ SESTAVA PLASTOVÁ DESETIKŘÍDLOVÁ S MEZIOKENNÍ VLOŽKOU OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PRO CELÉ OKNO (RÁM I SKLO), S MEZISKELNÍM RÁMEČKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADAVKY ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI). ZVUKOIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, R_w= 37 dB KOVÁNÍ OKENNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ. TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ. VČ. PARAPETNÍ DESKY TL. 30 MM ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OKNO	KS	1			1	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ S OHLEDEM NA VNITŘNÍ PŘÍČKY. POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO V TL. 30 MM
106	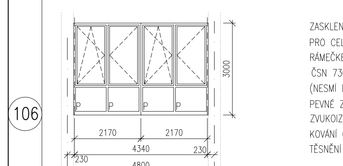	**4400/2100 MM** OKENNÍ SESTAVA PLASTOVÁ ČTYŘKŘÍDLOVÁ OTEVÍRAVÁ, SKLÁPĚČÍ A PEVNÁ S MIKROVENTILACÍ A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PRO CELÉ OKNO (RÁM I SKLO), S MEZISKELNÍM RÁMEČKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADAVKY ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI). PEVNÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. ZVUKOIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, R_w= 37 dB KOVÁNÍ OKENNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ. TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ. KS		3			3	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ. PEVNÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO V TL. 30 MM

REVIZE 02/2012

TANEČNÍ KONZERVATOŘ
Brno, Nejedlého 3
PAVILON USU

VÝROBKY PLASTOVÉ

STRANA 4

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP		STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
107	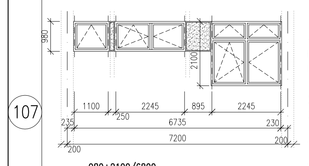	**980+2100/6800** OKENNÍ SESTAVA PLASTOVÁ SEDMIKŘÍDLOVÁ S MEZIOKENNÍMI VLOŽKAMI OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PRO CELÉ OKNO (RÁM I SKLO), S MEZISKELNÍM RÁMEČKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADAVKY ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI). ZVUKOIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, R_w= 37 dB KOVÁNÍ OKENNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ. TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ. VČ. PARAPETNÍ DESKY TL. 30 MM ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OKNO	KS	3				3	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ S OHLEDEM NA VNITŘNÍ PŘÍČKY. ZASKLENÍ OKNA 2245/2100 DOPLNĚNO BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ. POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ. VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO V TL. 30 MM
108	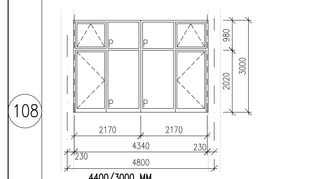	**4400/3000 MM** PLASTOVÁ STĚNA 2 x ČTYŘDÍLNÁ SE SKLÁPĚCÍM KŘÍDLEM A PEVNÝM ZASKLENÍM. VE SMĚRU ÚNIKU STAVÍČ KŘÍDEL. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PRO CELÉ OKNO (RÁM I SKLO), S MEZISKELNÍM RÁMEČKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADAVKY ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI). PEVNÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. ZVUKOIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, R_w= 37 dB KOVÁNÍ OKENNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ. TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ. KS	3				3	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ. PEVNÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ. VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO V TL. 30 MM

REVIZE 02/2012

TANEČNÍ KONZERVATOŘ
Brno, Nejedlého 3
PAVILON USU

VÝROBKY PLASTOVÉ

STRANA 5

POL.	SCHEMA	ROZMĚR/POPIS	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP		STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
109		**6800/980** OKENNÍ SESTAVA PLASTOVÁ SEDMIKŘÍDLOVÁ S MEZIOKENNÍMI VLOŽKAMI OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ S MIKROVENTILACÍ A MECHANIZMEM VICEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, (U=1.2 W/m2K) PRO CELÉ OKNO (RÁM I SKLO), S MEZISKELNÍM RÁMEČKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADAVKY ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI). ZVUKOIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, R_w= 37 dB KOVÁNÍ OKENNÍ CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ. TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ. VČ. PARAPETNÍ DESKY TL. 30 MM ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OKNO	KS	3				3	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ S OHLEDEM NA VNITŘNÍ PŘÍČKY. POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ. VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO V TL. 30 MM
110	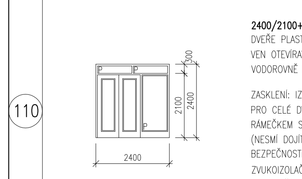	**2400/2100+300 MM** (VČ. ZÁRUBNÍ) DVEŘE PLASTOVÉ PĚTIKOMOROVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, VEN OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM, VODOROVNÉ DĚLENÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ. ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, (U= 1.2 W/m2K), PRO CELÉ DVEŘE (RÁM I SKLO), S MEZISKELNÍM RÁMEČKEM SPLŇUJÍCÍM POŽADAVKY ČSN 730540-2 (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) BEZPEČNOSTNÍ SKLO. ZVUKOIZOLAČNÍ ZASKLENÍ, R_w= 37 dB KOVÁNÍ ČSN EN 1125 NA OBOU KŘÍDLECH. SMĚR ÚNIKU OTEVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL ZÁROVEŇ. VE SMĚRU ÚNIKU STAVÍČ KŘÍDEL.	L P KS	1				1	ROZMĚRY UPŘESNIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ. PEVNÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. POZOR !!! UPRAVIT ŠÍŘKY OKENNÍCH RÁMŮ OSTĚNÍ I NADPRAŽÍ OTVORŮ. VE FASÁDÁCH BUDE ZATEPLENO V TL. 30 MM