

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, Č. 1, 10 A, 250 V
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, Č. 5, 10 A, 250 V
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, Č. 6, 10 A, 250 V
- OVLADAČ ZAPÍNACÍ SE SIG. DOUTNAVKOU, Č. 1/05, 10 A, 250 V
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 2P+PE, 16 A, 250 V
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16 A, 250 V, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. D, BARVA ŠEDÁ
- R3 STÁV. ROZVADĚČ 3.NP

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ, 2x36 W, EP, BÍLÁ MŘÍŽKA, IP 20
- N SVÍTIDLO NOUZOVÉ, ORIENTAČNÍ, 11 W, 1 HOD

POZNÁMKA:


- ROZVODY ULOŽENY POD OMÍTKOU
- VÝŠKA VYPÍNAČŮ NAD PODLAHOU: +1,2 M
- VÝŠKA ZÁSUVEK NAD PODLAHOU: +0,3 M

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

301	SCHODIŠTĚ	315	TESTING
302	CHODBA	316	UČEBNA
303	PŘEDSÍN	317	VZ – STROJNÍ SKUPINA
304	UMÝVÁRNA	318	VOLNÁ MÍSTNOST
305	WC ŽENY	319	SCHODIŠTĚ
306	KUCHYŇKA	320	ŘEDITELNA, SEKRETARIÁT
307	CHODBA	321	ZASEDACÍ MÍSTNOST
308	PŘEDSÍN	322	EKONOMICKÝ ÚSEK
309	FOTOLABORATOŘ	323	EKONOMICKÝ ÚSEK
310	ŠATNA MUŽI	324	EKONOMICKÝ ÚSEK
311	OKLIDOVÁ KOMORA	325	EKONOMICKÝ ÚSEK
312	PŘEDSÍN	326	KABINET
313	LABORATOŘ DEFECTOSKOPIE	327	POČÍTAČE, REKLAMA
314	UMÝVÁRNA	328	HLAVICE

WL R3 – CYKYJ 5 x 10
WL 1c – CYKYJ 5 x 1,5
WS 1c – CYKYJ 3 x 1,5

DOPLNĚNÍ PŘÍSTOJOVÉ NÁPLNĚ STÁV. ROZVADĚČE R3

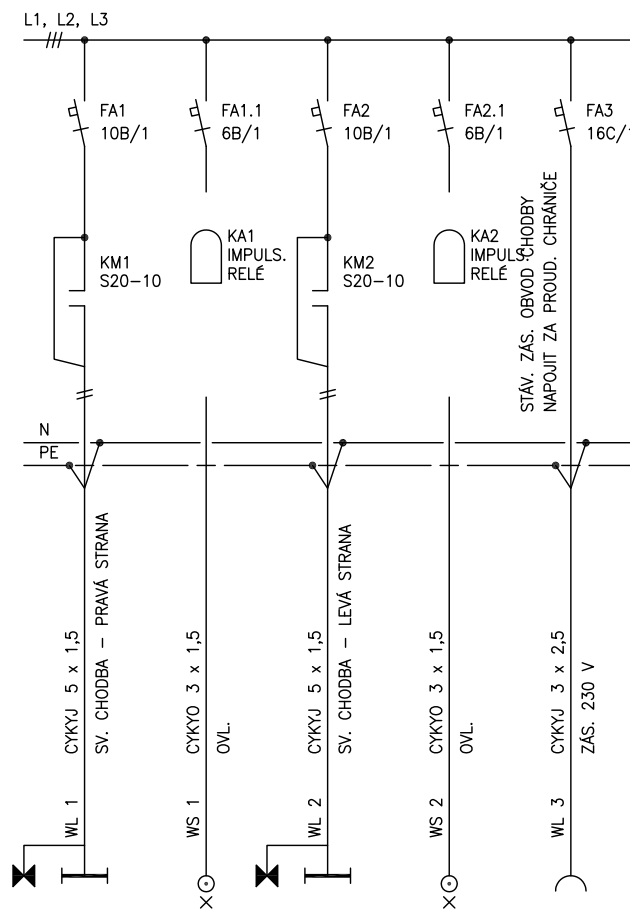

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3:
ABS – PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFER. VLIVY S REGULACÍ TEPLOTY

Stavba	ISŠP - ŠMAHOVA 110, BRNO STOPACÍ VEDENÍ A UMĚLÉ OSVĚTLENÍ CHODEB	Vypracoval	ING. VOJTĚCH FLORIAN PROJEKCE ELEKTRO GLOCOVA 38, 620 00 BRNO
Investor	ISŠP - ŠMAHOVA 110, 627 00 BRNO	Hlavní projektant	
Objekt		Stupeň	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
Profese	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Datum	2010-08
Obsah	PŮDORYS 3.NP UMĚLÉ OSVĚTLENÍ CHODBY A SCHODIŠTĚ	Měřítko	1:100
		Číslo výkresu	E 04