



1. patro - KOUPELNA 1 - nový stav

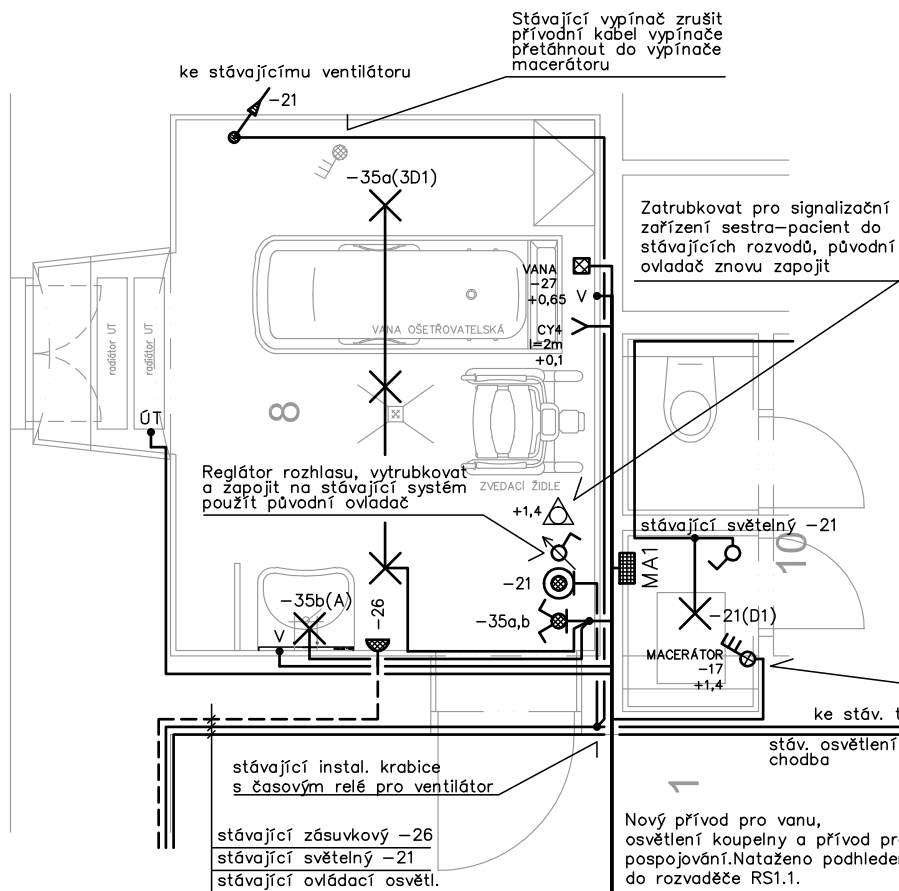

Instalační body na zdi

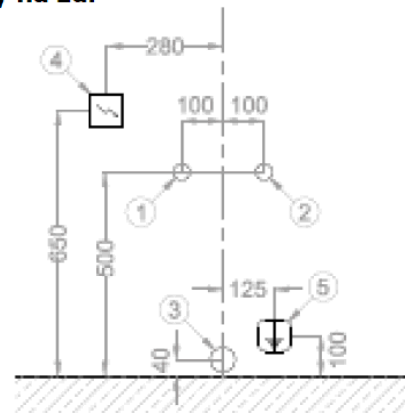

Popis instalačních bodů

- 1 - teplá voda, kohout 1/2" vnější závit (tlak 2-5 bar, průtok 18l/min)
- 2 - studená voda, kohout 1/2" vnější závit (tlak 2-5 bar, průtok 18l/min)
- 3 - odpad DN 50
- 4 - přívod el. energie 230V/50Hz (vodič měď 3x2,5 mm², zakončený ve vodotěsné instalační krabici se svorkovnicí, jistič 16A (10A dle vybavenosti vany), proudový chránič 30mA
- 5 - kabel uzemnění zelenožlutý, samostatně vedený, délka 2m

Z vypínače vyvést trubku
0,3 m nad podlahu. Připojovací
kabel součástí macerátoru.

OZNAČENÍ VÝVODŮ POSPOJOVÁNÍ

V	VODOVODNÍ BATERIE
ÚT	ROZVODY ÚT
	KRABICE S MÍSTNÍ PŘIPOJNICÍ OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ (MA)

ROZVODNÁ SOUSTAVA

1 NPE AC 230 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)

- DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE V UMÝVÁRNÁCH, VE SPRCHÁCH DLE ČSN 332000-7-701 ed.2

INSTALACE V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2130 ed.2

LEGENDA ZNAČEK

	VYPÍNAČ č.1, MONTÁŽ POD OMÍTKU, IP 20, 44
	VYPÍNAČ č.1/0, MONTÁŽ POD OMÍTKU, IP 20, 44
	ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ 16A/3
	ZÁSUVKA, MONTÁŽ POD OMÍTKU, IP 20, 44
	SVÍTIDLO DLE POPISU VIZ LEG. SVÍTIDEL

SUBTECH

Slovinská 29, 612 00 Brno

+420 541 247 419

www.subtech.cz

VYPRACOVAL	IVAN MEDVĚD		 Lidická 718/77, 602 00 Brno tel. 549 210 720 www.aregio.cz		
KOORDINACE PROJEKTU	ZDENĚK KOZÁK				
VEDOUcí ATELIERU	ing.arch.Kolářová				
STAVEBNÍK	Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace				
OKRES	Blansko	OBEC	Černá Hora	DATUM	05/2016
NÁZEV AKCE	Domov pro seniory Černá Hora Rekonstrukce dvou koupelen na oddělení Předzámčí			FORMÁT	1xA4
				MĚŘÍTKO	1:50
				STUPEŇ	RD
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU	3. Silnoproudá elektrotechnika			ČÍSLO SOUPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU
	1. PATRO — KOUPELNA 1				3.11