


## ОБЪЕКТ В

## ОБЪЕКТ СЧ

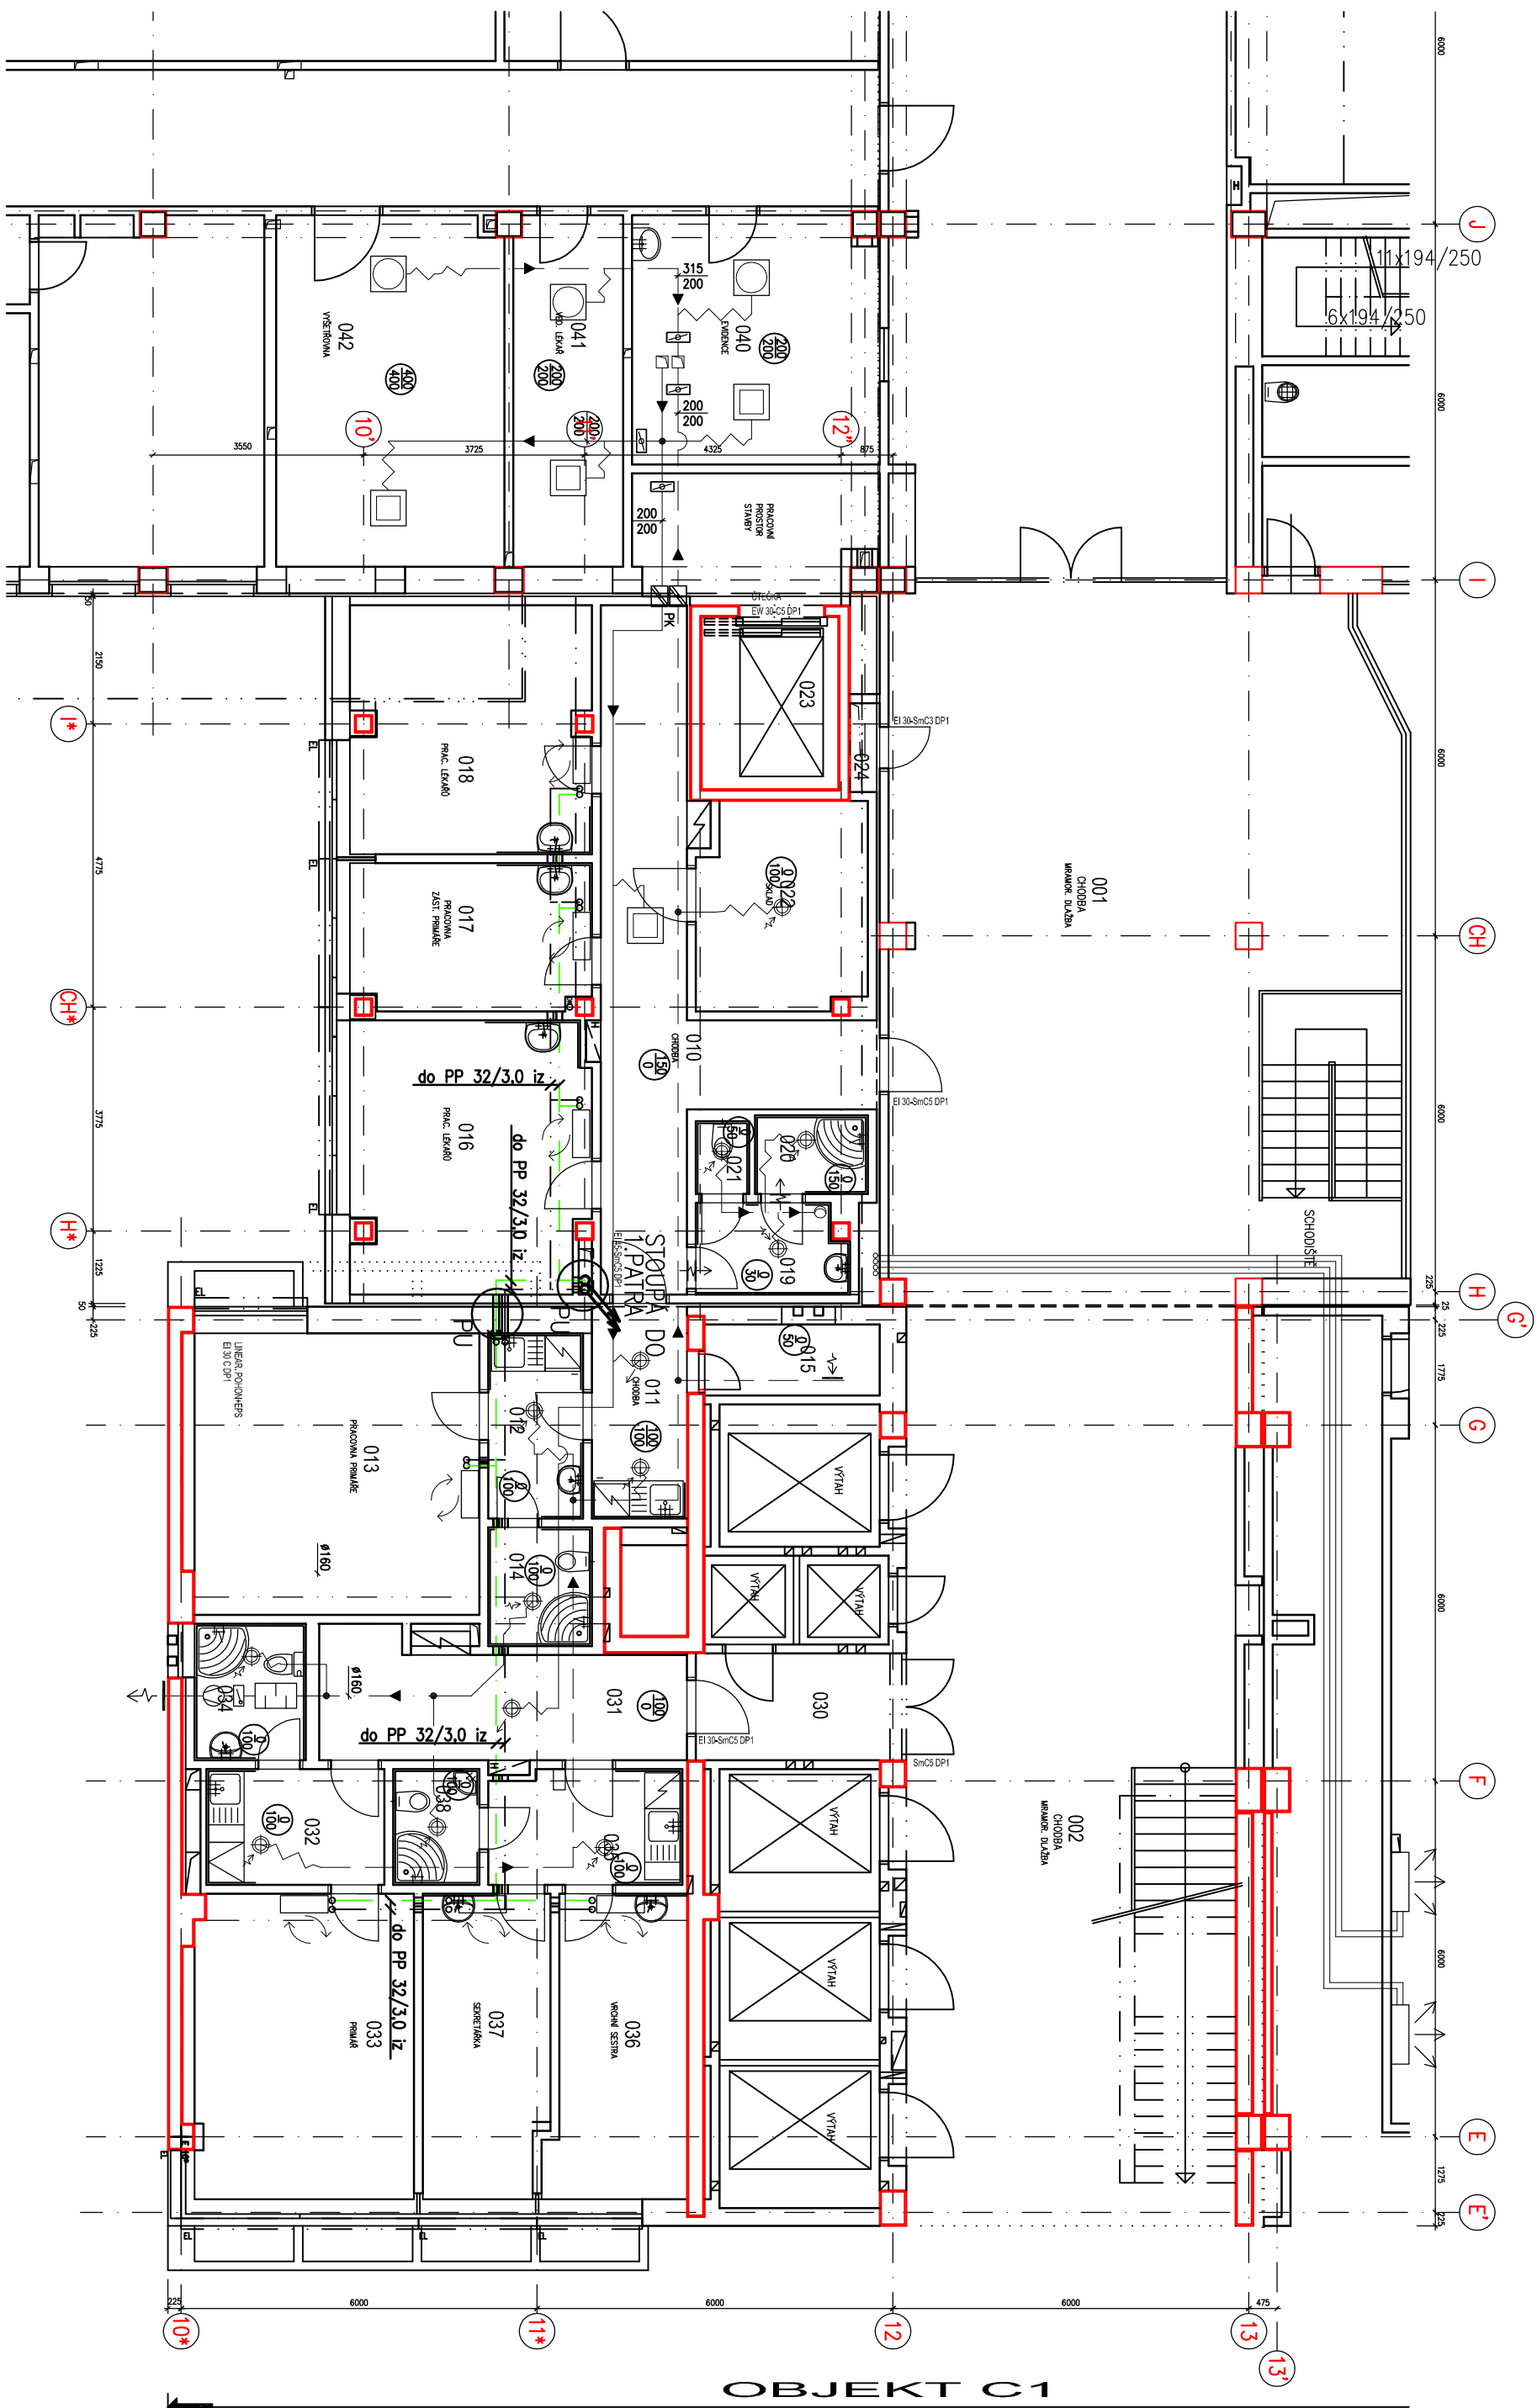

## POZNÁMKA


PU – PROTIPŮŽÁRNÍ MANŽETA  
PROTIPŮŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PLASTOVÉHO POTRUBÍ PŘES STAVEBNÍ POŽÁRNÍ DĚLICI KONSTRUKCE


VŠECHNY PROSTUPY POTRUBÍ CHLAZENÉ VODY PŘES PŘÍČKY MUSÍ BÝT OPATŘENY OCEĽ. CHRÁNICĽOU. TAKOVÉ DIMENZE ABY PROŠĽA I S IZOLACI !

## LEGENDA POTRUBÍ

- CHLAZENÁ VODA – PŘÍVOD 7°C
- CHLAZENÁ VODA – ZPĚTĚČKA 13°C

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m² /	PODLAŽIA		OBRÁD	ÚPRAVY POKRCHŮ		PODHLÉD
			OZN.	DRUH		OMÍTKA	MALBA	
SPOLEČNÉ VYBAVENÍ NEMOČNICE								
001	CHOZBA	102,30	-	STAV.-MRAHOR. DL.	STAVAJÍCÍ	OSH	MD-B	-
002	CHOZBA	87,80	-	STAV.-MRAHOR. DL.	STAVAJÍCÍ	-	-	-
003	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	25,80	E3	C1 - CEMENT. POTĚR	-	POHL.BET.	-	-
URČENÍ PRÍJEM - RIDCI ÚSEK								
010	CHOZBA	22,30	A3	P1b - PVC HOMOGENNÍ	-	OSH, OSS	MD-C2	R3 - V.2500
011	CHOZBA	6,30	A1	P1b - PVC HOMOGENNÍ	-	OSH, OSS	MD-C2	R3 - V.2500
012	PŘEDSÍŇ	5,10	A1	P1b - PVC HOMOGENNÍ	07-KER. POROV.	OSH, OSS	MD-C2	R3 - V.2500
013	PRAČOVNA PRIMAŘE	22,80	C1	T1 - KOBEREČ	-	OSH, OSS	MD-C2	R3 - V.2750
014	HYGIENICKÁ BUNKA	3,60	B2	K1 - KER. DLÁŽBA	09-KER. POROV.	-	-	R4 - V.2400
015	SKLAD	3,60	B1	K2 - KER. DLÁŽBA	-	OSH, OSS	MD-C2	-
016	PRAČOVNA LEKÁŘŮ	18,60	A3	P1c - PVC HOMOGENNÍ	010-KER. POROV.	OSH, OSS	MD-C2	R3 - V.2750
017	PRAČOVNA ZÁSTUPCE PRIMAŘE	10,00	A3	P1c - PVC HOMOGENNÍ	010-KER. POROV.	OSH, OSS	MD-C2	R3 - V.2750
018	PRAČOVNA LEKÁŘŮ	16,90	A3	P1c - PVC HOMOGENNÍ	010-KER. POROV.	OSH, OSS	MD-C2	R3 - V.2750
019	PŘEDSÍŇ WC ZAM.	3,80	B4	K1 - KER. DLÁŽBA	08-KER. POROV.	OSH, OSS	MD-B	R3 - V.2400
020	UMÝVÁRNA ZAM.	2,60	B4	K1 - KER. DLÁŽBA	09-KER. POROV.	-	-	R4 - V.2400
021	WC ZAM.	1,20	B4	K1 - KER. DLÁŽBA	08-KER. POROV.	OSH, OSS	MD-B	R3 - V.2400
022	SKLAD	10,30	A3	P1e - PVC HOMOGENNÍ	-	OSH, OSS	MD-B	R3 - V.2400
023	LÚŽKOVÝ VÝTAH VI	-	-	-	-	OYH	MD-B	-
024	ŠACHTA EL.	0,90	E4	C1 - CEMENT. POTĚR	-	OYH	MD-B	-

[illegible]

Číslo revízie		0	Datum revízie		Prívetí	
Hlavní architekt projektu			ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ			
Hlavní inženýr projektu			ING. VLADIMÍR NOHAVICA			
Zodpovědný projektant			ING. ZDENĚK BILL			
Kontroloval			ING. ZDENĚK BILL			
Zpracoval			ING. PAVEL PÍČEK			
Kreslil			HAŠOVA			
Subdodavatel PD						
Vedoucí projektu						
Zpracoval						
Investor			NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			
Místo stavby			ZNOJMO, MÚDR. JANA JANSKÉHO 11			
Stavba			<b>NEMOCNICE ZNOJMO</b> REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II. etapa, 2. část			
Objekt			PS 04 ZDROUČ CHLAUO PS 04.2 ROZVOJOVÝ CHLAUO – OBJEKT A1, A2, A3			
Název			ČÁSTI:PŮDORŤS PŘÍZEMÍ – OBUA.1			
						
			<b>ATELIER AS-PRO</b> ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL:796 341 218 233 ELEKTROPROJEKTA ROZNOV s.r.o. Bokov Nemecká 1720 602 00 Roznov pod Radbuzou TEL:571 664111, FAKS:571 664400 E-mail: sp@elektroprojekt.cz			
Formát			6 A4			
Datum			07/2009			
Druh dok.			PVO			
Číslo zok			K09516014			
Soubor			Z0RC5102.dwg			
Arch. číslo			Z0RC5–8278			
Měřtko			1:100			
Číslo výkresu			02			