


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m ²	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLÉD	
			OZN.	DRUH	OSKLAD	OMITKA			
						MAIBA			
PROVIZORNÍ VYUŽITÍ									
3.01	SCHODIŠTĚ	23,80		KERAM. DLAŽBA	K1a,K2	-	OSH	MD - C1	-
3.02	VÝTIAH	7,20		-		-	OSH	MD - B	-
3.03	CHODBA	81,55		KERAM. DLAŽBA	K1	-	OSH, OSS	MD - C1	R1 - 2750
3.04	ČEKARNA	14,30		KERAM. DLAŽBA	K1	-	OSH, OSS	MD - C1	R1 - 2750
3.05	VÝŠETŘOVNA	13,25		PVC ANTIŠTÁT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD - C2	R1 - 2750
3.06	WC VOZÍČKÁŘI ŽENY	3,90		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH, OSS	MD - B	R1-2750
3.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1,75		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH	MD - B	R1-2750
3.08	WC MUŽI	1,40		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH	MD - B	R1-2750
3.09	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	4,35		KERAM. DLAŽBA	K4	0 5	OSH, OSS	MD - B	R1-2750
3.10	WC PERSONÁL	2,05		KERAM. DLAŽBA	K4	0 5	OSH, OSS	MD - B	R1-2750
3.11	WC PERSONÁL	1,45		KERAM. DLAŽBA	K4	0 5	OSH	MD - B	R1-2750
3.12	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,00		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH, OSS	MD - B	R1-2750
3.13	WC ŽENY	1,60		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH, OSS	MD - B	R1-2750
3.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,60		KERAM. DLAŽBA	K3	0 6	OSH, OSS	MD - B	R1-2750
3.15	PRAČOVNA SESTER	18,80		PVC ANTIŠTÁT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD - C2	R1 - 2750
3.16	AMBULANCE	14,00		PVC ANTIŠTÁT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD - C2	R1 - 2750
3.17	PRAČOVNA SESTER	11,15		PVC ANTIŠTÁT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.18	AMBULANCE	19,70		PVC ANTIŠTÁT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.19	AMBULANCE	17,10		PVC ANTIŠTÁT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.20	PRAČOVNA SESTER	12,40		PVC ANTIŠTÁT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.21	AMBULANCE	17,10		PVC ANTIŠTÁT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.22	PRAČOVNA SESTER	12,40		PVC ANTIŠTÁT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.23	AMBULANCE	18,80		PVC ANTIŠTÁT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.24	PRAČOVNA SESTER	9,85		PVC ANTIŠTÁT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.25	AMBULANCE	17,10		PVC ANTIŠTÁT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.26	PRAČOVNA SESTER	12,00		PVC ANTIŠTÁT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.27	AMBULANCE	17,10		PVC ANTIŠTÁT	P2a	0 1	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450
3.28	PRAČOVNA SESTER	11,15		PVC ANTIŠTÁT	P2b	0 2	OSH, OSS	MD - C2	R1-2750,2450

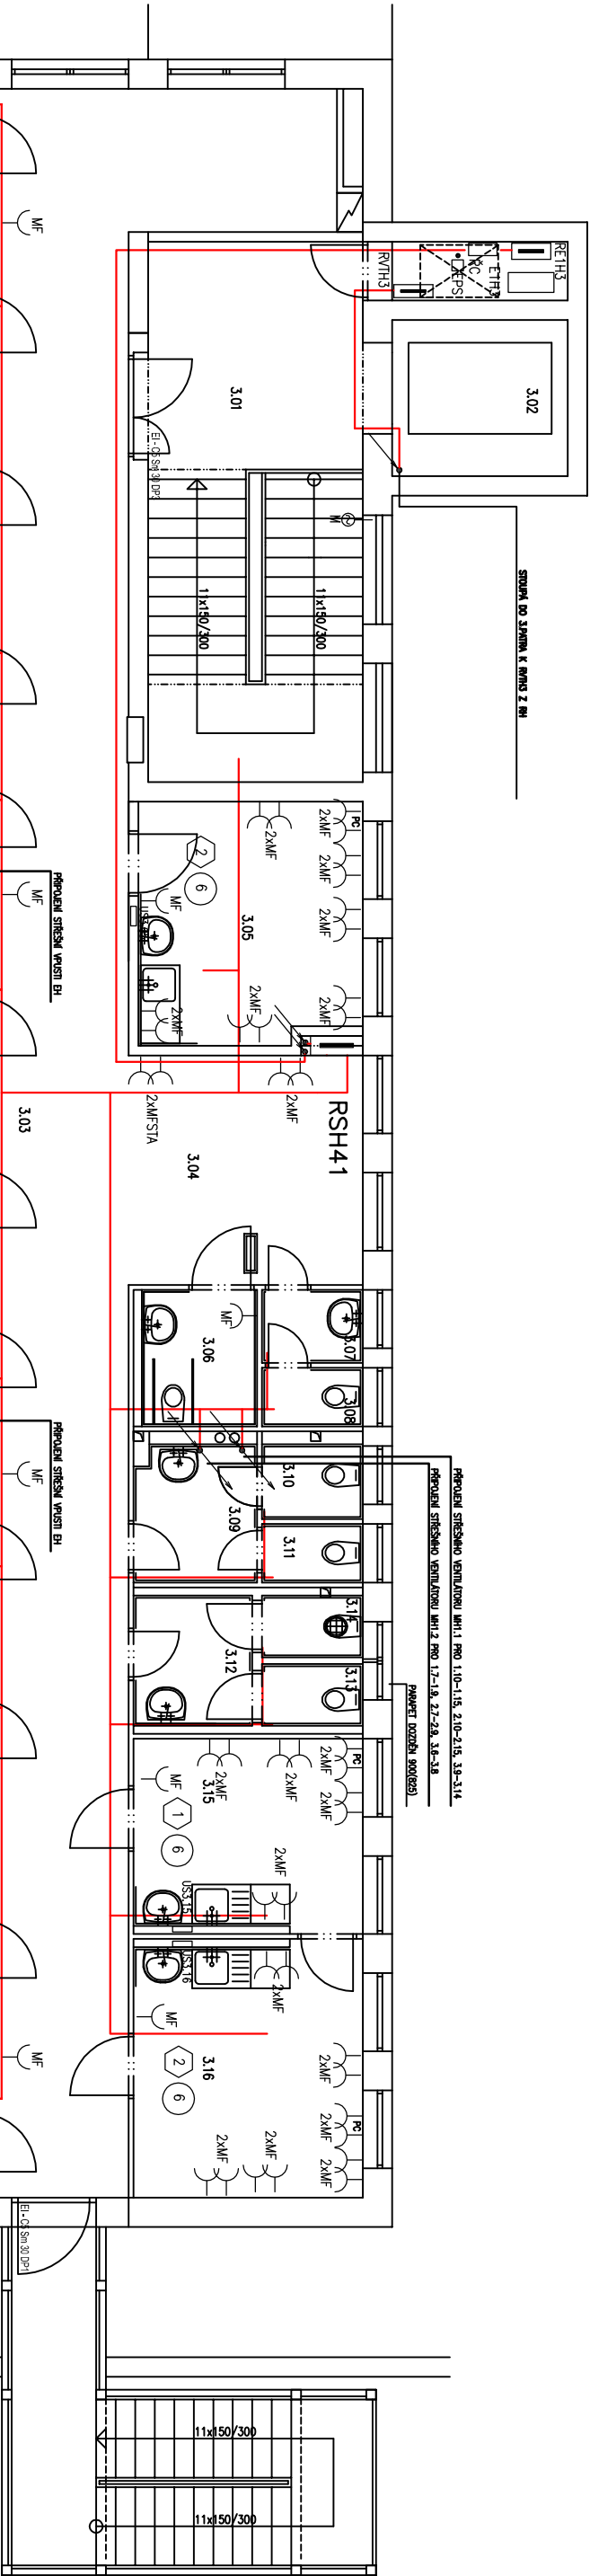

LEGENDA:

- MF – ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ 230V/16A, HNĚDÁ – /PRO ZÁSUVKOVÉ VÝVODY MDO SE ZVYŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝMI CHRÁNICÍ/
- MFpc – ZÁSUVKA CHRÁNĚNÁ 230V/16A, HNĚDÁ, PRO PC, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 3. STUPNĚ – /PRO ZÁSUVKOVÉ VÝVODY MDO SE ZVYŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝMI CHRÁNICÍ/
- RS41 – PATROVÝ ROZVADĚČ PRO OSVĚTLENÍ A TECHNOLOGII V 3. PATŘE OBJEKTU H
- US3.05, 3.15 – 3.28 – UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇKA PRO DOPLNŮJÍCÍ UZEMNĚNÍ A DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
 - KABELOVÁ TRASA S KABELY
 - KABELOVÁ TRASA S KABELY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P90
- DPi – DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

POZNÁMKA:

- ☞ ☉ – TYP MÍSTNOSTI A APLIKACE POŽADAVKŮ V MÍSTNOSTECH PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY DLE ČSN 332140, ČL. 14, TAB. 3, TINI 33 2140 – PŘÍLOHA C, TABULKA 6, PROTOKOL L-7/2009

PROSTUPY KABELŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO OPATŘIT POŽÁRNÍMI ÚCPÁVKAMI, NEBO POŽÁRNÍMI PROSTUPY.

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V /TN-S

OCHRANA DLE EN ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

– IZOLACÍ

– PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:


– NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

– DOPLNĚNÁ – DOPLNŮJÍCÍM UZEMNĚNÍM

DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝM CHRÁNICEM

VNĚJŠÍ Vlivy DLE ČSN 33 2000-3 : VIZ. PROTOKOL Č.14/2009



±0,000 = 304,000 m n.m. SV. V. 3000mm

Číslo revize	0	Datum revize	Převzal
Hlavní architekt projektu			
ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		ATELIER ASPRO	
Hlavní inženýr projektu		ING. VLADIMÍR NOVÁK	
Zodpovědný projektant		ING. LUBIŠ PÁRKOVÁ	
Kontroloval		ING. MIROSLAV BEHL	
Zpracoval		ING. LUBIŠ PÁRKOVÁ	
Kreslil		ING. LUBIŠ PÁRKOVÁ	
Subdodavatel PD		Elektroprojekt ROZNOV	
Vedoucí projektu		Ing. Miroslav Behl	
Zpracoval		Ing. Luboš Párková	
Investor		Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace	
Místo stavby		Znojmo, MUDr. Jana Janského 11	
Stavba		REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II. etapa, 2. část	
Objekt		SO 15 Objekt H – Úpravy pro Ambulance	
Měřítko		1:100	
Měřítko		Číslo výkresu	
Měřítko		08	