

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	OČEL. MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA		ÚPRAVY PROJEČÍ			POHLED
			OZN.	DRUH	OKRÚJ	OMÍTA	MAĽBA	
0.01	PROVIZORNÍ VYUŽITÍ	22,30						
0.02	SCHODISČE	6,30		KERAM. DLAŽBA	KLOKZ	OSI	MO – CI	–
	VÝTAH			–	–	OSI	MO – B	–

LEGENDA:

RH – STAVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU H

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V /TN–C–S


OCHRANA DLE EN ČSN 33 2000–4–41 ed:2:

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ
- PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ– DOPLNŮJÍCÍM UZEMNĚNÍM
- DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM




VNĚJŠÍ Vlivy dle ČSN 33 2000–3 : VIZ. PROTOKOL č.14/2009

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl
--------------	---	--------------	---------

Hlavní architekt projektu	Ing. Arch. Zdeněk Janický	
Hlavní inženýr projektu	Ing. Vladimír Nohavica	
Zodpovědný projektant	Ing. Libuše Parková	
Kontroloval	Ing. Miroslav Běhal	
Zpracoval	Ing. Libuše Parková	
Kreslil	Ing. Libuše Parková	
Subdodavatel PD		
Vedoucí projektu		
Zpracoval		
Investor	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace	
Místo stavby	Znojmo, MUDr. Jana Janského 11	
Stavba	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE	
Objekt	SO 15 OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE SO 15.4 UMĚLE OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	
Název	PŮDORYS PODZEMÍ,HLAVNÍ ROZVODY	

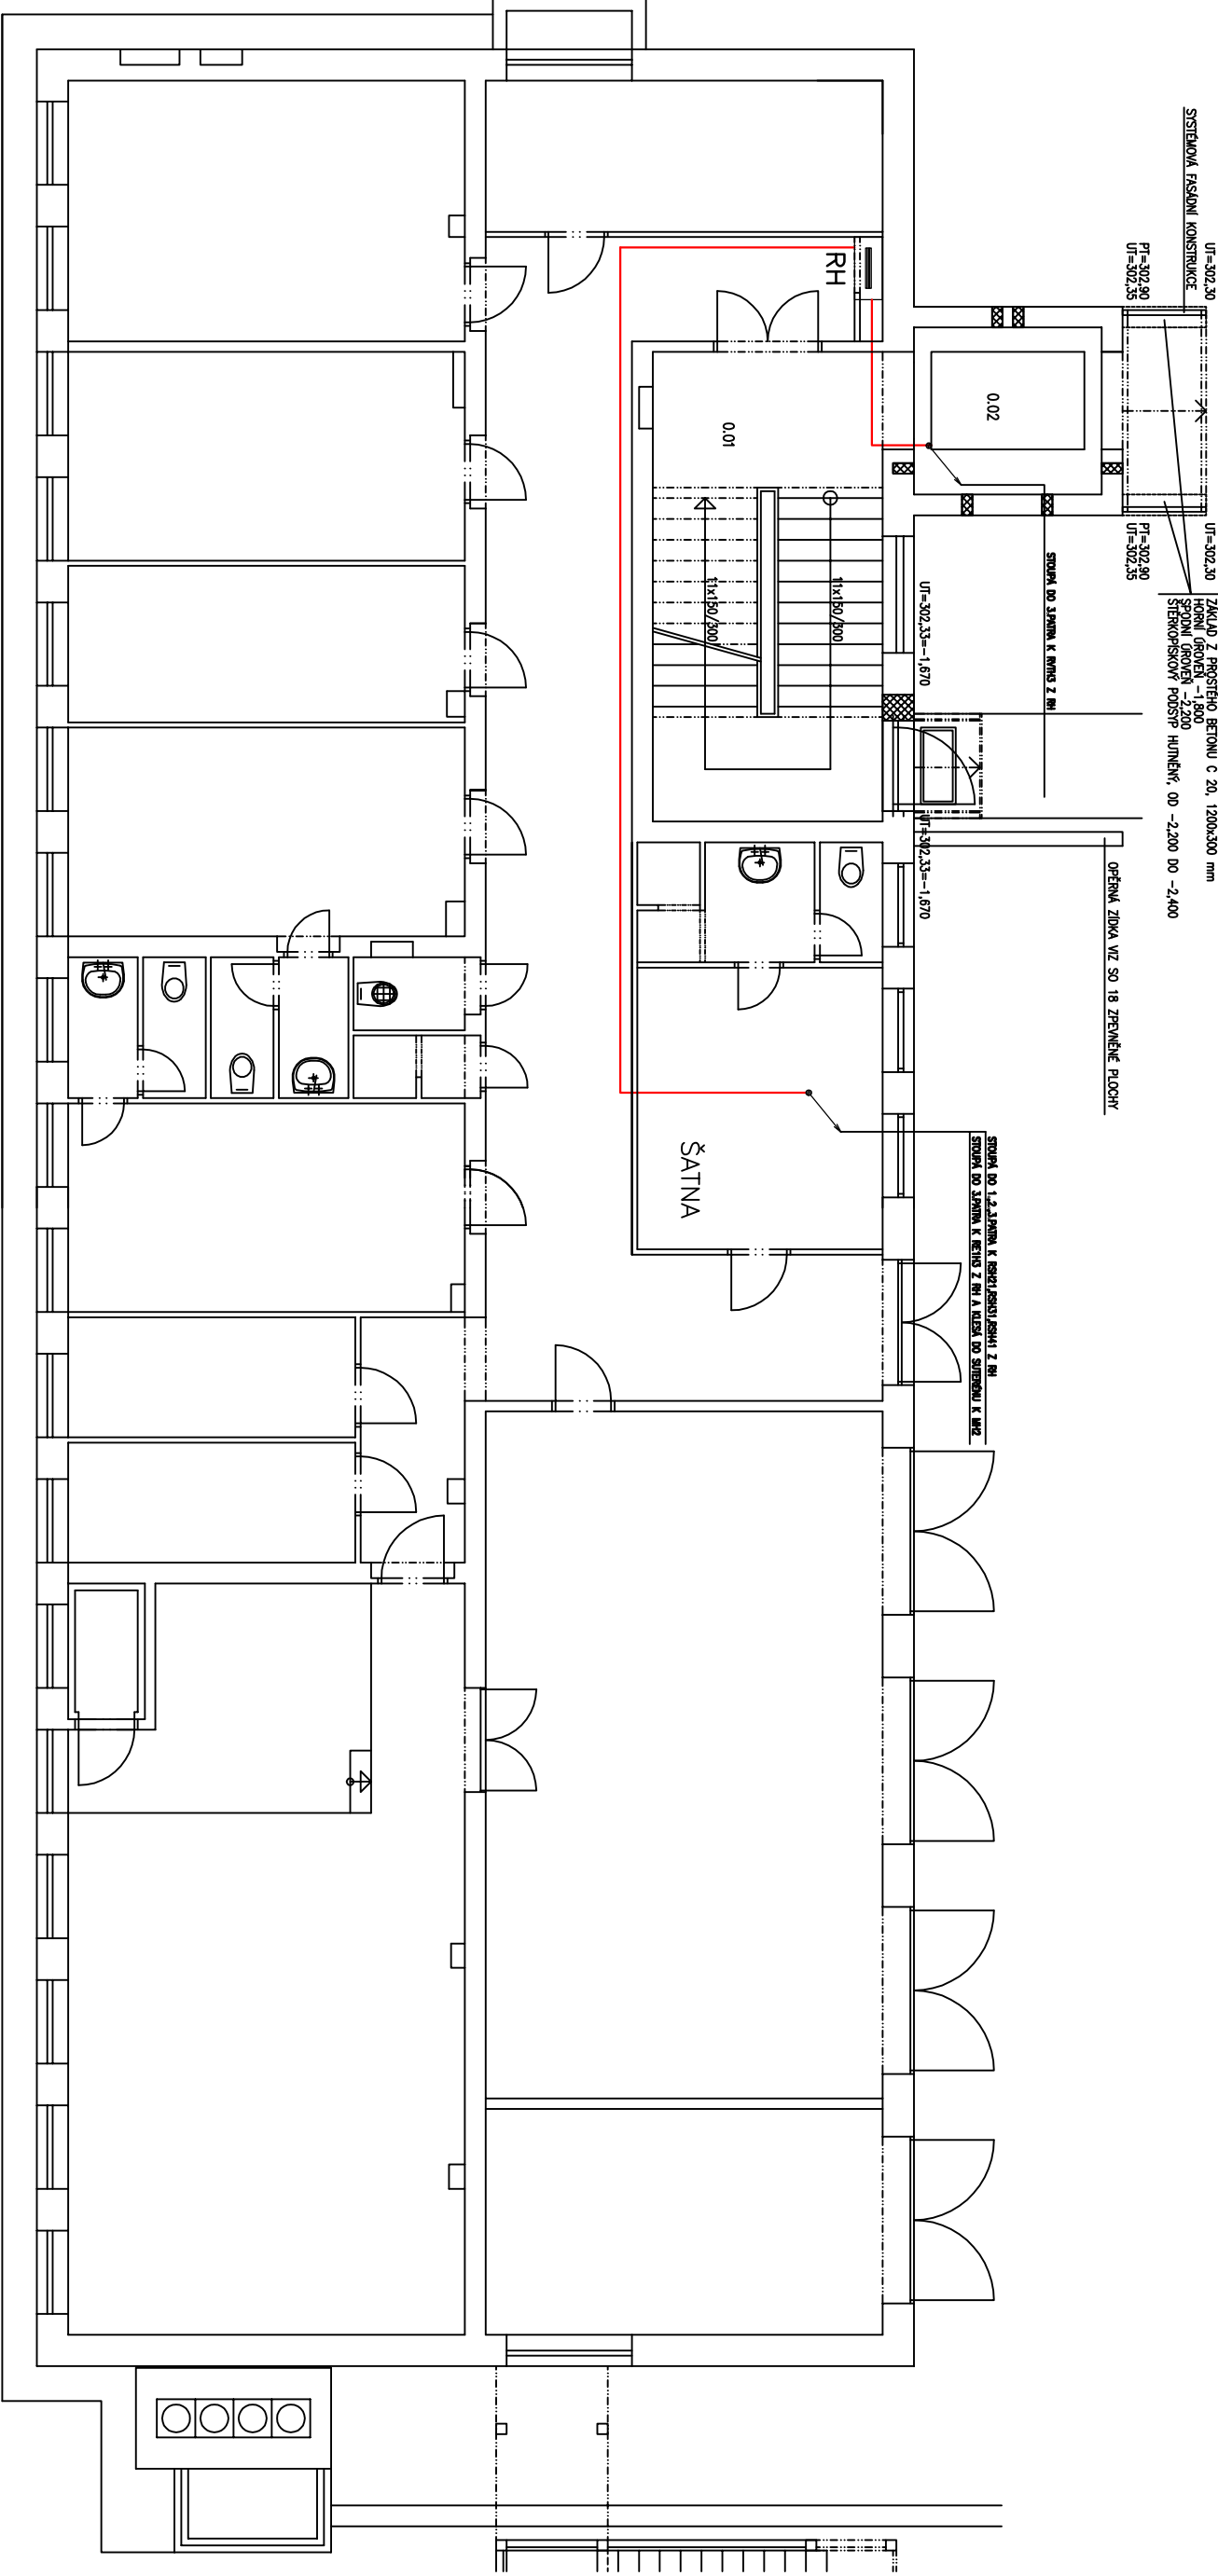

Formát	3 A4
Datum	07/2009
Druh dok.	P/D
Číslo zák.	K09516015
Soubor	20RE5107H.dwg
Arch. číslo	20RE5–7564
Mřítko	1:100
Číslo výkresu	09