


SIEMENS 8DJ20

## ZAPOJENÍ 81

3~22kV 50Hz, 630A  
 $I_k = 16\text{kA}$ ;  $I_p = 40\text{kA}$

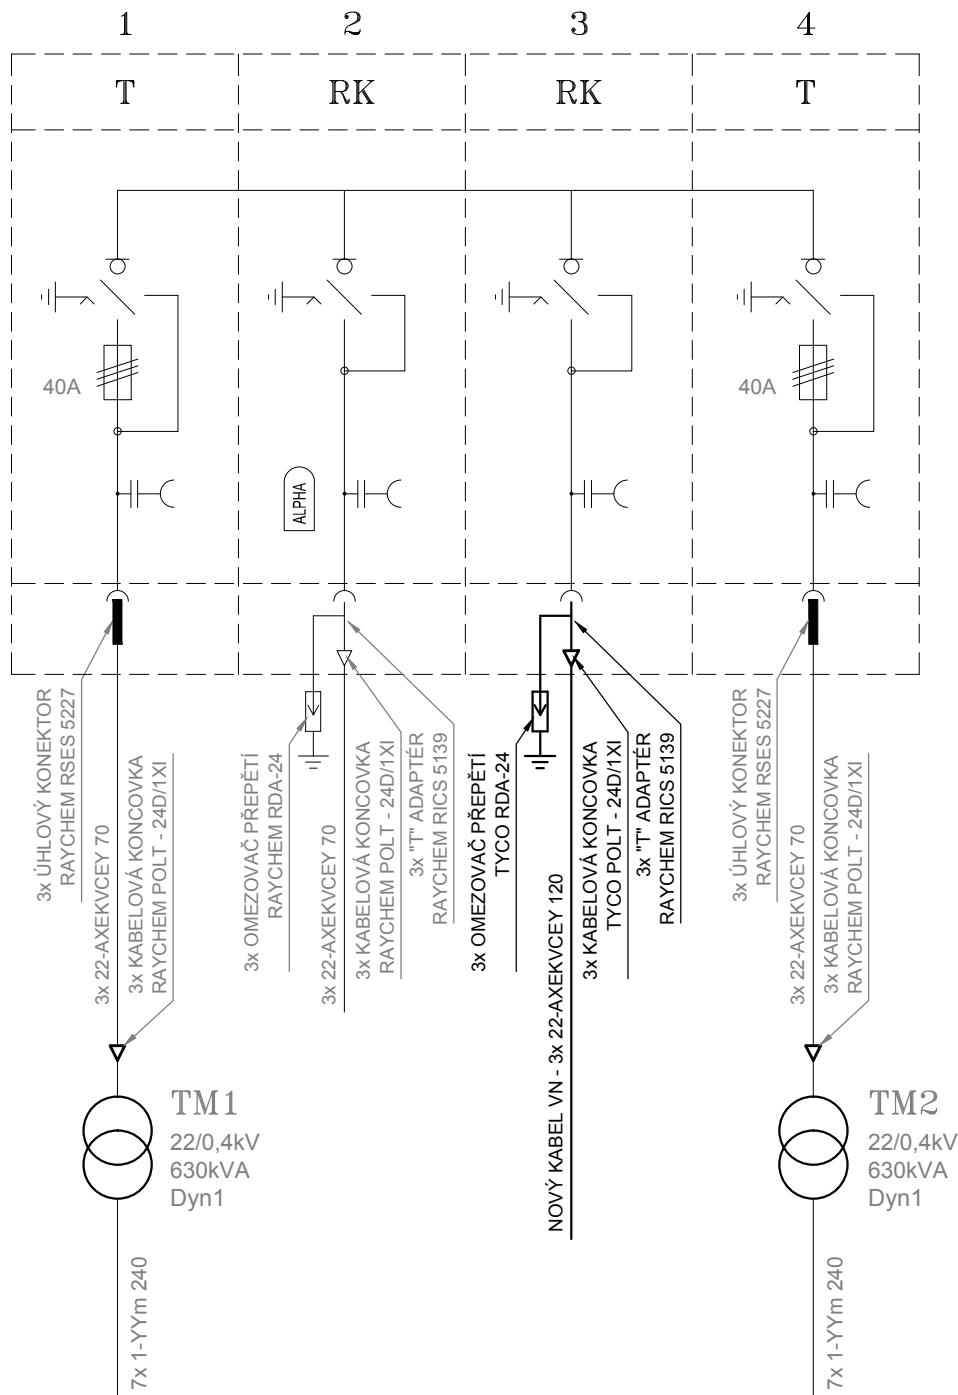

|              |   |              |         |
|--------------|---|--------------|---------|
| Číslo revize | 0 | Datum revize | Provedl |
|--------------|---|--------------|---------|

|                           |  |  |               |                           |
|---------------------------|--|--|---------------|---------------------------|
| Hlavní architekt projektu | ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ   |  ATELIER ASRO<br>ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00<br>TEL/FAX : 541 218 235   |               |                           |
| Hlavní inženýr projektu   | ING. VLADIMÍR NOHAVICA   |  |               |                           |
| Zodpovědný projektant     | BC. DAVID KUBÁT  |  |               |                           |
| Kontroloval               | BC. DAVID KUBÁT  |  |               |                           |
| Zpracoval                 | BC. PETR LONGIN  |  |               |                           |
| Kreslil                   | BC. PETR LONGIN  |  ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV a.s.<br>Boženy Němcové 1720<br>CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm<br>Tel: 571 664111, Fax: 571 664400<br>E-mail: ep@elektroprojekta.cz |               |                           |
| Subdodavatel PD           | <b>Puttner, s.r.o.</b> ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO<br>tel. 541 210 038, fax. 541 212 207, e-mail: info@puttner.cz  |  |               |                           |
| Investor                  | NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE   |  |               |                           |
| Místo stavby              | ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11   |  |               |                           |
| Stavba                    | <b>NEMOCNICE ZNOJMO</b><br>REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část   |  |               |                           |
| Objekt                    | SO 19.3 Kabel VN z T1 do T2  |  |               |                           |
| Název                     | JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA TS2   |  |               |                           |
|                           |  |  | Formát        | 1 A4                      |
|                           |  |  | Datum         | 07.2012                   |
|                           |  |  | Druh dok.     | DSP                       |
|                           |  |  | Číslo zak.    | P-05-12                   |
|                           |  |  | Soubor        | 05_JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA TS2 |
|                           |  |  | Arch. číslo   |                           |
|                           |  |  | Měřítko       | —                         |
|                           |  |  | Číslo výkresu | <b>05</b>                 |