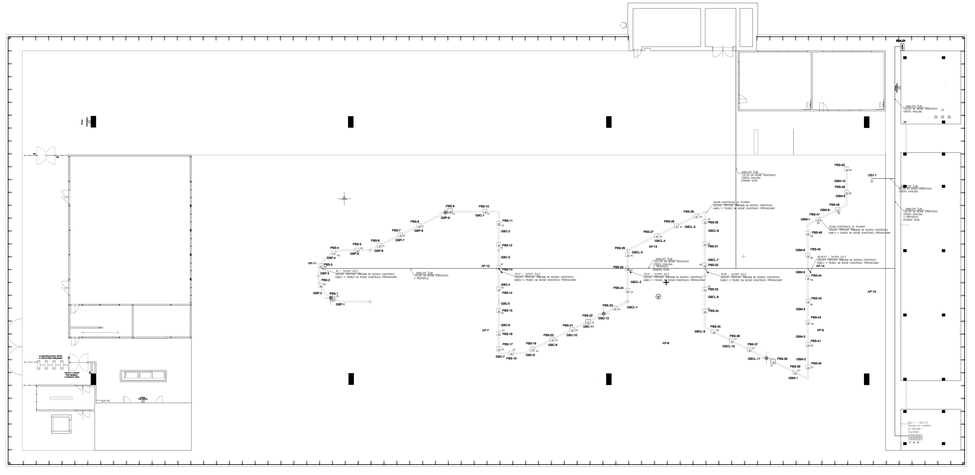

1 Upravit ke svaté kvetnici dle koncepce
Zpracoval: Ing. Ing. Miroslav Kadmožka
Datum: 10.10.2013

2 Změna skříňek CS4 na
upravit rozvaděč dle montáže do stavby.

3 V této variantě/verzi mírnovalovat prvotní zkušební zapojování zadáním 3 fáz C,S

ELEKTRICKÉ INFRAZDROJ: Tvrdý PE, 2x 500mJ, 400V/16x10
Tvrdý PE, 2x 500mJ, 1x400V/16x10
Zvýšení PEU zkouška 3x: Typ 1V 2000 V/ 40 mJ
- zkušební napětí 2000 V, energie 40 mJ
- zkušebních zapojování, 3 přímé pulzů
Kontrola: - provedení zkoušky, 3 přímé pulzů
- provedení zkoušek a odpovědnými přípojení. Zdroj

Veškeré přípojky musí splňovat platné třídy IP ve místě veškeré platné předpisy, musí být použité odpovídající třídy krytí.
V místě spojení a přípojkových přípojek v třídě IP65 musí být
Na místě musí být použité přípojky se stupněm krytí IP65

projekt
Moravian Science Centre Brno
Pavilon D, Brněnské výstaviště
Brno

investor
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
Brno

odpovědný zástupce
Mgr. Václav Božek, CSc.

projektant
ing.Miroslav Kadmožka
Brněnská 12
607 00, Brno
+420 603 ...
Ing.Miroslav Kadmožka

vypracoval
Ing. Miroslav Kadmožka

stupeň dokumentace
Dokumentace pro provedení stavby
expozice - elektroinstalace
Audio video vybavení expozice
Výměnná část

datum
02.10.2013

měřítko
1:100

formát
DIN A1

název výkresu
Půdorys pod střechou

stupeň
DPS

číslo - číslo výkresu
E.1.04

part