



MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA

odbor životního prostředí

Palackého nám. 65, Slavkov u Brna 684 01, tel. 544121107

Naše značka: ŽP/18197-13/151-2013/zav
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Zavadil
telefon: 544 121 107
e-mail: miroslav.zavadil@meuslavkov.cz
Datum: 1.9.2013

Věc: Milešovice "III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2" stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení.

Podáním ze dne 22. 8. 2013 požádal Ing Jan Pracný, Výholec 23, Brno o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení akce **Milešovice "III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2"** zpracované žadatelem, z data 08/2013.

Odbor životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna předloženou dokumentaci prověřil a v rámci přenesené působnosti a v rozsahu věcné příslušnosti podávají jednotlivé úseky tato stanoviska:

I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 105 odst. 2 písm. d) v souvislost s §18 odst. 1:

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, příslušný vodoprávní úřad, posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění a uvádí následující:

- K záměru vydal vodoprávní úřad MěÚ Slavkov u Brna, odbor životního prostředí **závazné stanovisko pod č.j. ŽP/1604-13/543-2013/Več, ze dne 21.01.2013.** Požadujeme dodržení stanovených podmínek v uvedeném závazném stanovisku. Dále vodoprávní úřad **upozorňuje, že správcem Milešovického potoka jsou Lesy ČR, s.p., správcem bezejmenné vodoteče (PB přítok – IDVT 10208250) je Povodí Moravy, s.p.** (Ing. A. Večerková)

II. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 79 odst. 4 písm. b):

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP, jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a uvádí následující:

S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Zeminu lze použít pro terénní úpravy, stavební odpady je možné předat k recyklaci. Pálení odpadů včetně obalů na volném topeništi je zakázáno dle ust. § 12 zákona. Doklady o předání odpadů se stanou součástí stavební dokumentace. (Ing. S. Kubešová)

III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP, jako příslušný orgán ochrany **ovzduší** dle zákona o ochraně ovzduší, posoudil výše uvedený záměr a uvádí:

Při provádění stavebních prací bude minimalizována prašnost. (Ing. S. Kubešová)

IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a k tomuto zákonu, § 76 odst. 2 písm. a) v souladu s § 4 odst. 2:

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

posoudil výše uvedený záměr a souhlasí s jeho realizací za předpokladu splnění následujících podmínek:

- V dané věci bylo dne 10. 12. 2012 pod č. j.: ŽP/21496-12/ 4832-2012/And vydáno závazné stanovisko. S realizací stavby souhlasíme za předpokladu splnění podmínek tohoto souhlasu.
- Při provádění výkopových prací musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin, ani jejich kořenového systému.
- V případě kácení dřevin je nutné toto v předstihu projednat s příslušným orgánem ochrany přírody, který vydá povolení ke kácení a stanoví náhradní výstavbu. (Ing. K. Andrlová)

V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 15 písm. e) v souvislosti s § 6 odst. 2, § 7 odst. 3 a § 9 odst. 6:

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen zákon), posoudil výše uvedený záměr a vydává toto vyjádření:

V dané věci bylo dne 12. 8. 2013 pod č. j.: ŽP/15329-13/4030-2013/And vydáno závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. S realizací stavby souhlasíme za předpokladu splnění podmínek tohoto souhlasu.

VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o lesích, protože v blízkosti stavby se nenachází PUPFL.

(Ing. J. Kamínek)


VII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 29 odst. 2 písm. b):

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem tímto zákonem.

(Ing. M. Zavadil)

Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu č. 500/2004 Sb., a proto se nelze proti němu odvolat.

Ing. Miroslav Zavadil
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Slavkov u Brna

 **MĚSTSKÝ ÚŘAD**
odbor životního prostředí
684 01 SLAVKOV U BRNA

Toto stanovisko obdrží:

- Ing Jan Pracný, Výholec 23, Brno
- MěÚ Slavkov u Brna - Odbor SÚPÚ
- MěÚ Slavkov u Brna, OŽP - spis



Městský úřad Slavkov u Brna

Odbor životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Váš dopis zn.

ze dne

Vyřizuje: Ing. Andrea Večerková
Telefon: 544121147
E-mail: andrea.vecerkova@meuslavkov.cz
Č.j.: ŽP/1604-13/ 543-2013/Več
Datum: 21.01.2013

IM - Projekt, inženýrské a mostní konstrukce,
s.r.o.

Vodní 1
602 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) posoudil žádost, kterou dne 13.11.2012 podala

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, Oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 11 Vyškov, IČ 70932581, kterou dle plné moci zastupuje IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, IČ 27689328

Žádost o udělení **souhlasu podle ustanovení § 17** odst. 1 písm. a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, byla shledána důvodnou a oprávněnou ve smyslu zákona. Žádost je opatřena všemi potřebnými doklady a náležitostmi.

Umístění:

Název kraje	Jihomoravský
Název obce	Milešovice
Identifikátor katastrálního území	694657
Název katastrálního území	Milešovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1283, 3523, 1289, 1262, 1277/2, 3526, 3527, 3528, 3366/1, 3366/2, 3365/2, 650, 649, 648, 647/1

Charakteristika záměru:

Stavba se nachází v extravilánu na katastru obce Milešovice na silnici III/4199 spojující obec Otnice, Milešovice, Koberice u Brna, Nížkovice, Heršpice, Rašovice a Křižanovice se silnicí I/50. Jedná se o **přestavbu mostu ev.č. 4199-2 v blízkosti křižovatky silnic III/4199 a III/4165**. Tento most převádí komunikaci **III/4199 přes Milešovický potok**. Veškerá doprava bude po dobu výstavby vedena po provizorní komunikaci s provizorním přemostěním.

Stávající most bude odstraněn a nahrazen novým, který bude splňovat požadavky na příčné šířkové uspořádání a bude schopný převést stoletou vodu. V důsledku zvětšení kapacity mostního otvoru bude nutná úprava nivelety vozovky, nedojde k přeložkám sítí.

Předložené doklady:

- žádost o udělení souhlasu
- Plná moc

- Projektová dokumentace „III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2“, z data říjen 2012, č.zak. 2012391, vypracoval IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, Ing. Martin Vašák.
- Hydrotechnický výpočet, vypracoval IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, Ing. Martin Vašák.
- stanovisko správce povodí a drobného vodního toku, Povodí Moravy, s.p., zn. PM061572/2012-203/Fi, ze dne 17.12.2012
- stanovisko správce vodního toku Milešovický potok, Lesy ČR, s.p., č.j. LCR952/005520/2012, ze dne 05.12.2012

Po vyhodnocení výše uvedených podkladů vydává odbor životního prostředí Městského úřadu ve Slavkově u Brna v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

S O U H L A S

ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházení koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, vodní tok Milešovický potok a bezejmenná vodoteč (PB přítok – IDVT 10208250), kraj Jihomoravský, obec Milešovice, katastrální území Milešovice, na pozemcích parc.č. 1283, 3523, 1289, 1262, 1277/2, 3526, 3527, 3528, 3366/1, 3366/2, 3365/2, 650, 649, 648, 647/1, k.ú. Milešovice, č.h.p. 4-15-03-084,

při dodržení následujících podmínek, které zajistí vlastník, určených v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů:

- Závazné stanovisko je podkladem pro vydání stavebního povolení u věcně příslušného stavebního úřadu.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům závadných látek. Realizace stavebních objektů musí být prováděna tak, aby nedošlo k úkapům závadných látek a k možnému ohrožení povrchových a podzemních vod.
- Přebytečná zemina, další odpavitelný materiál, látky a předměty budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich smyvu do toku a k ohrožení sousedních pozemků a staveb.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
- Investor bude v plném rozsahu akceptovat podmínky správce vodního toku Milešovický potok Lesy ČR, s. p., č.j. LCR952/005520/2012, ze dne 05.12.2012 a správce povodí a bezejmenné vodoteče (PB přítok) Povodí Moravy, s. p. zn. PM061572/2012-203/Fi, ze dne 17.12.2012
- Před zahájením stavby seznámí stavebník správce vodního toku Milešovický potok Lesy ČR, s.p. a správce povodí a bezejmenného vodního toku Povodí Moravy, s.p. Brno, provoz Koryčany s průběhem prací a jejich termíny.
- K realizaci staveb na vodních tocích budou přizváni jejich správci ke kontrole, o kontrole bude proveden zápis.

Odůvodnění

Městský úřad ve Slavkově u Brna, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 13.11.2012 žádost od Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, Oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 11 Vyškov, IČ 70932581, kterou dle plné moci zastupuje IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, IČ 27689328. Vodoprávní úřad pod č.j. ŽP/21500-12/4837-2012/Več, ze dne 12.12.2012 sdělil, že dle doložených podkladů nelze vydat závazné stanovisko.

Dne 29.12.2012 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, Oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 11 Vyškov, IČ 70932581, kterou dle plné moci zastupuje IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, IČ 27689328 doplnila podklady pro vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Dle stavebního zákona bude akce podléhat stavebnímu řízení, tudíž je dále postupováno v souladu s ustanovením § 149 zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení.

Na základě předložené dokumentace a vyjádření správce vodního toku a správce povodí, hydrotechnickým výpočtům vodoprávní úřad konstatuje, že za dodržení výše uvedených podmínek, lze vydat v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlas ke stavbě.

Udělený souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro další stavební řízení a není samostatným rozhodnutím dle správního řádu č. 500/2004 Sb., a proto se nelze proti němu samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu

Ing. Miroslav Zavadil
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Slavkov u Brna

Doručí se (doporučeně) :

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, Oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 11 Vyškov (doručí se dle plné moci IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno)

MěÚ Slavkov u Brna, OŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna (spis)



Městský úřad Slavkov u Brna

Odbor životního prostředí
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Váš dopis zn. D12-1402
ze dne
Vyřizuje: Ing. Klára Andrlová
Telefon: 544121128
E-mail: klara.andrlova@meuslavkov.cz
Č.j.: ZP/21496-12/ 4832-2012/AND
Datum: 10.12.2012

Závazné stanovisko

Městský úřad ve Slavkově u Brna, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dále ve smyslu § 77 odst. 3 ve spojení s § 75 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona, kterou podala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 70932581, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno v zastoupení IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČ: 27689328, Vodní 1, 602 00 Brno dne 13. 11. 2012 a po shromáždění podkladů

v y d á v á

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

s o u h l a s

se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku Milešovický potok v místě mostu ev. č. 4199-2.

Zásah spočívá ve vybudování nového mostu přes Milešovický potok v místě stávajícího mostu. Zásah do koryta bude v podobě prohrábnutí a odláždění koryta lomovým kamenem do betonového lože. V rámci stavby dojde k odstranění náletové zeleně a k odstranění dvou stromů.

Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstraněné vzrostlé dřeviny budou nahrazeny min. dvojnásobným počtem dřevin (tj. 4 ks) s kořenovým balem a obvodem kmene min. 12 - 14 cm. Po výsadbě budou stabilizovány

dvěma dřevěnými oloupanými kůly s úvazkem. Proti výparu vody i mechanickému poškození bude kmen chráněn jutovým obalem.

2. O dřeviny bude pečováno min. po dobu 5 let.
3. Kácení může být provedeno v období vegetačního klidu tj. do 1. 11. daného roku do 31. 3. Daného roku.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dřevin.

Odůvodnění:

Dne 13. 11. 2012 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu ve Slavkově u Brna žádost, kterou podala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 70932581, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno v zastoupení IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČ: 27689328, Vodní 1, 602 00 Brno o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.

Provedeným zásahem nedojde k narušení významného krajinného prvku Milešovický potok ani k dlouhodobému narušení jeho funkcí. Odstraněné dřeviny budou nahrazeny min. dvojnásobným počtem dřevin (tj. 4 ks) s kořenovým balem a obvodem kmene min. 12 - 14 cm.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ing. Klára Andrllová
referentka odboru životního prostředí
Městského úřadu Slavkov u Brna

Obdrží:

- IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno
- Obec Milešovice, Milešovice 68, 683 54
- do spisu odboru ŽP MěÚ Slavkov



Městský úřad Slavkov u Brna

Odbor životního prostředí
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Váš dopis zn.

ze dne


Vyřizuje: Ing. Klára Andrlová

Telefon: 544121128

E-mail: klara.andrlova@meuslavkov.cz

Č.j.: ZP/15329-13/ 4030-2013/AND

Datum: 12.08.2013

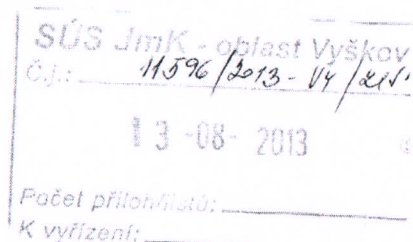

Věc: Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro přestavbu mostu ev. č. 4199-2 na pozemcích par. čís. 3528, 3366/1, 3366/2, 3365/2, 650, 649, 648, 647/1 v k. ú. Milešovice

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad ve Slavkově u Brna, odbor životního prostředí obdržel dne 16. 7. 2013 žádost, kterou podal Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno zastoupený Správou a údržbou silnic Jmk, IČO: 70932581, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o trvalé odnětí zemědělské půdy a jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a dále podle § 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), přezkoumal žádost s tímto výsledkem.

Žádost o udělení souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro přestavbu mostu ev. č. 4199-2 na pozemcích par. čís. 3528, 3366/1, 3366/2, 3365/2, 650, 649, 648, 647/1 v k. ú. Milešovice byla shledána důvodnou a oprávněnou ve smyslu zákona. Žádost je opatřena všemi potřebnými doklady a náležitostmi.

Charakteristika záměru:

Předložená dokumentace řeší záměr přestavby mostu ev. č. 4199-2 v blízkosti křižovatky silnice III/4199 a III/4165 na pozemcích par. čís. 3528, 3366/1, 3366/2, 3365/2, 650, 649, 648, 647/1 kulturou orná půda o celkové výměře k odnětí 267 m². Souhlasy vlastníků jsou doloženy na základě smluv.

Předložené doklady:

- situační výkres se zákresem plochy záboru
- souhrnná technická zpráva
- výpočet odvodů za trvalý zábor
- smlouva o budoucích smlouvách k pozemku 3528
- nájemní smlouva k pozemku 3528
- smlouva o budoucích smlouvách k pozemku 3366/1
- nájemní smlouva k pozemku 3366/1
- smlouva o právu provést stavbu k pozemkům 3366/2, 3365/2, 650, 649, 648, 647/1

Po vyhodnocení výše uvedených podkladů vydává odbor životního prostředí Městského úřadu ve Slavkově u Brna v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona.

S O U H L A S

s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích par. čís. 3528, 3366/1, 3366/2, 3365/2, 650, 649, 648, 647/1 v k. ú. Milešovice pro přestavbu mostu ev. č. 4199-2 ve prospěch investora stavby Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno zastoupený Správou a údržbou silnic Jmk, IČO: 70932581, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za těchto podmínek:

1. Ze zemědělského půdního fondu bude pro pro přestavbu mostu ev. č. 4199-2 vyjmuto 267 m² z pozemků parc. č. 3528, 3366/1, 3366/2, 3365/2, 650, 649, 648, 647/1 v k. ú. Milešovice.
2. Na základě projektové dokumentace provést vytýčení hranic záboru zemědělské půdy a zabezpečit, aby hranice staveniště nebyly narušovány a nedošlo k poškození sousedních kultur a pozemků
3. Z trvale odňaté zemědělské půdy provede investor v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona na svůj náklad skryvku kulturní vrstvy půdy - ornice v tl. 30 cm na ploše 267 m² tj. 80 m³. Tato zemina bude uložena na deponie na pozemku investora a následně bude rozprostřena za zbytku stavební parcely.
4. Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona předepsány odvody podle návrhu výpočtu odvodů doloženého jako příloha žádosti o odnětí.

Parc. čís.	Odjímaná výměra	Kód BPEJ	Základní ukazatel v Kč na 1 m ²	Charakteristika faktorů ŽP	Koef	Třída ochrany	Koef	Výsledná výše odvodů
3528	18	25600	12,22	A – USES	10	I.	9	19796,40
3366/1	30	25600	12,22	-	0	I.	9	3299,40
3366/2	11	25600	12,22	-	0	I.	9	1209,78
3365/2	17	25800	9,06	A – USES	10	II.	6	9241,20
650	120	25600	12,22	-	0	I.	9	13197,6
649	36	25600	12,22	-	0	I.	9	3959,28
648	23	25600	12,22	-	0	I.	9	2529,54
647/1	12	25600	12,22	-	0	I.	9	1319,76

Výše odvodů činí orientačně 54.553,- Kč.

Odvody budou předepsány samostatným rozhodnutím po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavební zákon).

Tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § zákona je závaznou součástí rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených.

Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů (stavební zákon).

Udělený souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Ing. Klára Andrlová
referentka odboru životního prostředí
Městského úřadu Slavkov u Brna

Závazné stanovisko obdrží:

- Správa a údržba silnic Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
- Obec Milešovice, Milešovice 68, 683 54
- odbor stavebního a územně plánovacího úřadu MěÚ Slavkov u Brna
- Odbor dopravy a silničního hospodářství
- do spisu odboru ŽP MěÚ Slavkov u Brna

IČ: 620 87 851
DIČ: CZ6007070025
Bankovní spojení:
BRE Bank S.A. org. složka podniku
Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8
č.ú.670100-2202565738/6210

Povodí Moravy s.p.
Ing.Lenka Fikarová - ředitelství

Dřevařská 11
601 75 Brno

Naše značka :
Vyřizuje : Ing. Jan Pracný
tel-fax : 541 260 768
e-mail : jpracny@gmail.com

v Brně dne: 19.9.2013

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS (pro STAVEBNÍ ŘÍZENÍ) SE STAVBOU

Akce: III/4199 Milešovice, most ev.č.4199-2

Na základě objednávky investora SÚS Jihomoravského kraje zpracováváme DSP přestavby výše uvedeného mostu (přikládám Plnou moc k zastupování).


Na základě pověření investora si Vás dovoluujeme požádat o „Váš písemný souhlas s navrhovanou stavbou“, který bude sloužit pro vydání STAVEBNÍHO POVOLENÍ. Písemný souhlas s uvažovanou přestavbou mostu zašlete prosím na naši adresu uvedenou v hlavičce tohoto dopisu v co nejkratším termínu. Případné dotazy na telefonních číslech (viz hlavička dopisu) u Ing.Pracného.

Přílohou tohoto dopisu jsou vybrané přílohy DSP:

- A/ Průvodní zpráva (+přehledná situace)
- B2/ Situace
- C2/ Půdorys
- C3/ Podélný řez
- C4/ Příčný řez
 - Souhlas Lesy ČR
 - Vaše vyj.PMO61572/2012-203/Fi
 - Plná moc

Přeji pěkný den,

s pozdravem



Ing. Jan Pracný


Ing. JAN PRACNÝ
Výholec 23, 624 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ CZ6007070025

*Převzala
Fikarová 20/9/2013*

Název studie: Posouzení rekonstrukce mostu ev. č. 24199-2 silnice III/4199 Milešovce


Objednatel : D projekt, Ing. Jan Pracný Brno, Výholec 23

Zpracovatel Povodí Moravy, s.p.- útvar hydroinformatiky, s.p. Brno, Dřevařská 11:

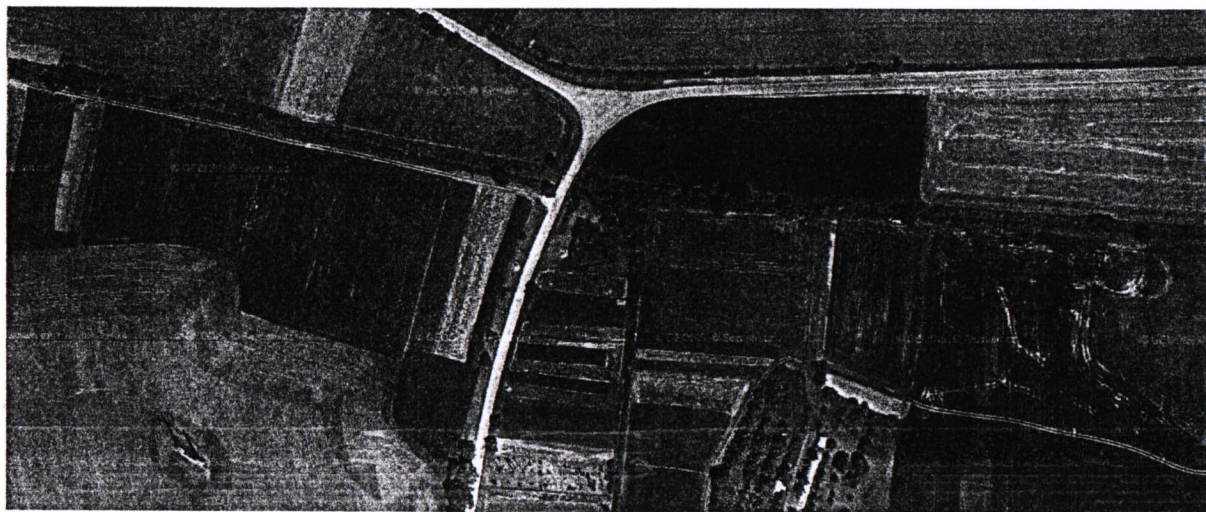

Obsah studie

- 1.1. Účel hydrotechnických výpočtů
- 1.2. Podklady
- 1.3. Popis modelu
- 1.4. Okrajové podmínky-popis simulovaných variant
- 1.5. Výsledky výpočtů



Z výsledků vyplývají následující závěry:

Při **jednoleté povodni v Milešovickém potoce** a dnešním stavu mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 218,819 m n.m.

Po rekonstrukci mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 218,796 m n.m.

Hladina nad provizorním mostem bude na kótě 218,958 m n.m.

Při **pětileté povodni v Milešovickém potoce** a dnešním stavu mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,29 m n.m.

Po rekonstrukci mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,248 m n.m.

Hladina nad provizorním mostem bude na kótě 219,446 m n.m.

Při **desetileté povodni v Milešovickém potoce** a dnešním stavu mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,458 m n.m.

Po rekonstrukci mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,393 m n.m.

Hladina nad provizorním mostem bude na kótě 219,498 m n.m.

Při **dvacetileté povodni v Milešovickém potoce** a dnešním stavu mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,602 m n.m.

Po rekonstrukci mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,486 m n.m.

Hladina nad provizorním mostem bude na kótě 219,546 m n.m.

Při **padesátileté povodni v Milešovickém potoce** a dnešním stavu mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,736 m n.m.

Po rekonstrukci mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,64 m n.m.

Hladina nad provizorním mostem bude na kótě 219,609 m n.m.

Při **stoleté povodni v Milešovickém potoce** a dnešním stavu mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,822 m n.m.

Po rekonstrukci mostu dosáhne hladina v profilu mostu úrovně 219,726 m n.m.

Hladina nad provizorním mostem bude na kótě 219,661 m n.m.

Spodní hrana mostovky by měla být min. na kótě 220,23 m n.m.

Hladiny po rekonstrukci mostu vychází níže než při současném stavu a to o:


- 9,6cm při Q100
- 9,6cm při Q50
- 11,6cm při Q20
- 6,5cm při Q10
- 5,2cm při Q5
- 2,3cm při Q1

To znamená, že most po rekonstrukci je kapacitnější než stávající most.

U provizorního mostu dojde od průtoku Q5 k obtékání mostu inundací.

V Brně dne 6.8.2013

Vypracoval :Ing.Vladislav Gimun



IM-Projekt, s.r.o.
Vodní 1
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM061572/2012-203/FIVYŘIZUJE
Ing. Lenka Fikarová
+420 541 637 292
fikarova@pmo.czMÍSTO/DATUM
Brno/17. 12. 2012**III/4199 Milešovice, most ev.č.4199-2**

(k.ú. Milešovice; ORP Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-03)

Charakteristika akce:

Jedná se o PD zpracovanou firmou IM-Projekt s.r.o. v 10/2012, která řeší celkovou rekonstrukci mostu na silnici III/4199 přes Milešovický potok (správce Lesy ČR,s.p.), do něhož těsně před mostem ústí bezejmenná vodoteč (PB přítok – IDVT 102 08250 – správce Povodí Moravy, s.p.) Investorem akce je SÚS JmK.

V rámci rekonstrukce bude stávající most odstraněn a na jeho místě postaven nový. Most:: ŽB rozpěrákový rám, jednopolový, šikmý, založení hlubinné, světlost 8,4m, délka mostu 11,024m, celk.šířka 8,504m. Most převede Q100 (219,285 m n.m). s rezervou min. 0,6m, hydrotechnický výpočet nedoložen. Úprava koryta pod mostem (pročištění a zpevnění kamennou dlažbou do betonu) je řešena samostatným objektem (SO 301). Během stavby bude doprava vedena po provizorní komunikaci s provizorním zatrubněním Milešovického potoka.

Odvodnění pomocí oboustranných otevřených příkopů, pro převedení levostranného příkopu bude zřízen propustek DN800 v délce 12m ústící do koryta potoka.

Přímým správcem Milešovického potoka jsou Lesy ČR,s.p.), přímým správcem bezejmenné vodoteče (PB přítok – IDVT 102 08250) je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno. Souřadnice mostu neuvedeny.

Vyjádření správce povodí a správce drobného vodního toku (DVT - IDVT 102 08250) k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

st a n o v i s k o:

- a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí Dyje. Uvedený záměr je tedy možný.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:


1. Součástí DSP bude hydrotechnický výpočet na základě hydrologických dat zahrnující vliv drobného vodního toku (DVT) ústícího před mostem do Milešovického potoka.
2. Správci DVT (PM,s.p.- provoz Brno – Ing.Štol - provozbrno@pmo.cz, tel.543423441) bude oznámeno zahájení a ukončení prací.
3. V průběhu stavebních prací nedojde k dotčení DVT, v opačném případě bude tento zásah projednán s jeho přímým správcem při zpracování DSP.
4. Provádění prací i stavba samotná nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
5. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

Upozorňujeme:

1. Součástí DSP bude hydrotechnický výpočet kapacity propustku.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČ:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Brno + situace

D projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR952/003771/2013	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 10.9.2013
VYŘIZUJE Ing. Jana Hlávková, Ph.D.	TELEFON 956 952 203	GSM 607 503 101	FAX 545 215 063
			E-MAIL hlavkova.ost52@lesy.cz

**Věc: „III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2“, k.ú. Milešovice – vyjádření pro
stavební povolení**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, správce Milešovického potoka, číslo hydrologického pořadí 4-15-03-084, IDVT: 10206889 obdržely Vaši žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení ke stavbě: „III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2“.

Projektová dokumentace řeší vybourání stávající rekonstrukce mostu a na stejném místě zbudování rekonstrukce nové. Nový most bude monolitický ŽB deskový náběhový rám s rovnoběžnými křídly. Most bude směrově přímý s šiknými opěrami. Na obou okrajích mostu bude osazeno normové zábradelní svodidlo se svislou výplní. Nový most je dimenzován na Q_{100} . Úprava koryta toku byla navržena na základě geodetického zaměření současného stavu. V mostním otvoru bude provedena lichoběžníková kyneta (šířka dna 1,00 m, hloubka 0,25 m svahy ve sklonu 1:2) pro převedení běžných průtoků. Kolmo k opěrám bude dno provedeno ve sklonu 1:10. Koryto pod mostem a ve svazích v celkové délce 15 m bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním. Zpevnění bude ukončeno příčnými betonovými prahy, za kterými bude provedena kamenná rovnánina opřená o patku záhozového kamene. Provizorní přemostění toku se bude nacházet v km 5,221, kde bude zbudováno provizorní zatrubnění potoka (3 x DN 800), které bude při nadměrných srážkách dočasně demontováno.


Vodní tok je v zájmovém úseku upraven a má své parcelní číslo 1277/2, k.ú. Milešovice, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.. Vodní tok a pozemek p.č. 1277/2, k.ú. Milešovice, budou stavbou dotčeny a to zejména úpravou vodního toku a umístěním opěr mostu na části pozemku p.č. 1277/2, k.ú. Milešovice.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje souhlasí s rekonstrukcí mostu ev.č. 4199-2 za dodržení následujících podmínek:

- bude dodržena předložená projektová dokumentace vypracovaná firmou D projekt, Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno, v srpnu 2013,
- v předložené výše uvedené projektové dokumentaci bude opraven správce toku a zároveň v úvodní části opraveno tvrzení, že nedojde k úpravě vodního toku,
- v současné době je koryto toku zanesené sedimenty a připravuje se projektová dokumentace k vyčištění tohoto koryta toku, z těchto důvodů musí být nová nivelita dna pod mostem umístěna ve dně toku bez nánosů,

- v místě provizorního přemostění bude vodní tok po konečném odstranění tohoto přemostění vyčištěn od sedimentačních nánosů,
- při provádění prací nesmí dojít k zhoršení kvality povrchové vody v korytě toku,
- stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopu nesmí být ukládána na břehové hrany a do průtočného profilu koryta toku. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku,
- v případě plnění povinností správce toku bude umožněn přístup k vodnímu toku na základě vodního zákona č. 254/2001 Sb.
- vlastník mostní konstrukce s přilehlou úpravou toku si bude tento objekt řádně udržovat a čistit od případného zanášení sedminety na své náklady,
- správce toku nezodpovídá za škody způsobené průchodem vod na zařízení investora,
- před vydáním stavebního povolení je nutné provést majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 1277/2, k.ú. Milešovice, které vyřizuje Ing. Andrea Mastná - referentka pro katastr, se sídlem Jezuitská 13, 602 00 Brno, e-mail: mastna.ost52@lesy.cz, tel.: 956 952 207. Tzn., že bude zaměřen skutečný stav umístění opěr mostu a stanoven přesný zábor pozemku 1277/2, k.ú. Milešovice, který bude tvořen opěrami mostu. Tento zábor výše uvedeného pozemku bude vlastníkem mostní konstrukce odkoupen. Pro vzniklou úpravu toku není třeba provádět majetkoprávní vypořádání.

S pozdravem

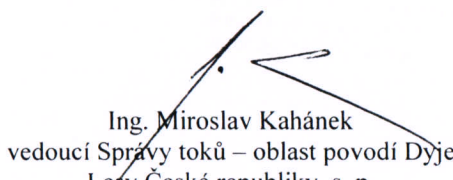

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s. p.

Toto vyjádření má platnost 2 roky od data jeho vydání.



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

územní odbor Vyškov
Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov

Ev. č. : HSBM-8-144-5/6-POKŘ-2013

Vyškov: 20. 9. 2013
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Pracný Jan, Ing.
Výholec 1148/23
624 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nprap. Ing. Jan Adámek, ☎: 950 641 107, fax: 950 641 105, e-mail: jan.adamek@jmk.izscr.cz


Název stavby: III/4199 Milešovice, most ev. č. 4199/2
Místo stavby: k.ú. Milešovice
Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Brno, Žerotínovo náměstí 449/5
Projektant: Pracný Jan, Ing., Brno, Výholec 1148/23
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Předložená dokumentace řeší přestavbu mostu ev.č. 4199-2 v blízkosti křižovatky silnic III/4199 a III/4165. Tento most převádí komunikaci III/4199 přes Milešovický potok. Veškerá doprava bude po dobu výstavby vedena po provizorní komunikaci s provizorním přemostěním na povodní straně mostu. HZS Jm kraje vydal závazné stanovisko k územnímu řízení výše uvedené stavby dne 11. 12. 2012 pod ev.č.: HSBM-8-144-5/6-OPR-2012.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou dokumentaci předloženou dne 22. 8. 2013. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

plk. Ing. Petr Mareš
ředitel Územního odboru Vyškov
rada



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ,

Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 38129/2013/VY/HOK
Spisová značka: S - KHSJM 37698/2013
K podání: KHSJM 37698/2013/VY/HOK
Oprávněná úř.osoba: MUDr Rudolf Novák
Telefon: 517 306 404
Fax: 517 306 406
e-mail: rudolf.novak@khsbrno.cz

Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 B r n o

Ve Vyškově dne 2. září 2013

„III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199 - 2“

závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS Jmk“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „z. č. 258/2000 Sb.“), vydává dle § 77 z. č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále také „z. č. 183/2006 Sb.“), ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro vydání rozhodnutí o stavbě podle z. č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :


se stavbou „III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199 - 2“, žadatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581, zastoupená na základě plné moci Ing. Janem Pracným, se sídlem Výholec 23, 624 00 Brno, IČ 62087851

s e s o u h l a s í .**O d ů v o d n ě n í :**

Dne 22.8.2013 byla orgánu ochrany veřejného zdraví doručena žádost Ing. Jana Pracného, se sídlem Výholec 23, 624 00 Brno, o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení, zpracované shora jmenovaným Ing. Janem Pracným v srpnu 2013. Projekt řeší přestavbu mostu situovaného v extravilánu obce Milešovice před křižovatkou silnic III/4199 a III/4165, délka úpravy komunikace III/4199 je 124,97 m včetně mostu délky 15,275 m. Most 4199 – 2 převádí předmětnou pozemní komunikaci přes Milešovický potok, do kterého před mostem ústí bezejmenná vodoteč z obce Milešovice. Nový most je navržen jako rozpěrakový rám založený na velkopřůměrových pilotách, v místě sjezdu na pole bude vybudován nový propustek. Negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby bude minimalizován technicko organizačními opatřeními (očista a technický stav vozidel, klopení apod.). Vzhledem k poloze stavby v extravilánu lze konstatovat, že vlivy na obyvatelstvo lze považovat za akceptovatelné. Po dobu rekonstrukce bude doprava vedena po provizorní komunikaci na povodní straně mostu.

Předložená projektová dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proto bylo možno s ní vyslovit souhlas.

STÁJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno



MUDr Rudolf Novák

vedoucí
oddělení hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Vyškov

Rozdělovník:

1x Ing. Jan Pracný, Výholec 23, 624 00 Brno
1x KHS Jmk – spis

Příloha:

- projektová dokumentace pro SŘ – zaslána poštou

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor dopravy

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11.7. 2013

Č. j.: JMK 80517/2013

Sp. zn.: S-JMK 80517/2013 OD

Vyřizuje: Mgr. Mudrych

Telefon: 541651436

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 15.7. 2013

Ing. Jan Pracný

Výholec 23

624 00 Brno


Souhlas s organizací dopravy po dobu realizace stavby „III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2“ z hlediska linkové osobní dopravy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy, obdržel dne 11.7. 2013 Vaši žádost o souhlas s organizací dopravy po dobu realizace stavby „III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2“. Po dobu stavby bude doprava převedena na provizorní komunikaci.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dopravní úřad pro linkovou osobní dopravu dle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění (dále jen „dopravní úřad“), sděluje k předložené dokumentaci následující stanovisko:

Dopravní úřad sděluje, že s předloženou organizací dopravy po dobu stavby „III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2“ souhlasí (za podmínky, že všem spojům linek linkové osobní dopravy bude po celou dobu úplné uzavírky silnice III/4199 umožněn průjezd po provizorní komunikaci).

S pozdravem

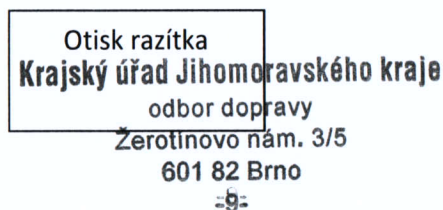

Ing. Marek Veselý

vedoucí oddělení veřejné osobní dopravy
odboru dopravy

v.z. Mgr. Pavel Mudrych

referent odd. veřejné osobní dopravy

Na vědomí:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, ředitelství Brno, IČO: 70932581 (do DS)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 11 Vyškov

KORDIS JMK, a.s., IČO: 26298465 (do DS)

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.: 121405
Ze dne: 12.11.2012
Č. j.: JMK 128461/2012
Sp. zn.: S-JMK 128461/2012 OŽP/Svo
Vyřizuje: Ing. Lenka Stehlík Svobodová
Telefon: 541651573
Datum: 21.11.2012

IM – Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o. - **DS**
Vodní 1
602 00 Brno

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „III/4199 Milešovice, most ev. č. 4199-2“ v k. ú. Milešovice na lokality soustavy Natura 2000

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4) písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na základě žádosti společnosti IM – Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., podané dne 13.11.2012 možnosti vlivu výše uvedeného záměru „III/4199 Milešovice, most ev. č. 4199-2“ v k. ú. Milešovice na lokality soustavy Natura 2000 a vydává

s t a n o v i s k o

podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr

n e m ů ž e m í t v ý z n a m n ý v l i v

na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich rozlohu a příznivý stav předmětů ochrany.

Ve smyslu § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů se toto stanovisko se nevydává v režimu, na který se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

otisk razítka

JUDr. Pavel Nesvatba, v.r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Stehlík Svobodová

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 579

E-mail
stehlik.lenka@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Záznam z jednání III/4199 Milešovice, most ev.č.4199-2

Jednání proběhlo: dne 9.9.2013 ve Vyškově

Přítomní : Jan Olejníček, SÚS Vyškov
Jan Pracný, D-projekt

Toto jednání bylo svoláno za účelem projednání rozpracované PD a seznámení zástupce objednatele s průběhem projednávání PD s DOSS.

Na jednání předložil projektant koncept výkresové části PD. Projektová dokumentace ve st.DSP+PDPS byla vypracována v souladu se závaznými podklady (DÚR XII.2012) a požadavky objednatele. Po podrobném projednání a diskusi bylo dohodnuto:

1/ Do DSP+PDPS byly zapracovány požadavky objednatele ze závěrečného projednání DÚR dne 2.11.2012. S ohledem na nízké dopravní zatížení převáděné sil.III/4199 byla navržena dvouvrstvá vozovka v souladu s ČSN 736242 (tab.3 – sl.II,III).

2/ Objednatel souhlasí se zapracováním požadavků DI Policie ČR. Objednatel požaduje, aby provizorní objízdná trasa byla umístěna na navrženém (v DÚR) pozemku „dočasného záboru“ (navržený a projednaný ZE nelze nijak měnit).

3/ Objednatel souhlasí s návrhem jednoduchého rámu z monolitického ŽB založeného na vrtaných pilotách. Tvar rámové příčle s přímkovými náběhy byl navržen s ohledem na jednoduchost bednění a skladbu výztuže (most se nachází v extravilánu bez požadavků na architektonické řešení). Vrtané piloty byly navrženy na základě zpracovaného IGP, který zjistil v podloží zvodnělé plastické jíly měkké konzistence. Plošné založení není vhodné, neboť v dotčené údolní nivě lze předpokládat významný výron spodní vody do stavební jámy, kterou by bylo nutno pažit beraněnými štětovnicemi a neúnosnou ($R_{dt} = 80 \text{ kPa}$) by bylo nutno zpevnit masívním šterkovým polštářem.

4/ Vrtané piloty prof.620mm budou prováděny z plošin pro vrtání nad hladinou Q5 (hluché vrtání +2,0m). Pro výkop otevřené stavební jámy pro bednění a armování svazujících základových prahů je navrženo provizorní zatrubnění potoka. Výron spodní vody do otevřené stavební jámy bude nutno intenzívně čerpat.

5/ Zpevnění koryta potoka pod mostem bude upraveno dle závazných požadavků správce vodního toku.

Po dokončení projednávání s DOSS zašle projektant kompletní koncept DSP+PDPS objednateli k odsouhlasení (předpoklad do konce září 2013). Další výrobní výbor bude svolán v případě potřeby v říjnu 2013.



Zapsal: Ing. Jan Pracný

Záznam z jednání III/4199 Milešovice, most ev.č.4199-2

Jednání proběhlo: dne 2.8.2013 ve Vyškově

Přítomni : Jan Olejníček, SÚS Vyškov
Jan Pracný, D-projekt

Toto jednání bylo svoláno za účelem předání podkladů a projednání vstupních podmínek zadavatele.

Projektant převzal od zadavatele tyto podklady:


- DUR (č.6) vypracoval IM PROJEKT (prosinec 2012)
- Geodetické zaměření stávajícího stavu (Ing.Radek Merta, 30.10.2012)

Projektant informoval zadavatele, že zahájil práce zajišťováním dalších podkladů:

- Aktuální vyjádření správců inženýrských sítí
- IG průzkum (provádí GeoStar Brno)
- Výpočet návrhových hladin (Povodí Moravy – útvar hydroinformatiky)

Projektant informoval objednatele o závazném požadavku KÚ JmK - Odbor dopravy (Mgr.Mudrych, 15.7.2013) na vedení dopravy po dobu výstavby po souběžné provizorní komunikaci („Všem spojům linkové osobní dopravy bude po celou dobu úplné uzavírky sil.III/4199 umožněn průjezd po provizorní komunikaci“).

Další výrobní výbor bude svolán v souladu s čl.IX odst.6 platné SOD v průběhu září 2013 za účelem projednání konceptu PDPS.



Zapsal: Ing. Jan Pracný

D projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

Váš dopis značka / ze dne

Souhl/20.8.2013.2013

Naše značka

39/BRN/847/13/16114/
22.8.2013/Dvoř.

Vyřizuje / linka

Dvořáček P.
+420 541 105 635

Místo odeslání / dne

Brno,

13.09.2013

vedoucí Ing. Chovanec
ústř. 211 044 111
511 105 631
Věc: III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2

Na základě Vaší žádosti ze dne 20.8.2013 v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění (dále jen energetický zákon) a předložených podkladů:

- žádosti o vyjádření
- koordinační situace

ČEPS, a.s. jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto

uděluje souhlas

na stavební činnost pro stavbu a s tím spojenou činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 400 kV s provozním označením V417. **Ochranné pásmo je 74m.** Podmínkou souhlasu je, že stavba **nesníží vzdušnou vzdálenost** mezi vedením a novou pomocnou komunikací. Tato komunikace bude **do dvou měsíců zbořena** a terén bude dán do původního stavu.

Souhlas s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové se uděluje na výše uvedenou stavbu na dobu určitou od 1.4.2014 do 31.10.2014.

Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000,.

- 2) V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
- 3) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
- 4) Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
- 5) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 6) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
- 7) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona.
- 8) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.
- 9) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny a příslušnými ustanoveními energetický zákon, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
- 10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
- 11) Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., na adrese Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest)

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

- 12) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).

PLOT

- 13) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny

všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel.

- 14) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- 15) Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinností výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, **na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.**

SILNICE + KŘÍŽENÍ S VEDENÍM

- 16) Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivelity rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno :

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací
- 2) vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.
- 3) pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1
- 4) používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
- 5) používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení
- 6) uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny
- 7) sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m
- 8) nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou.
- 9) Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- 10) V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3m.

- 11) Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
- 12) Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístěného přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při přetržení vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožáru. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými vodiči.
- 13) Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta - musí být zachována stávající výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.
- 14) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 15) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup zařízením ČEPS, a.s..
- 16) Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.
- 17) Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s..

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno postupovat při pracích ve smyslu dalších platných zákonů a norem, týkajících se prováděné činnosti. Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn do původního stavu a to na náklady subjektu, pro který se souhlas vydává.

S pozdravem



ČEPS
Elektrárnská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556
(16)

Ing. Pavel Chovanec

Vedoucí odboru

Správa majetku a dokumentace Východ

Žadatel (oprávněný zástupce žadatele) tímto přejímá výše stanovené podmínky a zavazuje se je dodržovat. Současně bere na vědomí a souhlasí s postupem, který ČEPS, a.s. uplatní v případě jejich porušení.

V, dne

Subjekt (investor)

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek www.ceps.cz (Pro partnery > Žádost o vyjádření k existenci sítí).

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 641917/13

Číslo žádosti: 0113 985 376

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 22. 8. 2015.

Žadatel	Ing. Jan Pracný	
Stavebník	SÚS Jihomoravského kraje	
Název akce	III/4199 Milešovice, most ev.č.4199-2	
Zájmové území	Okres	Vyškov
	Obec	Milešovice
	Kat. území / č. parcely	Milešovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefonica*) následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu s podzemním vedením** sítě elektronických komunikací (dále jen *PVSEK*) společnosti *Telefonica*. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *PVSEK* společnosti *Telefonica*. Pokud se v žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen *NVSEK*), je součástí sítě elektronických komunikací (dále jen *SEK*) a požívá stejnou právní ochranu jako *SEK*. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti *Telefonica* pověřeného ochranou sítě - **Pavel Markus, tel.: 602538503, 541131489, e-mail: pavel.markus@telefonica.com** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefonica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Telefonica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK*.

Číslo jednací: 641917/13

Číslo žádosti: 0113 985 376

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Telefónica* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k podmínkám napojení

Vyjádření vydala společnost *Telefónica* dne: 22. 8. 2013.



Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

188

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK a k přeložení SEK, a to prostřednictvím POS.

2. Nastane-li skutečnost uvedená v bodu 1., zajistí přeložení SEK její vlastník, společnost Telefónica. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK je součástí veřejné komunikační sítě, je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

4. Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen před zahájením řízení na správním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

6. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

2. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

5. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.

Příloha k Vyjádření č.j.: 641917/13


Číslo žádosti: 0113 985 376

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

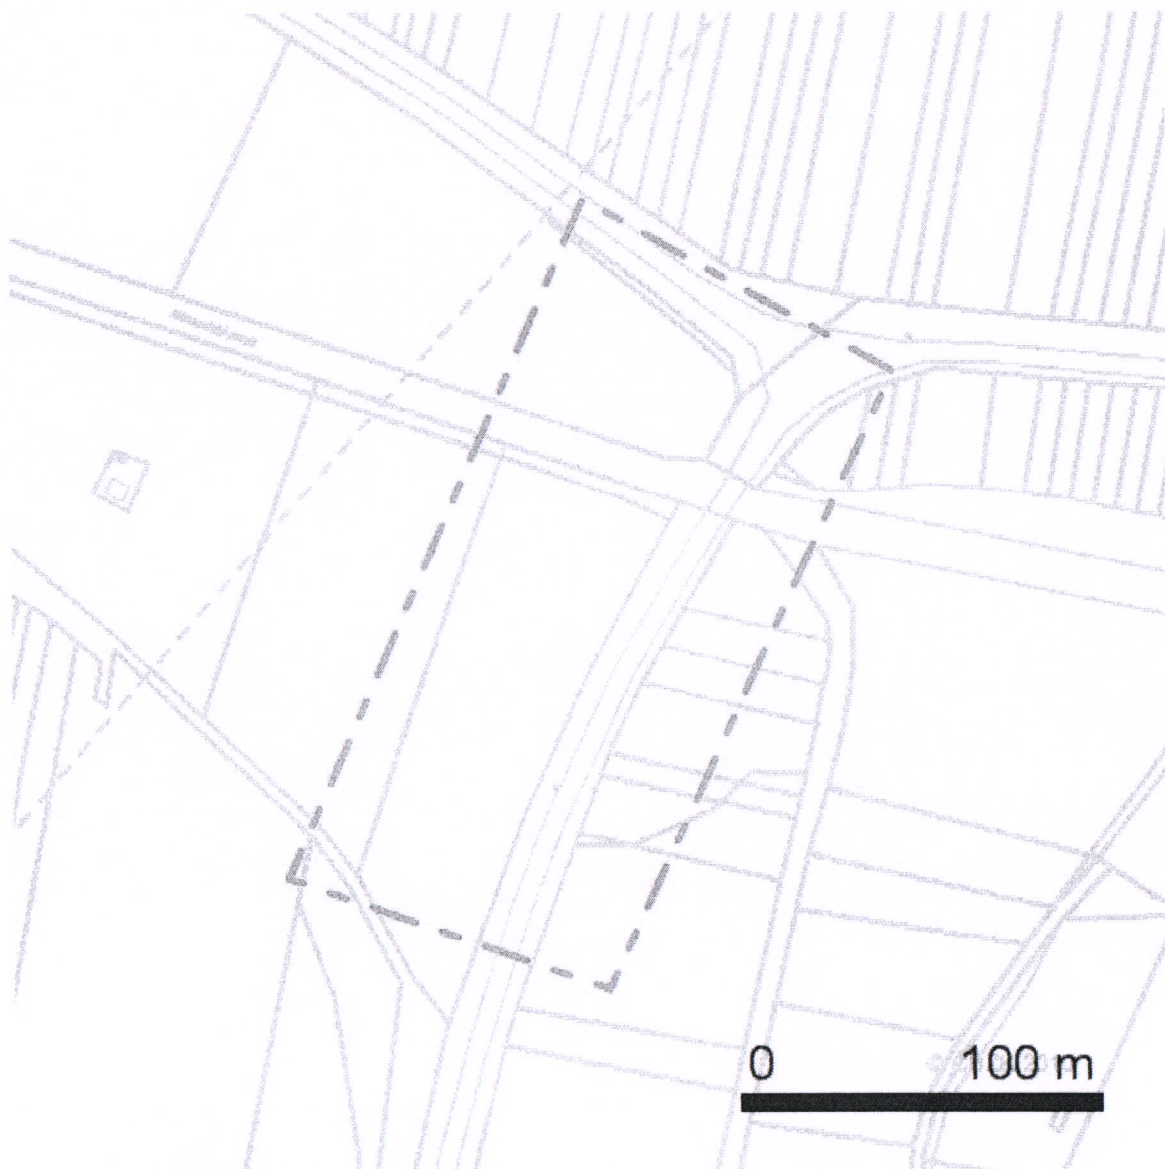

LEGENDA:

- ..hranice zájmového území k vyjádření
- ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- - -○- - - ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE
trubky nebo souběh optického a metalického
kabelu
- RR → → → ..radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- ~— ..nadzemní sítě
- C— ..nadzemní sítě cizí
- C— ..podzemní sítě cizí
-neprovozované sítě
- ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- = = = ..kolektor, kabelovod

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

188



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno 24

Vyškov, 27.08.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: SÚS JmK

Název stavby: Milešovice - most, ev.č. 4199-2 na silnici III/4199,
par.č. 1289, 1277/2.

Místo stavby: dle dodané situace nebo projektové dokumentace.

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

**V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s.**

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 27.08.2014.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

113

Příloha: Orazítkovaná situace

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Prostějov
Poděbradovo nám. 2
79727 Prostějov
www.eon.cz


Rudolf Vágner
T +420-545 14-50 46
F +420-517 34-84 42
rudolf.vagner@eon.cz

Naše značka
R11679 - Z051327296

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8464.
IČ: 25186213

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

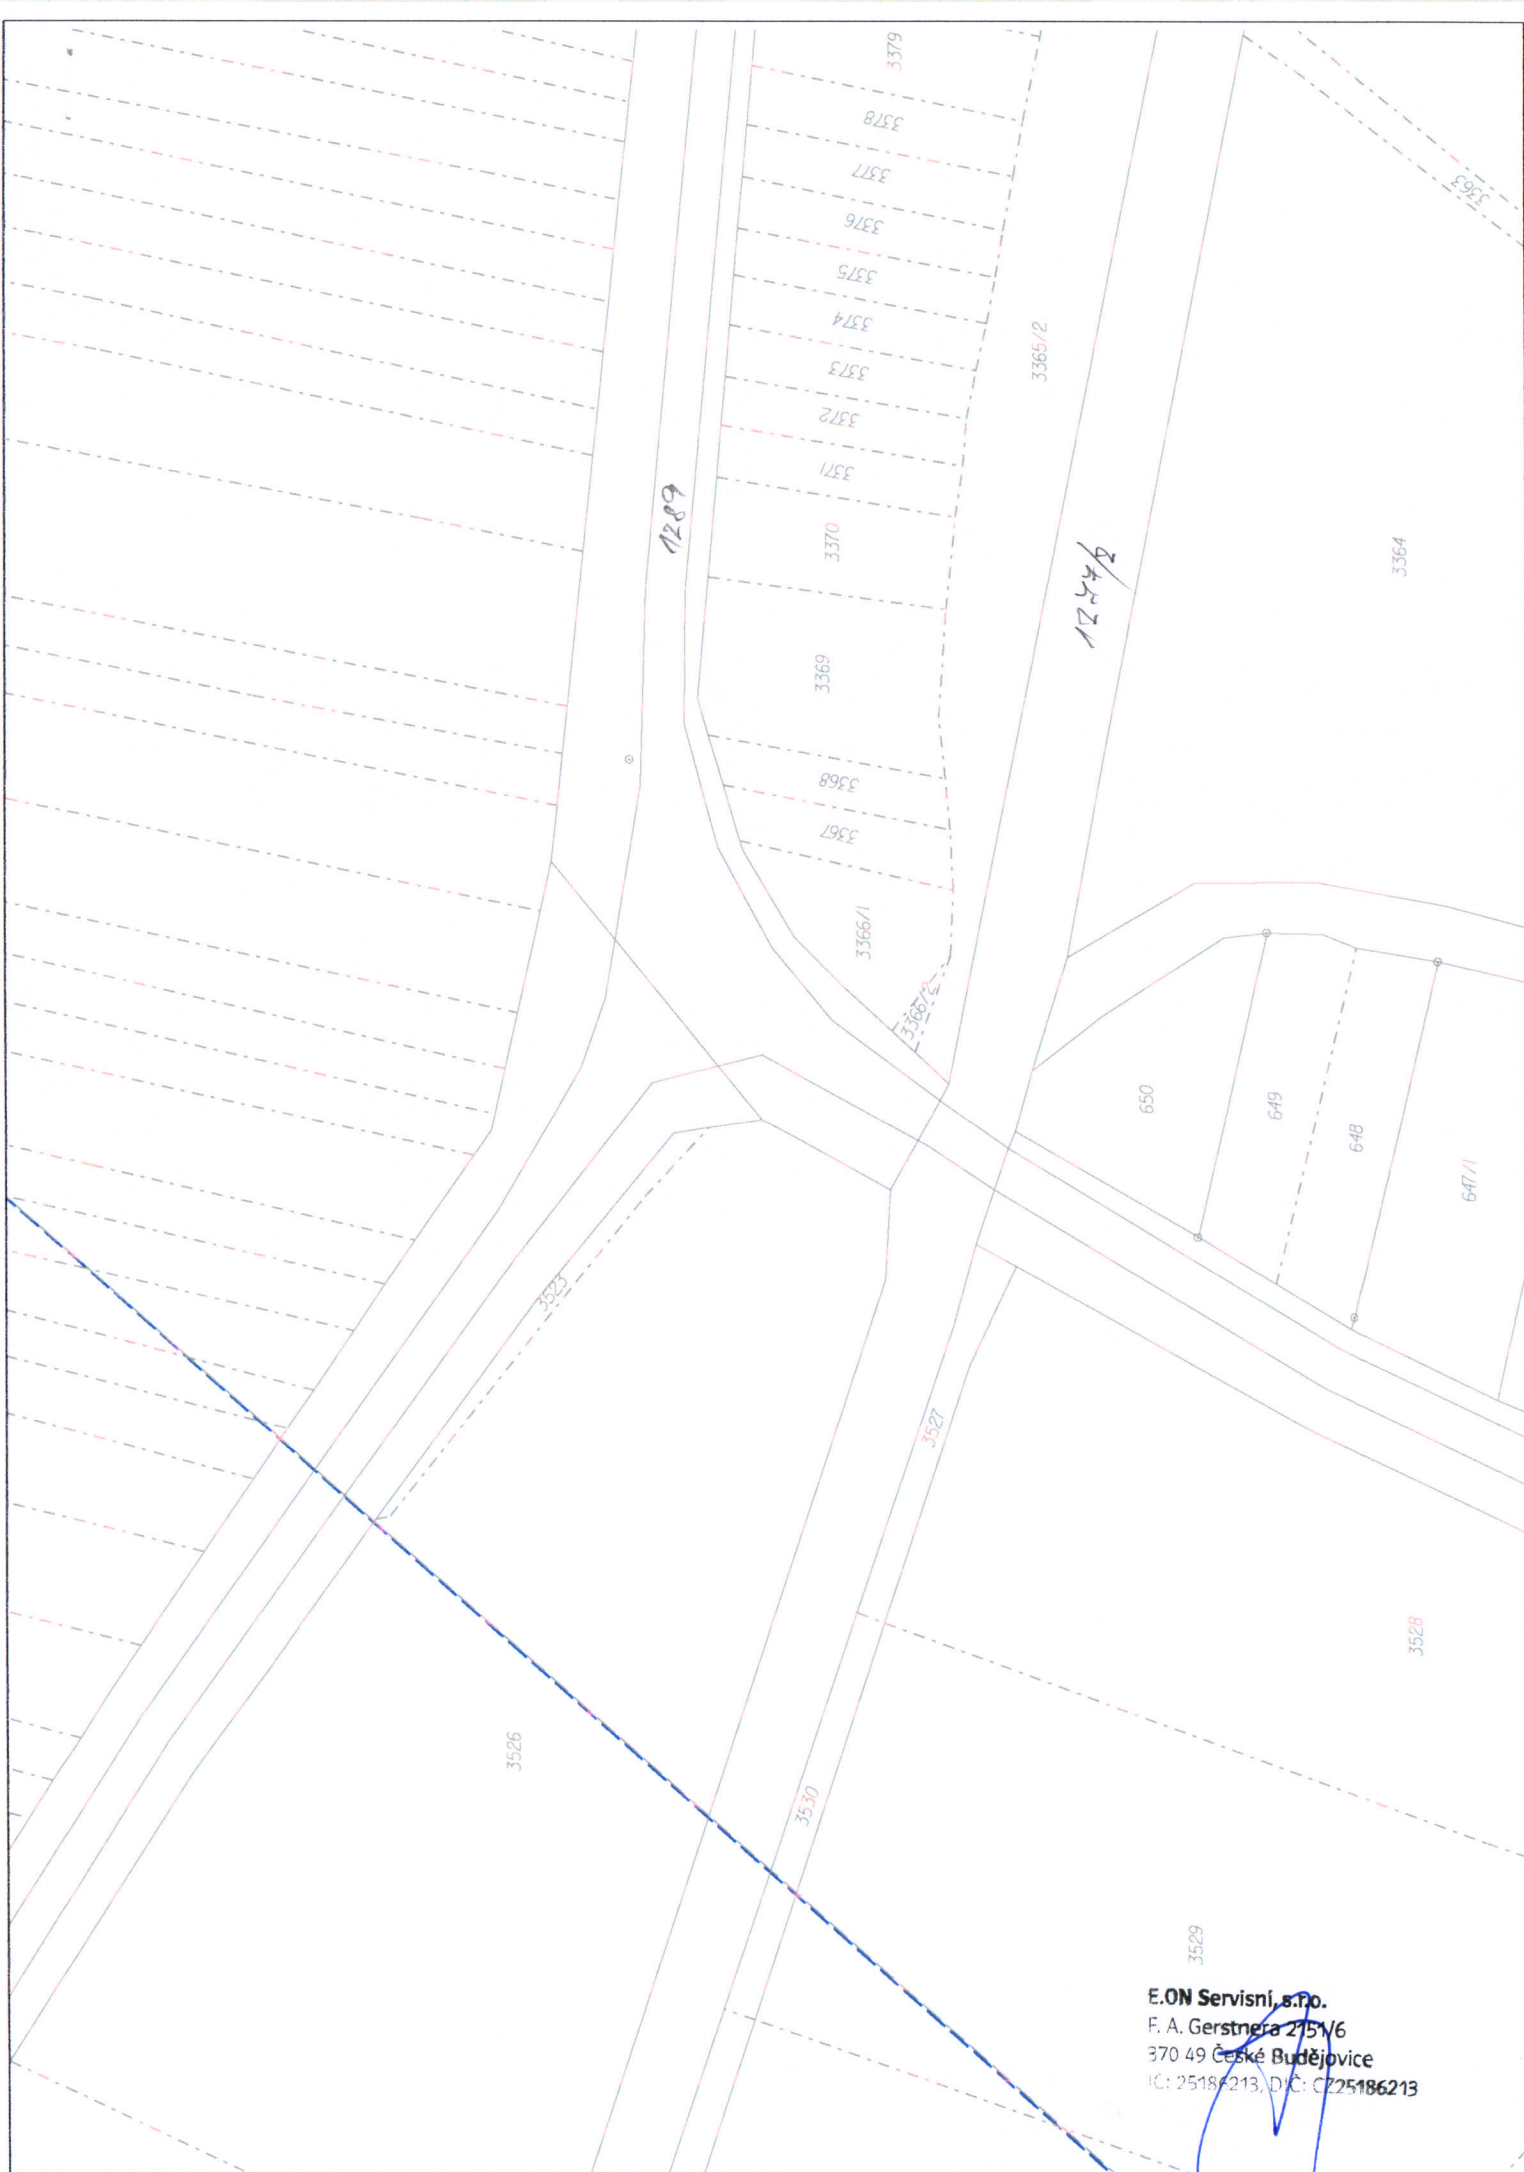

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2751/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

Pracný Jan, Ing.
Výholec 1148/23
62400 Brno

naše značka
5000829401

vyřizuje
Milan Svobodník

datum
22.08.2013

Věc:

III/4199 Milešovice, most ev.č.4199-2

K.ú. - p.č.: Milešovice

Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3, 60201

Účel stanoviska: **Povolení stavby - stavební režim**

JMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený Jihomoravská plynárenská, a.s., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě JMP Net, s.r.o..


V rozsahu území vyznačeného v příloze **souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb.** ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, **stavebním povolením**, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude JMP Net, s.r.o. ani Jihomoravská plynárenská, a.s., jako zmocněnec JMP Net, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvou.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000829401 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

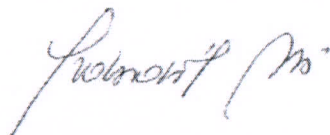

Milan Svobodník
vedoucí regionální OSS-Kroměříž
odděl. reg. oper. správy sítí Kroměříž
Jihomoravská plynárenská, a.s.
+420532228568
milan.svobodnik@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Jihomoravská plynárenská, a.s.


Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 49970607
DIČ: CZ49970607

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl B, vložka 1246
01.01.1994

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1445550237
Kód banky: 0100

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000829401 ze dne 22.08.2013.

Provozovatel DS: JMP Net, s.r.o.; Stavebník: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3, 60200 Brno. K.ú.: Milešovice.

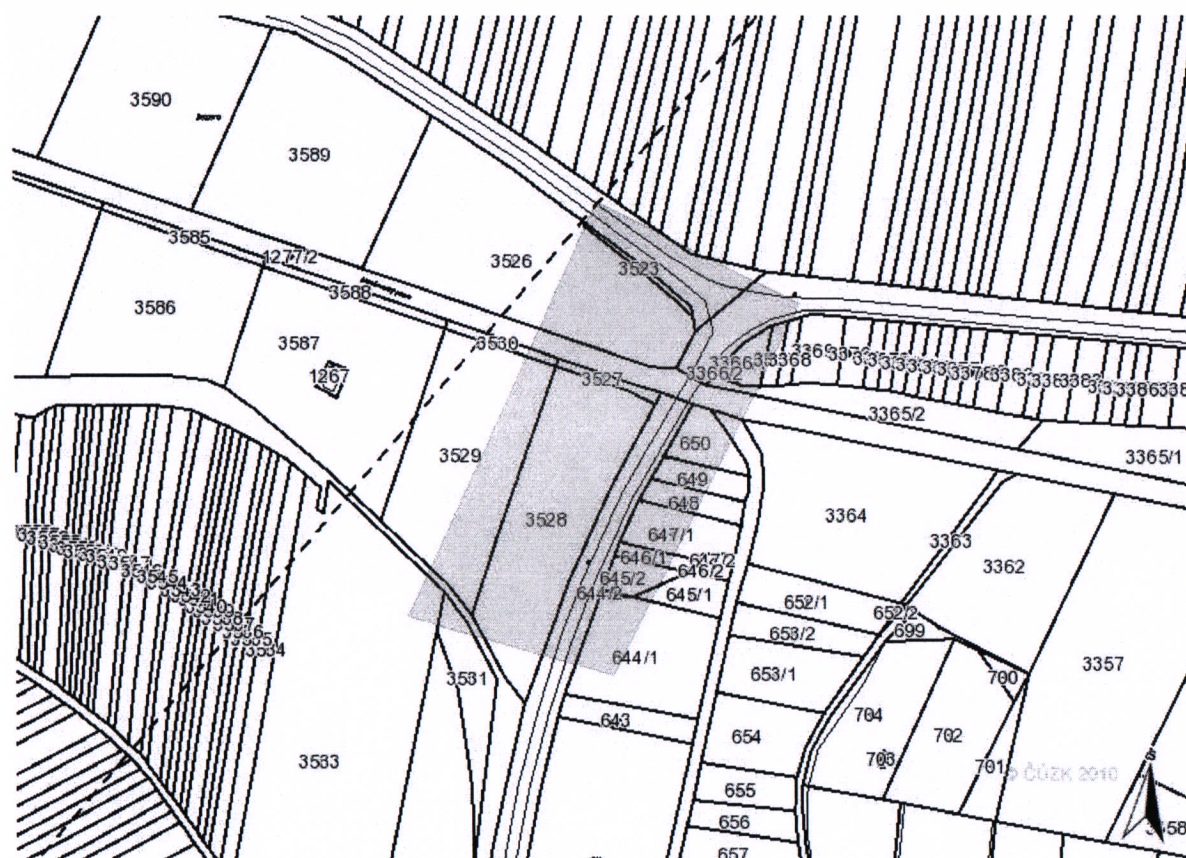

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřipojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Správa a údržba silnic JmK, p.o.k.

Žerotínovo nám. 449/3

601 82 Brno

Váš dopis zn. /Ze dne:

Naše značka:
2013-02002/0865/TÚ/so

Vyřizuje:
Soldán

Vyškov dne:
27. srpen 2013

Věc: Vyjádření k akci "III/4199 Milešovice, most ev.č. 4199-2"

Předložená projektová dokumentace řeší předpokládanou realizaci přestavby stávajícího mostu ev.č. 4199-2 na silnici III/4199 přes Milešovický potok v k.ú. Milešovice

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodního zdroje a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná.
Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace rekonstrukce mostu možná.
Sdělujeme, že:
 - v lokalitě stavby se k dnešnímu dni nenachází zařízení a objekty na zařízeních v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
3. S realizací přestavby mostu souhlasíme. Realizací stavby v rozsahu předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajících zařízení a objektů na zařízeních v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s..
4. Toto stanovisko slouží pro účely povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 17
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku

Přílohy: bez příloh
Na vědomí: stř. 03

poslano ze dne 12. 11. 2012

OBEC MILEŠOVICE

Milešovice 68; 683 54 Otnice; IČO 00292052; KB Vyškov 6629-731/0100; tel/fax 544240014; e-mail: starosta@milesovice.cz



IM Projekt
Ing. Veronika Vaňharová
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Vodní 1
602 00 Brno

Milešovice 14. 11. 2012

Vaše značka: 121398

Naše č.j.: MIL860/2012

Na základě Vaší žádosti ze dne 12.11.2012 týkající se stavby mostu (ev.č. 4199-2) v katastrálním území Milešovice sdělujeme, že obec Milešovice vydává kladné stanovisko k výstavbě mostu. Obec Milešovice nemá k výstavbě žádné výhrady a připomínky. **Souhlas se vydává pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení.**

S pozdravem



Michal Polanský
Michal Polanský
starosta obce

OBEC MILEŠOVICE

Milešovice 68; 683 54 Otmice; IČO 00292052; KB Vyškov 6629-731/0100; tel/fax 544240014; e-mail: starosta@milesovice.cz



IM Projekt
Ing. Veronika Vaňharová
Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Vodní 1
602 00 Brno

Milešovice 29. 10. 2012


Vaše značka: 121278

Naše č.j.: MIL813 /2012

Na základě Vaší žádosti ze dne 23.10.2012 týkající se projektové dokumentace na stavbu mostu (ev.č. 4199-2) v katastrálním území Milešovice Vám sdělujeme, že v tomto úseku nevedou žádné inženýrské sítě.

S pozdravem

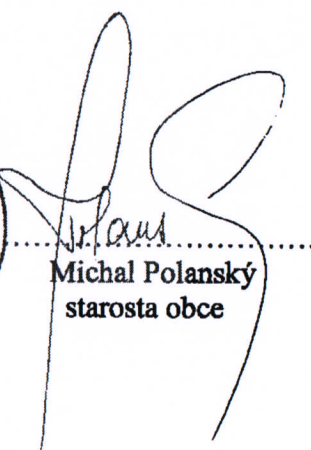


Michal Polanský
starosta obce

Česká republika - Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno
se sídlem Svatoplukova 2687/84
615 00 Brno – Židenice

Čj. 4167/2013-1383-ÚP-BR

V Brně dne: 1. září 2013

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Ing. Jan Pracný
Výholec 23

62400 B R N O

Věc: Milešovice – III/4199, most ev.č. 4199-2 – stanovisko pro stavební povolení

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

zastoupené VUSS Brno, jako věcně a místně příslušnou ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing. Jaroslav Valchář na základě pověření ministryně obrany čj.2566/2007-8764 ze dne 2.1.2008 ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č.219/2000 Sb.

vydává následující závazné stanovisko:

V dané lokalitě přestavby mostu na silnici III/4199 přes Milešovický potok v k.ú. Milešovice neevvidujeme podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR.


Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.

Souhlasíme s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko VUSS je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací spisu.

Kontaktní osoba: Martina Horáková, tel. 973 445 844, fax. 973 445 060


ŘEDITEL VUSS BRNO
Ing. Jaroslav VALCHÁŘ
V zastoupení
Ing. Petr Kobliha