



SITUACE PŘECHODU PRO CHODCE::

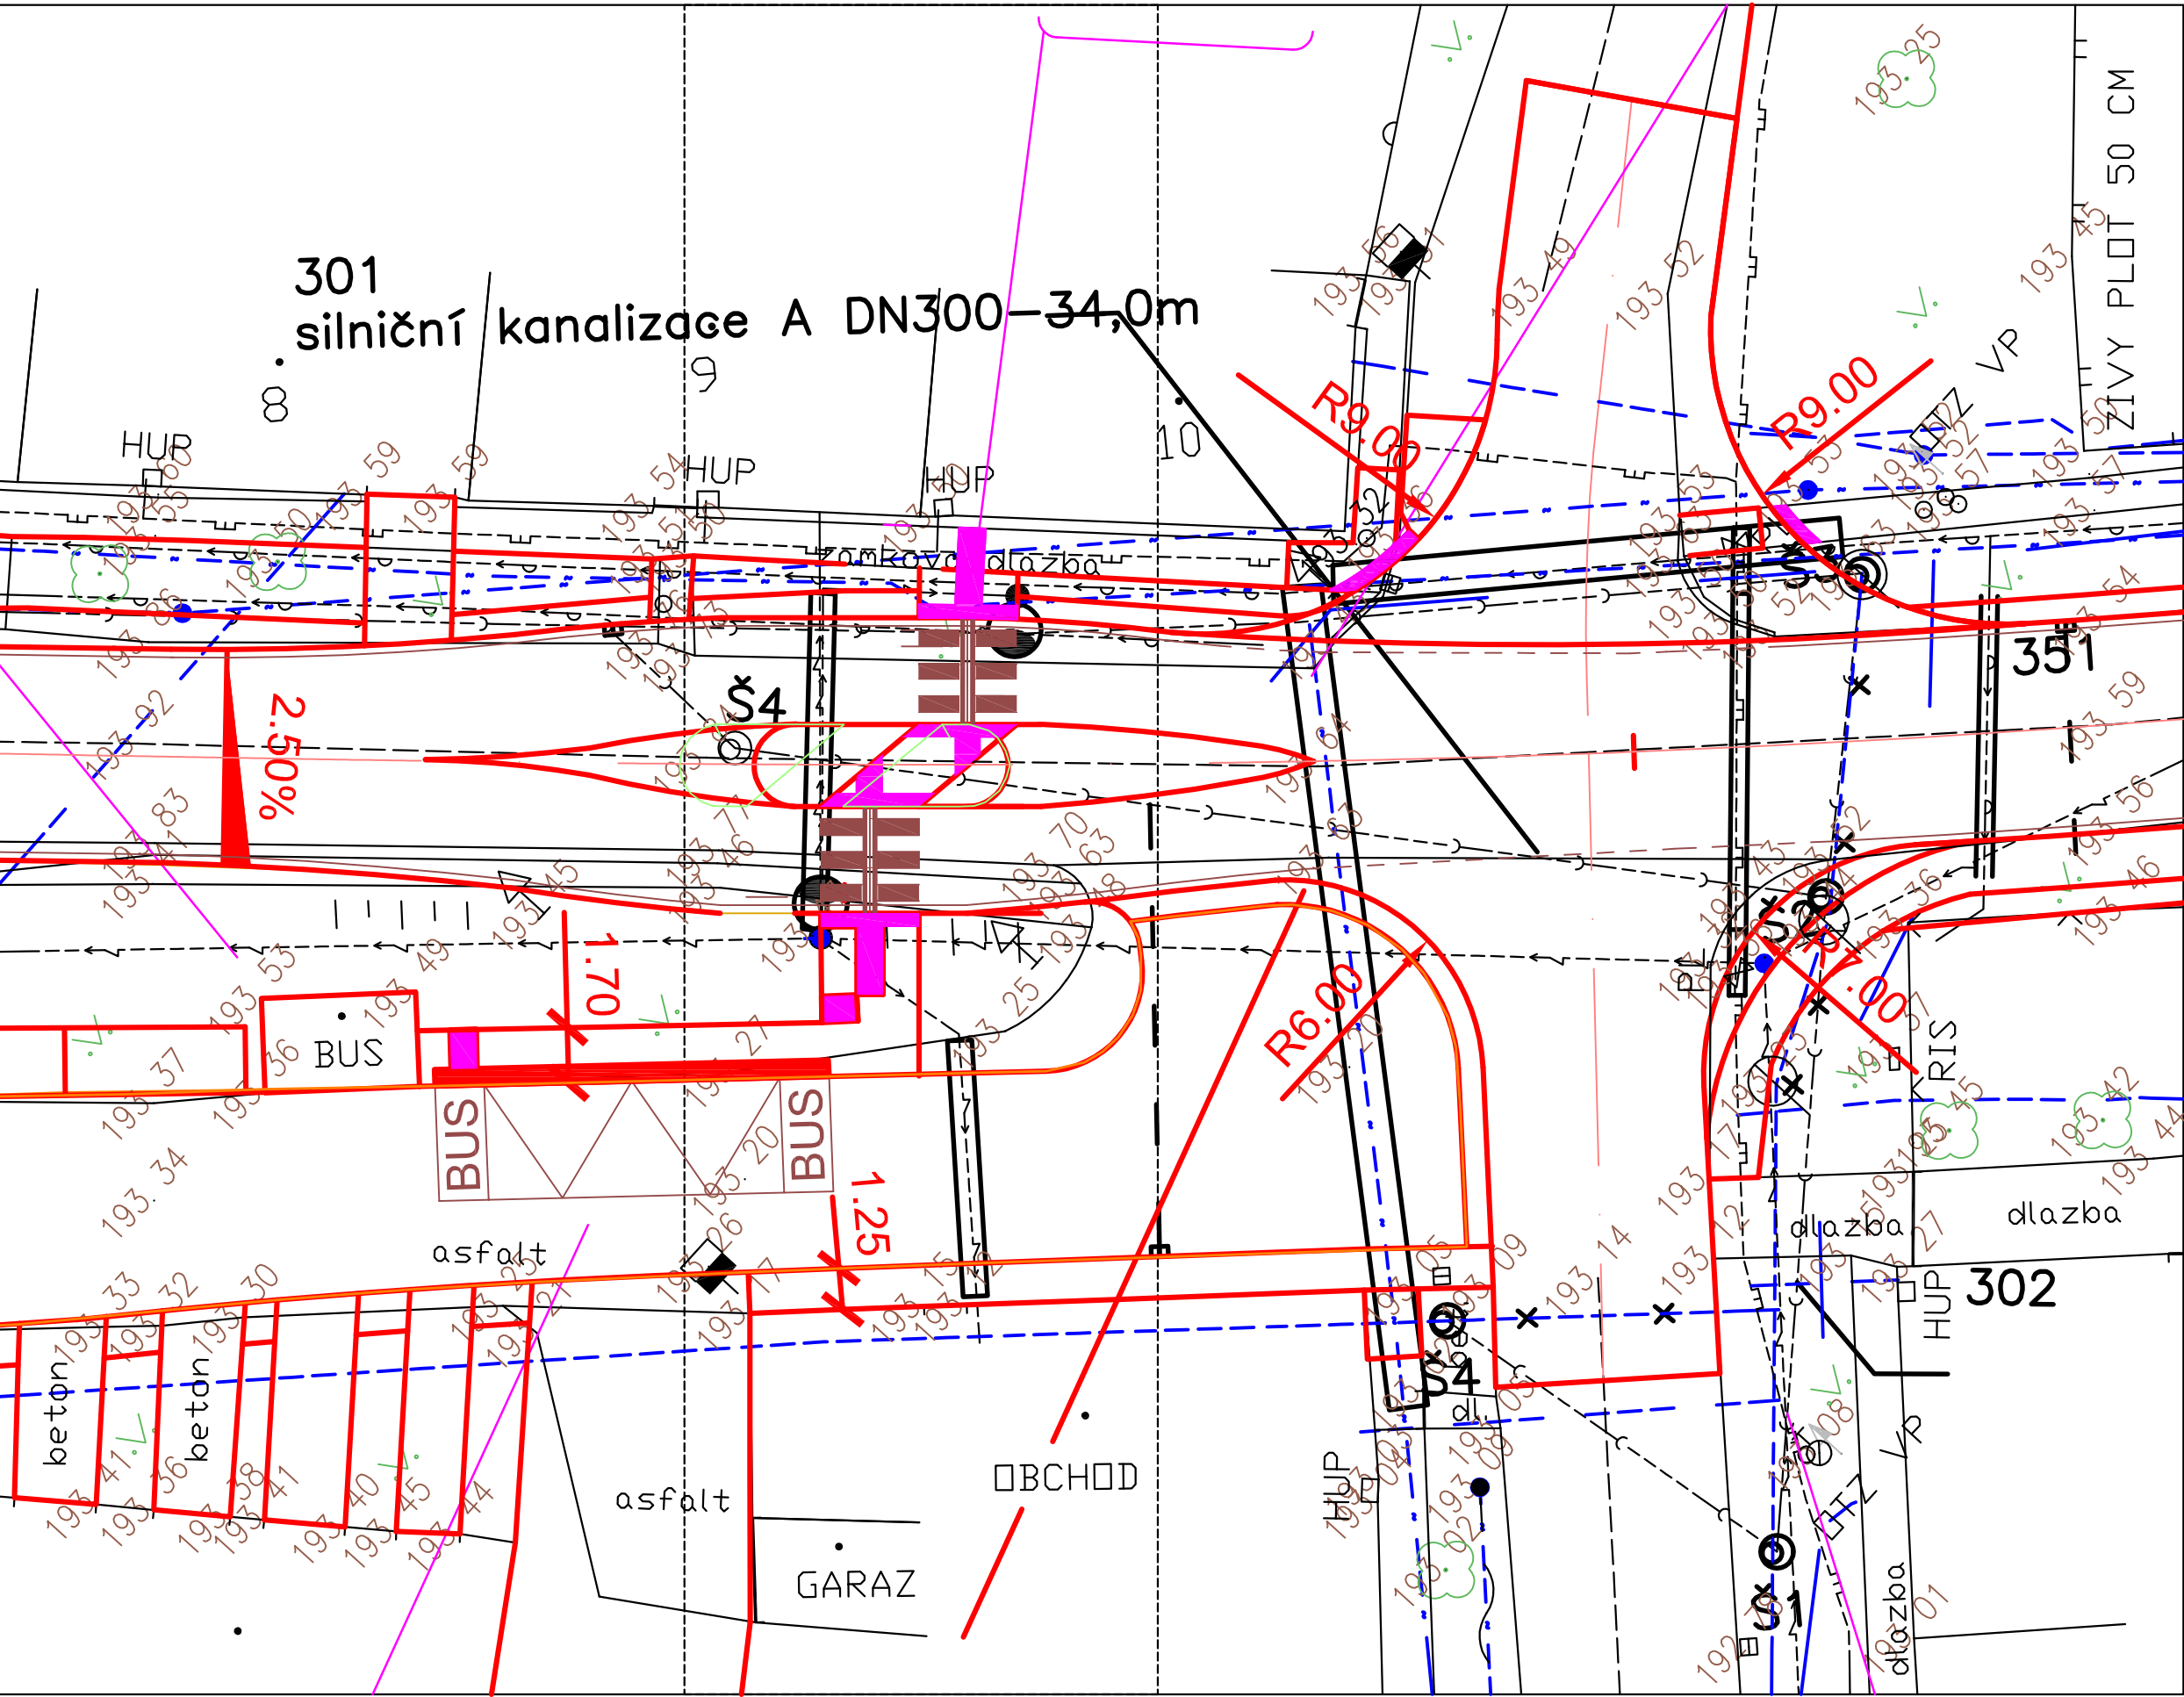


- Před započítím zemních prací musí dodavatel elektromontážních prací zajistit zaměření všech inženýrských sítí v prostoru uvažované stavby, 3m na každou stranu od naznačených zemních prací .
- Před zasypáním položeného kabelu pískem se musí protokolárně předat obnažené sítě jejich správčům, (Telefónica O2, E.ON Česká republika, a.s., RWE, ...), správce prověří zda nedošlo k poškození izolací, apod..
- Před záhozem položeného kabelu se musí provést geodetické zaměření skutečné trasy!


ELEKTROROZVODY PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE::

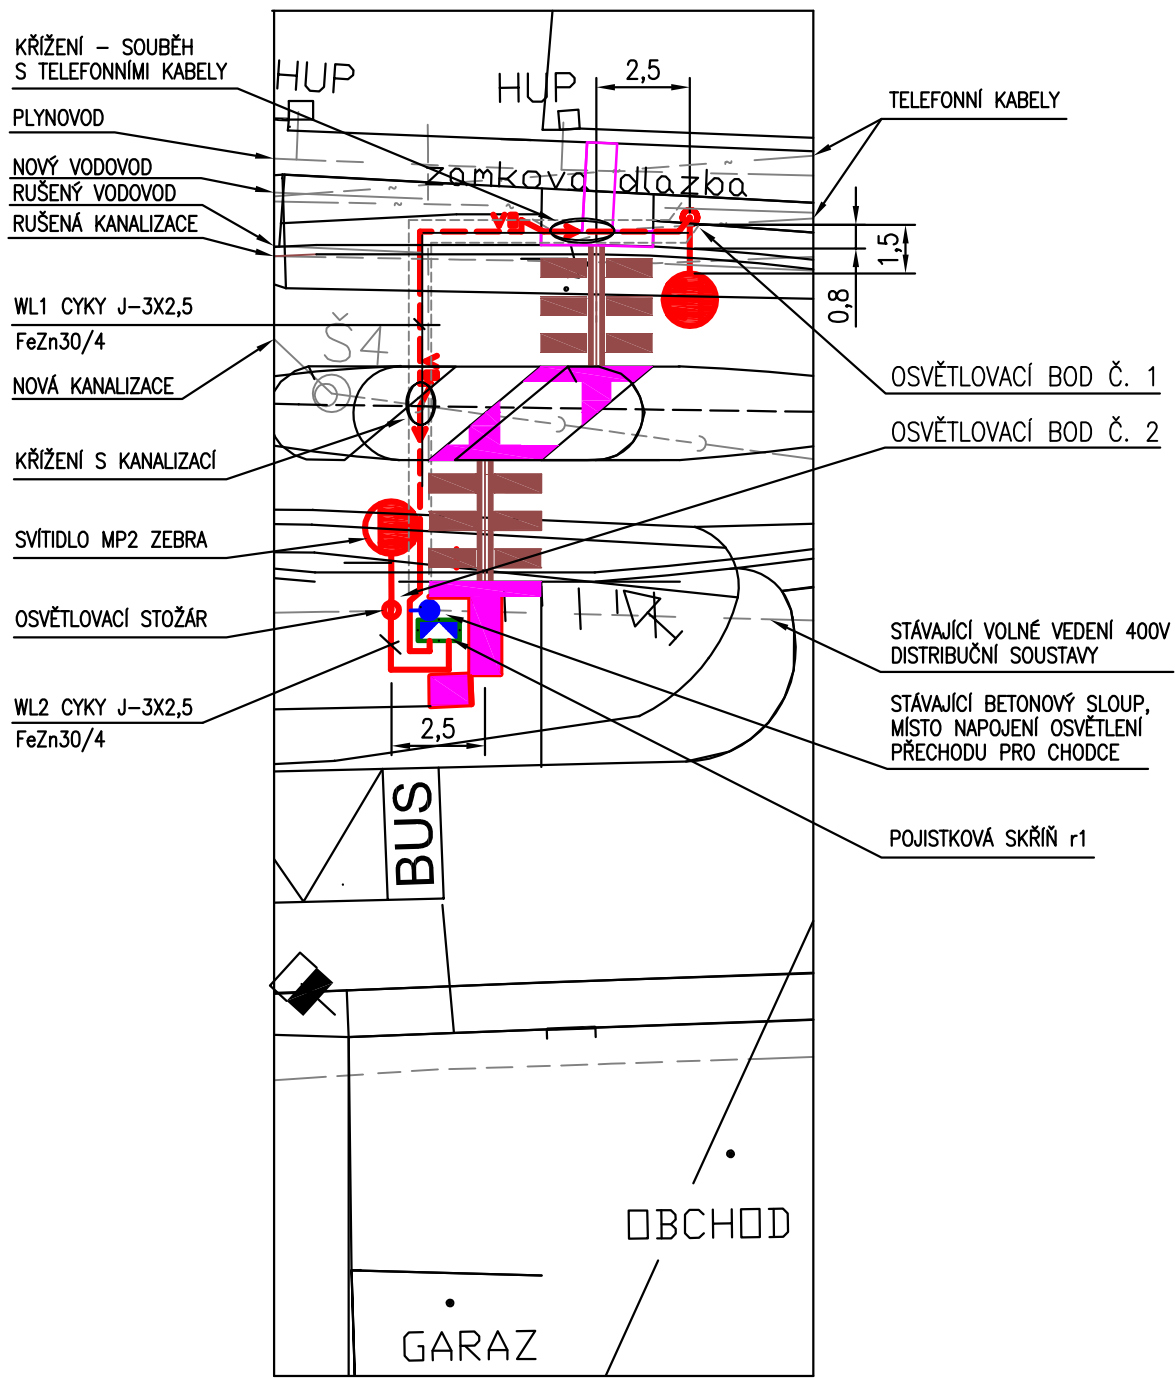

TRASA ULOŽENÍ KABELU V CHODNIKU :

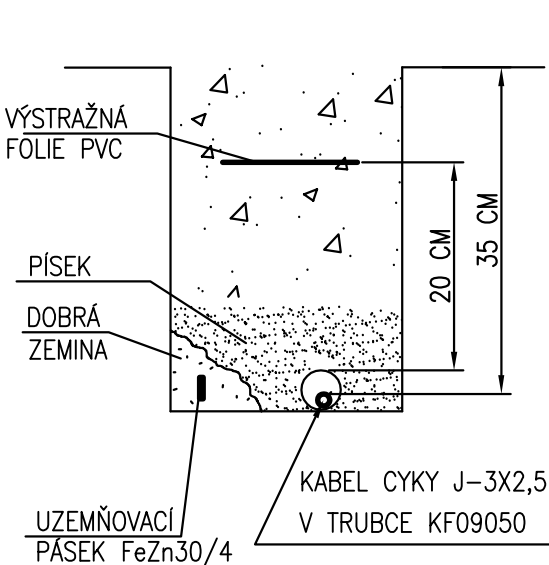

ULOŽENÍ KABELU POD KOMUNIKACÍ :

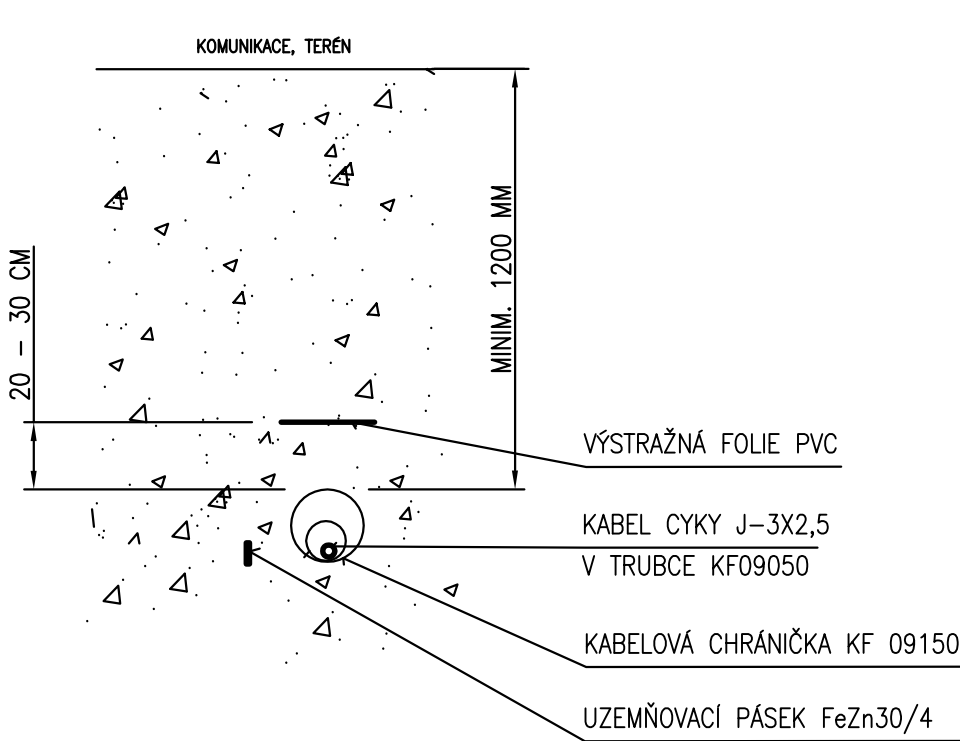

VNĚJŠÍ VLIVY ▽ AD3 / VODNÍ TRÍŠŤ	
ROZVODNÁ SÍŤ	3 NPE, AC 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM	ZÁKLADNÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM, ČSN 33 2000-4-41
BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ DLE ČSN 34 01 65	

SOURADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK				ING. LEOS KUČERKA, 671 64 Budojov 441 IČO: 74523003 Tel. 906 225 031
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.				
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAK.: 00 DATUM: 10/2008 MĚŘITKO: 1:200
ING. VLASTIMIL JÍŘÍK, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, NA HRAZI 3321/42, 671 81 ZNOJMO, IČ: 101 11 603, TEL.: 603 886 940				
OKRES:	ZNOJMO	K.Ú.:	VALTROVICE	STUPEŇ: PDPS, DSP KOPIE: ČÍSLO VÝK.: 451.01
STAVEBNÍ GRAD:	ZNOJMO	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	
INVESTOR:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Zerotřínova nám. 3/5, 601 82 Brno			
STAVBA:	II/408 VALTROVICE - PRŮTAH			
OBJEKT:	C 451 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
OBSAH:	SITUACE			