









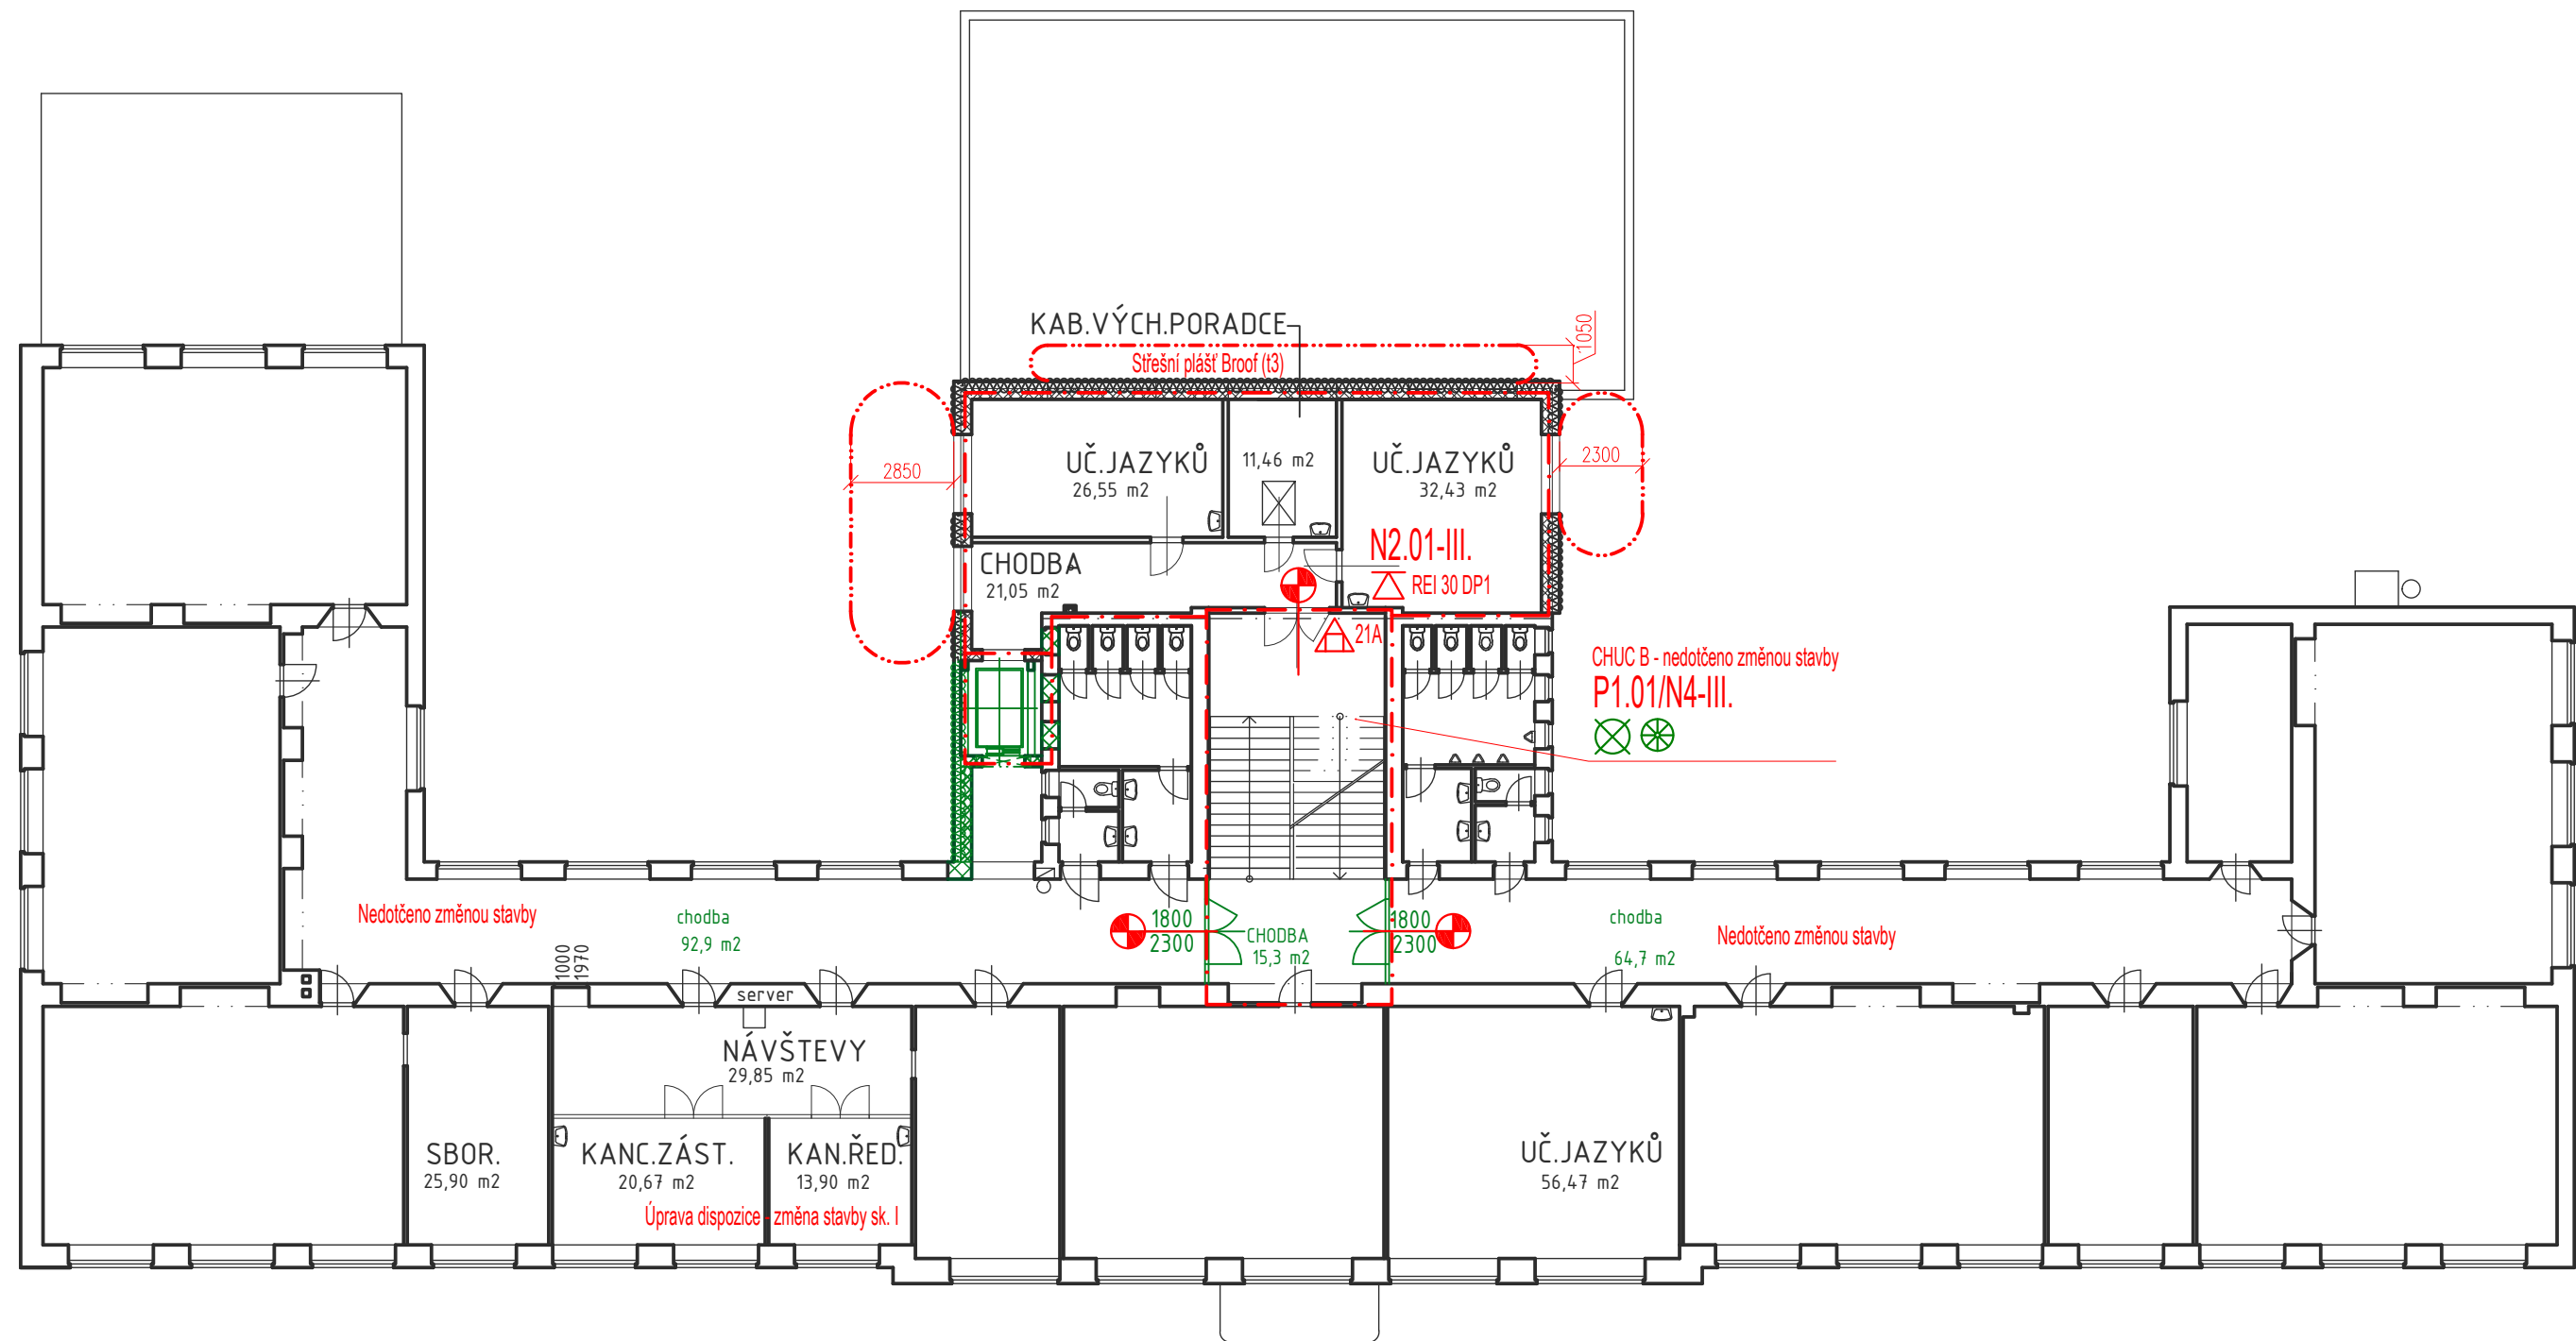


-  - požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
-  - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
-  - požadovaná požární odolnost stropu
-  - hasicí přístroj práškový
-  - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
-  - hranice požárního úseku
-  - nástěnný hydrant s hadicí DN 19
-  - požární uzávěr EI 30 DP3 - SC
-  - požární uzávěr EW 30 DP3 - C
-  - požární uzávěr EI 45 DP1 - C

Výkres PO - 1. NP			
Název:	Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří		
Místo:	Terezy Novákové 936/2, 621 Brno-Řečkovice		
Investor:	Krajský úřad Jihomor. kraje		
Vypracoval:	Kontroloval:	Autorizace:	Verze výkresu:
R. Staviař	R. Staviař	Ing. Hacková	01
Datum:	Zakázka:	Stupeň:	Měřítko:
Listopad 2016	16-1013	ZSPD	1:200



- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- požadovaná požární odolnost stropu
- hasicí přístroj práškový
- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
- nástěnný hydrant s hadicí DN 19
- požární uzávěr EI 30 DP3 - SC
- požární uzávěr EW 30 DP3 - C
- požární uzávěr EI 45 DP1 - C

Výkres PO - 2. NP			
Název:	Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří		
Místo:	Terezy Novákové 936/2, 621 Brno-Řečkovice		
Investor:	Krajský úřad Jihomor. kraje		
Vypracoval:	Kontroloval:	Autorizace:	Verze výkresu:
R. Staviař	R. Staviař	Ing. Hacková	01
Datum:	Zakázka:	Stupeň:	Měřítko:
Listopad 2016	16-1013	ZSPD	1:200