


RP4.1


ROZVADĚČ NA MODULOVÉ PŘÍSTROJE  
24 MODULŮ  
ŠxVxH: 300x395x90  
ZAPUŠTĚNÁ


PŘÍVOD KABELEM SHORA  
VÝVODY KABELY NAHORU

ROZVODNÁ SOUSTAVA  
3 NPE AC 400 V / TN-S



REVIZE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 11/2017

<b>ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE NA WC VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAVY</b>				<b>ARCHITEKTI</b> <b>TIHELKA - STARYCHA s.r.o.</b> BRNO, GARGULÁKOVA 32, 602 00	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA			DATUM	10/2017
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	P. VYPLAŠIL			ZAK. ČÍSLO	
VYPRACOVAL	P. VYPLAŠIL			STUPEŇ	DPS
INVESTOR: JIHO-MORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTINOVO NÁMĚSTÍ 449/3, BRNO, VEVEŘÍ, 60200, ZASTOUPENÝ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ: SPORTOVNÍ GYMNAZIUM LUDVÍKA DAŇKA, BRNO, BOTANICKÁ 70				ČÁST	D.1.2-EI
ROZVADĚČ RP4.1				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 32R

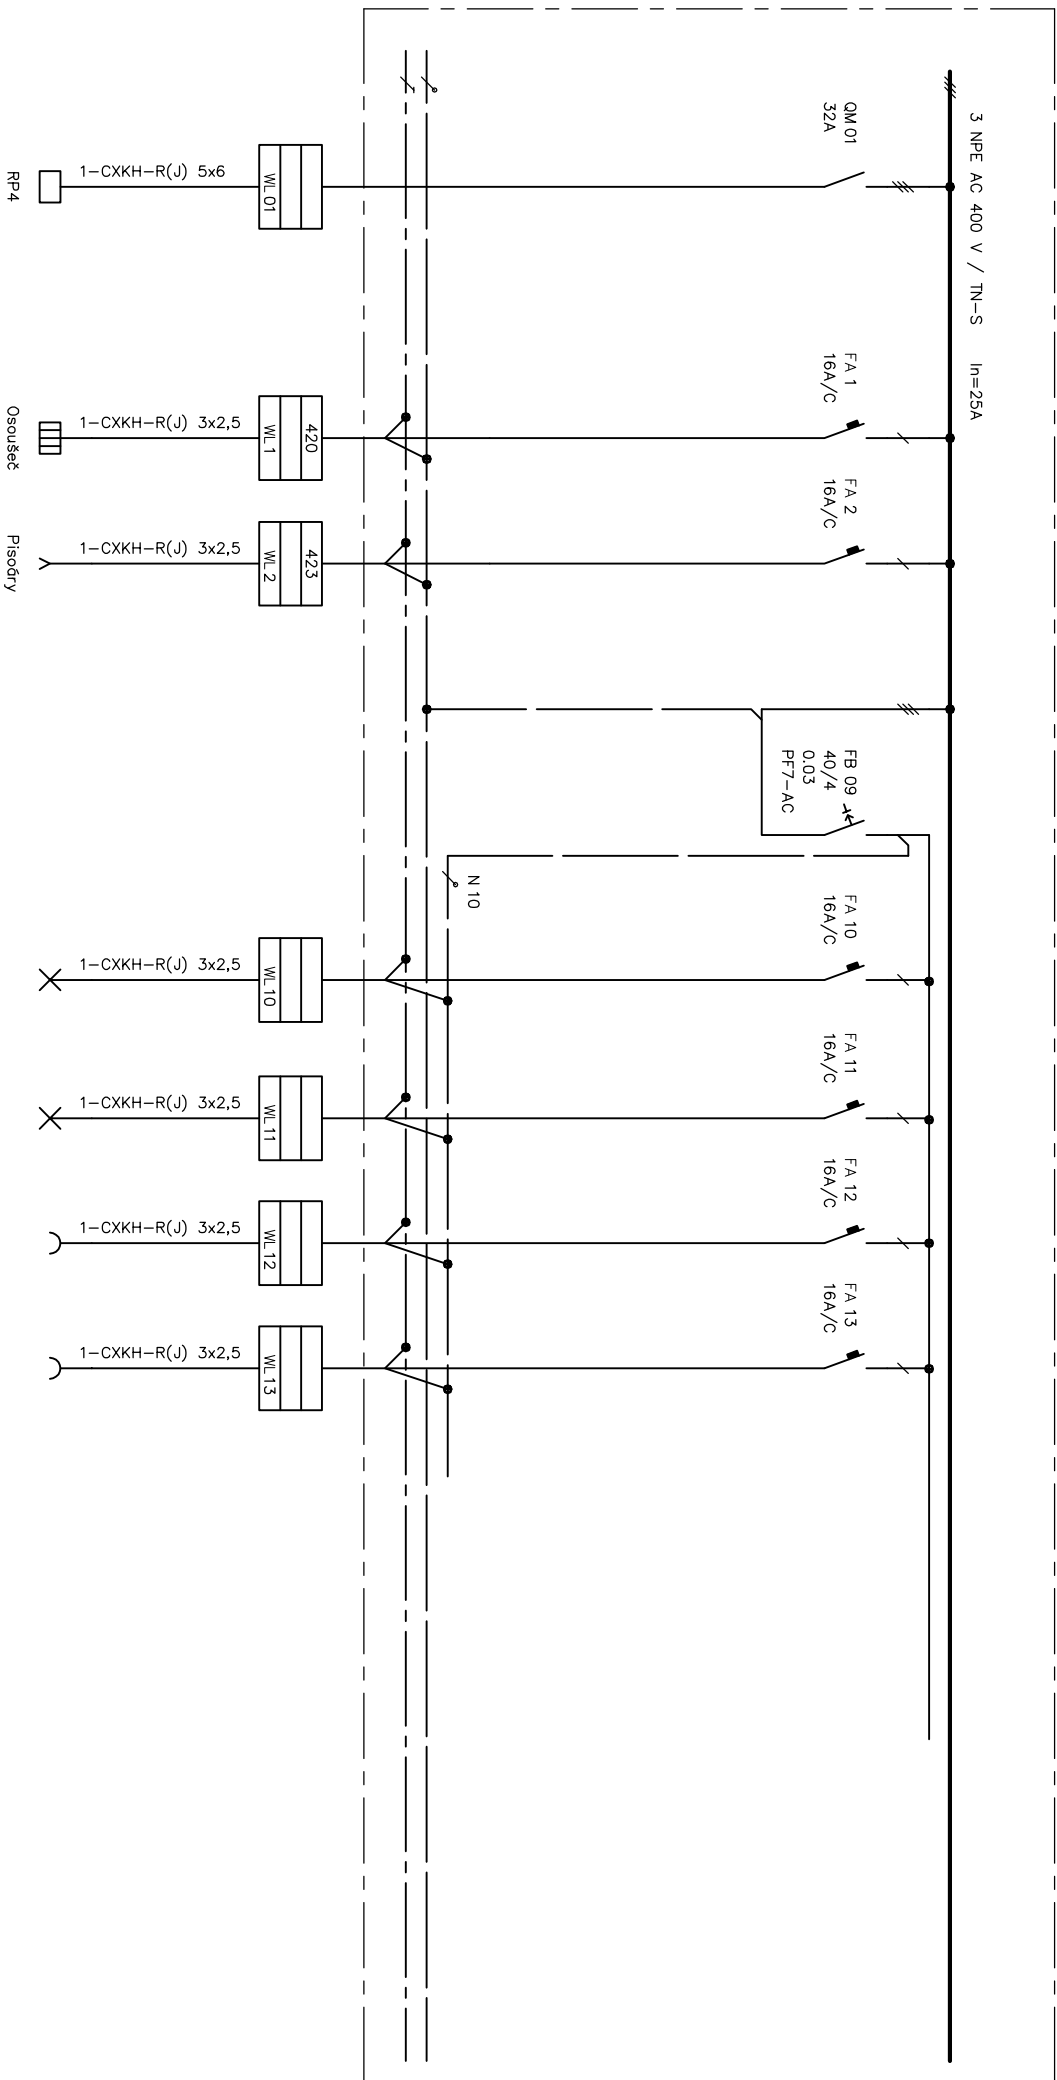

JSOU POUŽITY KABELY SPŘÍJUJÍCÍ BZCO SÍDO

Sportovní gymnázium Ludvíka Doka, Botanická 70, Brno  
STAVEBNÍ ÚPRAVY

ROZVADĚČ RP4.1

LIST č.1