


RP3.1

ROZVADĚČ NA MODULOVÉ PŘÍSTROJE  
24 MODULŮ  
ŠxVxH 300x395x90  
ZAPUŠTĚNÁ


PŘÍVOD KABELÉM SHORA  
VÝVODY KABELY NAHORU

ROZVODNÁ SOUSTAVA  
3 NPE AC 400 V / TN-S

REVIZE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 11/2017



<b>ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE NA WC VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAVY</b>				<b>ARCHITEKTI</b> <b>TIHELKA - STARYCHA s.r.o.</b> <hr/> BRNO, GARGULÁKOVA 32, 602 00	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA			DATUM	10/2017
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	P. VYPLAŠIL			ZAK. ČÍSLO	
VYPRACOVAL	P. VYPLAŠIL			STUPEŇ	DPS
INVESTOR: JIHOOMORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTINOVŮ NÁMĚSTÍ 449/3, BRNO, VEVERŤ, 60200, ZASTOUPENÝ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ: SPORTOVNÍ GYMNAZIUM LUDVÍKA DAŇKA, BRNO, BOTANICKÁ 70				ČÁST	D.1.2-EI
ROZVADĚČ RP3.1				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 29R

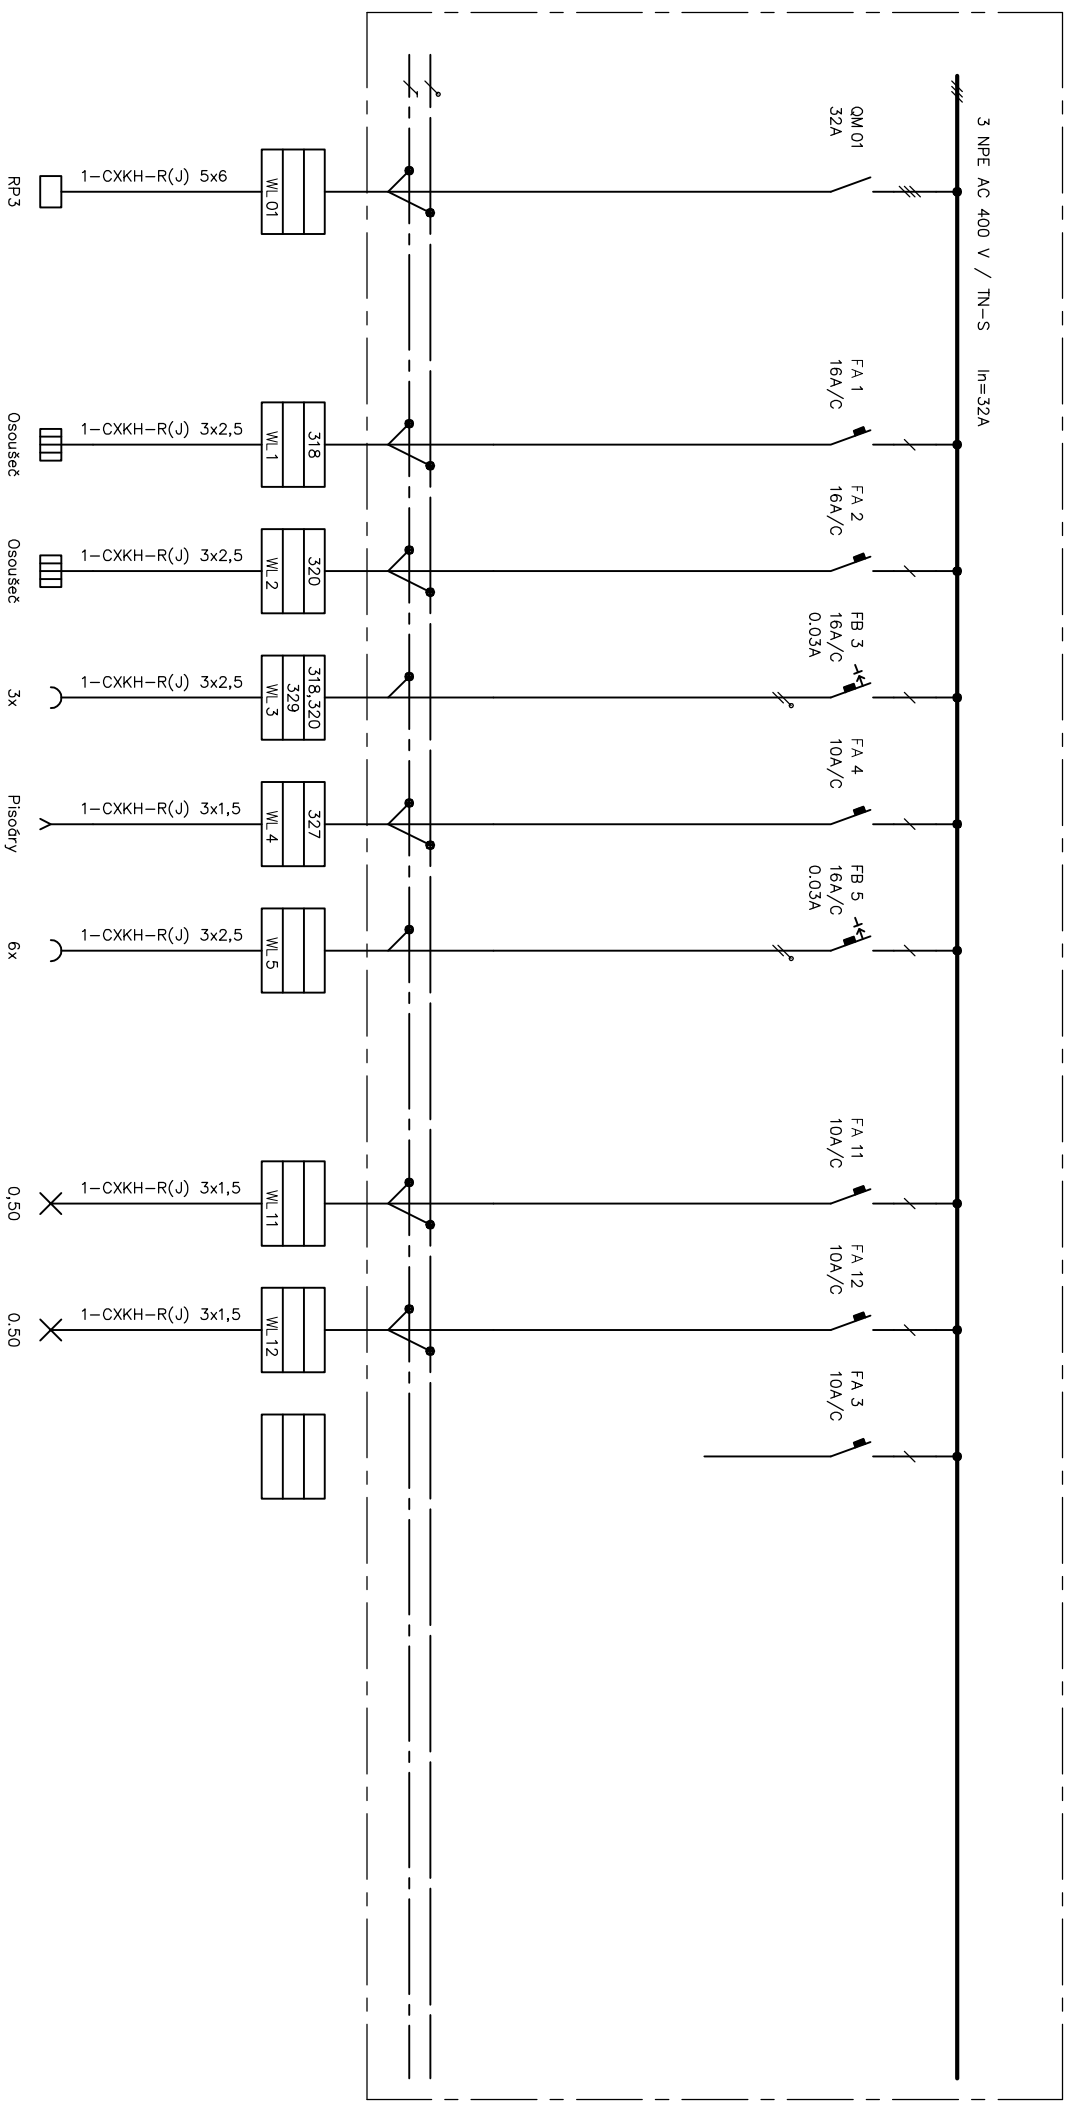

JSOU POUŽITY KABELY SPLŇUJÍCÍ B2ca s1d0

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Botanická 70, Brno  
STAVEBNÍ ÚPRAVY

## ROZVADĚČ RP3.1

## LIST Ć.1