


RP2.1


ROZVADĚČ NA MODULOVÉ PŘÍSTROJE
24 MODULŮ
ŠxVxH 300x395x90
ZAPUŠTĚNÁ


PŘÍVOD KABELIEM SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN-S



REVIZE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 11/2017

ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE NA WC VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAVY			ARCHITEKTI TIEHLKA - STARYCHA s.r.o. BRNO, GARAGULÁKOVA 32, 602 00	
SPORTOVNÍ GYMNAZIUM L. DAŇKA, BRNO, BOTANICKÁ 70				
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIEHLKA		DATUM	10/2017
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	P. VYPLAŠIL		ZAK. ČÍSLO	
VYPRACOVAL	P. VYPLAŠIL		STUPEŇ	DPS
INVESTOR: JIHO-MORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTÍNŮVO NÁMĚSTÍ 449/3, BRNO, VEVEŘÍ, 60200, ZASTOUPENÝ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ: SPORTOVNÍ GYMNAZIUM LUDVÍKA DAŇKA, BRNO, BOTANICKÁ 70			ČÁST	D.1.2-EI
ROZVADĚČ RP2.1			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 27R

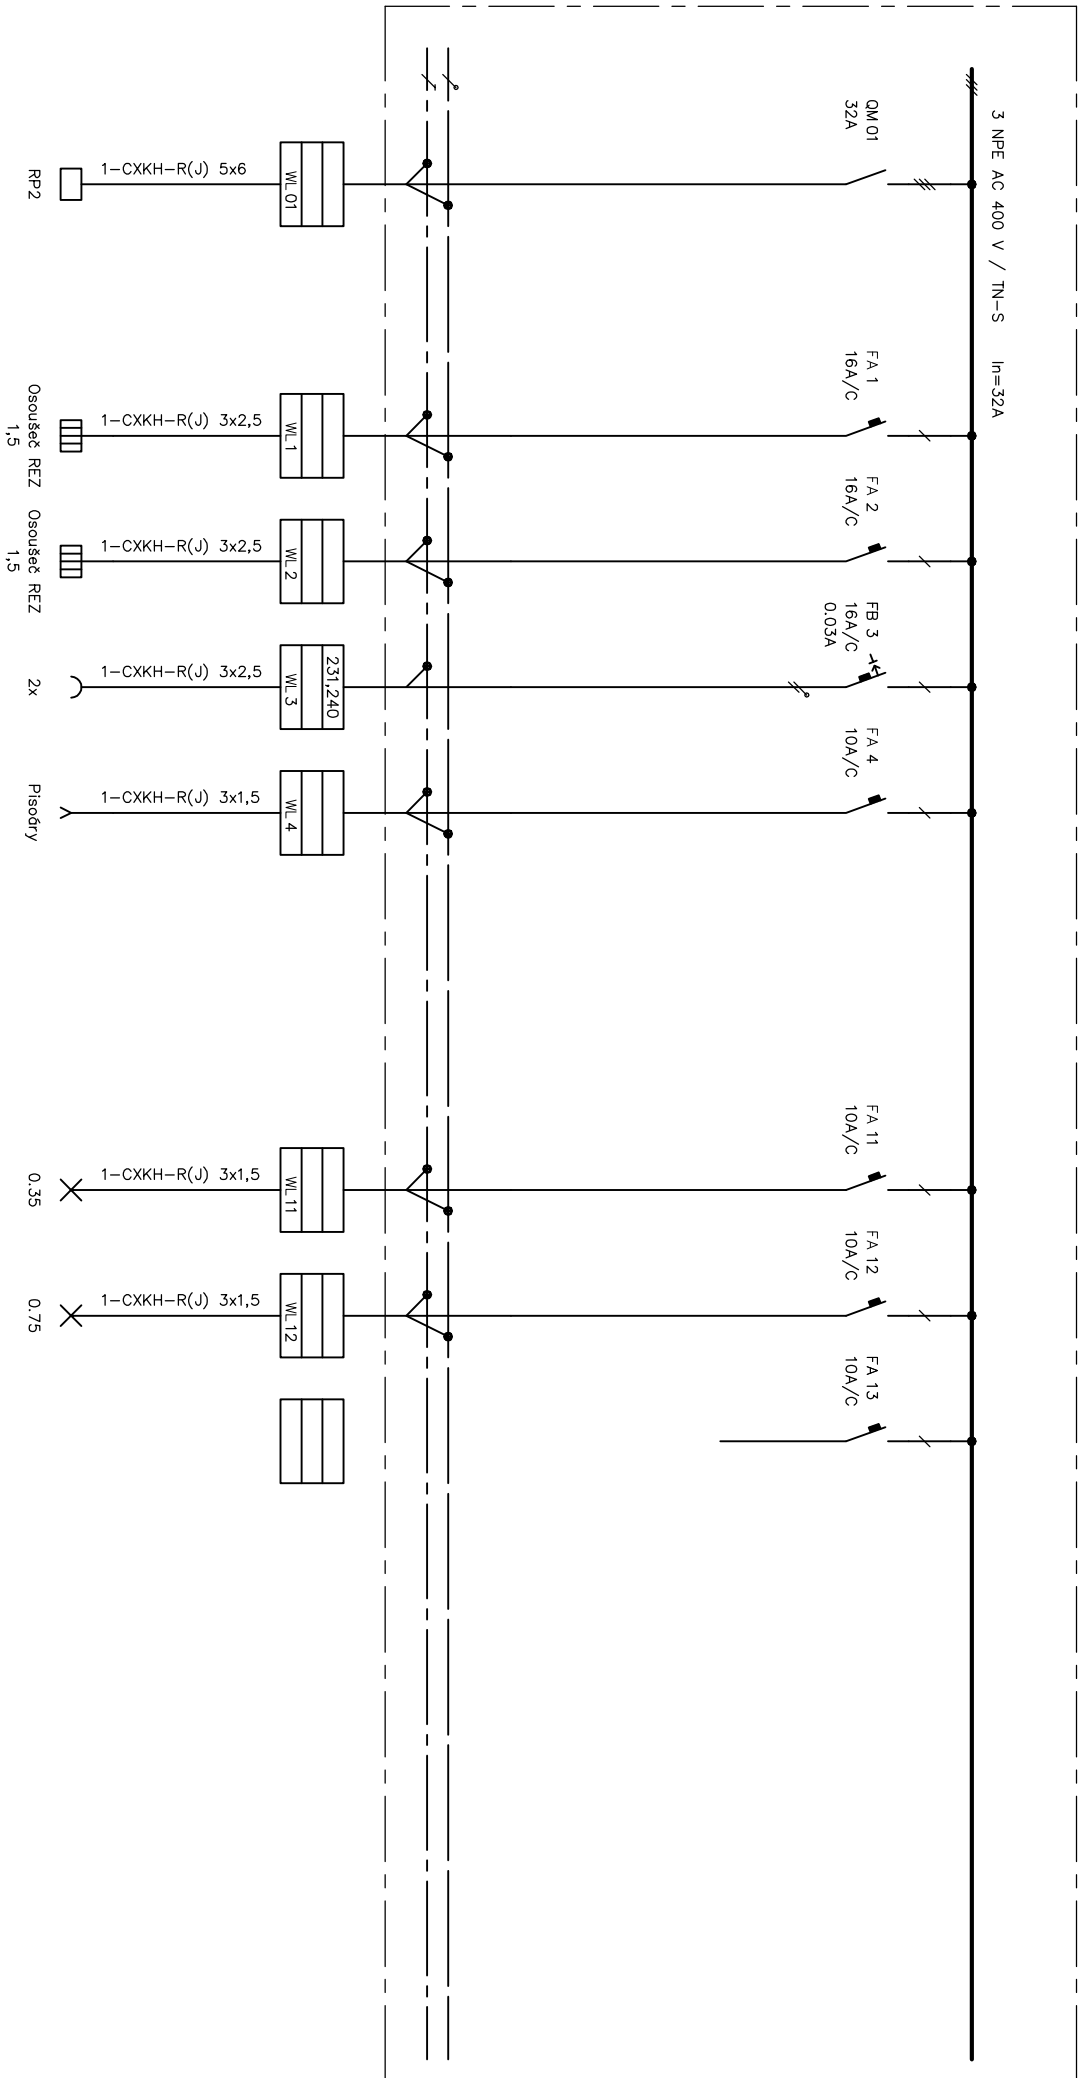

JSOU POUŽITÝ KABELY SPLŇUJÍCÍ BZCO s1d0

Sportovní gymnázium Ludvíka Dofka, Betonická 70, Brno	
STAVEBNÍ ÚPRAVY	
ROZVADĚČ RP2.1	LIST č.1