


ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC 400V , TN-C-S

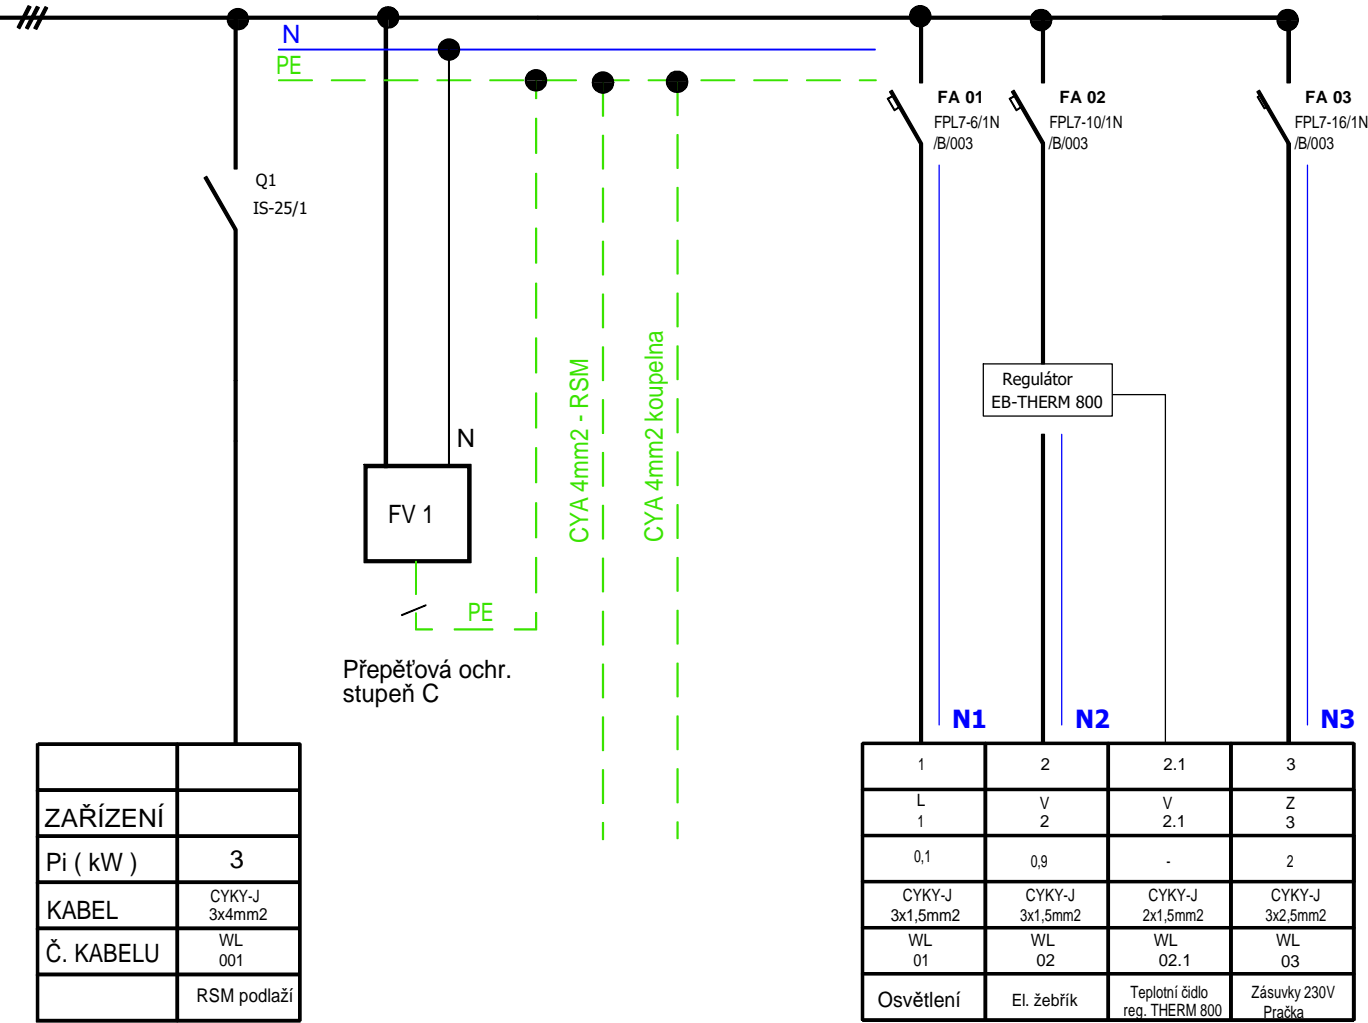


Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	
Rozváděč-R-sprchy přizemí					
1	Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 1, modulů 14			1	
2	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 2,25mm (1/8TE)			1	
3	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A	6/1N/B/003		1	
4	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A	10/1N/B/003		1	
5	Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 1+Npól, Un=280V	2-280-1+NPE		1	
6	Hlavní vypínač, 1-pól, In=25A	25/1		1	
7	Reg.EB THERM 800	REG- THERM		1	
8	Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ...	Zap 1		1	
9	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A	16/1N/B/003		1	

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,  
POSPOJOVÁNÍM

Rozvodnice sprchy přizemí

Rozvodnice bude plastového provedení s dveřmi z ocel plechu do zdi , výstražný znak . Rozvodnice vel. 14 mod. .Přívod a odvody vrchem.Krytí IP 20.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z rozvodnice RSMna podlaží kabelm CYKY-J 3x4mm2 + CYA 4mm2zž , který bude ukončen na svorkovnici rozvodnice.

VEDOUČÍ PROJEKCE: Ing.František Skřipský		<div><div></div><div>STAPRO - Skřipský, s.r.o.</div><div>projekční kancelář</div><div>Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice</div><div>tel./fax:516/454077 m: 602564086</div><div>e-mail: stapro@razdva.cz, IČ: 02001152</div></div>	
VYPRACOVAL: Jiří Pavlů 			
INVESTOR: STŘEDNÍ ŠKOLA ANDRÉ CITROENA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BOSKOVICE, 680 01, NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA 2153/2A			
OPRAVA UMÝVÁREN V OBJEKTU INTERNÁTU STŘEDNÍ ŠKOLY ANDRÉ CITROENA BOSKOVICE, p.č. 1944 Boskovice, Náměstí 9. května 2153/2a Boskovice <b>ELEKTROINSTALACE</b>		Č.Z.: 09/2017	RPD
		DAT.: 05/2017	FOR.: -A4
ROZVODNICE SPRCHY PŘÍZEMÍ		-	5