


Před výrobou rozvaděče nezbytná místní kontrola.

Pole 1

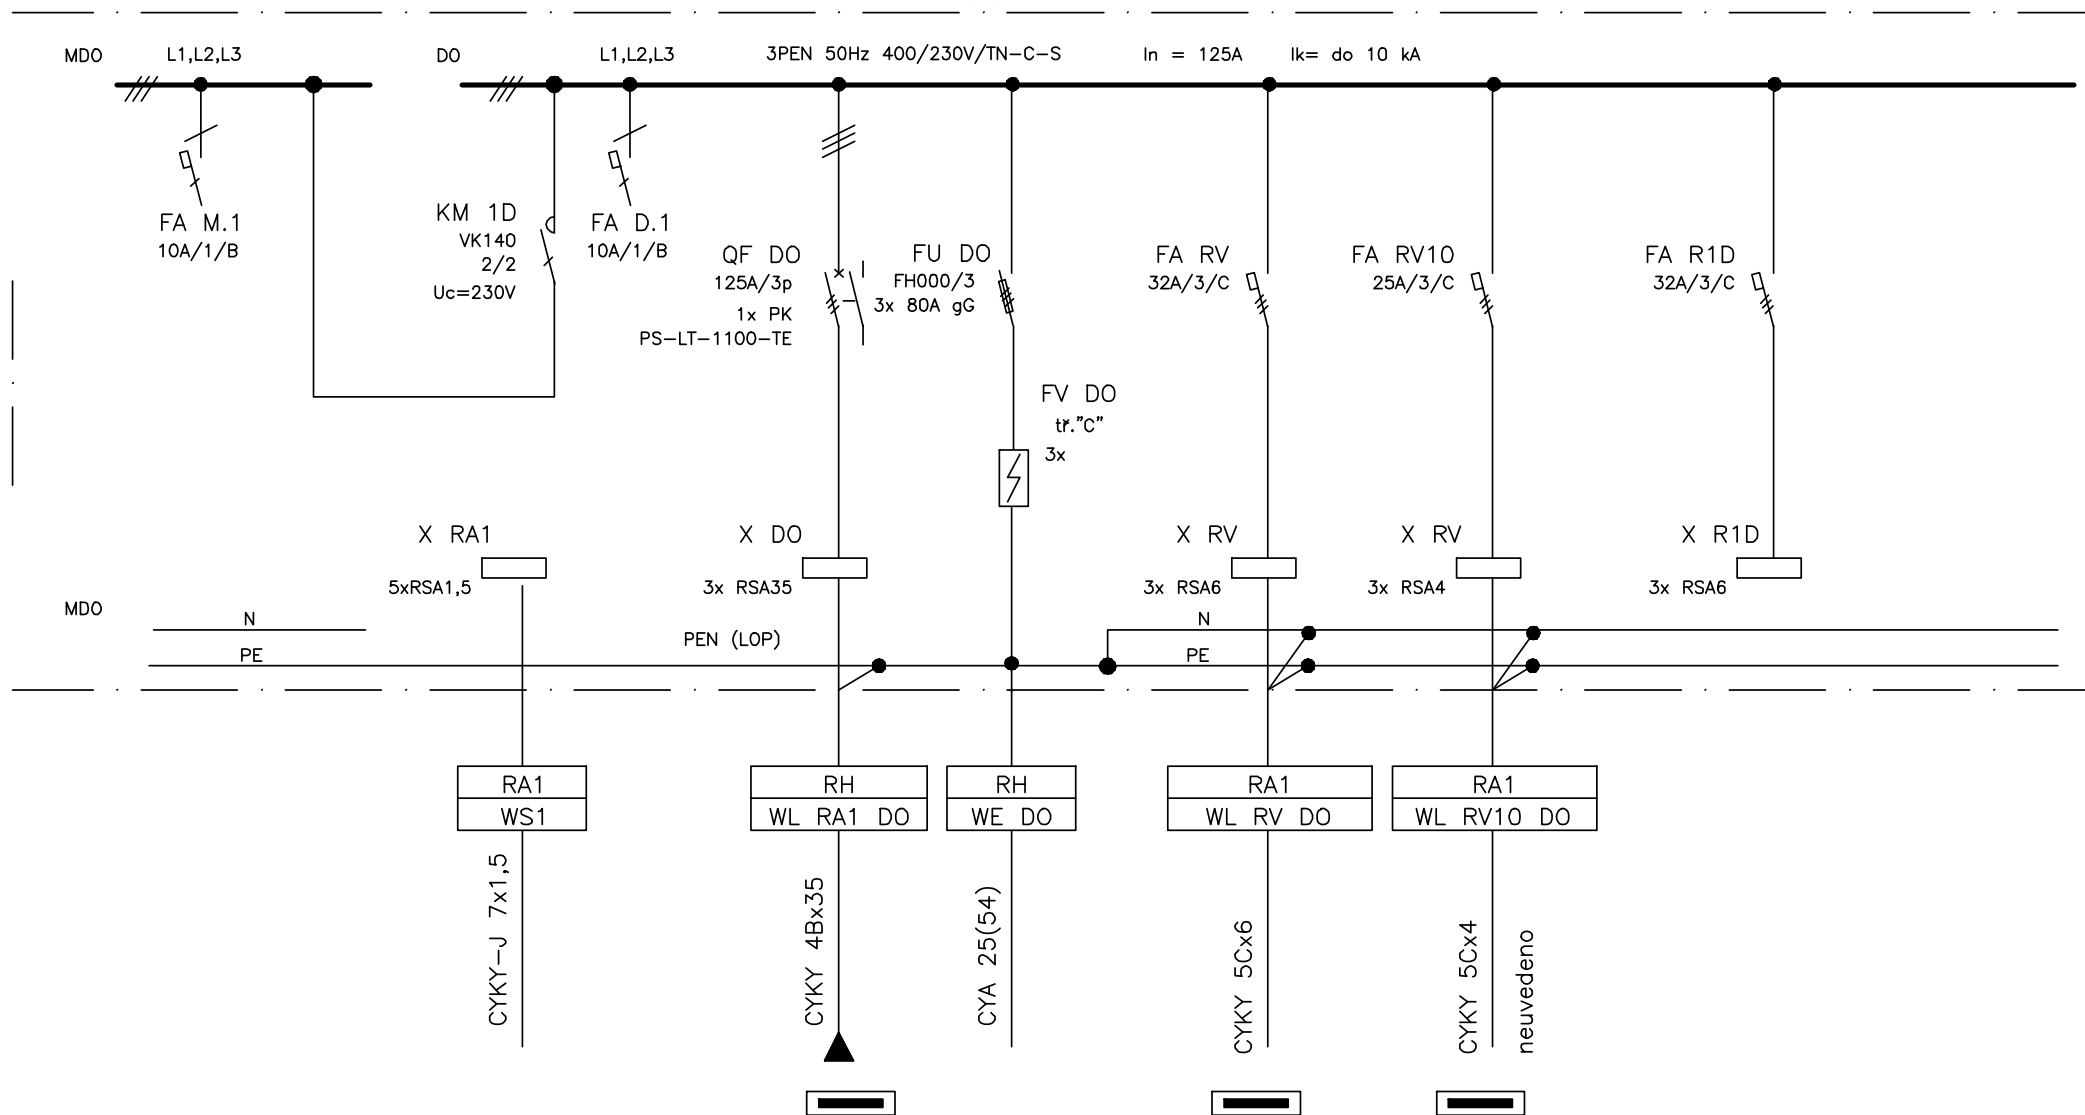

Číslo okruhu	RH	RV	RV	R1D	
Popis okruhu	Přívod	Rozvaděč výtah	Rozvaděč vodoléčba	Rezerva	
Poznámka	125A/3/C	1.NP	1.NP	1.NP	