

Spotřeba výztuže B500B:

stropní deska 3330kg  
průvlaky 720kg

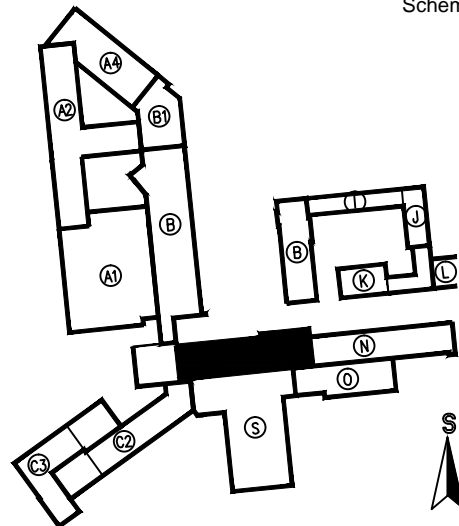
Průvlaky betonovat zároveň se stropní deskou

Krytí výztuže 25mm

Beton přístřešku C35/45–XC4, PB3

Beton C35/45–XC1

±0,000 = 295,500 m.n.m.

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.			DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo		Autorizační razítko:		<div>Schema:</div> 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz					
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA					
Akce: <b>Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1</b>					
Zpracovatel části:		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:	
Ing. Iva Ručná Svahová 27, 623 00 Brno 736 220 124      iva.rucna@volny.cz		Ing. Iva Ručná	Ing. Iva Ručná		
Objekt (SO): SO 01 - Objekt C1				Datum:	ŘÍJEN 2017
Část PD:		Stavebně konstrukční řešení		Zakázkové číslo:	DSP-06-2017
Příloha:		Výztuž stropu nad 1.NP		Formát:	6 A4
				Stupeň:	DPS
				Měřítko:	Číslo přílohy:
				1:50, 1:100	D.1.2-9