

STÁVAJÍCÍ LŮŽKOVÝ OBJEKT C1

STÁVAJÍCÍ VYTÁPĚNÍ

19

20

21

22

23

PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO OBJEKTU
NA MÍSTĚ ČÁSTEČNĚ UBOURANÉHO OBJEKTU N
NOVĚ VYTÁPĚNÍ

PRADELNA – OBJEKT N
STÁVAJÍCÍ PO UBOURÁNÍ
VYTÁPĚNÍ BUDE ŘEŠENO V RÁMCÍ
REKONSTRUKCE PRADELNY

VZT JEDNOTKA - VENKOVNÍ, STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÁ SCHEMA ZAPOJENÍ

VENKOVNÍ POTRUBÍ, ARMATURY, ČERPADLA ZAIZOLOVAT A OPATŘIT TEMPEROVÁNÍM ODPOVÝM VODIČEM PODIZOLACI (EL-MAR)
IZOLACE PARA, KONDENZÁT, TOPNÁ VODA LISOVANÉ TVAROVKY Z MINERÁLNÍ VLNY, OPLECHOVÁNÍ IZOLACE CHLADEK VODY KAUCUK, NALEPIT A OPLECHOVAT.
NAPAJENÍ OHŘÍVAČE, CHLADEK VYLHČENÍ UPRAVIT DLE STAVU, PŘÍPOJEK PŘÍPADNĚ POUŽÍT STÁVAJÍCÍ ARMATURY
PŘEMÍSTĚNÍ JEDNOTKY I NOVOU INSTALACI ZAJISTI VZT

PARNÍ ZVLHČOVAČ 90kg/h


PARA 2,8bar PŘETL.
ARMATURY I POTRUBÍ PN16
REG.VENTIL A TRYSKA V DODÁVCE VZT

CHLADEČ 40kW

CHLADEK VODA 8/12°C
PŘÍPOJENÍ POMOCÍ NEREZ VLNITE
TRUBKY PN16 D40

OHŘÍVAČ 63kW


TOPNÁ VODA 80/60°C
PŘÍPOJENÍ POMOCÍ NEREZ VLNITE
TRUBKY PN16 D40

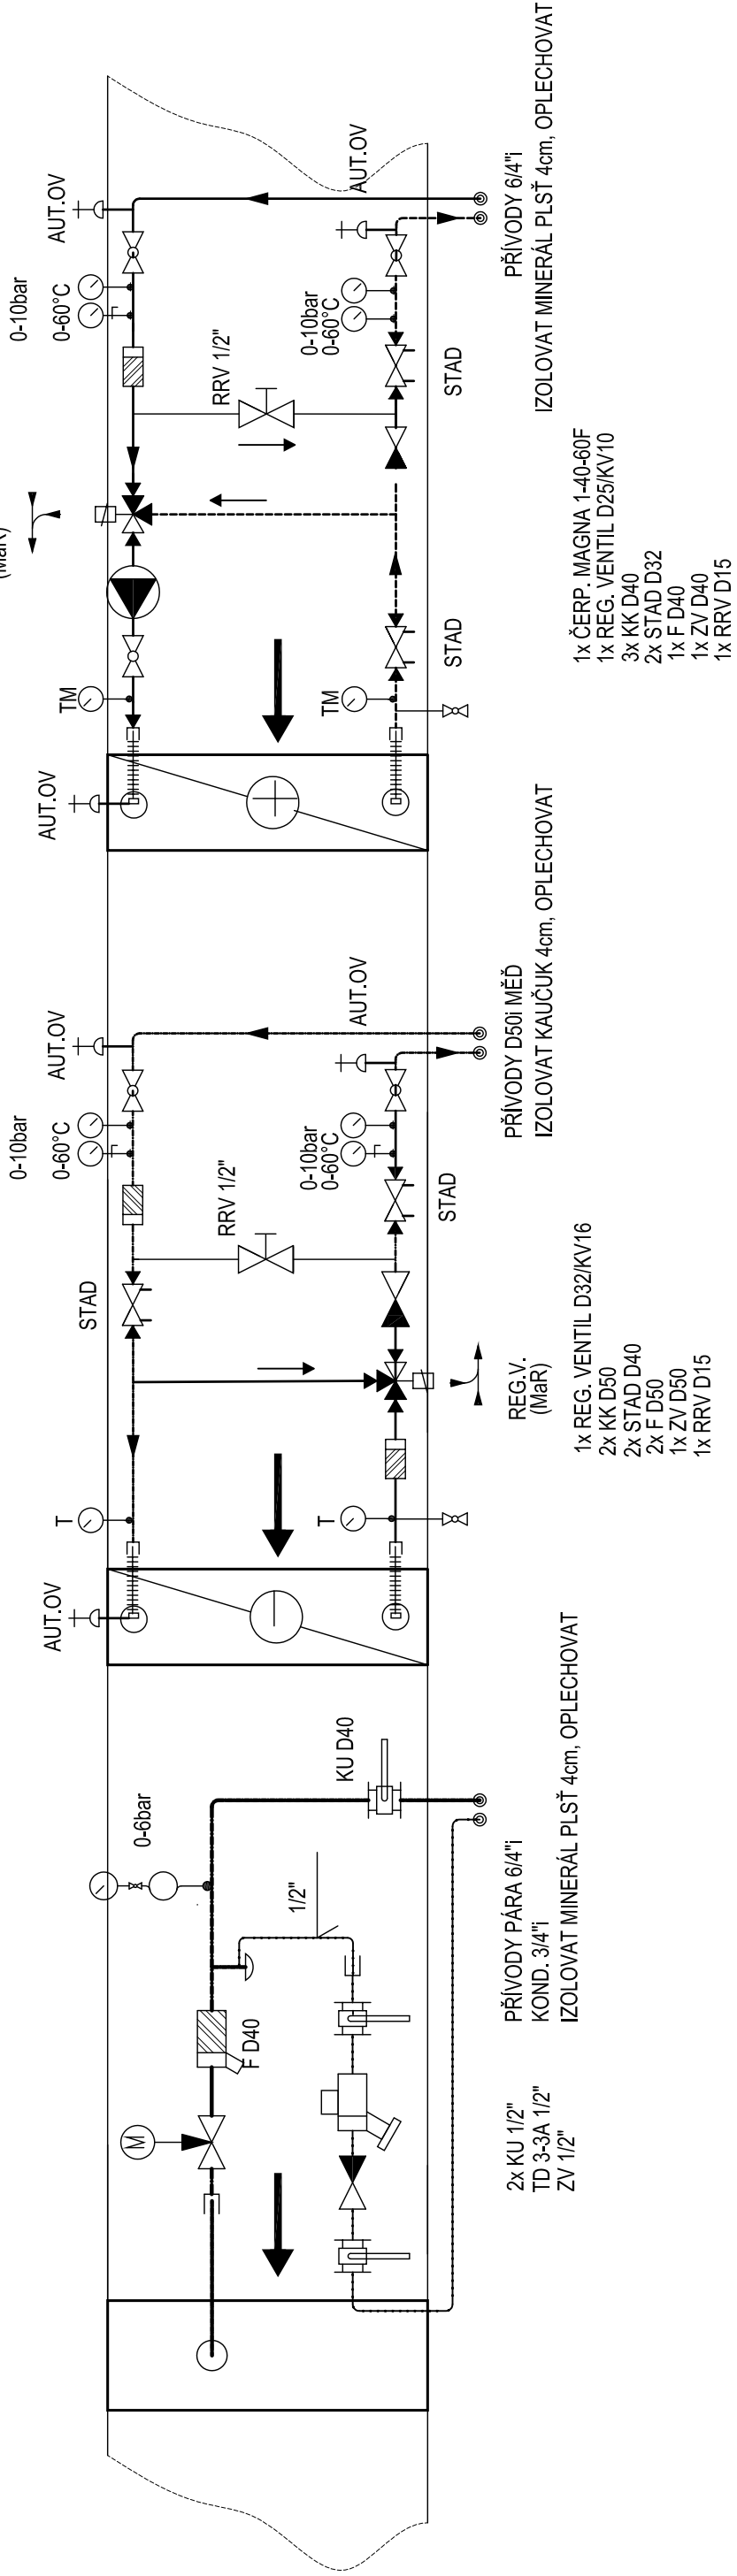


F*

F

E*

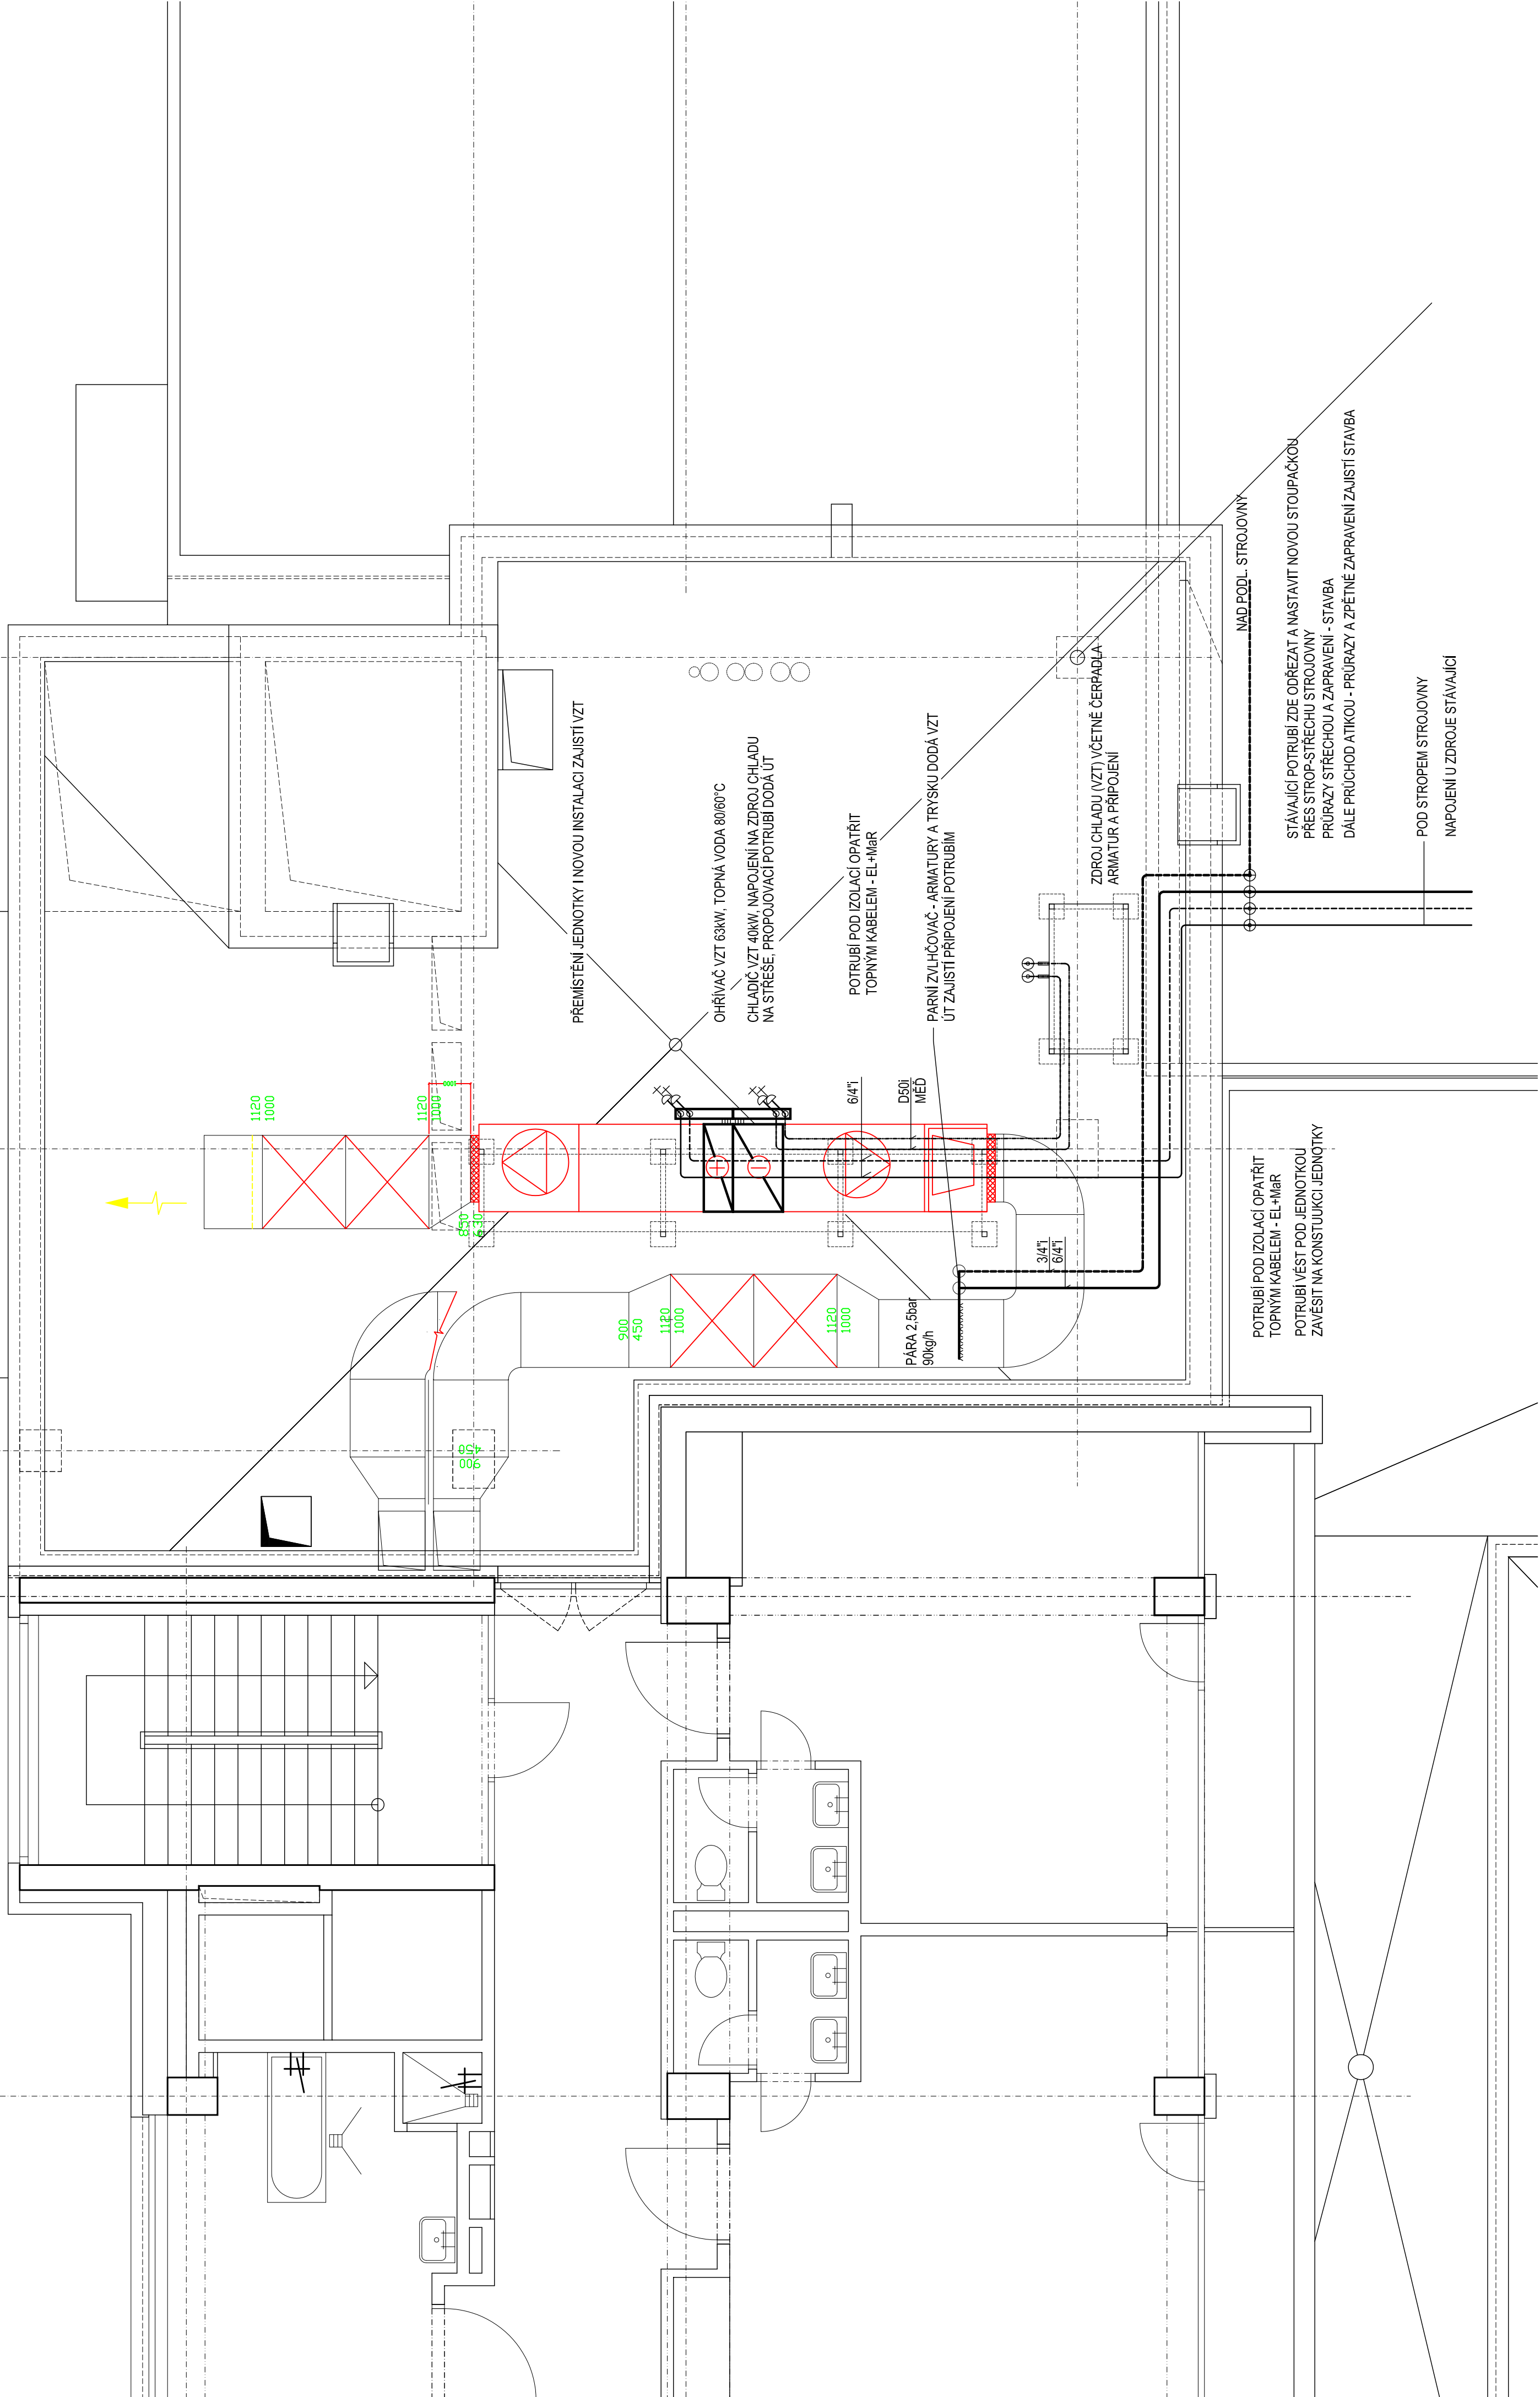

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY												
Autorizační razítko:		Schéma:												
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jirásková 11 680 02, Znojmo														
Generální projektant: MEDICOPROJECT s.r.o. Křižkova 10, 602 00 Brno tel.: 541 211 469 medicoproject@medicoproject.cz https://www.medicoproject.cz														
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VOKULA														
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část - akce II, objekt C1														
Zpracovatel části: TOP-KLIMA, spol. s r.o., Ing. IVO ŠTASTNÝ Bělohorská 4, 602 00 Brno tel.: 544 629 138 ivostastny@topklima.cz	Vypracoval: Ing. IVO ŠTASTNÝ	Pare: <table><tr><td>Datum:</td><td>ŘÍJEN 2017</td></tr><tr><td>Zaškrtnuté číslo:</td><td>DSP-08-2017</td></tr><tr><td>Formát:</td><td>10A4</td></tr><tr><td>Stupeň:</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Verze kresby:</td><td></td></tr><tr><td>Priloha:</td><td></td></tr></table>	Datum:	ŘÍJEN 2017	Zaškrtnuté číslo:	DSP-08-2017	Formát:	10A4	Stupeň:	DPS	Verze kresby:		Priloha:	
Datum:	ŘÍJEN 2017													
Zaškrtnuté číslo:	DSP-08-2017													
Formát:	10A4													
Stupeň:	DPS													
Verze kresby:														
Priloha:														
Objekt (SOP): SO 01 - Objekt C1														
Číslo PD:	Zařízení pro vytápění staveb													
Priloha:	PUDOVYS 3NP - JEDNOTKA VZT NA STŘEŠE													
	Měřítko: 1:50													
	D.1.4.04													