


SCHÉMA NAPOJENÍ OHŘEVU TV:

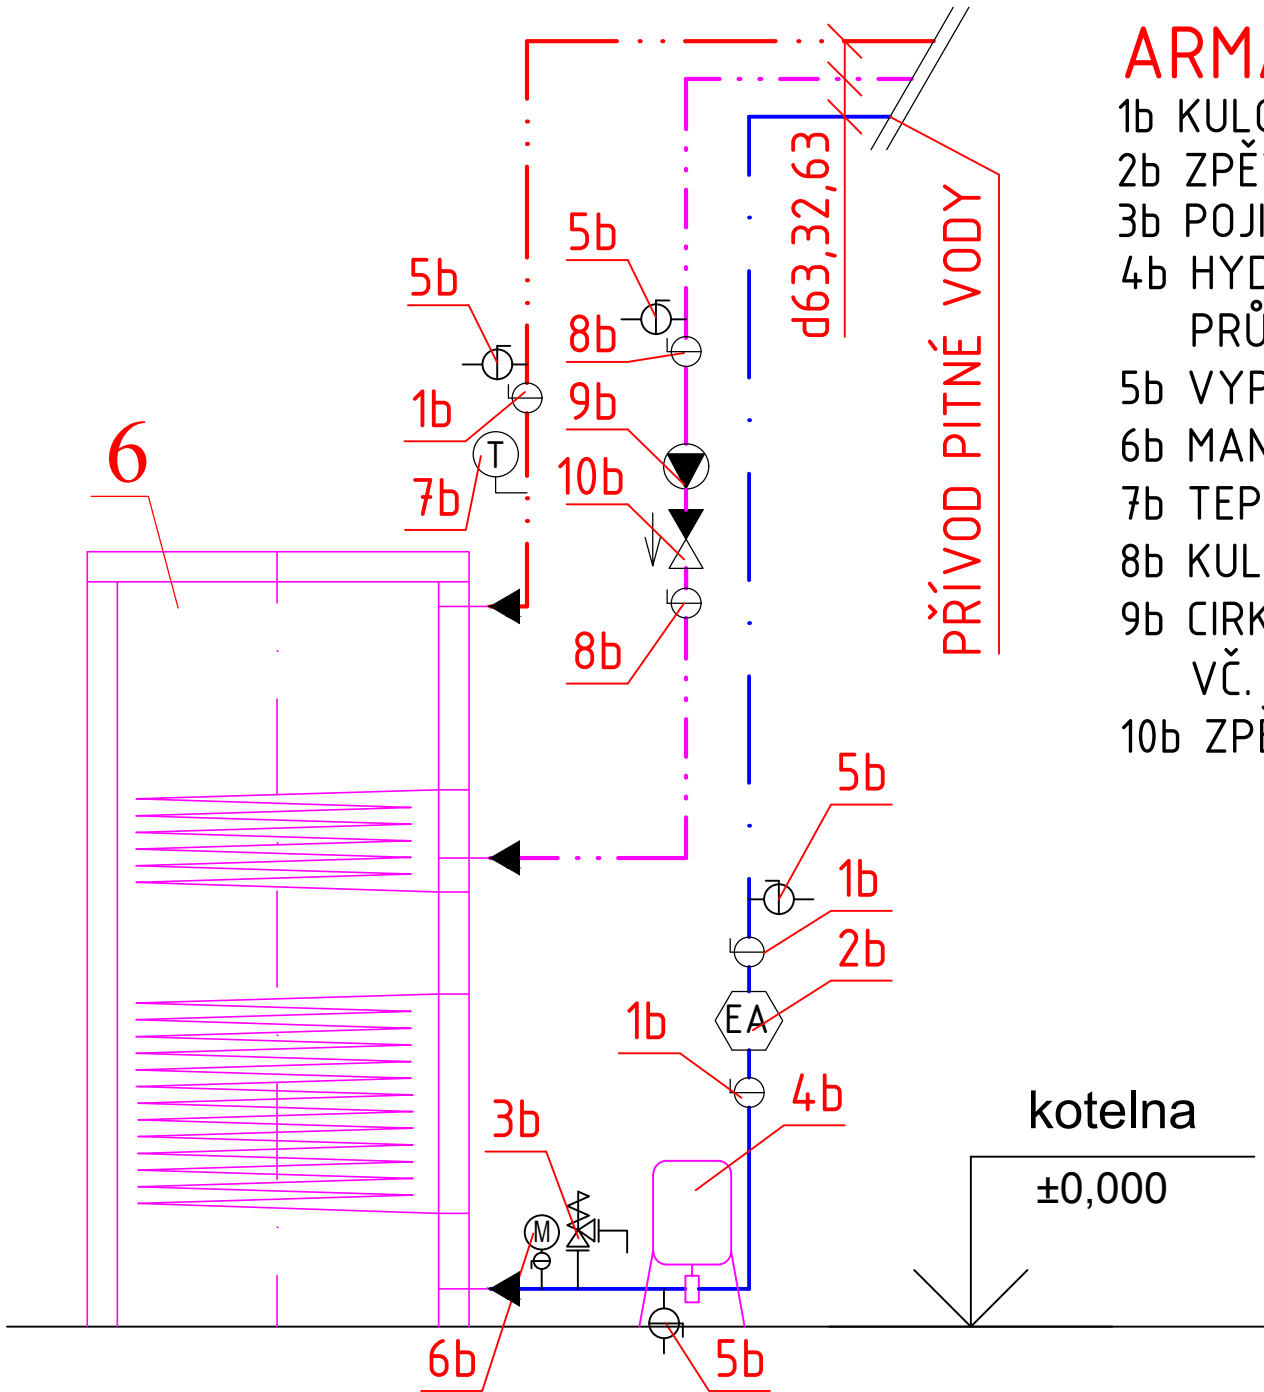

ARMATURY

- 1b KULOVÝ KOHOUT DN 50
- 2b ZPĚTNÝ VENTIL třídy EA, DN50
- 3b POJISTNÝ VENTIL 8bar, DN 25
- 4b HYDROEXPANZOMAT 60 l/10 barů
- PRŮTOČNÁ ARMATURA
- 5b VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15
- 6b MANOMETR $\phi 100\text{mm}$, 10 bar + MANOMETR. KOHOUT
- 7b TEPLOMĚR $\phi 100$, 0-120°C
- 8b KULOVÝ KOHOUT DN 25
- 9b CÍRKULAČNÍ ČERPADLO Z BRONZU
- VČ. TERMOSTATU A ČASOVÉHO SPÍNAČE, 70 W, 230 V
- 10b ZPĚTNÁ KLAPKA DN25

LEGENDA ZAŘÍZENÍ - NOVÉ

6 NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY
1000 l, plocha výměníků 2.45 a 1.12 m²

ROZVODY-STÁVAJÍCÍ

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY PITNÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY CÍRKULAČNÍ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLÉ VODY

ROZVODY-NOVÉ

- NOVÉ ROZVODY PITNÉ VODY
- NOVÉ ROZVODY CÍRKULAČNÍ VODY
- NOVÉ ROZVODY TEPLÉ VODY

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LUDVÍK PASTYŘÍK	(podpis)	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	1
VYPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK KAPITÁN	(podpis)		2
KRESLIL:	ING. FRANTIŠEK KAPITÁN	(podpis)		3
KONTROLOVAL:	ING. LUDVÍK PASTYŘÍK	(podpis)		4
INVESTOR:	Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice			5
MÍSTO STAVBY:	Zámecká 57, 664 52 Sokolnice	KRAJ: Jihomoravský		6
NÁZEV STAVBY:	VÝMĚNA ZDROJE TEPLA			7
	D.1.4.b Zařízení zdravotně technických instalací			8
NÁZEV ČÁSTI:	Schéma ohřevu TV			9
	ČÍSLO PARCELY:	ČÍSLO VÝKRESU:	DATUM	01.03.2018
	---	-	FORMÁT	2 x A4