



STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ:




NAVRHOVANÉ ZAPOJENÍ:

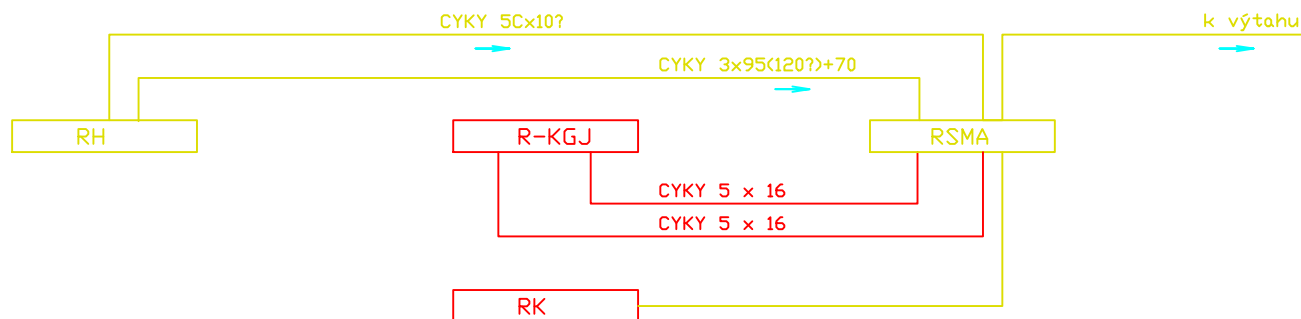

EL. NAPÁJENÍ : 3NPE, ~, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: čl. 411, 412, 413 ČSN 332000-4-41ed.2:
 samostatným odpoj. od zdroje
 pospojováním, chrániči FI

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-1ed.2:

V prostorách, kde se nachází el. zařízení, působí vlivy normální,
 nebezpečné a zvl. nebezpečné dle ČSN 332000-5-51ed.3

VYPRACOVAL: Martin Kudla	KONTROLOVAL: LIBOR JAVORA	 <i>třída Tomáše Bati, 760 01 Zlín</i> tel. 577 007 411; fax 577 007 411	
MÍSTO STAVBY:	Sokolnice, Zámecká 57		
INVESTOR:	DPS Sokolnice		
AKCE: Připojení kogenerační jednotky T30, Domov pro seniory Sokolnice ELEKTROINSTALACE		FORMÁT	A3
		DATUM	4/2018
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	N
		ZAK.ČÍSLO	ENE-009
Napojení rozvaděče RSMA		ARCHIVNÍ Č.	Č.VÝKRESU
		-	E 06