


A	HESLO: Nemocnice, lůžková část, Veselí nad Moravou										
	NOSNOST: 2000 kg 25 osob VÝTAH TŘ. III					ZÁVĚS KLECE: PRUŽNÝ ZÁVAŽÍ: PRUŽNÝ					
	RYCHLOST: 1,0 m/s					KLEC: PŘEJEZD HORNÍ: 150 mm DOLNÍ: 150 mm HMOTNOST: 1235 kg					
	VÝTAHOVÝ STROJ: VM 242000 11,5 kW 320 ot.					ZÁVAŽÍ: PŘEJEZD HORNÍ: 150 mm DOLNÍ: 150 mm HMOTNOST: 2041 kg					
	HYDRAUL. AGREGÁT:					ŘÍZENÍ: MIKROPROCESOROVÉ					
	ČERPADLO:					SIGNALIZACE: SVĚTELNÁ A AKUSTICKÁ					
	PÍST:					OBVOD: MOTOROVÝ 3*400V SVĚTELNÝ 230V 50Hz					
	LANA: Ø6 mm 8x67 m PAWO 819W ČSN EN 12385-5					PROSTŘEDÍ: STROJOVNA NORMÁLNÍ +5°C - + 40°C					
	VODÍTKA: KLECE T90x75x16 ZÁVAŽÍ T45x45x5					ŠACHTA NORMÁLNÍ +5°C - +40°C					
E	OMEZOVAČ RYCHLOSTI: STAR, LANO Ø6 - 13m					ZATÍŽENÍ OD VÝTAHOVÝCH ČÁSTÍ					
	ZACHYCOVAČE: PQ 4000 UD					TRVALÉ[N] R1= 23 000 R2= 13 500 R3= 8 700 R4= 2 200 R5=					
	NÁRAZNÍKY: KLECE:2xD3 ZÁVAŽÍ:2xD3					NAHODILÉ [N] R6= 27 000 R7= 54 000 R8= 1 950 R9= 1 650 R10= 73 600					
G	VYPRACOVAL: 5.4.2018					MĚŘÍTKO					
	PŘEZKOUŠEL					1:50					
H	DISPOZICE					Lístů: 6					
						Líst: 1					

Řez B-B

STANICE 1

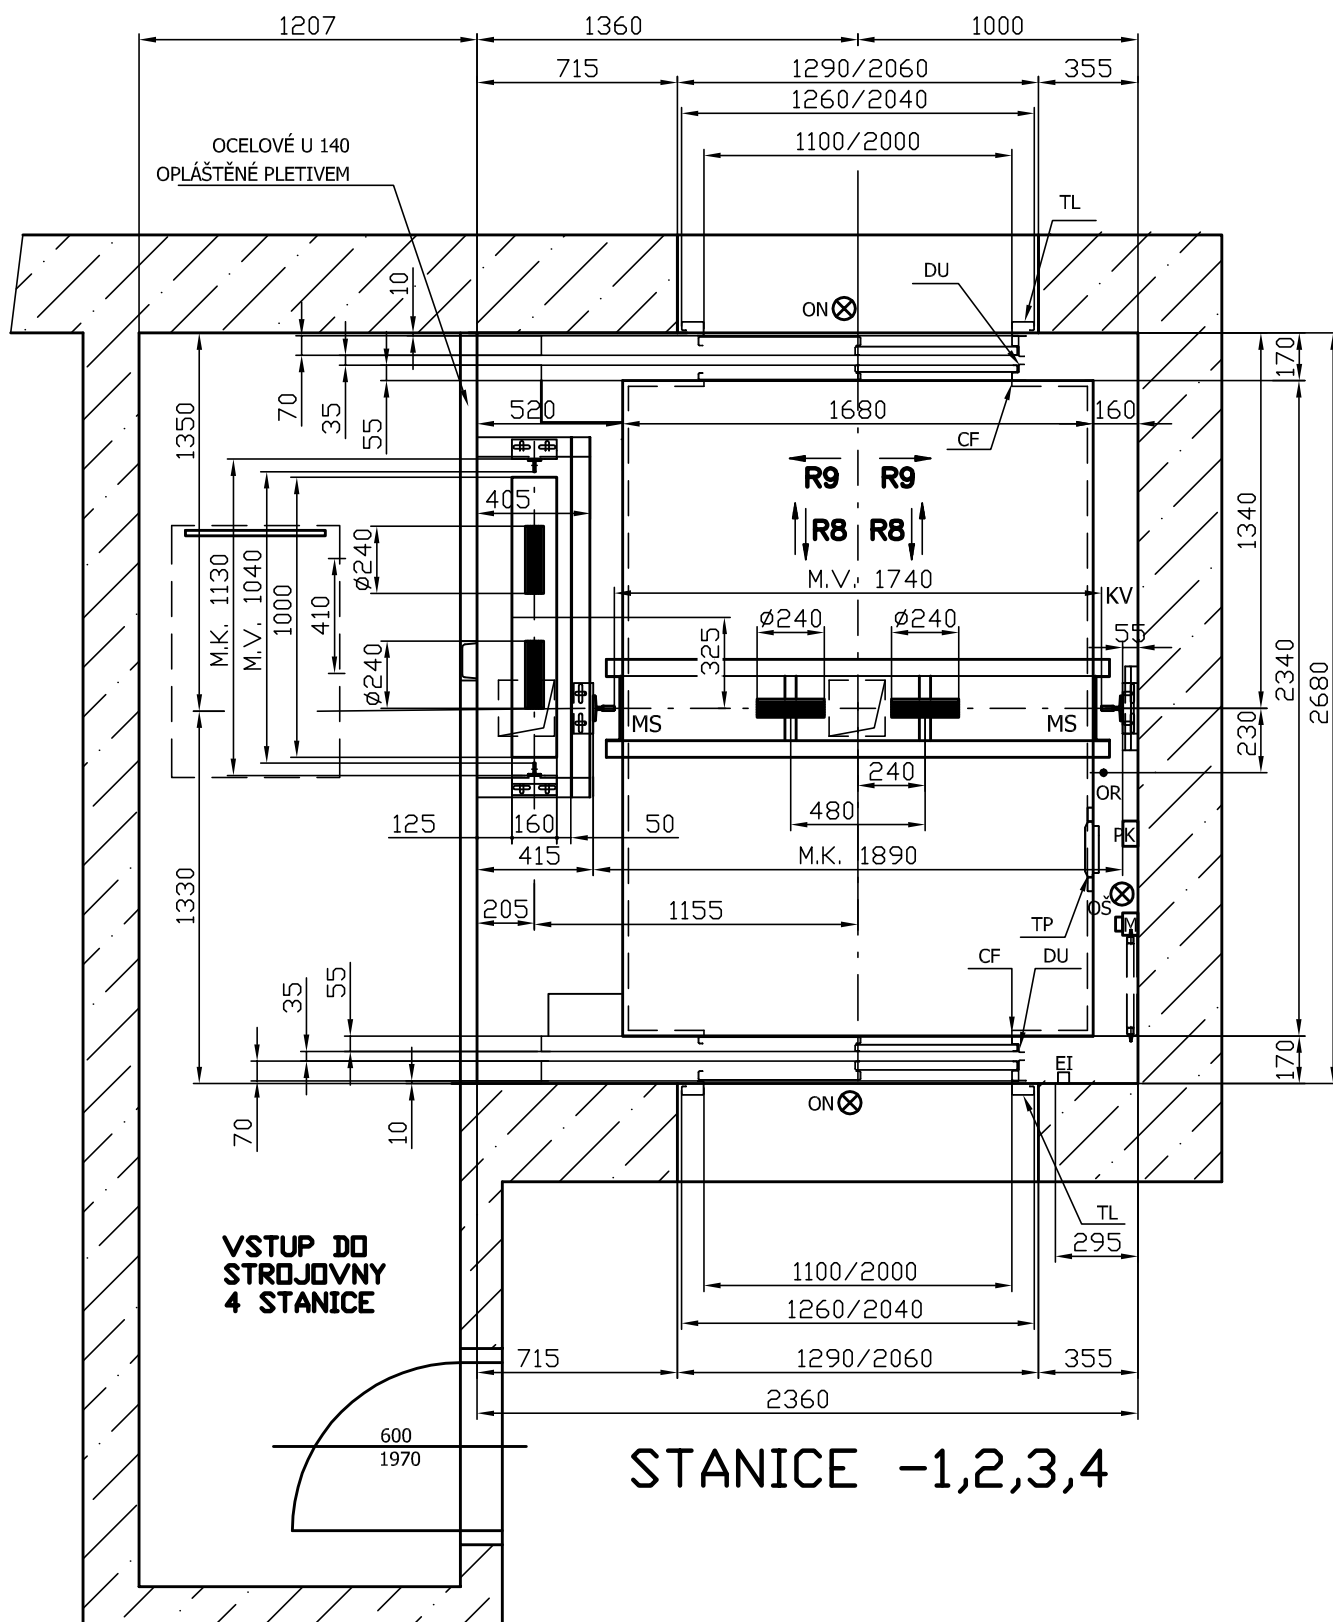


- KV ... koncov. vypínání OR ... omezovač rychlosti
 TP ... tlač. panel PK ... průvěšný kabel
 EI ... elektroinstalace DU ... dveřní uzávěra
 TL ... tlač. ovládání MS ... mag. snímač
 OŠ .. osvětlení šachty ON.. osvětlení nástupiště
 PV ... pomocné vedení na rámu klece a závaží
 M ... modul STOP, světlo, zvonek, zásuvka

INDEX	NAZEV	DATUM	PODPIS
1			
2			
3			
4			

List 6

List 2


Řez C-CO



STANICE -1

INDEX	NAZEV	DATUM	PODPIS	Líst 6

Řez A-AO



INDEX	NAZEV	DATUM	PODPIS

Listů 6

List 4

