

1044/2018
19. 01. 2018
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace
Žerotínovo náměstí 449/3, Znojmo
IČO: 709 32 3825/24
Město Znojmo
670 25 Znojmo

SÚS JmK - oblast Znojmo
Č.j.: 9026/2018
26-05-2016
Počet příloh/listů: 15
K vyřízení: 15

Číslo: 77/2016-KS
Číslo jednací: 1633/15/16
Číslo spisové: 15/185/16-KS
Vyřizuje: Ing. Stojanová
Tel.: 515 282 576
Email: stojanova@vaszn.cz
Datum: 19.5.2016

*Prodlužujeme platnost
sokolů slavnosti
do 19.5.2019*

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu
„Oblekovic, Odvodnění silnice III/03834“

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala firma AquaProjekt, Znojmo v dubnu 2015.

Místo stavby: k.ú. Oblekovic, p.č. 299/1, 299/2, 110/1, 163, 164, 582/1, 296

Investor: Město Znojmo

Popis: Projektová dokumentace řeší výstavbu dešťové kanalizace v obci Oblekovic. Jedná se o odvodnění silnice III/03834.

Dešťová kanalizace „D“ TBH-Q DN400 a DN300 o celkové délce 444,0 m.

Upozorňujeme, že dešťová kanalizace řešená touto PD nebude převzata do správy VAS, a.s. divize Znojmo.

V lokalitě stavby se nachází vodovod, kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ve správě VAS, a.s. divize Znojmo. Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše popsanou stavbu za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení kanalizace (Ing. Vavřina 739 342 100), vodovodu a vodovodních přípojek (telefon 605 234 136) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (Ing. Lušovský 607 273 528).
2. Při výstavbě dešťové kanalizace bude zhotovitel postupovat podle platných ČSN, EN a v souladu s platnou legislativou. Je nutné dodržet normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě. Dále je nutné zabezpečit odkryté vodovodní potrubí nebo vodovodní přípojky proti poškození.

Adresa divize
Kotkova 20
670 25 Znojmo

tel.: +420 515 282 567
fax: +420 515 225 022
e-mail: sekretar@vaszn.cz

Bankovní spojení: 0000000001702741/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

4. Poklopy vodovodních armatur a kanalizační šachty musí být osazeny do nové nivelety terénu. V případě změny nivelety terénu nové silnice oproti stávajícímu stavu je nutná úprava zemních zákopových souprav u vodovodních armatur a výška hydrantů. Dodavatel a investor stavby musí s tímto počítat a úpravu provede na vlastní náklady.
5. Po ukončení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu (Ing. Lušovský 607 273 528) a provést kontrolu ovladatelnosti armatur a osazení poklopů vodovodních armatur včetně ovladatelnosti identifikačního vodiče. Z těchto kontrol bude vyhotoven protokol, který je nutný ke kolaudaci díla.
6. **Stavbou dotčené kanalizační pokopy a rámy revizních šachet budou opraveny dle technologických postupů provozovatele. Tyto poklopy budou předány na základě kontroly zástupce provozu kanalizací (kontrolu doporučujeme před a po pokládce finální AB vrstvy komunikace).**
7. Před zásypem nově položené dešťové kanalizace v místě křížení s vodovodem a splaškovou kanalizací budou přizváni pracovníci provozovatele vodovodu (telefon 605 234 136) a pracovníci provozu kanalizací (Ing. Vavřina 739 342 100) ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. O této kontrole křížení bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Nebude nijak omezen provoz kanalizačních zařízení a v případě havárií nebude během stavby omezen přístup pro těžkou čistící techniku.
9. **Zhotovitel bude písemně informovat provozovatele veřejné kanalizace o začátku stavby alespoň 14 dní předem.**
10. **VAS, a.s. divize Znojmo nebude provozovatelem dešťové kanalizace.**
11. Bude-li po dokončení zjištěno, že je kanalizace znečištěna stavební činností, bude na náklad zhotovitele provedeno vyčištění vysokotlakou čistící technikou.
12. Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody.
13. Jakákoliv změna oproti schválené PD bude písemně odsouhlasena zástupcem provozu kanalizací a vodovodů.
14. Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (Ing. Lušovský 607 273 528 nebo p. Teleki 607 530 216).

Toto je společné vyjádření provozovatele VAS divize Znojmo a majitele inženýrských sítí - ZSO VaK Znojmo.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

Zájemové sdružení obcí
VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
Kotkova 20, 670 25 ZNOJMO
IČ: 49455842

Ing. Luděk Müller
tajemník ZSO VaK ZNOJEMSKO

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Ing. Jirí Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo


Adresa divize
Kotkova 20
670 25 Znojmo


tel.: +420 515 282 567
fax: +420 515 225 022
e-mail: sekretar@vaszn.cz

Bankovní spojení: 0000000001702741/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

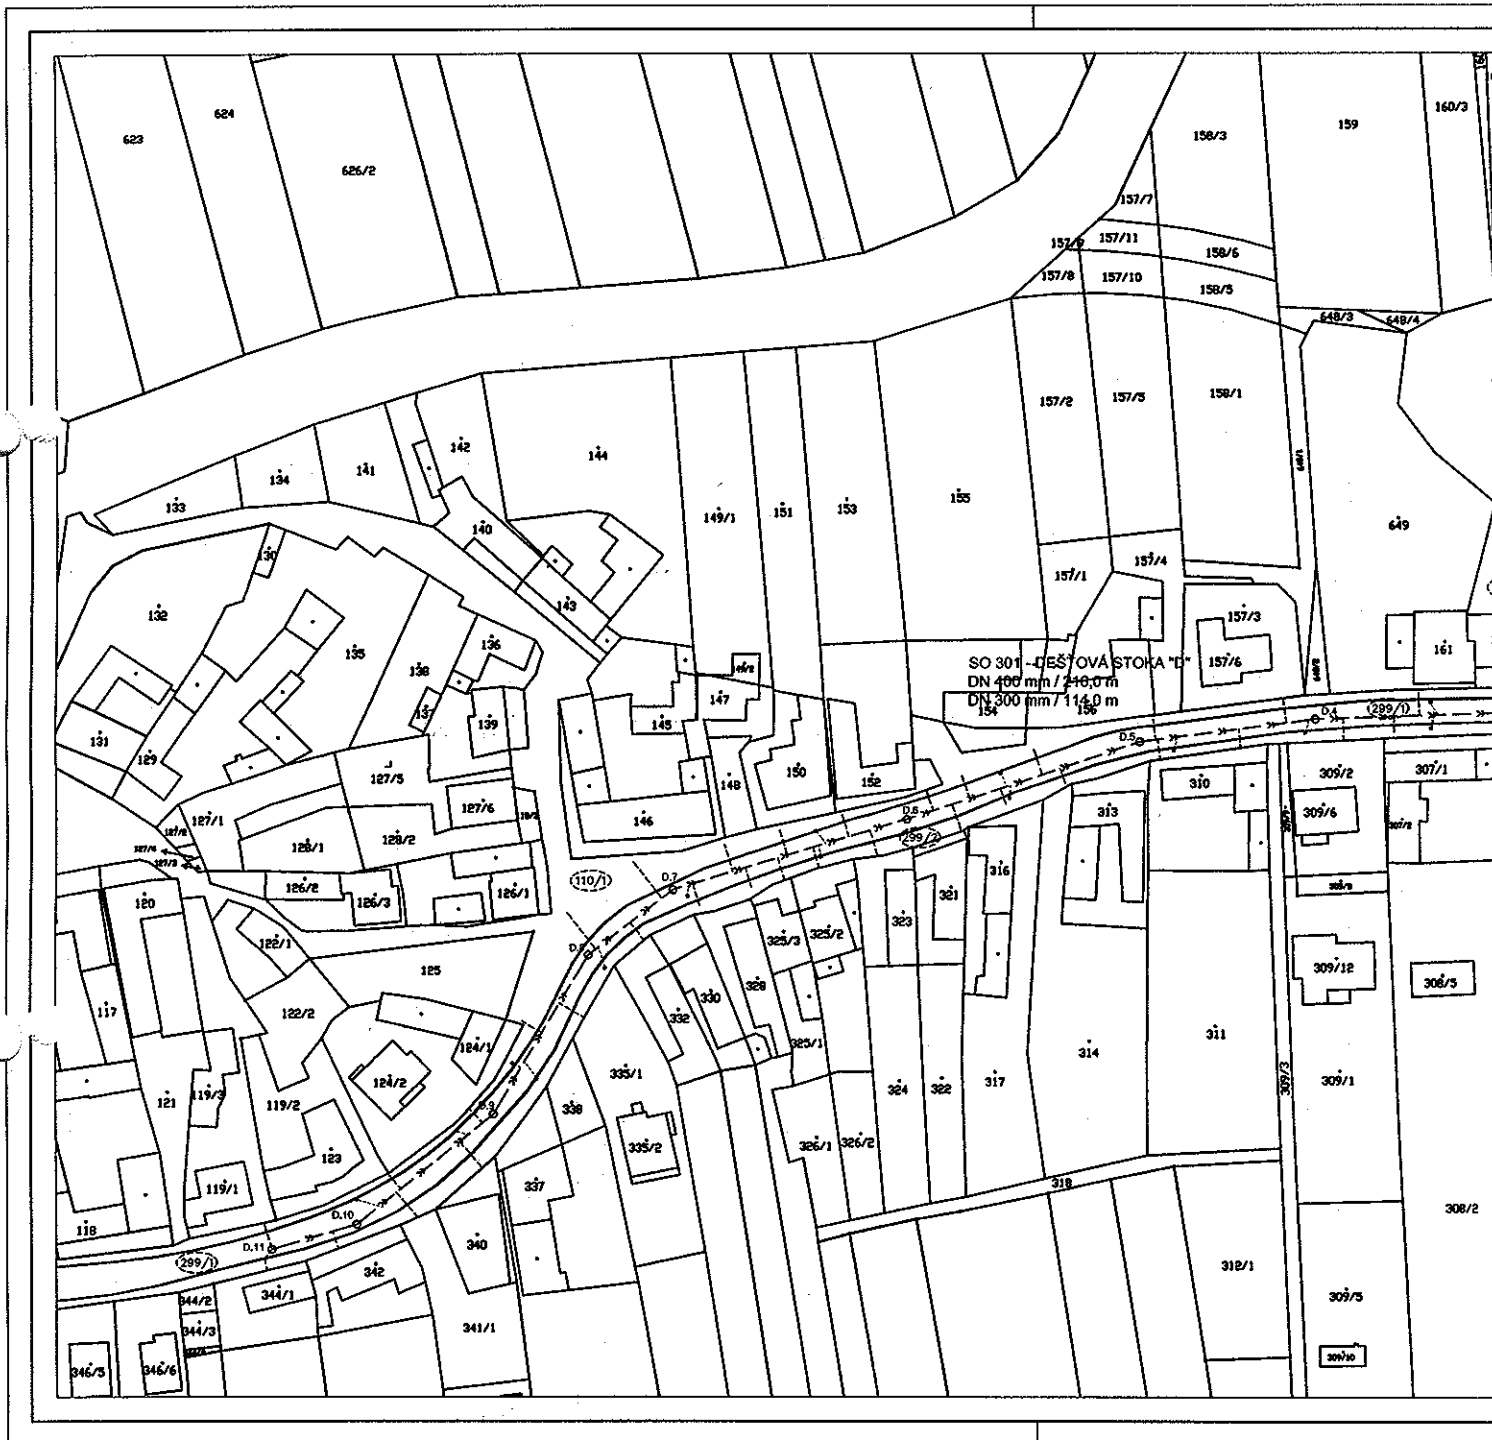


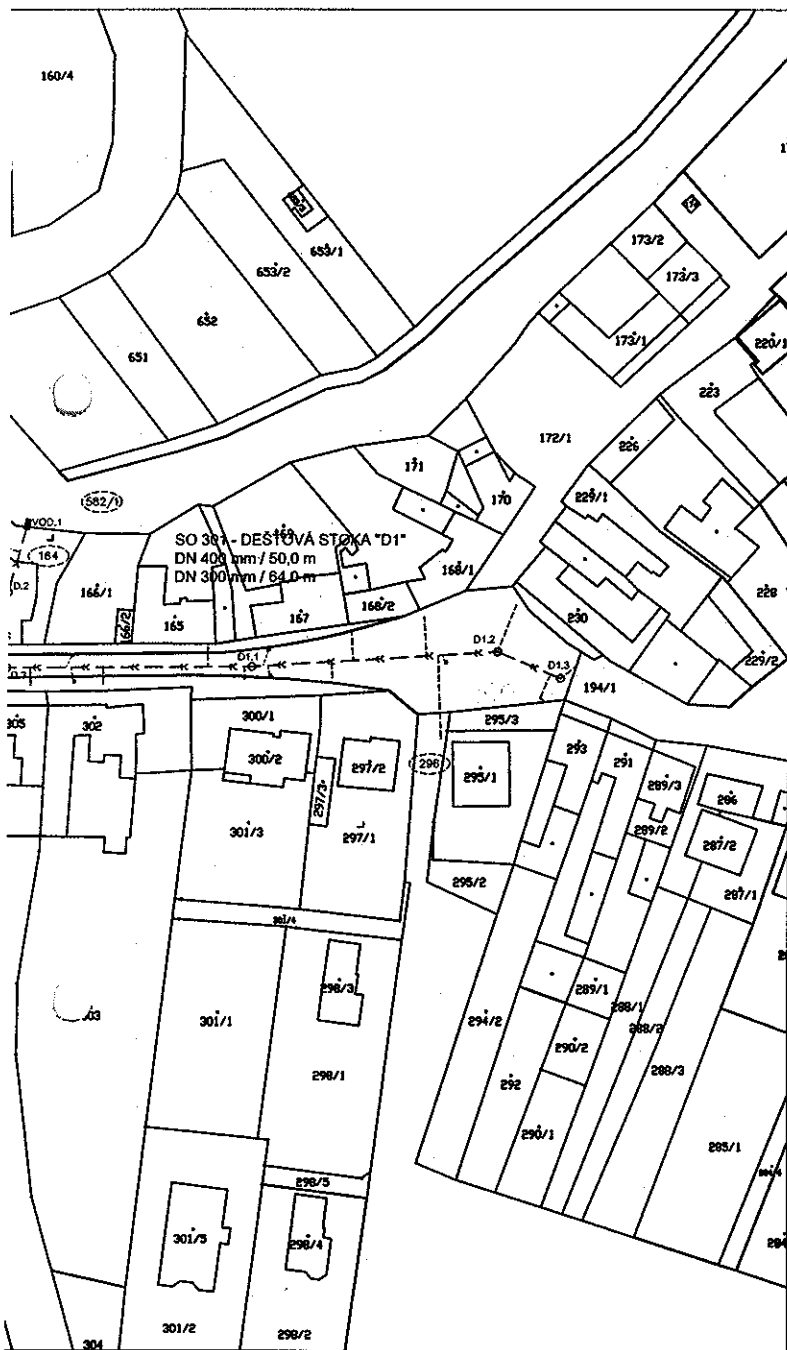

LEGENDA

NAVŘZENÉ SÍTĚ

- x — x — x — dešťová kanalizace PVC SN12
- přípojka dešťových svodů domů
- přípojka dešťové vpusť (bude řešeno samostatným projektem)
- 299/1 parcela KN
- (582/1) parcela KN dotčená stavbou
- hranice parcely KN



POZNÁMKA:

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ NAVŘZENÝCH SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY	ČÍSLO PARÉ	AUTORSKÉ RAZÍTKO
MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12 Znojmo 669 02	equoprojekt VODOPRŮPRAVNÁ A STAVĚNÍ PRŮJEKT VODOPRŮPRAVNÁ A STAVĚNÍ PRŮJEKT VODOPRŮPRAVNÁ A STAVĚNÍ PRŮJEKT		
DOKUMENTACE PRO VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ			
HP:	Ing. Petr Polomský	Vypracoval:	Ing. Petr Polomský
Zodp. projektant:	Ing. Petr Polomský	Kontrola:	
Město staveb:	OBLEKOVICE	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
OKR:	OBLEKOVICE		
Název stavby:	ODVODNĚNÍ SILNICE III/03834, OBLEKOVICE	Formát:	3 x A4
Stavovací objekt:	SO301DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Datum:	3/2016
Název výkresu:	SITUACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ	Štápet:	DVR
		Číslo zadání:	201521
		Verze:	1:1000
		Číslo výkresu:	3

K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

DIVIZE ZNOJMO 94/2016-KS

Č.j. 1633/15/16 ze dne: 19.5.2016

Toto razítko slouží pouze k identifikaci předložené dokumentace a nelze jej považovat za naše stanovisko.

01

15/185/16-KS