


VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 1. PP - NOVÝ STAV

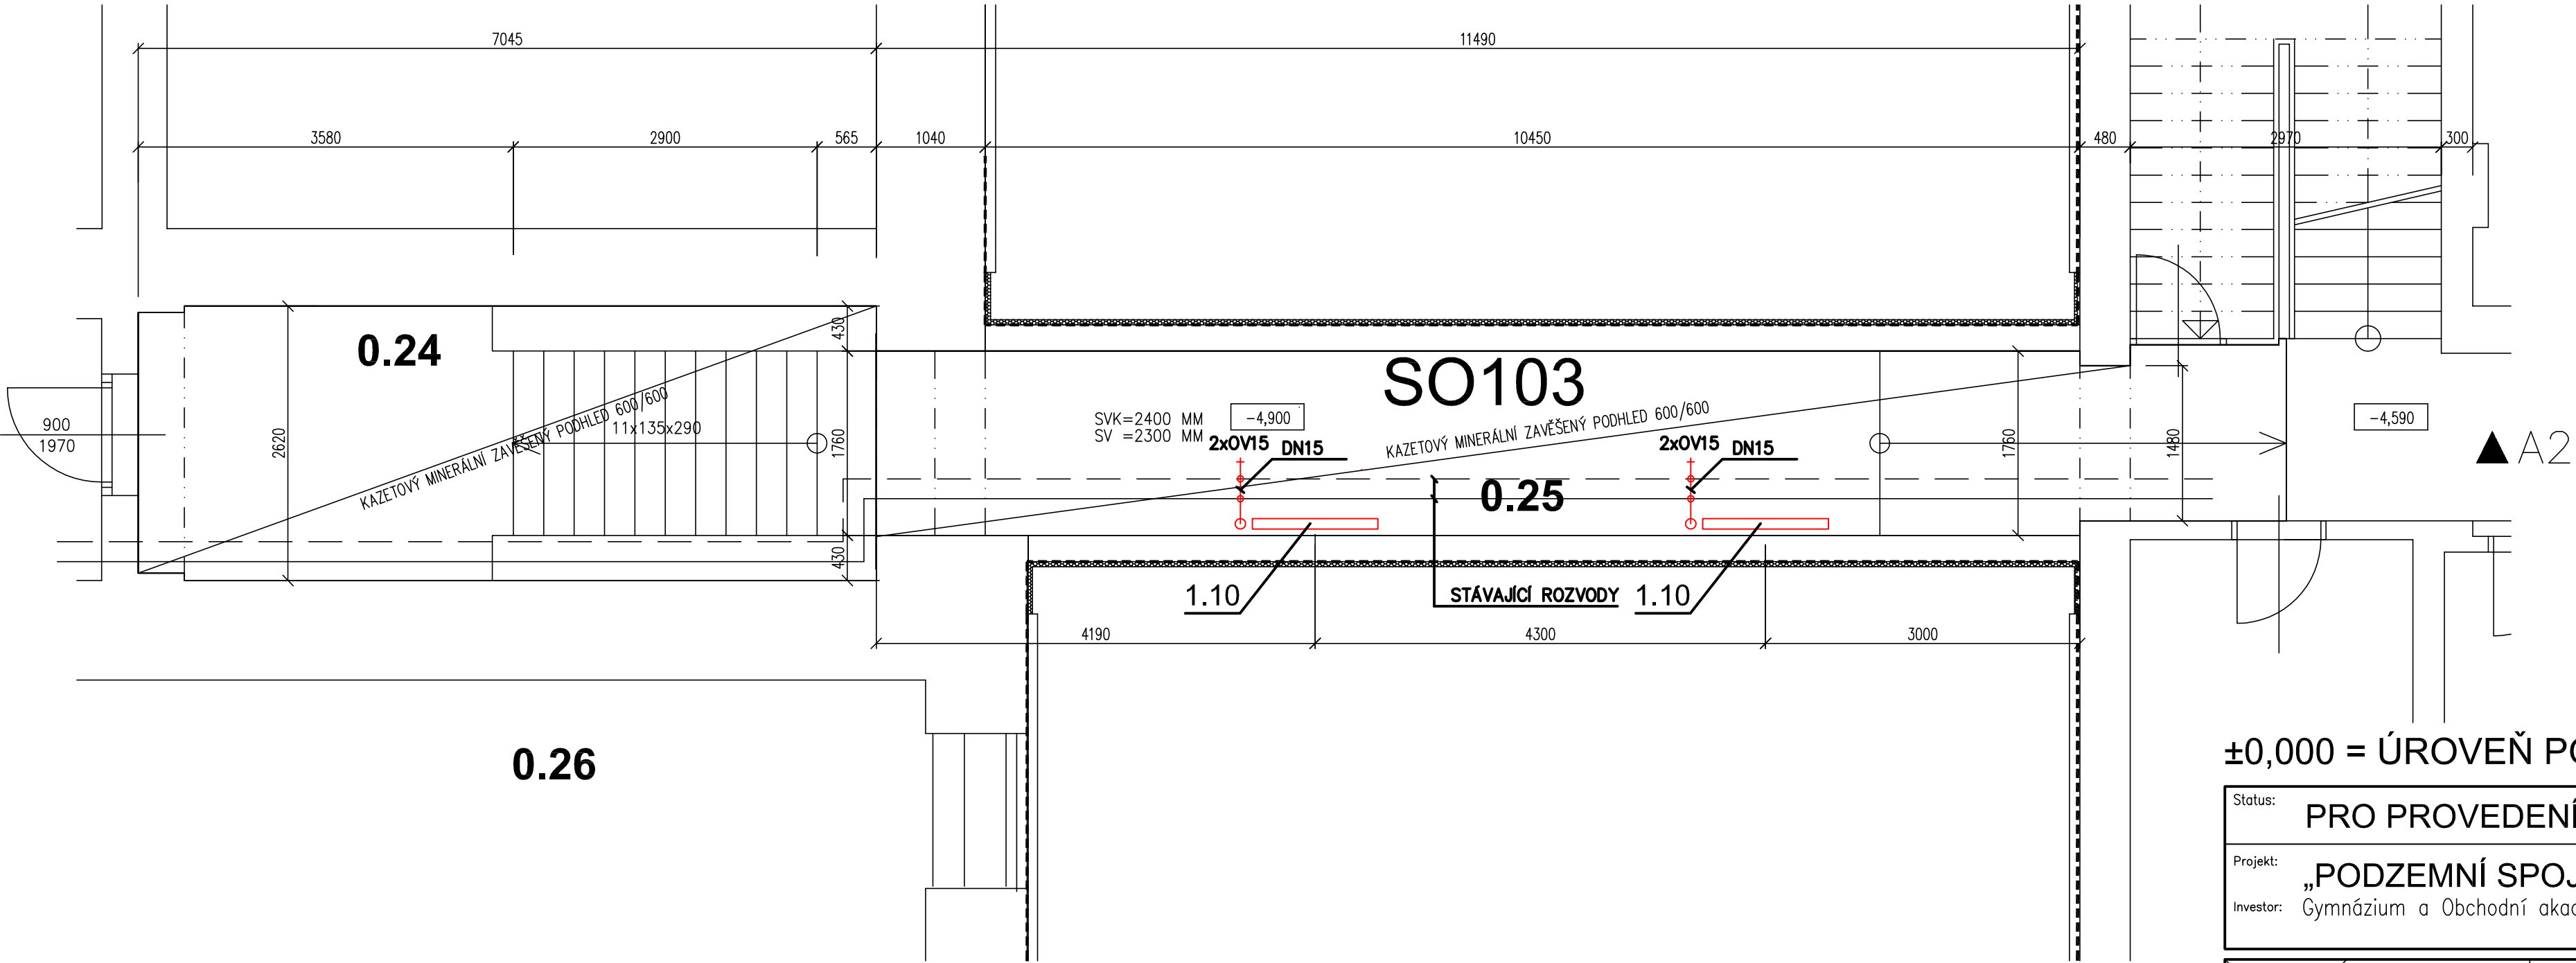


LEGENDA VYT ZNAČENÍ:

- — — — — PŘÍVOD+ZPÁTEČKA POTRUBÍ
- — — — — DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP HL. BUDOVY

Status:	PRO PROVEDENÍ STAVBY
Projekt:	„PODZEMNÍ SPOJOVACÍ CHODBA“
Investor:	Gymnázium a Obchodní akademie, Bučovice, Součková 500, 68501 Bučovice

	<b>Ing. Bohdan Tišer</b> PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ		E-mail: tiserb@seznam.cz Telefon: +420 603 217 184
	Vypracoval:	Ing. Tišer Bohdan	E-mail: vrakos@nbox.cz Telefon: +420 776 128 950
	Zodp. projektant:	Ing. Rakos Vladimír	E-mail: tiserb@seznam.cz
	HIP:		Telefon:

Revize:	Měřítko: 1 : 50	Formát: 6 A4	List: 1	Číslo výkresu: 602-A-09/13	Paré:	
00	Druh dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
Objekt:	SO103-PODZEMNÍ SPOJOVACÍ CHODBA			Datum: 07/2013	Autorizace:	
Profese:	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV					
Název:	VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 1. PP – NOVÝ STAV					