


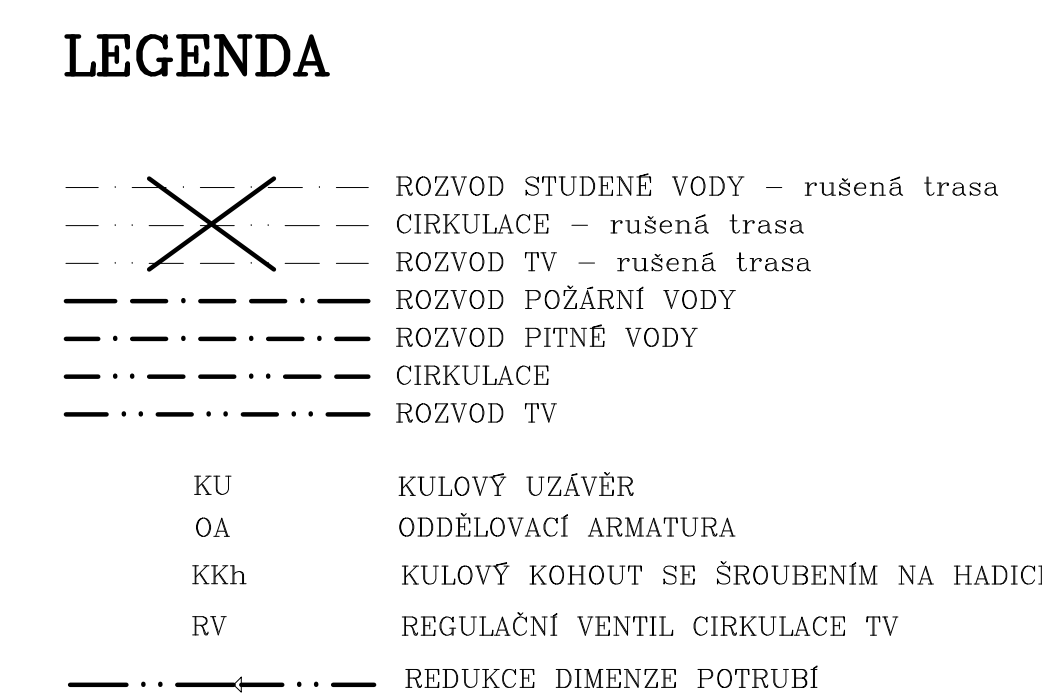

ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ A OZNAČENY VNĚŠÍM PRŮMĚREM. ROZVOD POŽÁRNÍ VODY Z POTRUBÍ POZINKOVANÉHO A JE ZNAČEN JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ (ODN)

Yvesroslav HLEBOKVA	Zedp. pro HLEBOKVSKT	Kontroloval	 S P O L S R O Tel. 133 133 133 fax 133 133 133
Zpř. JIHOMORAVSK OČ. BRNO Investor: 3376 Brna, Glemakův 110/2, 602 00 Brno Adresa: OPRAVA ROZVODŮ VODY NA HALĚ			
06/41 Snadby	Číslo projektu: SANITNÍ OPATŘENÍ PČOBRN		S. rádky Datum: 10/2018 Stránky: 001 Formát: 15 14 Verze: 1.00 Arch. 2
Číslo projektu: SANITNÍ OPATŘENÍ PČOBRN	Prvního Předsedy		503