


PODÉLNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VEDENÍ

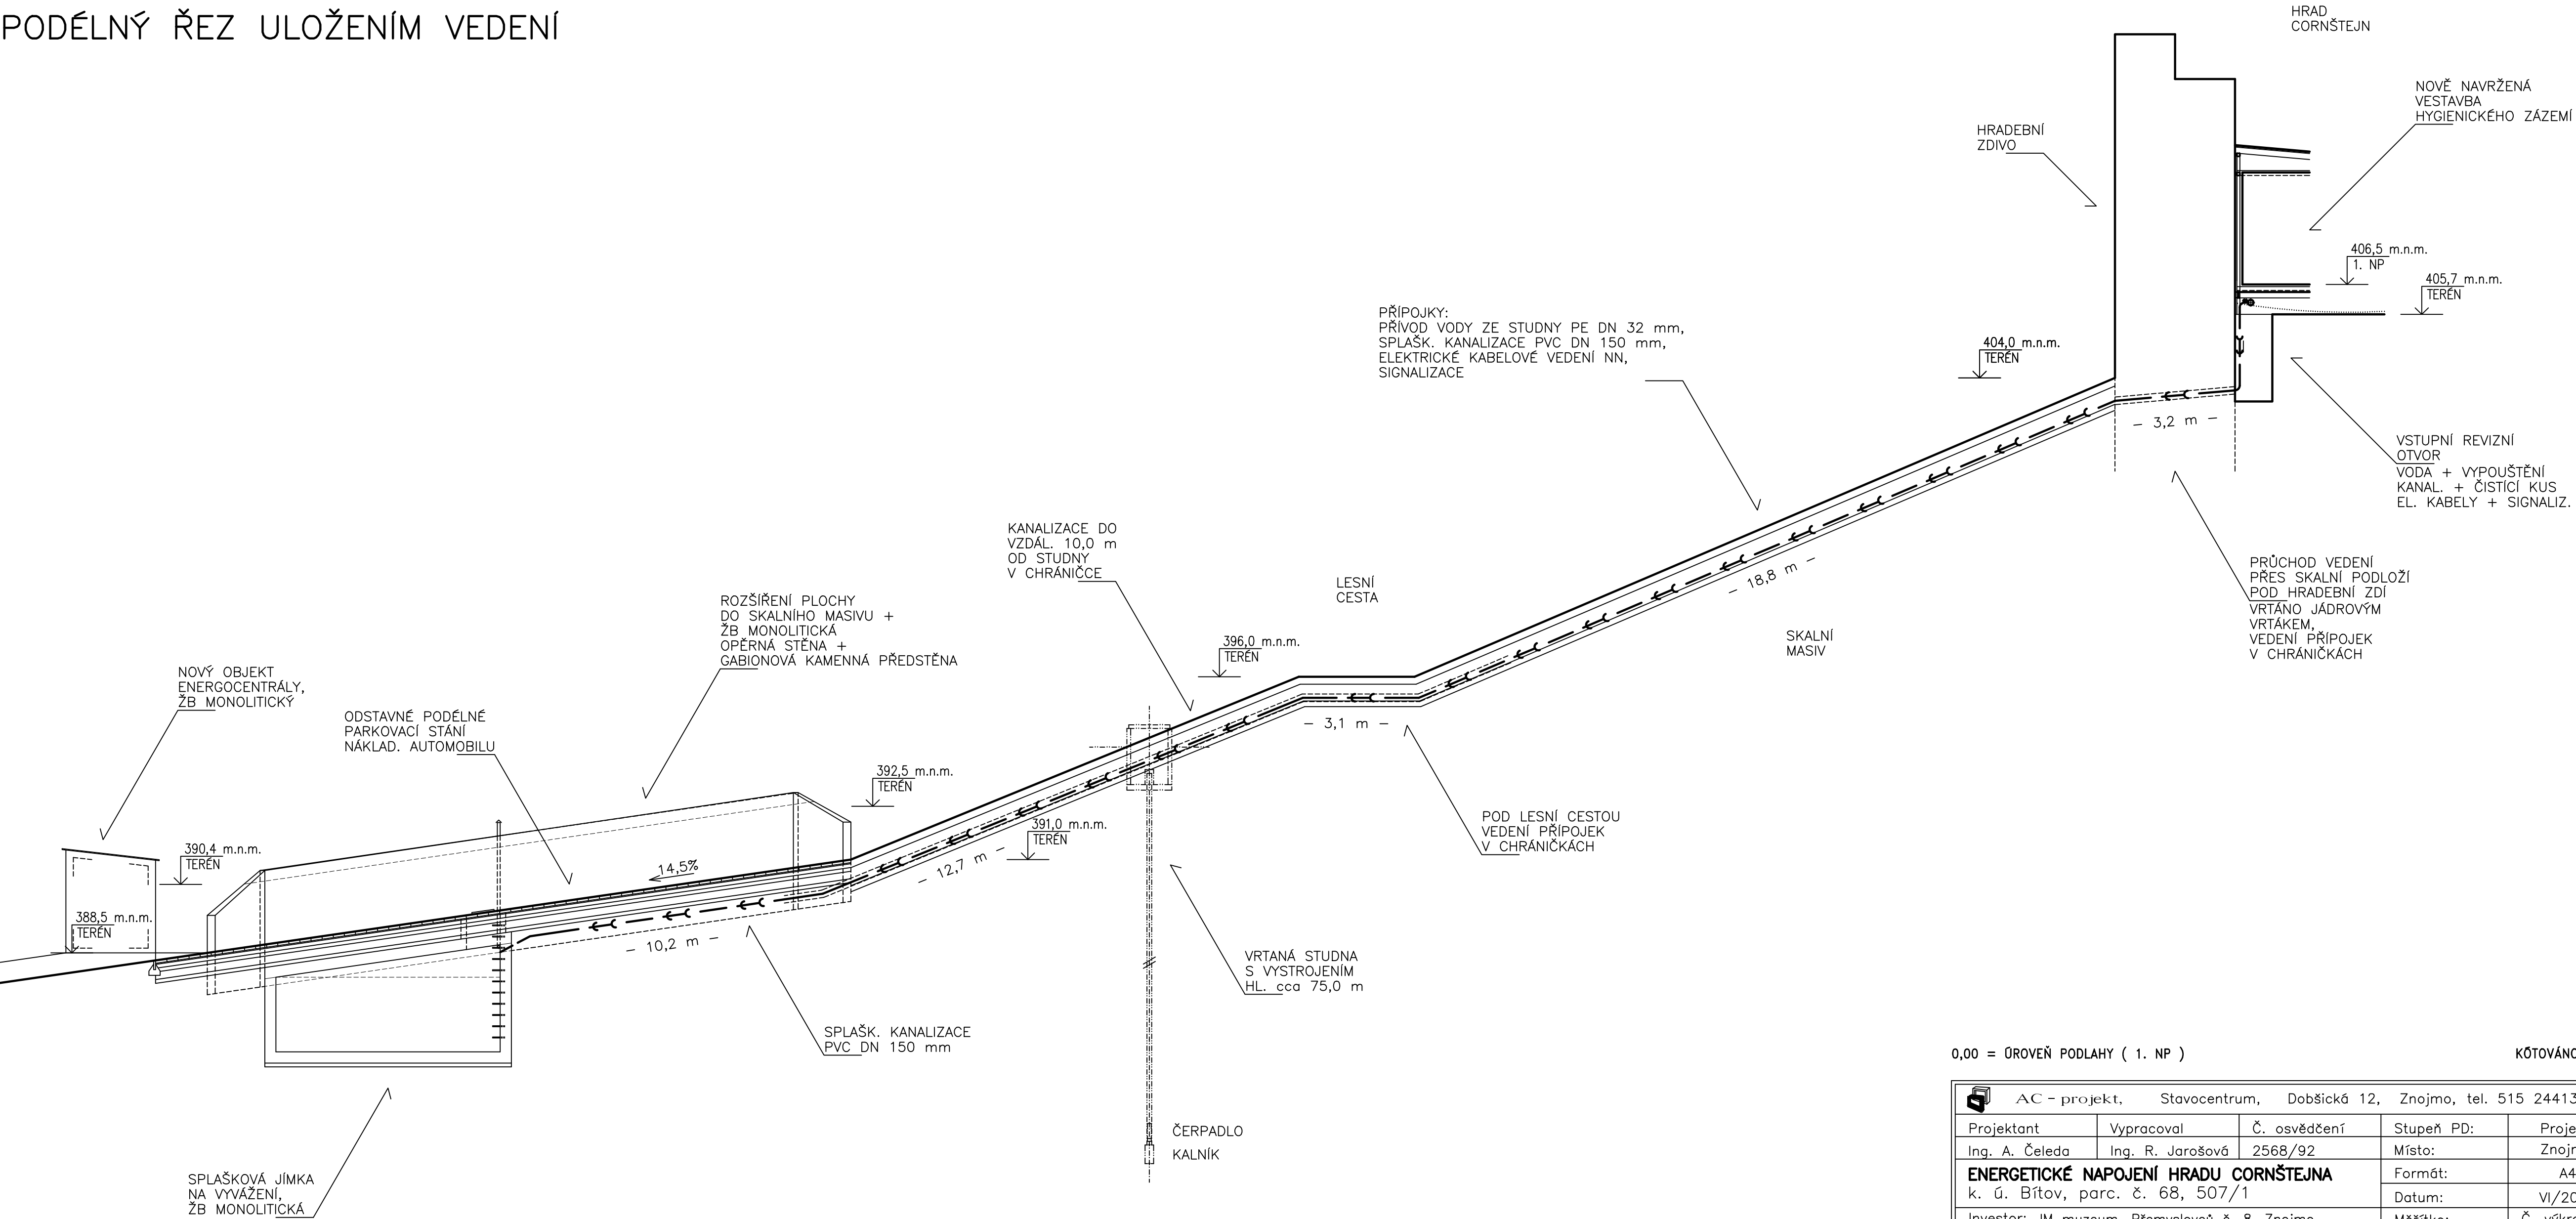

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY (1. NP)

KÓTOVÁNO V MM !

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
ENERGETICKÉ NÁPOJENÍ HRADU CORNŠTEJNA			Formát:	A4
k. ú. Bítov, parc. č. 68, 507/1			Datum:	VI/2017
Investor: JM muzeum, Přemyslovců č. 8, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PODÉLNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VEDENÍ			1 : 100	01e